

POLON 6000

ZASILANIE HDGs 3x2,5


LST1

LS2 LS1 LD4 LD3 LD2 LD1

LS3


YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8

PARTER

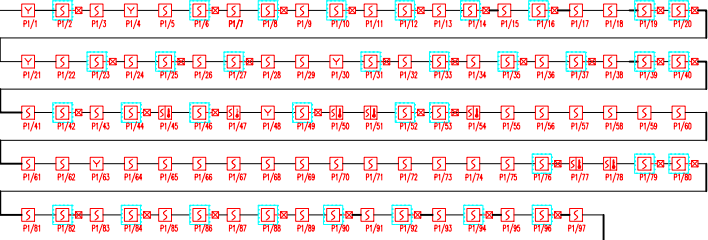


PIWNICA

YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8

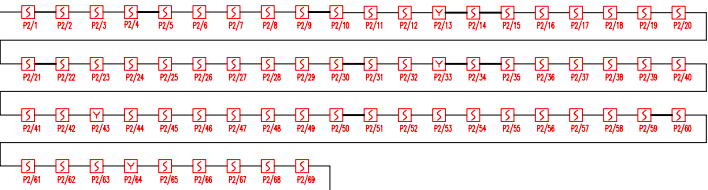


I PIĘTRO

YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8

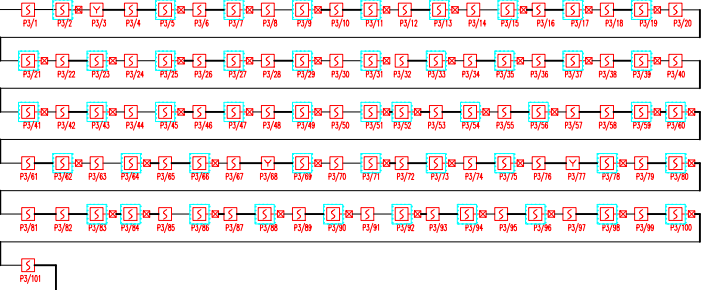


I PIĘTRO


YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8

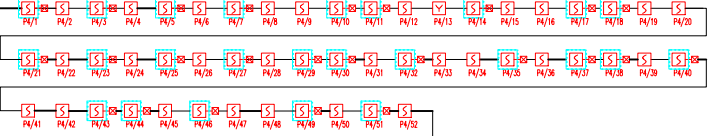


HDGS 2x1



HDGS 2x1



HDGS 2x1



HTKSHekw 2x0,8



LEGENDA:

- czujka optyczna dymu
- multisensor optyczno - termiczny
- czujka ze wskaźnikiem zadziałania w przestrzeni międzystopowej
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- sygnalizator akustyczno-optyczny
- element kontrolno-sterujący
- centala sygnalizacji pożaru
- opis elementu pętlowego: nr pętli dozorowej; nr elementu na pętli

OPRACOWAŁ:			
PROJEKTOWAŁ:			
OBIEKT:		Budynek nr 3 Bazy Kwaterunkowej Szkoły Policji w Pile Plac Staszica 3, 64-920 Pila	
ZaŁ. NR	DATA:	TEMAT:	
4	09.23	Schemat SSP	