

<h2 style="text-align: center;">MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</h2>		Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKIV. 4020.1.378.2022	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Nazwa miejscowości	gm.: Dobromierz obr.: Roztoka dz. 675/11, 675/12 ul.: Kolejowa	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Jednostka ewidencyjna	021903_2	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Obręb ewidencyjny	0011	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Arkusz mapy	5.144.31.20.2.1	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układu wysokości	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	2000:15 PL – EVRF 2007 – NH	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanej w granicach projektowanej inwestycji	nie weryfikowano	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Data opracowania mapy	14-03-2022	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	
Granice na mapie zgodne z operatem ewidencji gruntów	_____	Imię i nazwisko geodety wykonującego prace geodezyjne _____	

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGŁĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PROBNE. LINIĘ KABLOWĄ MIĘDZY ZŁĄCZEM POMIAROWYM A SZAFKĄ STEROWNICZĄ UKŁADAĆ KABLEM YKYżo 5x6mm<sup>2</sup>. PO ŚLUPIE LINII nn W RURZE OSŁONOWEJ NA UCHWYTYCH, W ZIEMI W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. W MIEJSCACH KOLIZJI KABEL UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH KARBOFANYCH F150 OZNACZONYCH NA RYSUNKU JAKO D50.

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH  
OPRACOWANIEM  
PROJ. LINIA KABLOWA  
KABEL TYPU YKYžo5x6mm<sup>2</sup>

PROJ. LINIA KABLOWA  
KABEL TYPU YKYz05x6mm2

KABEL TYPU YKYžo5x6mm<sup>2</sup>

ZIOM PRĘTOWY 3/4"  
wyp<50m

$R_{wyp} < 50m$


**SZAFKA STEROWNICZNA  
WG. OPRACOWANIA AKPIA**


WG. OPRAWIANIA AKPIA

URUCHOMIENIE D110E1, um. h. 2012-01-10  
OPRACOWANIE POD PRZEWODY S  
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA

IZASILA JACE WG. OPRACOWANIA

IZASILA JACE WG. OPRACOWANIA

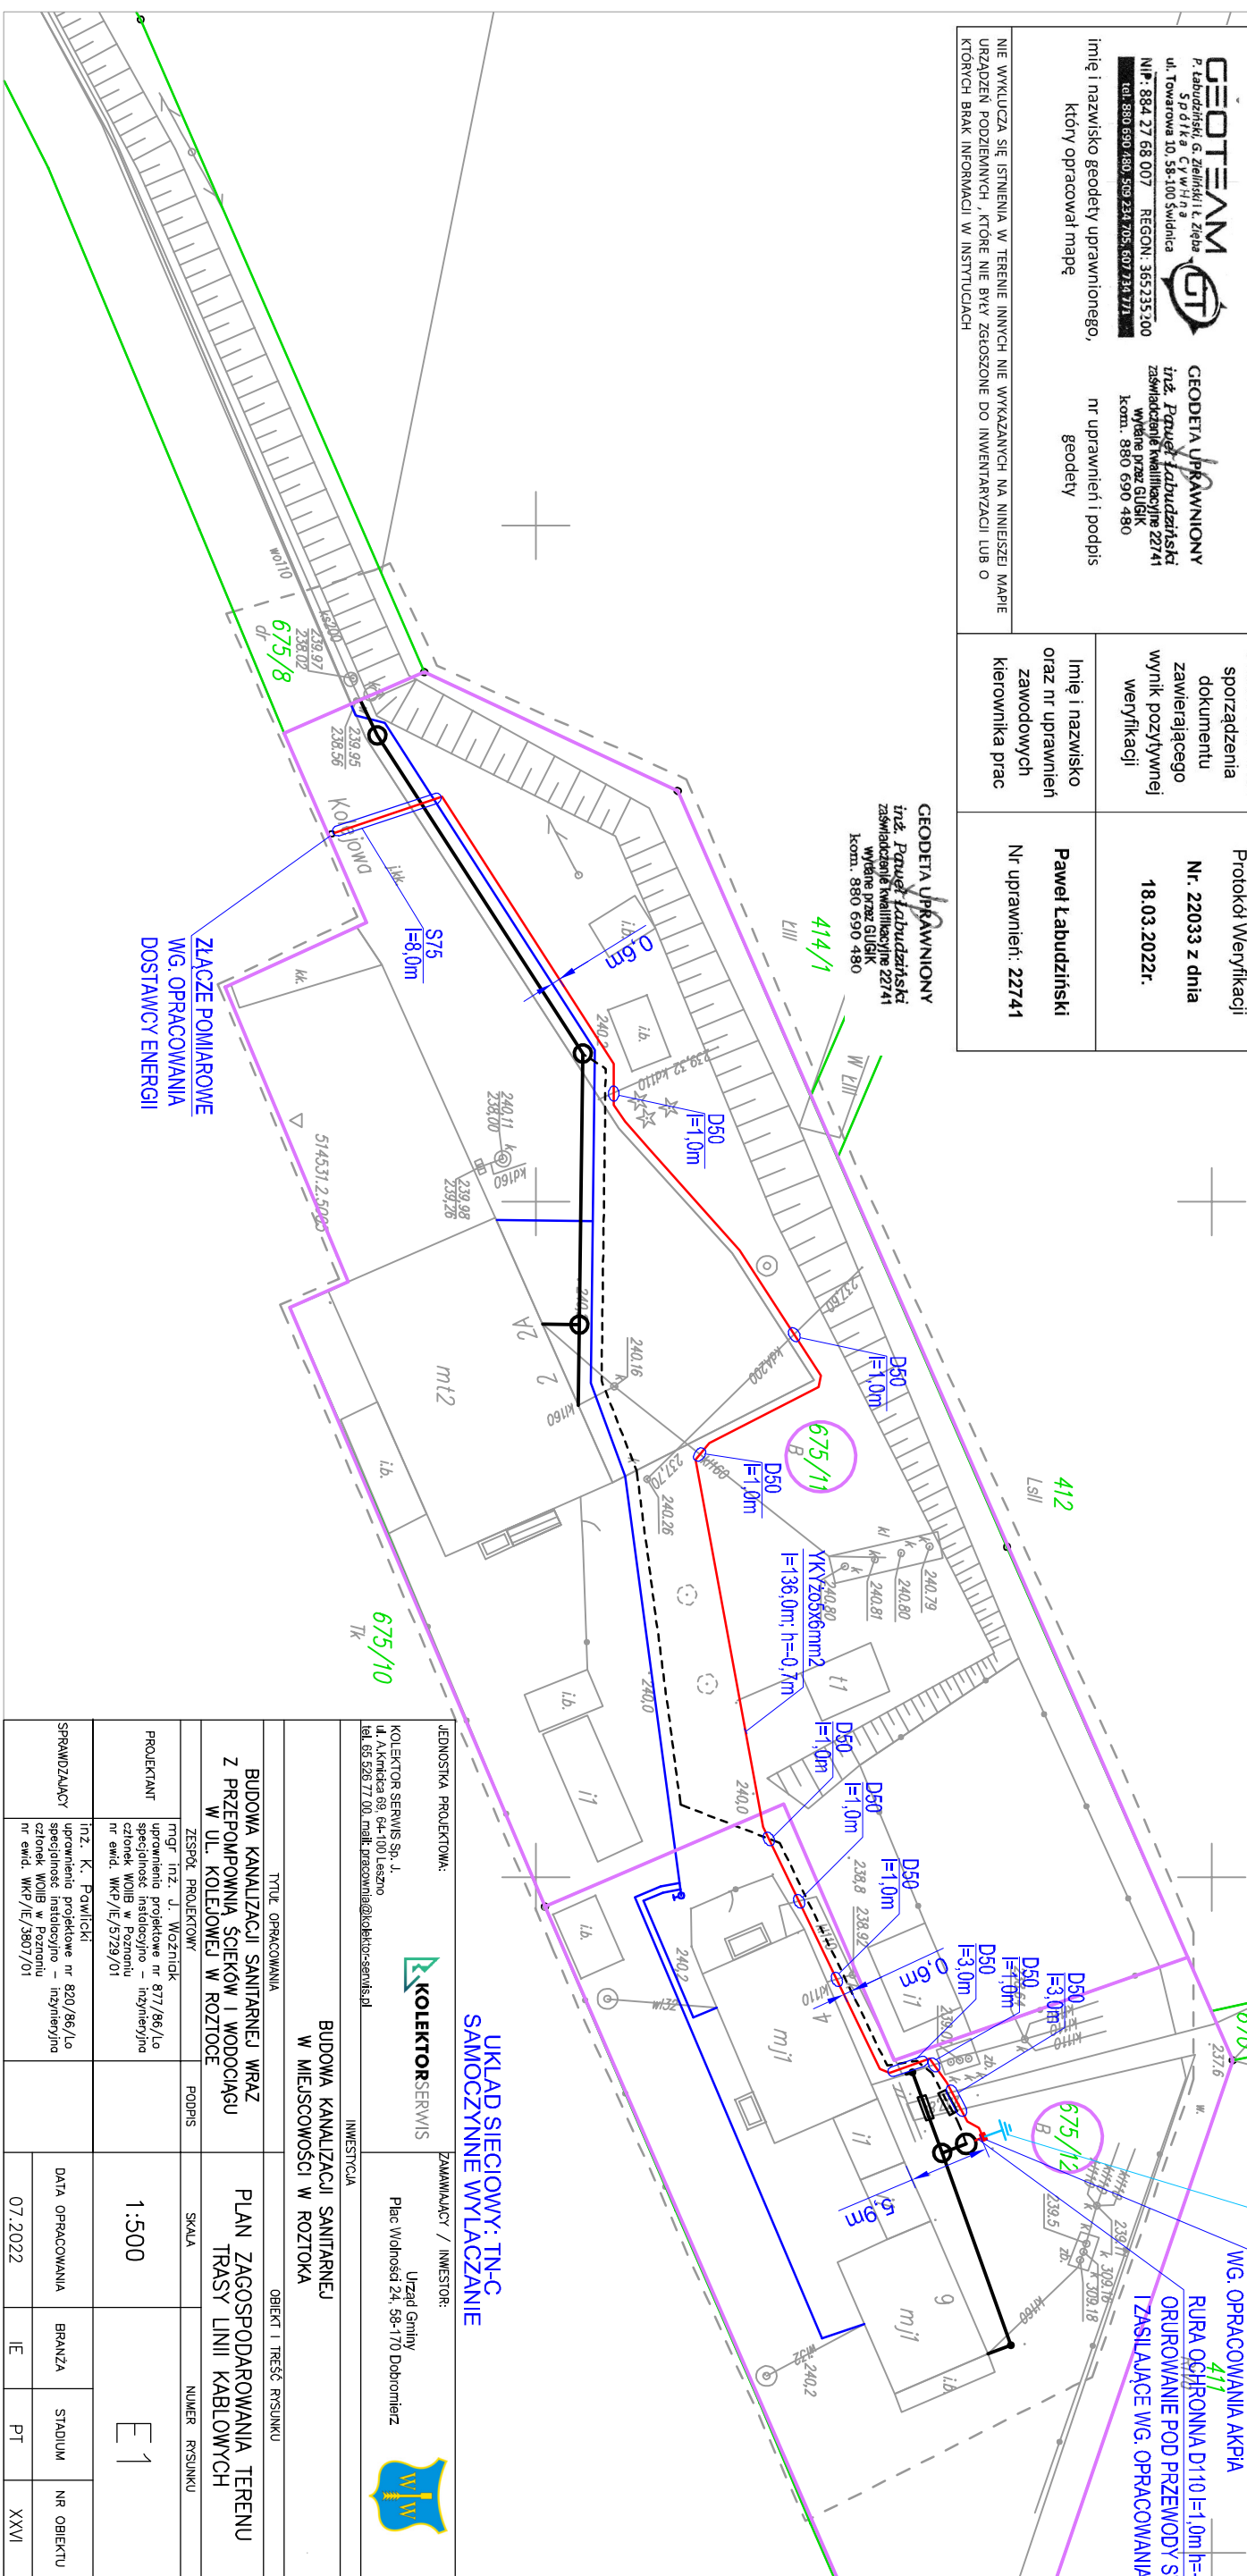

JEDYNOŚCIĄ PROJEKTOWĄ:		ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR:	
KOŁEKTOR SERWIS Sp. J. ul. Akropolis 69, 64-400 Łęszno tel. 65 556 77 00, mail: praca@kolektor-serwis.pl		Urząd Gminy Plac Wolności 24, 58-170 Dobornierz	
INWESTYCJA			
TYTUŁ OPRACOWANIA  <b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SOJEKÓW I WODOCIĄGU W UL. KOLEJOWEJ W ROZTOCIE</b>		<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI W ROZTOCE</b>	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. J. Wozniak uprawnienia projektowe nr 877/86/Lo specjalność instalacyjno – inżynierino członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IE/5729/01		PODOPS  SKALA  1:500  NUMER RYSUNKU  E1	
PROJEKTANT			
SPRAWOZDAWCY			
inż. K. Powiślicki uprawnienia projektowe nr 820/86/Lo specjalność instalacyjno – inżynierino członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IE/3807/01		DATA OPRACOWANIA 07.2022 BRANŻA IE STADIUM PT NR OBIEKTU XXVI	