


Rzut dachu
przedszkole
skala 1:100

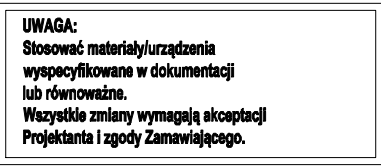

LEGENDA - klimatyzacja

Czynnik chłodniczy- zasilanie jednostek wewnętrznych

Czynnik chłodniczy- powrót do jednostki zewnątrznej

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrz- nych

UKŁAD NR U-1

Jednostka zewnętrzna typ AJY144LALBH
U=3N~400 V, 50 Hz ,
wydajność : chłodzenia - 45,0 kW
grzania - 50,0 kW
pobór prądu : chłodzenie - 20,7 A
grzanie - 21,5 A
Zasilanie : 3N , 400 V , 50 Hz

Nazwa obiektu budowlanego:		Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka oraz infrastrukturą towarzyszącą		
Adres obiektu budowlanego:		Sokołniki, gm. Kołaczewo działki o nr geod.2393, 2404		
Tytuł (nazwa) projektu:		Rzut dachu - Instalacja klimatyzacji - projekt zamiatny		Skala rysunku Numer rysunku
Funkcja:		Imię, nazwisko i specjalność		1:100 SK-3
Projektant: Inżynier architekt		mgr inż. Marek Leciński specjalność: instalacyjno-inżynierska		Nr upr. bud. Podpis i data
Kier. Projektu:		mgr inż. Tadeusz Kukuła specjalność: instalacyjno-inżynierska		4298 19094 05 2024