

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH
ANGRAŻ
TARNOWSKIE GÓRY
ul. Sienkiewicza 43

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ORAZ BIEŻNI

Czekanów ul. Szkolna

Działki nr: 961/101, 742/1

Jednostka ewidencyjna: 241309_2 Zbrosławice, Obręb: 0002 Czekanów

Kategoria obiektu - XXVI

Nr proj. A/Z – 1/04/2022

Inwestor:

GMINA ZBROSŁAWICE
42-674 Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

Projektował:

mgr inż. Janusz Kraszyna
upr. 53/89

mgr inż. elektryk **JANUSZ KRASZYNA**
Uprawn. do projektowania i nadzoru budowlanego
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr 53/89

Sprawdził:

mgr inż. Jadwiga Kraszyna
upr. nr 531/89

mgr inż. elektryk **Jadwiga Kraszyna**
Uprawn. do projektowania i nadzoru budowlanego
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr 531/89

Opracował:

mgr inż. Andrzej Piekarski
upr. 371/82

mgr inż. **Andrzej Piekarski**
Uprawnienia budowlane nr 371/82
w zakresie instalacji elektrycznych

Tarnowskie Góry kwiecień 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Warunki przyłączenia WP/033460/2022/O11R01 z dn. 2022-03-18	str. 3
1. Wypis z rejestru gruntów dla działki 961/101	str. 5
2. Wypis z rejestru gruntów dla działki 742/1	str. 6
3. Decyzja - UUIT 16.2022 Wojta Gminy Zbrosławice	str. 7
4. Uzgodnienie GK.7230.2.27.2027 wydane przez Gminę Zbrosławice	str. 9
5. Protokół z narady koordynacyjnej GP.Z.6630.1.102.2022	str. 11
6. Uzgodnienia branżowe	
- Tauron Dystrybucja S.A.	str. 15
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze	str. 18
- Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Zbrosławice	str. 20
7. Informacja BIOZ	str. 22

Gliwice, 2022-03-18

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/033460/2022/O11R01 z dnia 2022-03-18

Obiekt: Oświetlenie terenu
Adres przyłączanego obiektu: ul. Szkolna
42-677 Czekanów
numery działek: 961/101

Odpowiadając na wniosek z dnia 2022-03-14, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **3,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia:
 - a) Stacja SN/nN GLGP523,
 - b) Obwód nN Wieś ul. Sadowa nr GLGP523/1/2 składający się do miejsca przyłączenia z następujących elementów sieci:
 - odcinek kabł. linii nN YAKY 4x120 mm² 10 m
 - odcinek napow. linii nN AsXSn 4x70 mm² 90 m
 - odcinek napow. linii nN Al. 4x95 mm² 264 m
 - odcinek napow. linii nN Al. 4x50 mm² 241 m
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 35mm² od istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN słup nr GLG191080 do zestawu złączowo-pomiarowego ZK1a1b-1P usytuowanego w pobliżu granicy dz. 961/101, 960/101, 742/1,
 - b) w zakresie sieci: nie wymagane,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowej czterożyłowej od zestawu złączowo-pomiarowego do szafy oświetlenia ulicznego, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W obiekcie budowlanym wykonać główne połączenia wyrównawcze..
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 6 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C
9. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :
 - a) w części TAURON Dystrybucja: **opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii**
 - b) w części Podmiotu przyłączanego: **opracowania schematu jednokreskowego**

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Orzanna Marek

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Olejnik
Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- poprzez infolinię 32 606 0 616,
- poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl – prosimy, żeby w temacie wiadomości wpisali Państwo numer sprawy, a w treści wiadomości opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe – wtedy skontaktujemy się z Państwem.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu powołali się Państwo na numer sprawy WP/033460/2022/O11R01.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
11. Nr proj. zestawu ZK-GLG327544.

Starosta Tarnogórski
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

.....
 (nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **śląskie**
 Powiat: **tarnogórski**
 Jednostka ewidencyjna: **241309_2, Zbrostawice**
 Obręb ewidencyjny: **0002, Czekanów**

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 10-03-2022 08:24:30

Nr jednostki rejestrowej: **G381**

Osoby: 2

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GMINA ZBROSŁAWICE siedziba: ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrostawice
1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości	WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE siedziba: ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrostawice

Działki ewidencyjne: 1

Numer działki Identyfikator	Adres	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
			Oznaczenie	Pow. [ha]	
961/101 ark. 4 241309_2.0002.AR_4.961/101		0.8778	Lz Bz dr	0.4193 0.4533 0.0052	GL1T/00055364/8

Razem powierzchnia działek [ha]:	0.8778	ha
Słownie:	osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych	

Oznaczenia użytków i klas
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
dr - Drogi
Lz - Grunty zadrzewione i zakrzewione

.....
 J. Starosta
STARSZY INSPEKTOR
 Joanna Walerowicz

Sporządził(a): Joanna Walerowicz

.....
 (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
 lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Starosta Tarnogórski
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **śląskie**
 Powiat: **tarnogórski**
 Jednostka ewidencyjna: **241309_2, Zbroslawice**
 Obręb ewidencyjny: **0002, Czekanów**

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 10-03-2022 08:24:30

Nr jednostki rejestrowej: **G480**

Osoby: 2

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GMINA ZBROSŁAWICE siedziba: ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbroslawice
1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości	WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE siedziba: ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbroslawice

Działki ewidencyjne: 1

Numer działki Identyfikator	Adres	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
			Oznaczenie	Pow. [ha]	
742/1 ark. 4 241309_2.0002.AR_4.742/1		0.4655	dr	0.4655	GL1T/00092479/8

Razem powierzchnia działek [ha]:	0.4655	ha
Słownie:	cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych	

Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi

Sporządził(a): Joanna Walerowicz

Starosta
 STARSZY INSPEKTOR
 Joanna Walerowicz

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
 lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Zbrosławice, dnia 31 marca 2022 rok

GK.7230.2.27.2022

Stwierdza się, że decyzja niniejsza
wobec nie wniesienia odwołań podlega
wykonaniu na podstawie art. 100 § 4 KPA

DECYZJA - UUIT 16.2022

Zbrosławice dn. 31.03.2022

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), upoważnienia Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 czerwca 2015 r. znak OR.0052.66.2015 dla Pana Jakuba Kuklińskiego – Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2022 r. przez Zakład Usług Elektrycznych ANGRAŻ Andrzej Piekarski ul. Sienkiewicza 43 w Tarnowskich Górach,

zezwalam

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Szkolna (działka drogowa nr 742/1) w miejscowości Czekanów projektowanych elementów oświetlenia parku i bieżni w Czekanowie przy ul. Szkolnej tj. urządzenia infrastruktury technicznej związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Roboty w pasie drogowym drogi gminnej winny być wykonane przy zachowaniu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124)
3. Ustala się następujące warunki:
 - kabel ziemny należy prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - kabel ziemny w pasie drogowym należy prowadzić na głębokości min. 0,80 m poniżej korony drogi;
 - w przypadku naruszenia pobocza i krawędzi jezdni, należy przywrócić do stanu pierwotnego o parametrach technicznych nie gorszych od poprzednich, udzielając na wykonane roboty 24 – miesięcznej gwarancji licząc od daty dnia odbioru robót;
 - wykonać całkowitą wymianę gruntu w wykopie na grunt niewysadzinowy;
 - grunt w wykopie należy zagęszczać warstwami o grubości do 20 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 1,00$, oraz wtórnego modułu odkształcenia $E_2 \geq 100$ MPa;
 - naruszone elementy pasa drogowego odtworzyć do stanu pierwotnego, na całej szerokości na długości prowadzonych prac. Uszkodzone w trakcie trwania prac elementy należy wymienić na nowe;
4. Niniejszą decyzją wyrażam zgodę na wejście w teren działki drogowej numer ewidencyjny 742/1 celem wykonania projektowanego oświetlenia.
5. Każdorazowa zmiana trasy przedmiotowego oświetlenia wymaga ponownego uzgodnienia z tut. Urzędem.
6. Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym uzgodniony z zarządcą drogi i zatwierdzonym przez Starostę Tarnogórskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784).

Uzasadnienie


Ponieważ w całości uwzględniono interes strony, na podstawie art. 107 § 4 kpa odstępuję od uzasadnienia powyższego postanowienia.

INSPEKTOR
Krzysztof Śnieżek

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Zbrosławice, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.

Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Złup WÓJTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej
Jakub Kukliński

Oświadczam, iż zapoznała(e)m się
z niniejszą decyzją i nie wnoszę do
niej uwag ani odwołania.

Dnia 06.08.2022 Czytelny podpis 




Załącznik:

1. Opieczętowana kopia mapy.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Elektrycznych
ANGRAŻ Andrzej Piekarski
ul. Sienkiewicza 43, 42-600 Tarnowskie Góry
2. Ad acta.

Opracował: Justyna Śnieżek
Tel.: 32 666-44-01
email: jsniezek@zbroslawice.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej



Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: urząd@zbrostawice.pl

GK.7230.2.27.2027

Zbrostawice, dnia 31 marca 2022 r.

**Zakład Usług Elektrycznych
ANGRAŻ Andrzej Piekarski
ul. Sienkiewicza 43
42-600 Tarnowskie Góry**


W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 29.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki nr 961/101 parku oraz boiska w m. Czekanów przy ul. Szkolnej celem budowy oświetlenia parkowego oraz bieżni informuję, że ustala się następujące warunki:

- kabel ziemny oraz słupy należy posadzić zgodnie z załącznikiem nr 1;
- kabel ziemny w pasie drogowym należy prowadzić na głębokości min. 0,80 m;
- naruszone elementy odtworzyć do stanu pierwotnego, na całej szerokości i długości prowadzonych prac. Uszkodzone w trakcie trwania prac elementy należy wymienić na nowe;

Niniejszym pismem wyrażam wstępną zgodę na wejście w teren działki numer ewidencyjny 961/101 celem wykonania oświetlenia.

Jednocześnie informuję, że Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zgłosić w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice (pisemnie lub drogą elektroniczną) zamiar przystąpienia do robót, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Fakt zakończenia robót należy zgłosić w dniu ich zakończenia. Każdorazowa zmiana trasy przedmiotowego oświetlenia wymaga ponownego uzgodnienia z tut. Urzędem.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.


J. WÓJCIK
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej
Jakub Wójcik

Załącznik:

1. opieczetowana kopia mapy

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Ad acta.

Justyna Śnieżek
Wydział Gospodarki Komunalnej
Inspektor

ul. Wolności 89 • 42-674 Zbrostawice
tel. 32 666 44 01
email: jsniezek@zbrostawice.pl

mapa do celów projektowych

skala 1:500

Czekanów ul. Szkolna

Jednostka ewidencyjna: 241309_2 ZBROSŁAWICE

Obręb: 0002 Czekanów

Sekcja mapy: 6.13127.03.2.-4

GP.Z.6642.12322.2020

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000

Układ wysokości: Kronsztadt86

Mapa wykonana przez:

EUROPOMAR inż. Krzysztof Staniek

42-606 Tarnowskie Góry ul. Słoneczników 75/52, tel. 514563555

Geodeta uprawniony: Krzysztof Staniek uprawnienia numer 19861

Uwaga:

1. Granice wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej i innych materiałów otrzymanych z PZGiK do zgłoszonej pracy geodezyjnej
2. Mapa powstała z materiałów otrzymanych z PODGK oraz pomiaru bezpośredniego GP.Z.6642.12322.2020.
3. Mapa powstała z ustaleniem służebności gruntowych
4. Granica obszaru aktualizacji oznaczona linią
5. Data opracowania mapy: 2022.03.10.
6. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
7. Oznaczenia w MPZP: 502P

LEGENDA:

- kabel ziemny YAKXs 4x35 I = 370 m
- latarnia oświetleniowa typu parkowego - 17 szt.
- szafa sterownicza - 1 szt.

WSPÓŁRZĘDNE

Nr	X	Y
L1	5579427.13	6552318.55
L2	5579443.93	6552324.23
L3	5579440.15	6552303.32
L4	5579423.09	6552298.20
L5	5579428.49	6552287.87
L6	5579429.58	6552263.68
L7	5579419.60	6552280.05
L8	5579398.28	6552283.05
L9	5579369.20	6552292.32
L10	5579502.73	6552281.48
L11	5579482.40	6552284.22
L12	5579461.47	6552287.59
L13	5579447.52	6552273.14
L14	5579456.18	6552253.60
L15	5579477.09	6552250.29
L16	5579498.06	6552246.91
L17	5579522.22	6552243.14
1	5579424.90	6552328.86
2	5579424.29	6552320.27
3	5579426.78	6552312.19
4	5579439.33	6552309.31
5	5579441.34	6552322.08
6	5579438.91	6552298.57
7	5579429.87	6552294.33
8	5579431.14	6552286.41
9	5579420.85	6552275.89
10	5579401.46	6552284.00
11	5579398.67	6552285.76
12	5579440.24	6552273.94
13	5579501.76	6552281.23
14	5579483.11	6552283.97
15	5579481.65	6552284.18
16	5579462.57	6552286.99
17	5579451.07	6552286.73
18	5579443.14	6552256.37
19	5579455.43	6552254.27
20	5579457.29	6552253.99
21	5579476.49	6552250.92
22	5579477.85	6552250.70
23	5579497.28	6552247.58
24	5579498.87	6552247.31
25	5579521.42	6552243.86

PLAN PROJEKTOWEGO OŚWIETLANIA W PARKU I BIEŻNI CZEKANÓW ul. SZKOLNA

Projekt wykonany przez: EUROPOMAR inż. Krzysztof Staniek
42-606 Tarnowskie Góry ul. Słoneczników 75/52, tel. 514563555
Geodeta uprawniony: Krzysztof Staniek uprawnienia numer 19861
Data opracowania mapy: 2022.03.10.

Tarnowskie Góry, dn. 28.04.2022 r.

**Zespół ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Mickiewicza 41**

Znak sprawy: GP.Z.6630.1.102.2022

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 28.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Sieć oświetlenia parku i bieżni
Lokalizacja:	Czekanów ul. Szkolna dz. 961/101, 742/1
Wnioskodawca:	ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ANGRAŻ" ANDRZEJ PIEKARSKI ul. Henryka Sienkiewicza 43, 42-600 Tarnowskie Góry
Przewodniczący:	Kurtyka Roman
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	19.04.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Geodezji elektroniczny	Stanowisko pozytywne W przypadku zniszczenia punktów osnowy podstawowej i szczegółowej inwestor zobowiązany jest do zlecenia wznowienia tych punktów firmie geodezyjnej na koszt własny.	Zuzanna Białas
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Budownictwa i Architektury elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Grzegorz Bugajewski
4	ZDP w Tarnowskich Górach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy.	Katarzyna Molodecka
5	MZUiM Tarnowskie Góry	Stanowisko pozytywne	Wojciech Pośpiech

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 28-04-2022 12:19:59

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny. – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny	nie dotyczy	
6	ATEM POLSKA SP. Z O.O. 81-537 Gdynia ul. Łużycka 2 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono z uwagą: W przypadku zbliżenia się lub odkrycia infrastruktury Orange Polska wykonawca ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A. celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci Teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie www.orange.pl/wniosekondzior . W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami ORANGE POLSKA zachować normatywne odległości lub zastosować zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 2m od urządzeń OPL wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.	Andrzej Goj
7	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Zbrosławice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się bez uwag zgodnie z wydanymi warunkami.	Tomasz Trafiał
8	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Czarny Las elektroniczny	bez uwag	Łukasz Pielka
9	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SUW Miedary elektroniczny	Nie dotyczy	Krzysztof Kłoczko
10	Midiko SP. Z O.O. elektroniczny	bez uwag	Tomasz Bacik
11	Netia S.A. elektroniczny	Bez uwag	Alan Krulikowski
12	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. elektroniczny	Nie dotyczy	Gabriela Gocyla-Moś
13	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Bytom elektroniczny	nie dotyczy	Ewa Klarenbach
14	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Radzionków 41-922 Radzionków ul. Kuźaja 17 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
15	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry elektroniczny	Nie dotyczy	Hanna Guzy-Kruger
16	PSG SP. Z O.O. Gazownia w Gliwicach elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
17	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Bytomiu elektroniczny	nie dotyczy	Marcin Stolarski
18	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Tarnowskich Górach	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pozytywnie. Miejsca skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącą	Tomasz Przybytek

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 28-04-2022 12:19:59

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Tarnowskich Górach elektroniczny	siecią gazową zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace prowadzić pod odpłatnym nadzorem Gazowni w Tarnowskich Górach, ul. Nakielska 49.	
19	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa elektroniczny	Bez uwag	Stanowisko pozytywne Paweł Kuźniak
20	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Będzin elektroniczny	Nie dotyczy.	Stanowisko pozytywne Robert Robakowski
21	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Częstochowa elektroniczny	Nie dotyczy	Stanowisko pozytywne Anna Koloch
22	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Gliwice elektroniczny	Uzgadnia się pod warunkiem zachowania klauzul zawartych w naszym piśmie nr TD/OGL/OMD/2022-04-07/0000019.	Stanowisko pozytywne Henryk Buła
23	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Opole elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie
24	Urząd Gminy Krupski Młyn elektroniczny	Nie dotyczy	Stanowisko pozytywne Sebastian Hadryś
25	Urząd Gminy Ożarówice elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie
26	Urząd Gminy Świerklaniec elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie
27	Urząd Gminy Tworóg elektroniczny	nie dotyczy	Stanowisko pozytywne Paweł Szumił
28	Urząd Miejski w Kaletach elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie
29	Veolia Południe SP. Z O.O. elektroniczny	Bez uwag	Stanowisko pozytywne Marek Stanik
30	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie
31	Zakład Usług Komunalnych Tworóg elektroniczny	Nie dotyczy	Stanowisko pozytywne Marek Żelosko
	Wnioskodawca		ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ANGRAŻ" ANDRZEJ PIEKARSKI

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 28-04-2022 12:19:59

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 28-04-2022 12:19:59

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny.– można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Gliwice, dn. 07.04.2022 r.

1044629044

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-04-07/0000019



**Zakład Usług Elektrycznych
ANGRAŻ Andrzej Piekarski
ul. Henryka Sienkiewicza 43
42-600 Tarnowskie Góry**

Dotyczy: projektu budowy oświetlenia w parku i bieżni w Czekanowie przy ul. Szkolnej, dz. nr 961/101, 742/1. (TD/OGL/OMD/UB/HB/1518/2022)

Odpowiadając na wniosek z dnia 29-03-2022 informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych. Istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 5m, od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Myśliwska 6, adres do korespondencji TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice. Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu, jak również dla prac wykonywanych w pobliżu naszych urządzeń. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

Angraż Andrzej
Zakład Usług Elektrycznych

Powiat: tarnogórski
Jedn. ewid.: 241309_2, Zbrosławice
Obręb: 0002, Czekanów

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000


Wykonana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowskich Górach
w technologii hybrydowej

(Wzrost i powaga) (Wzrost i powaga) (Wzrost i powaga)
Wzrost i powaga (Wzrost i powaga) (Wzrost i powaga)
Identyfikacja (Wzrost i powaga) (Wzrost i powaga)
Identyfikacja (Wzrost i powaga) (Wzrost i powaga)
Identyfikacja (Wzrost i powaga) (Wzrost i powaga)

STAROSTA TARNOGÓRSKI
mapo28509220
GP.Z.6642.2.483.2022
2022.03.01
z up. STAROSTY
INSPEKTOR

Artur: 4
Załącznik dotyczy pisma o sygn.

TD/OGL/OMD/ 2022-04-07/0000019

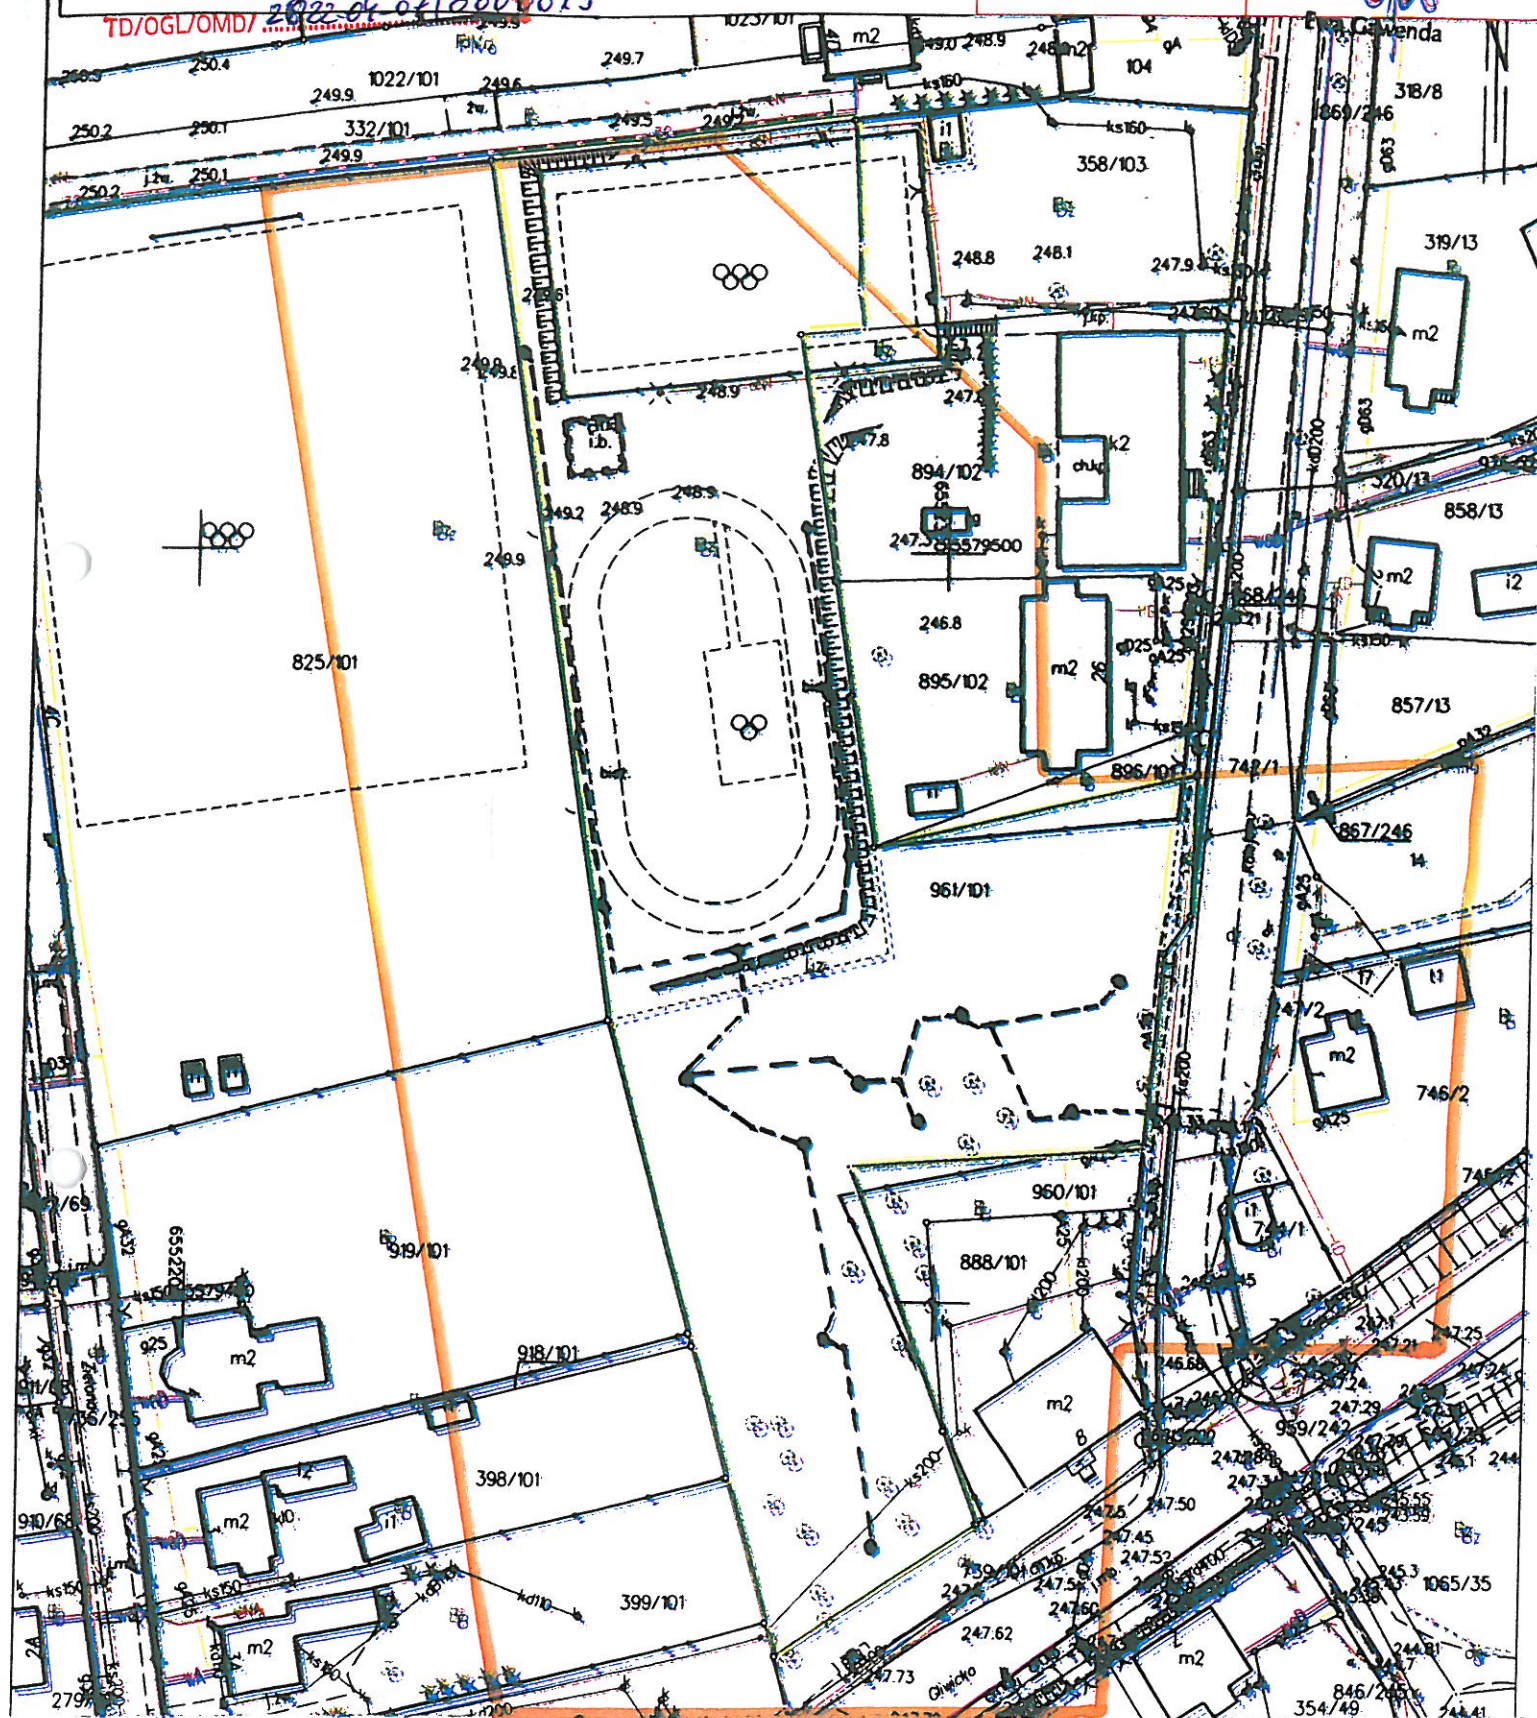

- latarnia oświetleniowa typu parkowego
- ziemna linia kablowa YAKXs 4 x 35
- wolnostojąca szafka sterownicza

**PLAN PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA
W PARKU I BIEŻNI
CZEKANÓW ul. SZKOLNA**

Regon 273902171
ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH
» ANGEŁA Z «
Andrzej Piekarski
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

mgr inż. Andrzej Piekarski
uprawnienia budowlane nr 371/82
w zakresie instalacji elektrycznych

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN

zidentyfikować Linie napowietrzne nN *we własnym zakresie*

zidentyfikować Linie kablowe oświetleniowe

..... Linie napowietrzne oświetleniowe

..... Linie kablowe teletechniczne

..... Linie napowietrzne teletechniczne

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

linii SN - 1 m,

linii WN - 5 m

Przed przystąpieniem do pracy w odległości od słupów linii:

• 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN;

• 40 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN;

• 15 m od słupów i przewodów linii napowietrznych nN;

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatacyjną sieci.

Odległości powyższe dotyczą również życia oświetla,

licząc odległość od najbliższej wys. metal. części maszyny

do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie

naruszać ustojów słupów linii j.n., inaczej będą musiały być

odbudowane lub zbudowane z nowymi słupami.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

T.B.

Henryk Bułala

2022-04-07

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Tarnowskie Góry
ul. Nakielska 49, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 22 444 33 33
gazownia.tarnowskie.gory@psgaz.pl

Zakład Usług Elektrycznych
ANGRAŻ
Andrzej Piekarski
ul. Sienkiewicza 43
42-600 Tarnowskie Góry

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0169.430/160105563/1097/22

Tarnowskie Góry, 25.05.2022

Dot.: budowy oświetlenia parku i bieźni przy ul. Szkolnej w Czekanowie gm. Zbroslawice.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2022r. w sprawie jw. informujemy, że na zaznaczonym terenie eksploatujemy sieć gazową średniego ciśnienia powstałą w 1995r., która została orientacyjnie naniesiona na załączonym planie.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości :

- poziome zgodnie z Dz.U. z dnia 04 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 49.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia na adres Gazownia w Tarnowskich Górach ul. Nakielska 49.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Gazownia w Tarnowskich Górach

Sebastian Krocze

Powiat: tarnogórski

Jedn. ewid.: 241309_2, Zbrosławice

Obręb: 0002, Czekanów


Artysta: 4

SKALA 1:1000

Wykonano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjno Kartograficznej w Tarnowskich Górach
w technologii hybrydowej

Legenda:
Wzrosty i kierunki przepływu
Identyfikatory decyzyjne
Dokumentacja
Inne oznaczenia
specjalne
rezerwacje

STAROSTA TARNOGÓRSKI
mgr inż. Andrzej Piękar
GP.Z.6642.2.483.2022
2022.03.01
z up. STAROSTY
INSPEKTOR

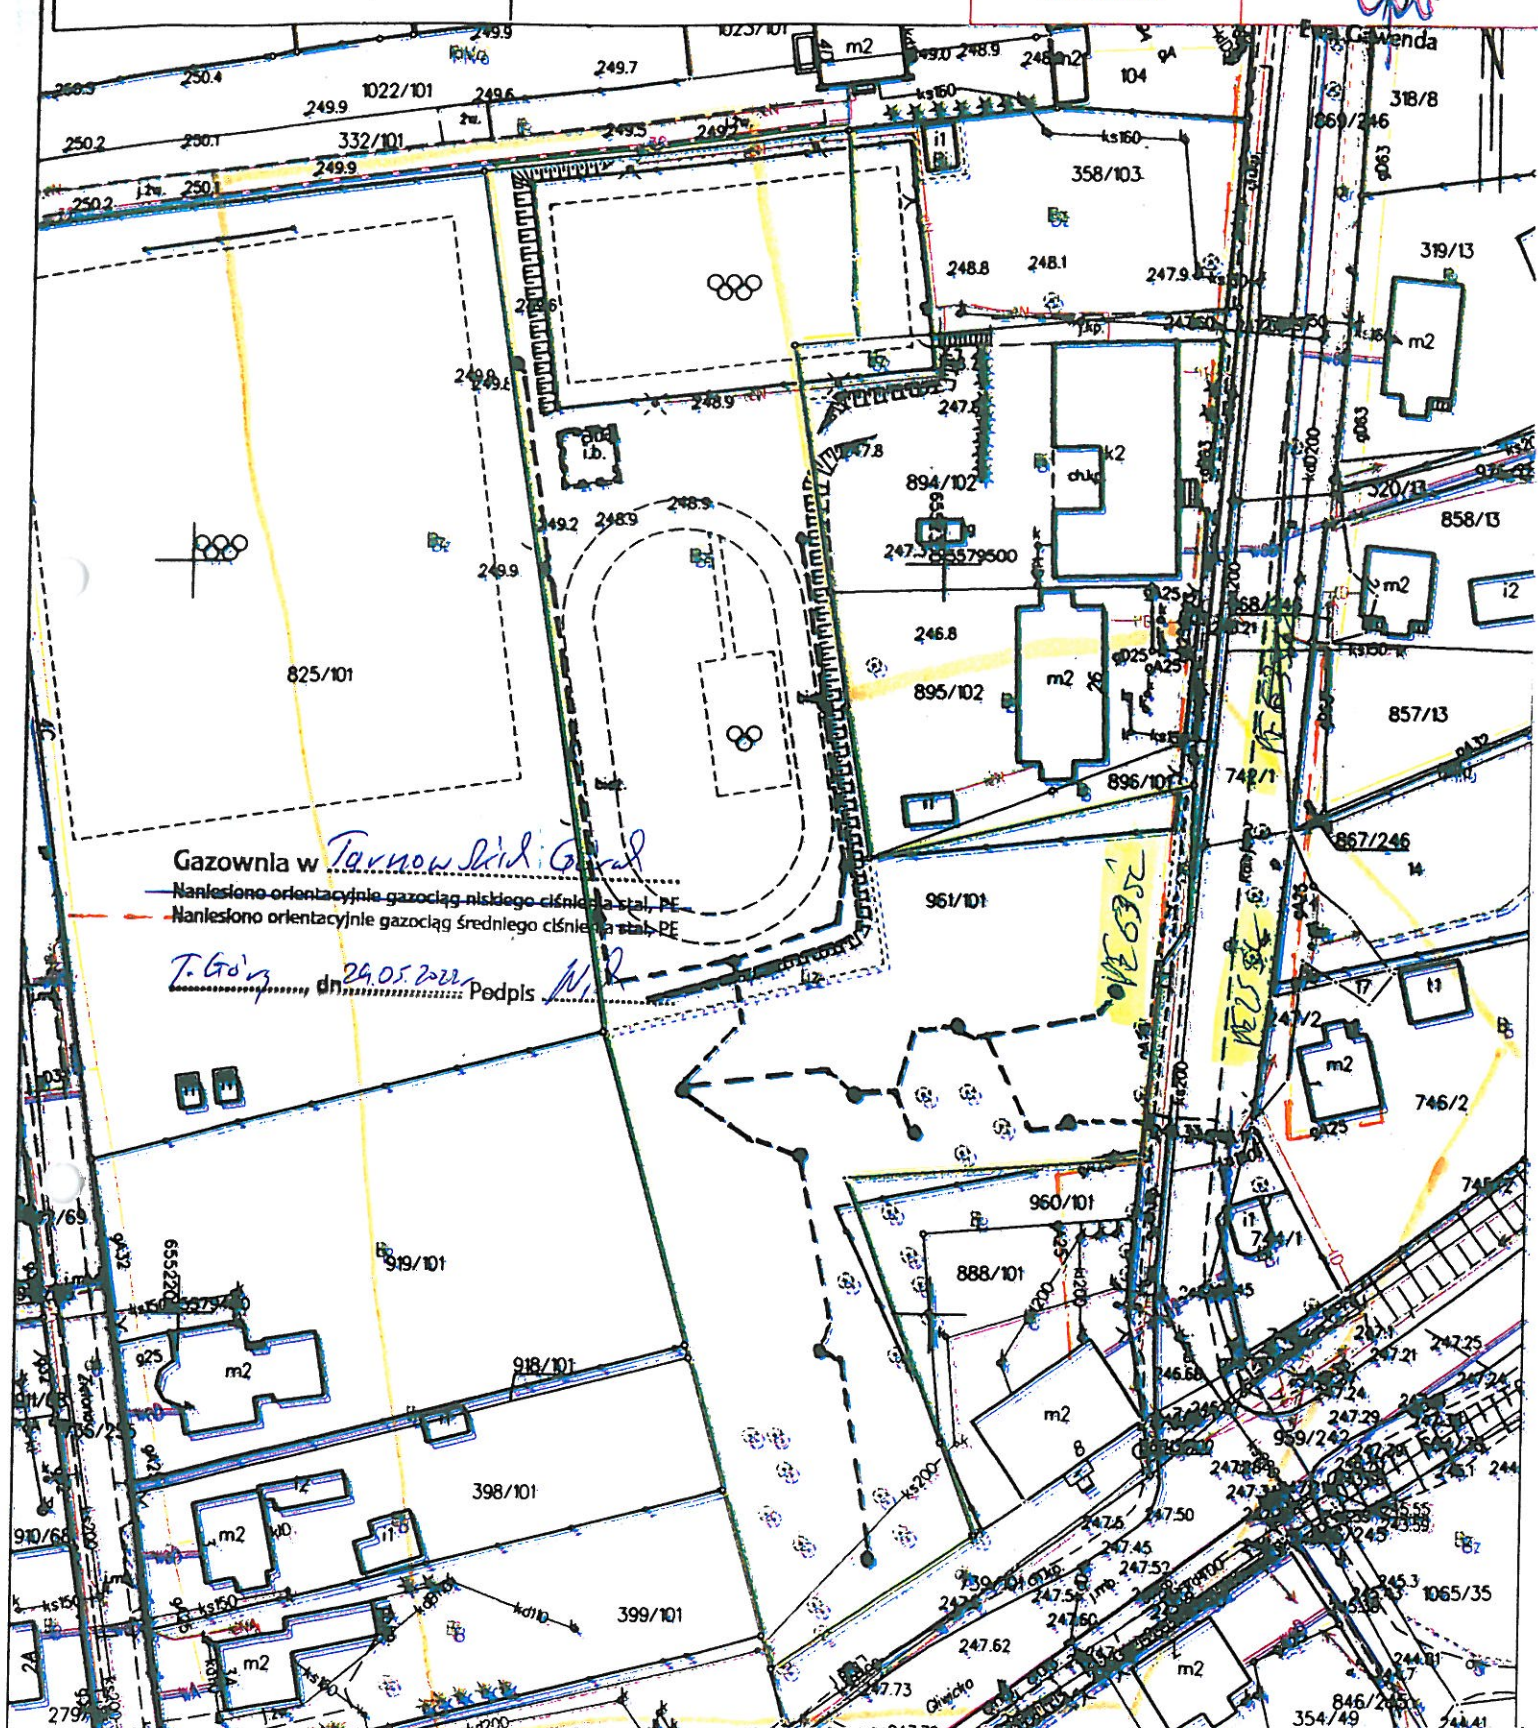

- ● - - - - latarnia oświetleniowa typu parkowego

- - - - - ziemna linia kablowa YAKXs 4 x 35

- wolnostojąca szafka sterownicza

**PLAN PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA
W PARKU I BIEŻNI
CZEKANÓW ul. SZKOLNA**

Regon 273902171
ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH
"NGRAZ"
Andrzej Piękar
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Główna 43, tel. 285-44-21

mgr inż. Andrzej Piękar
Uprawnienia budowlane nr 371/8
w zakresie instalacji elektrycznych

Zbroślawice 30.03.2022 r.

L. dz. 1761/03/22.....

Zakład Usług Elektrycznych

ANGRAŻ

Andrzej Piekarski

ul. Sienkiewicza 43

42-600 Tarnowskie Góry

Tel: 609 224 726

dot.: naniesienia uzbrojenia podziemnego będącego w własnością GZK Sp. z o.o. w Zbroślawicach rejon ulic Szkolnej w Czekanowie.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbroślawicach, ul. Oświęcimska 6 przesyła mapę z orientacyjnie naniesioną infrastrukturą podziemną będącą w naszym utrzymaniu. W miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią oświetleniową kabel energetyczny zabezpieczyć rurą ochronną. Od projektowanego przewodu zachować odległość od urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Prace ziemne wykonywane w sąsiedztwie naszych sieci wykonywać na pisemny wniosek pod nadzorem naszego zakładu.

Załącznik: mapa z orientacyjnie zaznaczoną na niebiesko siecią wodociagową, na brązowo siecią kanalizacyjną.

K I E R O W N I K

Działu Kanalizacji

Sebastian Krafczyk
Sebastian Krafczyk

Powiat: tarnogórski

Powiat: tarnogórski

Jedn. ewid.: 241309_2, Zbrosławice

Obwód: 0002, Czekałow


Artus: 4

MIAGRA ZASADNICOZA
SKALA 1:1000

Wykonana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjno i Kartograficznej w Tarnowskich Górach
w technologii hybrydowej

[illegible]

STAROSTA TARNOBSKI
mgr Zdzisław Czerniowski
P.Z.6642.2.483.2022
2022.03.01
z up. STAROSTY
INSPEKTOR

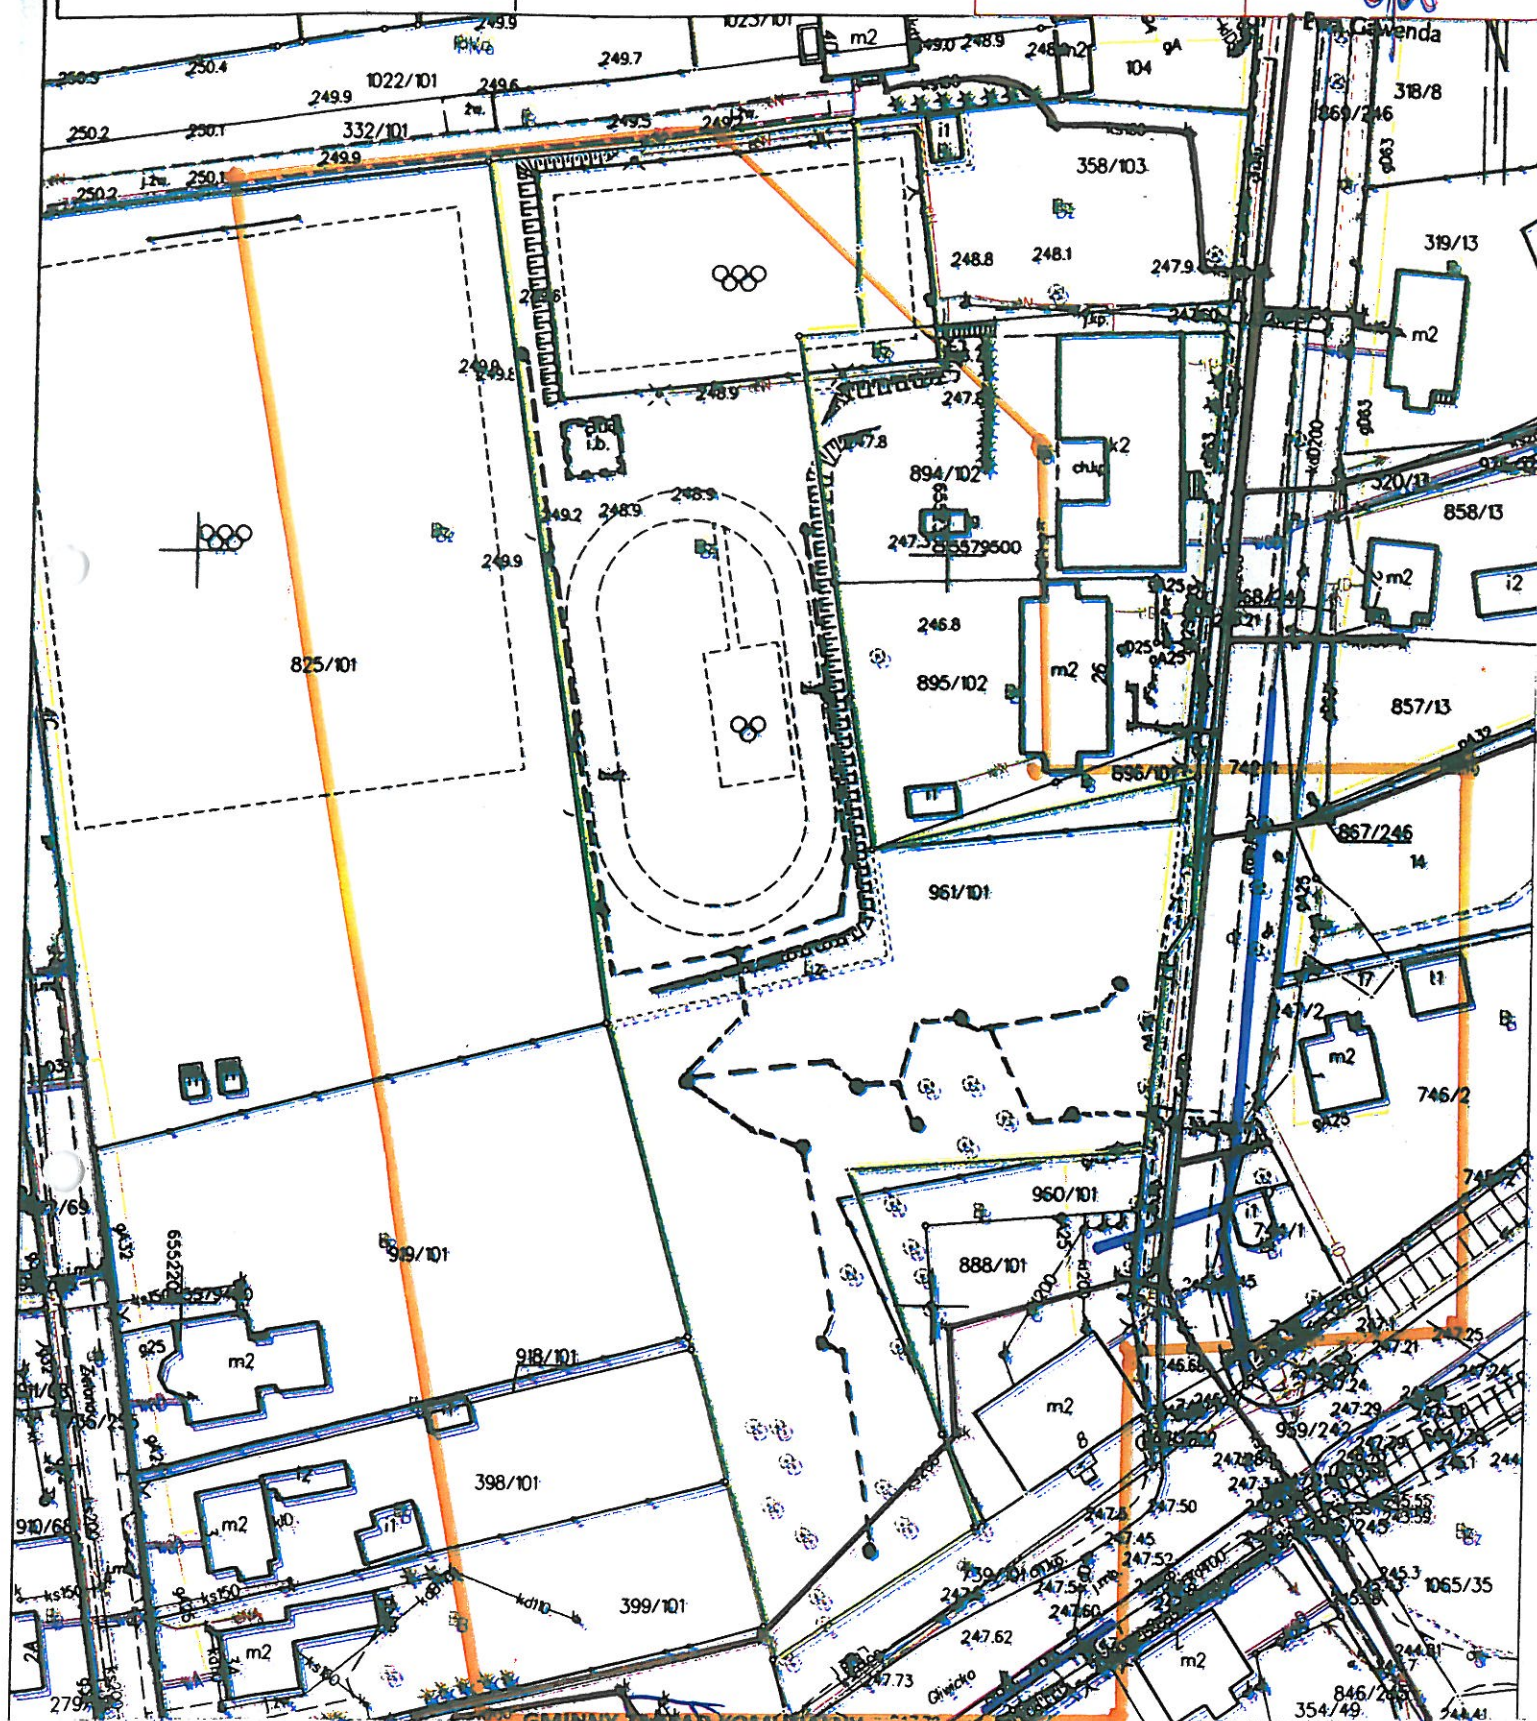

GMINNY ZBIERAD KOMUNALNY

Sp. z o.o. PLAN B
42-647 brostawice, ul. Oświęcimska 8
NIP 6452548774 REGON 365331033

15 32 233 70 74 / 32 233 70 92

30.03.2027

Monday
20th Nov

3111 1000

4.1.7 Acyclic 2004

PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA W PARKU I BIEŻNI

EKANÓW ul. SZKOL

10. 10/11/2016

to understand

2014-05-24

mgr inż. Andrzej Plekaraki

Uprawnienia budowlane nr 371/82
w zakresie instalacji elektrycznych

u

②

ORIENTALYZNIE NAMESIONA SIBI
KANADITANA DRAZ PRITAJA KANADITANIE

orientação horizontal
são horizontais ou verticais
bom

21

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Temat: Budowa oświetlenia parku oraz bieźni

Adres: Czekanów ul. Szkolna
działki: 961/101, 742/1,

Inwestor: Gmina Zbrosławice 42-674 Zbrosławice ul. Oświęcimska 2

Branża: Elektryczna

Data: 28.04.2022 r

Opracował: mgr inż. Andrzej Piekarski

1. Inwestycja obejmuje budowę ziemnej oświetleniowej linii kablowej 4 x 35 z żyłami aluminiowymi o napięciu 1 kV , montaż 17 szt parkowych słupów oświetleniowych, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe typu parkowego LED
2. Słupy zostaną ustawione w parku wzdłuż niutwardzonych alejkach i wokół placu do gier oraz wokół istniejącej bieźni boiska spotowego.
3. Szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji budowy mogą występować w związku z:
 - pracą na wysokości przy użyciu podnośnika na samochodzie
 - ruchem ulicznym i pieszym.
 - wykonywaniem wykopów jamistych pod słupy oświetleniowe
 - pracami wykonywanymi przy użyciu sprzętu mechanicznego
 - podnośnik - montaż przewodów , oprawy.
 - włączaniem nowego oświetlenia w ciąg istniejący
4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
 - pracodawca winien wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej , a pracownicy zostaną zobowiązani do ich stosowania.
 - plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację , szybką ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych.
 - wygrodzenie i oznakowanie miejsc pracy
 - składowanie i transport materiałów zorganizować w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.
 - do prac używać wyłącznie pełnosprawnego sprzętu i narzędzi
 - prace w pobliżu czynnych urządzeń innych użytkowników prowadzić pod ich nadzorem.

5. Do prowadzenia prac budowlano-montażowych zatrudnić wyłącznie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, uprawnienia i okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie winny przeprowadzić właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. Przed skierowaniem pracowników na stanowiska pracy na budowie kierownik budowy winien przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z uwzględnieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót.
6. Teren budowy wyгородzić, zabezpieczyć wykopy, a w miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić zgodną z przepisami tablicę informacyjną.