


R1 istn

Istniejące odbiory rozdzielnic nie
podlegające modernizacji

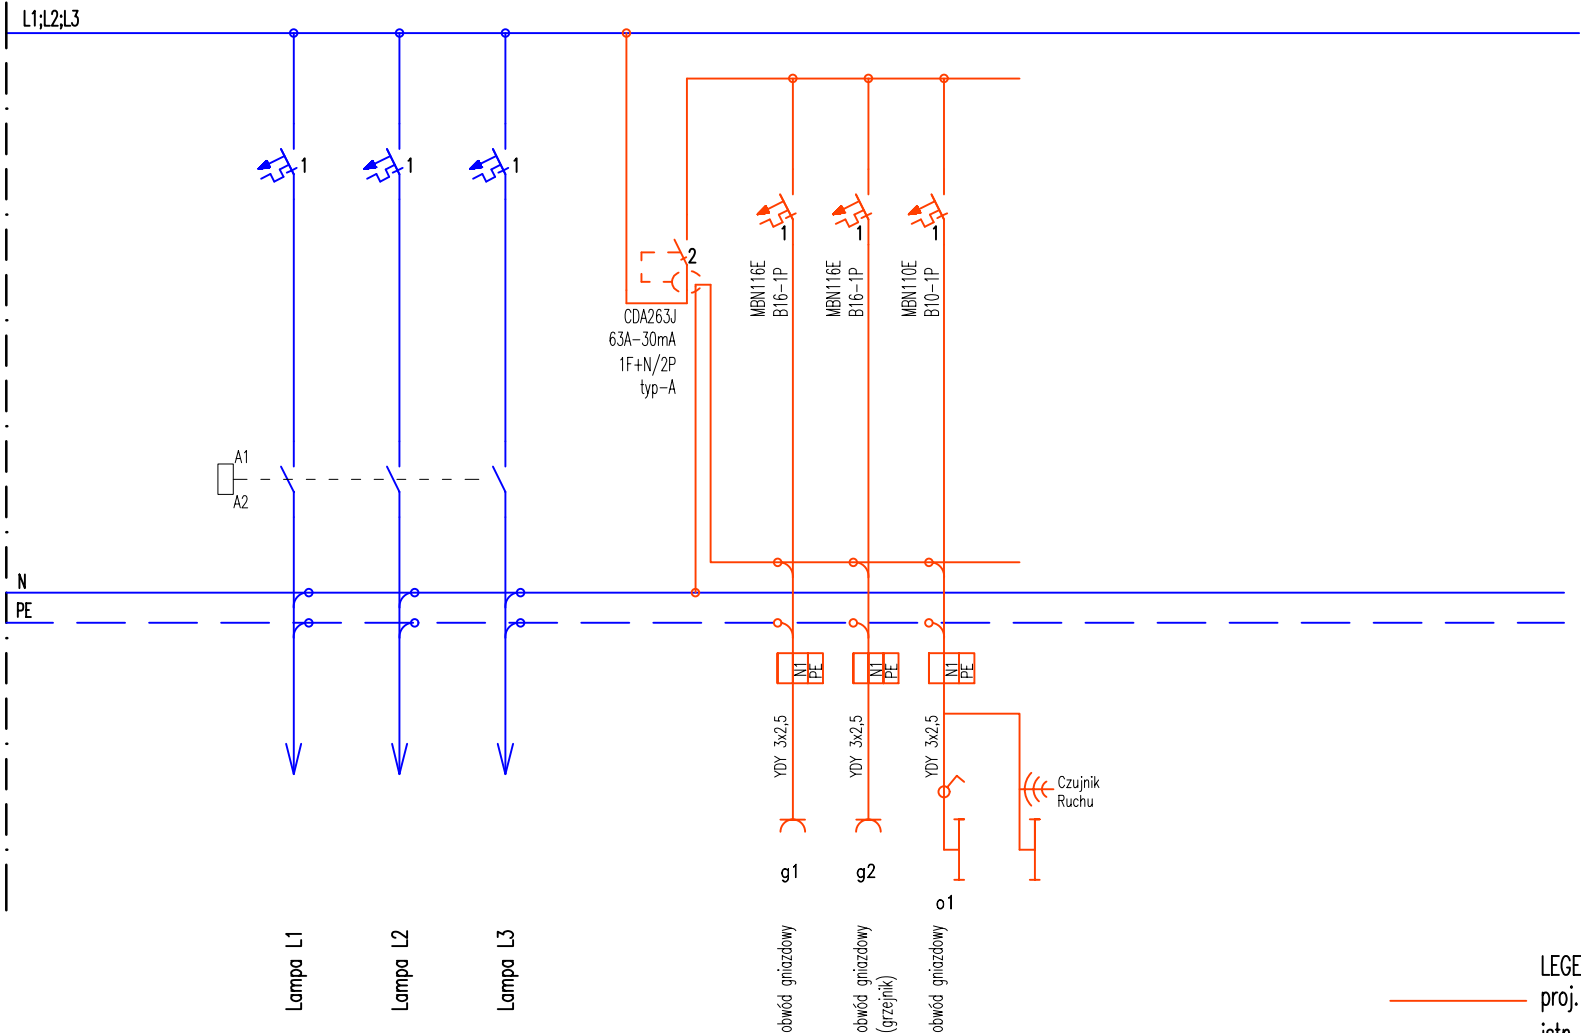

Istniejące odbiory rozdzielnic nie
podlegające modernizacji

UWAGA – Inwestor nie posiada archiwalnych dokumentacji instalacji elektrycznych pomieszczenia pompowni.
. Przed rozpoczęciem robót oraz odłączeniu zasilania przeprowadzić inwentaryzację w celu ustalenia stanu faktycznego połączeń elektrycznych.
W razie rozbieżności dokonać wymaganych zmian w poniższym projekcie

- LEGENDA
- proj. urządzenia elektryczne
 - istn. urządzenia elektryczne
 - × × × istn. urządzenia elektryczne podlegające demontażowi
 - — — Urządzenia dostarczane z instalacjami sanitarnymi