



Centrala N/W 1 nawiewno-wywiewna  
o wydajności 2800/2300 m3/h i sprężu 240 Pa  
wyposażona w wymiennik obrotowy, chłodnicę/nagrzewnicę  
z bezpośrednim odparowaniem i filtry prod. VTS

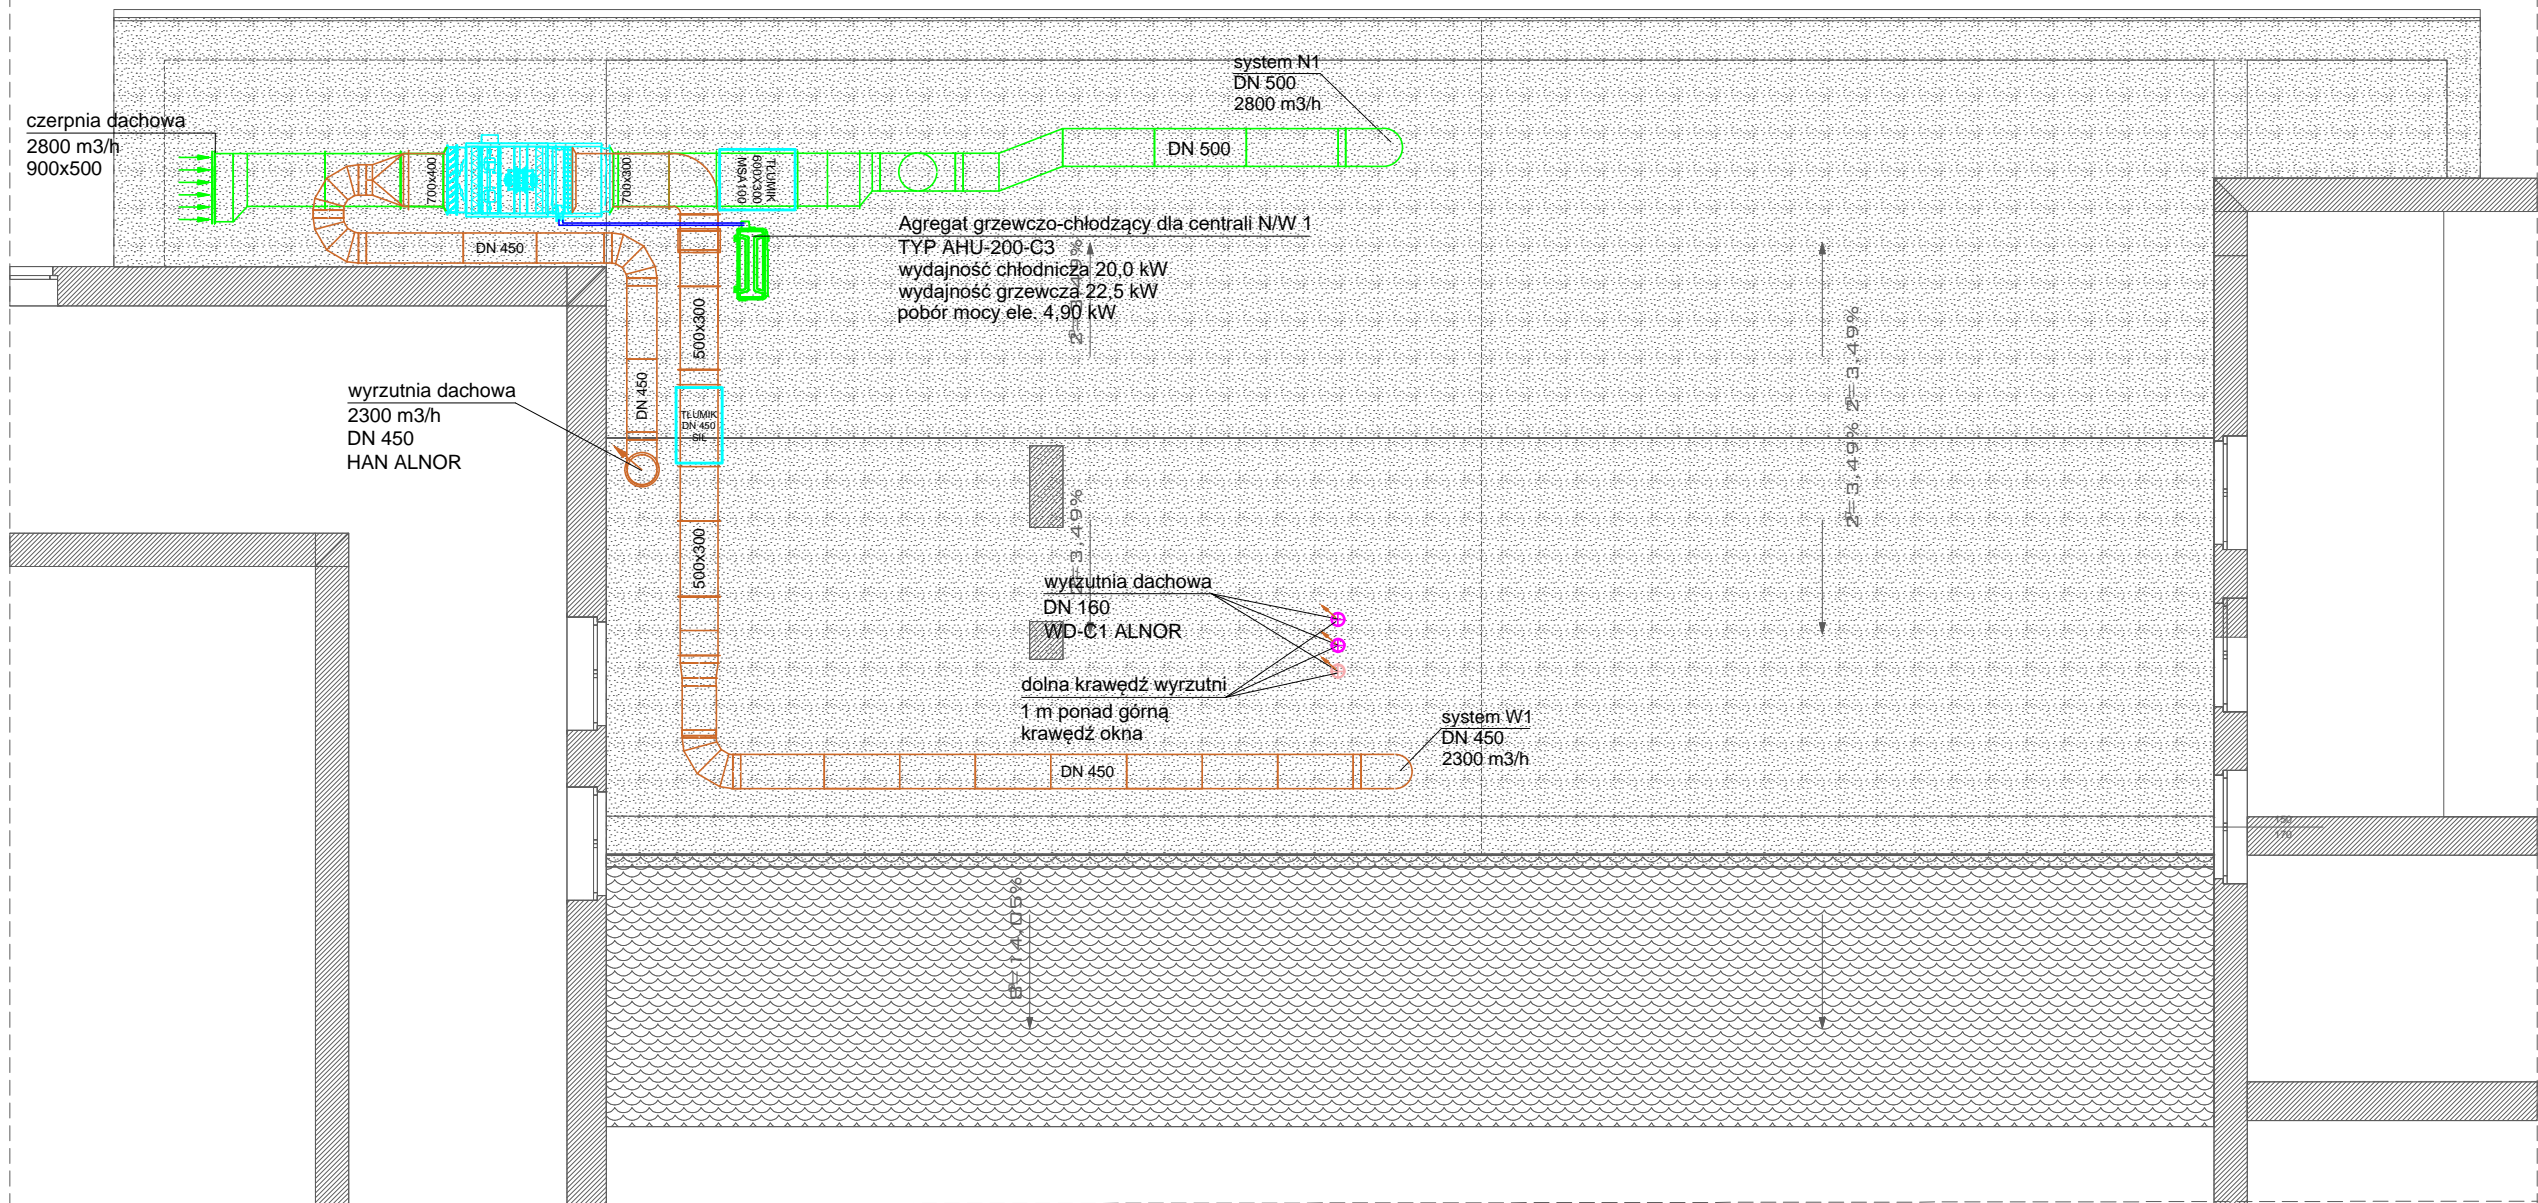

LEGENDA

- nowy nawiew bytowy
- nowy wywiew bytowy
- nowy wywiew z wc
- nawiew wywiew z szatni
- wentylator
- przepustnica



inwestor: Powiat Wołomiński  
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tytuł: Modernizacja sali gimnastycznej  
w Zespole Szkół w Wołominie

adres: dz. ew. 215 obr. 0033 Wołomin  
ul. Legionów 85; 05-200 Wołomin  
pow. Wołomin, woj. mazowieckie

jednostka projektowa

**QUARTUM**  
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze  
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl  
NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA mgr inż.  
Jacek Jakubiak  
MAZ/0413/PBS/16

nazwa rysunku: **RZUT DACHU  
INSTALACJA WENTYLACJI**

branża: **SANITARNA**

skala: **1:2, 1:5000, 1:75**

nr rysunku: **S.02**

faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

data: **23.06.2023**