Profil 3

Podziałka 1:100/250

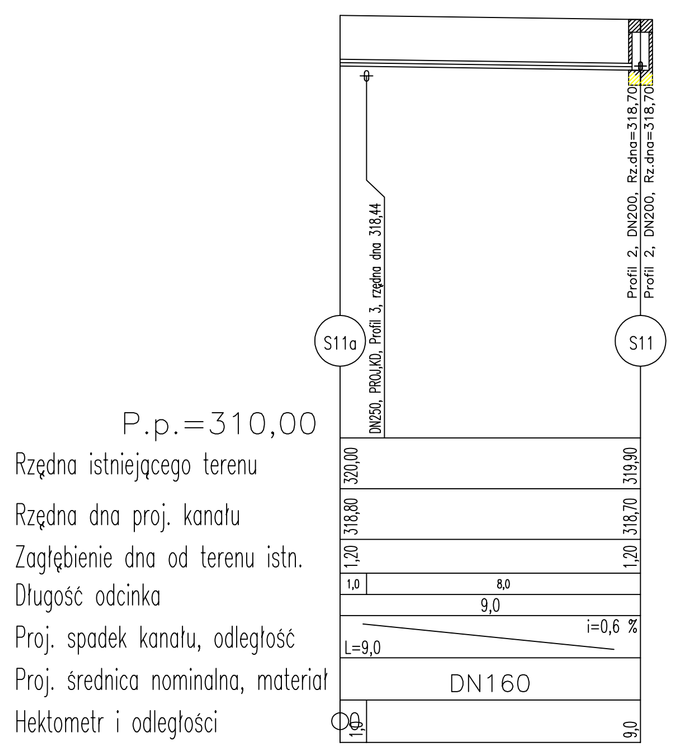

P.p.=310,00		
Rzędna istniejącego terenu	320,00	319,90
Rzędna dna proj. kanału	318,80	318,70
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,0 / 8,0 / 9,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=9,0 / i=0,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	9,0

Profil 3

Podziałka 1:100/250

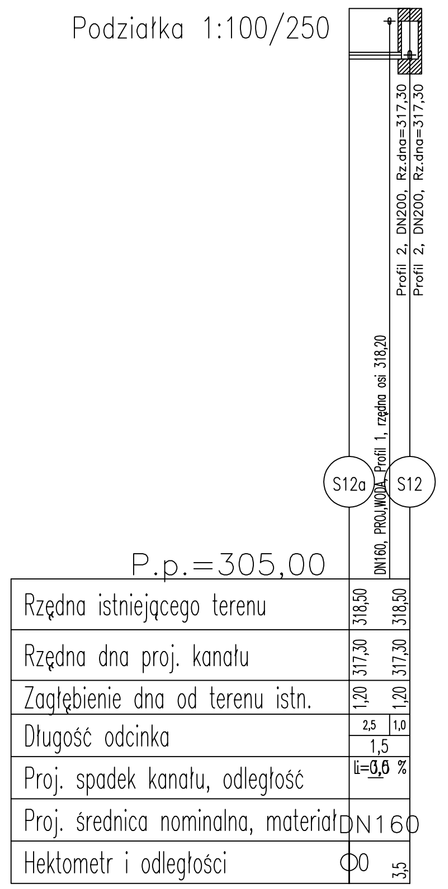

P.p.=305,00		
Rzędna istniejącego terenu	318,50	318,50
Rzędna dna proj. kanału	317,30	317,30
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	2,5 / 1,5	1,0
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	3,5

Profil 4

Podziałka 1:100/250

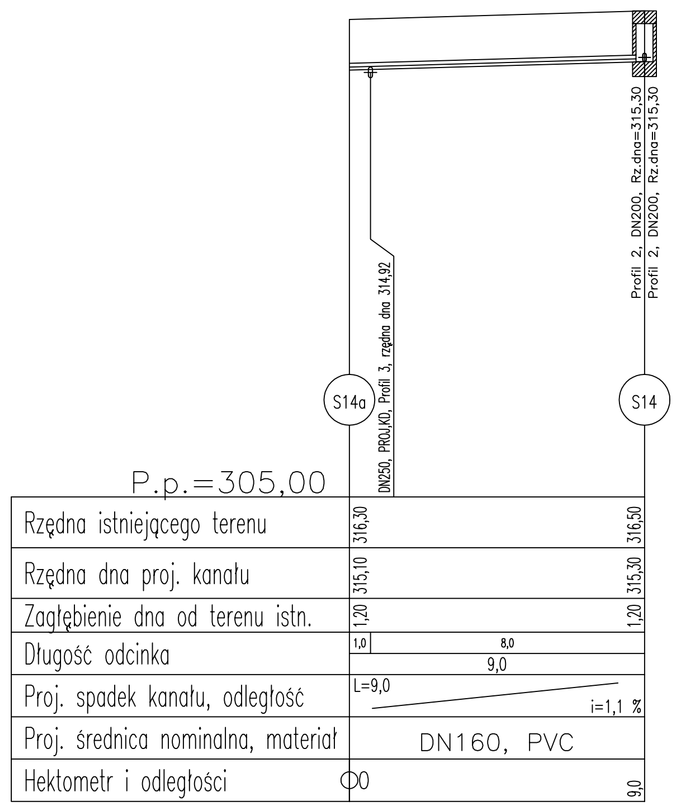

P.p.=305,00		
Rzędna istniejącego terenu	316,30	316,50
Rzędna dna proj. kanału	315,10	315,30
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,8 / 8,0 / 9,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=9,0 / i=1,1 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC	
Hektometr i odległości	0+0	9,0

Profil 5

Podziałka 1:100/250

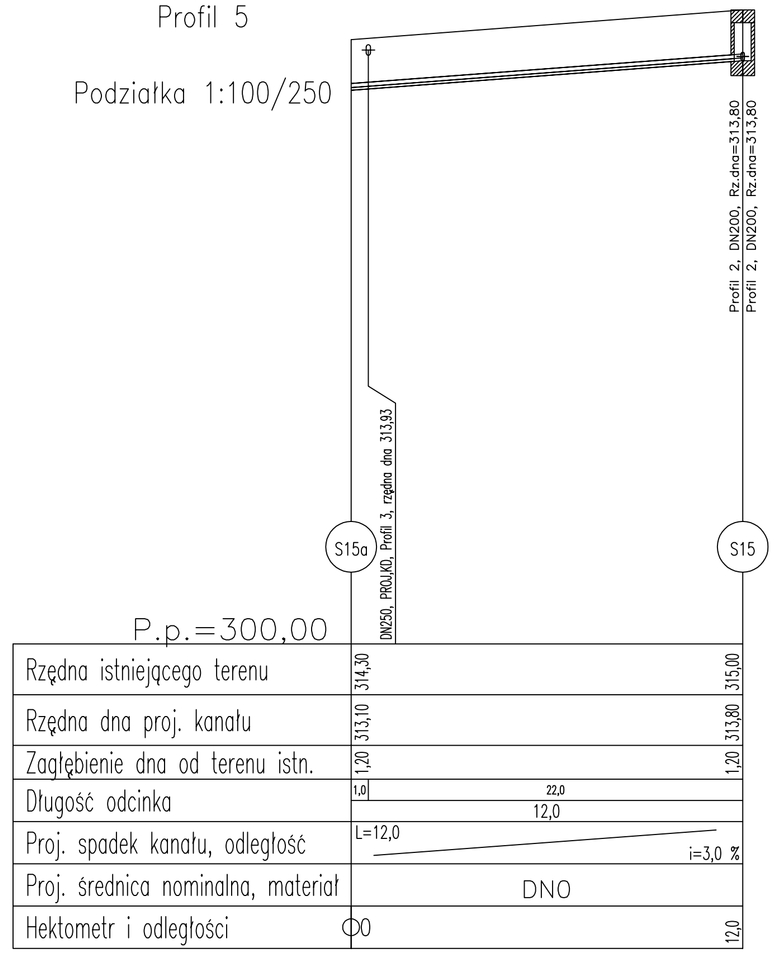

P.p.=300,00		
Rzędna istniejącego terenu	314,50	315,00
Rzędna dna proj. kanału	313,10	313,80
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,8 / 22,0 / 12,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,0 / i=3,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN0	
Hektometr i odległości	0+0	12,0

Profil 6

Podziałka 1:100/250



P.p.=300,00		
Rzędna istniejącego terenu	313,90	314,00
Rzędna dna proj. kanału	312,70	312,80
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,0 / 1,5	0,5
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 / i=16,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	1,5

Profil 7

Podziałka 1:100/250

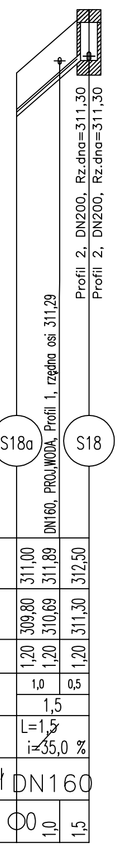

P.p.=300,00		
Rzędna istniejącego terenu	311,00	311,89
Rzędna dna proj. kanału	309,80	310,69
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 / i=35,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	1,5

Legenda:

Projektowany odczep kanalizacji sanitarnej

W1 — Węzeł

Projektant:	mgr inż.Rodzyk Swierczek	Nr upr.:	599/81/DLW	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż.Wojciech Tomkiw	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:

BIURO PROJEKTOWE EKO-HARAT
ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: ekorodryk@op.pl ● tel. 75 64 74 032

Inwestor: **Gmina Dobromierz**
Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

Lokalizacja inwestycji: **Dobromierz dz. nr 355/43, 355/42, 355/59, 355/5, 355/4, 355/32, 355/31, 117 Obręb 0004 Dobromierz**

Data opracowania: **15.05.2020**

Etatkom: **PB**

Branża: **Sanitarna**

Temat: **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do działek położonych w Dobromierzu przy ul. Chrobrego.**

Podziałka: **1:100/250**

Obiekt: **Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej**

Tytuł rysunku: **Profile podłużny odczepów kanalizacji sanitarnej**

Nr rysunku: **9.0**

Profil 3

Podziałka 1:100/250

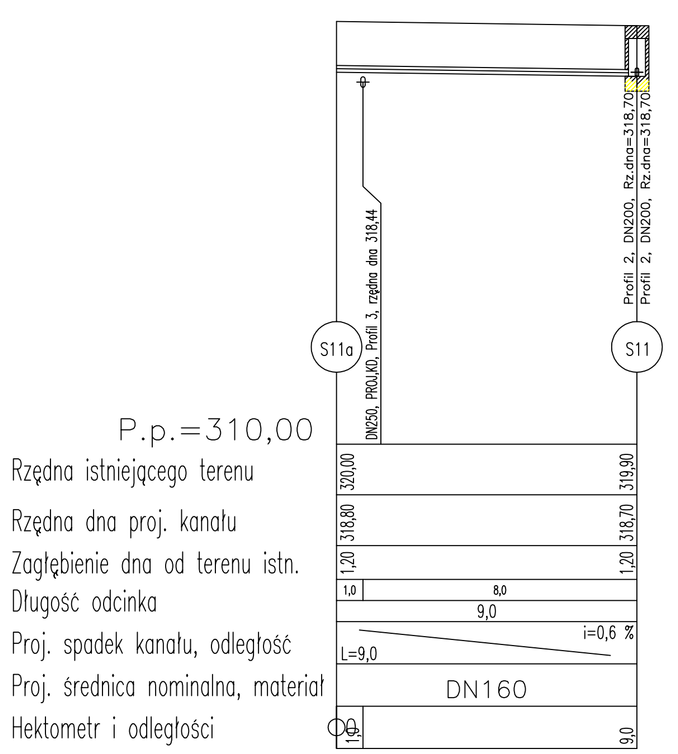

P.p.=310,00		
Rzędna istniejącego terenu	320,00	319,90
Rzędna dna proj. kanału	318,80	318,70
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,0 / 8,0 / 9,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=9,0 / i=0,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	9,0

Profil 3

Podziałka 1:100/250

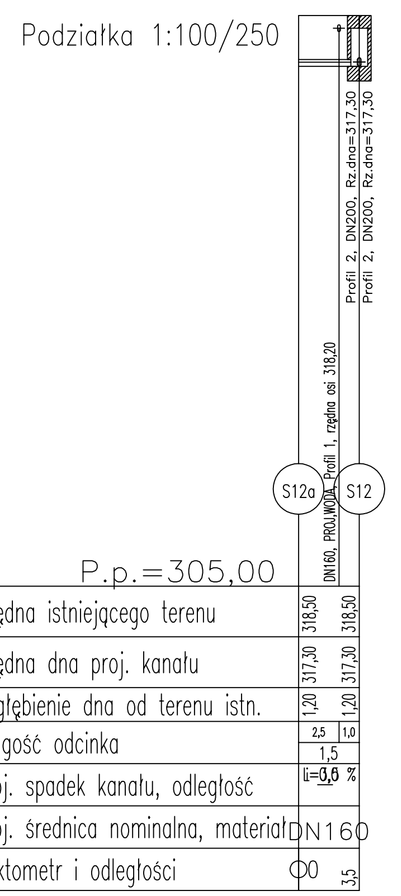

P.p.=305,00		
Rzędna istniejącego terenu	318,50	318,50
Rzędna dna proj. kanału	317,30	317,30
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	2,5 / 1,5	1,0
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	3,5

Profil 4

Podziałka 1:100/250

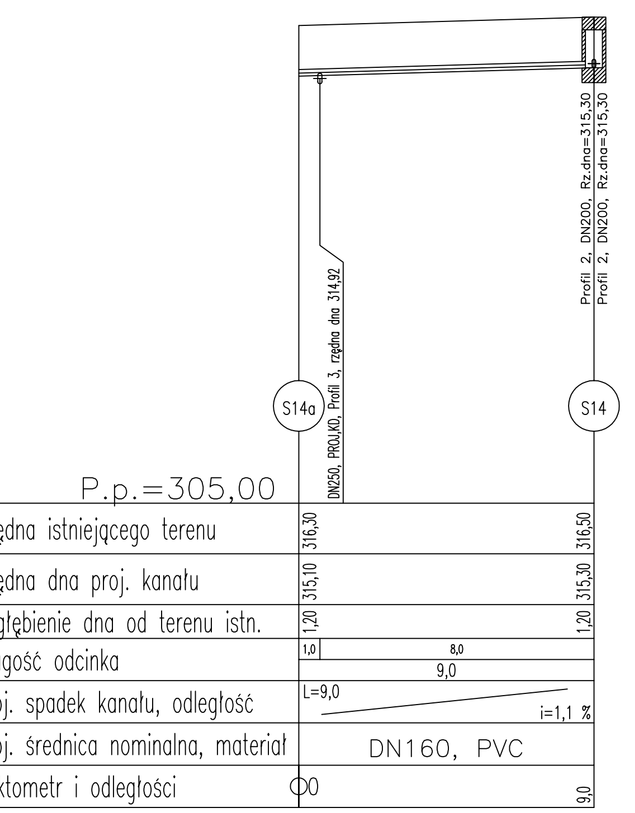

P.p.=305,00		
Rzędna istniejącego terenu	316,30	316,50
Rzędna dna proj. kanału	315,10	315,30
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,8 / 8,0 / 9,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=9,0 / i=1,1 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC	
Hektometr i odległości	0+0	9,0

Profil 5

Podziałka 1:100/250

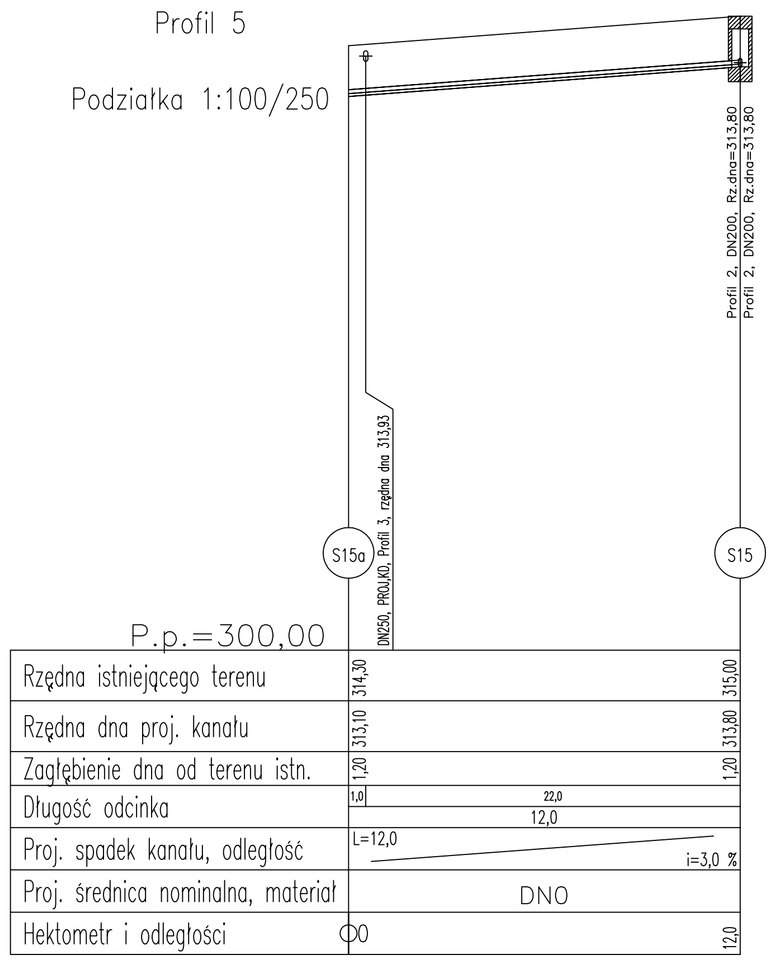

P.p.=300,00		
Rzędna istniejącego terenu	314,50	315,00
Rzędna dna proj. kanału	313,10	313,80
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,8 / 22,0 / 12,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,0 / i=3,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN0	
Hektometr i odległości	0+0	12,0

Profil 6

Podziałka 1:100/250



P.p.=300,00		
Rzędna istniejącego terenu	313,90	314,00
Rzędna dna proj. kanału	312,70	312,80
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,0 / 1,5	0,5
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 / i=16,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	1,5

Profil 7

Podziałka 1:100/250

P.p.=300,00		
Rzędna istniejącego terenu	311,00	311,89
Rzędna dna proj. kanału	309,80	310,69
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,20	1,20
Długość odcinka	1,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 / i=35,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0+0	1,5

Legenda:

Projektowany odczep kanalizacji sanitarnej

W1 — Węzeł

Projektant:	mgr inż.Rodzyk Swierczek	Nr upr.:	599/81/DLW	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż.Wojciech Tomkiw	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:

BIURO PROJEKTOWE EKO-HARAT
ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: ekorodryk@op.pl ● tel. 75 64 74 032

Inwestor: **Gmina Dobromierz**
Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

Lokalizacja inwestycji: **Dobromierz dz. nr 355/43, 355/42, 355/59, 355/5, 355/4, 355/32, 355/31, 117 Obręb 0004 Dobromierz**

Data opracowania: **15.05.2020**

Etatkom: **PB**

Branża: **Sanitarna**

Temat: **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do działek położonych w Dobromierzu przy ul. Chrobrego.**

Podziałka: **1:100/250**

Obiekt: **Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej**

Tytuł rysunku: **Profile podłużny odczepów kanalizacji sanitarnej**

Nr rysunku: **9.0**