


KOMORA

K-4060/2

rodzaj sieci
taras 3

magistralna
ul. Koszarwickiej przy bud. 30

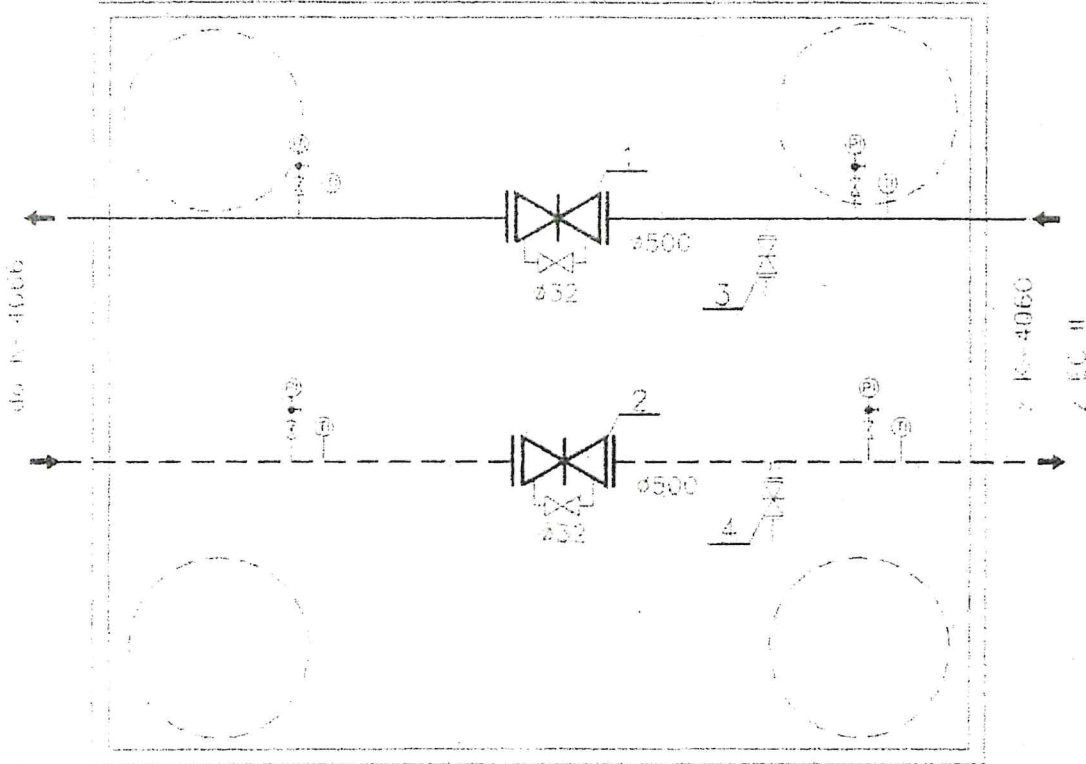

Charakterystyka komory

- magistralna
- podziemna, zabudowa
- bez kanalizacji, pomalowana
- l=4,2m, s=3,05m, n=3,0m

Rejon PS-3
Obwód nr 5

Nr inwent. 5-KX 5

Nr.poz.	Wyszczególnienie	ilość	Nr.katal.	Uwagi
3,4	zobowią ø125	2	043	spusty
1,2	zobowią ø500	2	043	sekcje

Bydgoszcz, Rejon PS-3 Górny Taras, miejska sieć ciepłownicza

Tytuł	Instrukcja eksploatacji sieci ciepłowniczej		nr typ
Wydawca	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp.zo.o. ul. Śmiełowa 5, 85-313 Bydgoszcz, tel. 73-42-61		K-4060/2
Wydawca	P.O.J. "DARCO" ul. Inżynierska 109, 85-037 Bydgoszcz, tel. 41-45-33		Data opracowania
Wykonawca	opracowanie	mgr inż. Karol Jędrzejewski	1997
Wykonawca	kontrola	mgr Edward Janusz Rejzyski	

[Handwritten signature]