


L1,L2,L3 SIEĆ 400/230V, 50Hz

L1,L2,L3 SIEĆ 400/230V, 50Hz

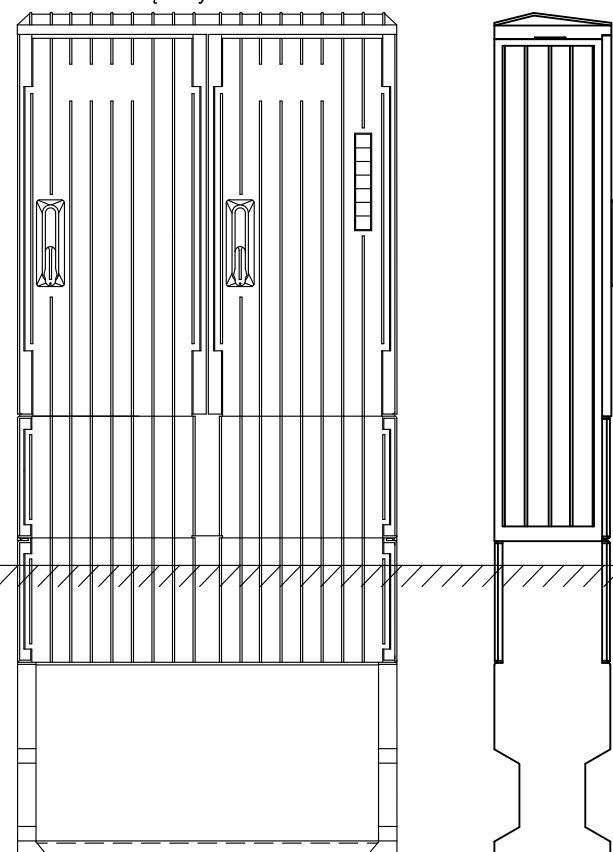


1. Dobrano aparaty firmy np. Legrand.
2. Stosować aparaturę o $I_{z} \geq 6kA$.
3. Rozdzielnicę R.. dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania.
6. Forma zabudowy aparatów min 2b.
7. Wykonać opisy zabezpieczeń oraz w rozdzielnicy zamieścić niniejszy schemat.


OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

1. SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
2. UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.
3. WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

proj. złącze kablowe, pomiarowe: ZKTL



proj. szafka oświetleniowa

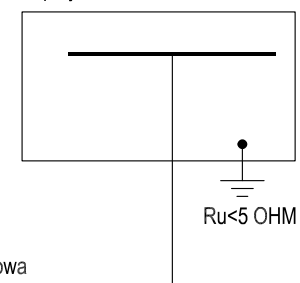

proj. linia kablowa
YAKY 5x25mm; dł. 15m

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA CZYŻEW UL. MAZOWIECKA 34 18-220 CZYŻEW		
OBIEKT JOB	BOISKO SPORTOWE		
LOKALIZACJA LOCATION	ROSOCHATE KOŚCIELNE DZIAŁKI NR: 1649 , 1650 , 1651		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
BRANŻA BRANCH	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT ARCH. DESIGNER	MGR INŻ. ADAM SAMSON NR UPRAWNIEN WKP/0197/PWOE/13	PODPIS SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. DESIGNER'S ASSISTANT			
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. ŁUKASZ MATUSZEWSKI NR UPRAWNIEN WKP/0175/PWOE/12	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	SCHEMAT ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ SO	SKALA SCALE	-:-
DATA DATE	07.2016	REWIZJA REVISION	-
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	E-02	NUMER STRONY PAGE NUMBER	-