


UWAGA:

- ewentualny uziom otokowy istn. przzerwany przez Fundamenty proj. budynku, należy z obu stron zakończyć uziomem pylonowym $h = 3m$, w odległości min 1m od fundamentów

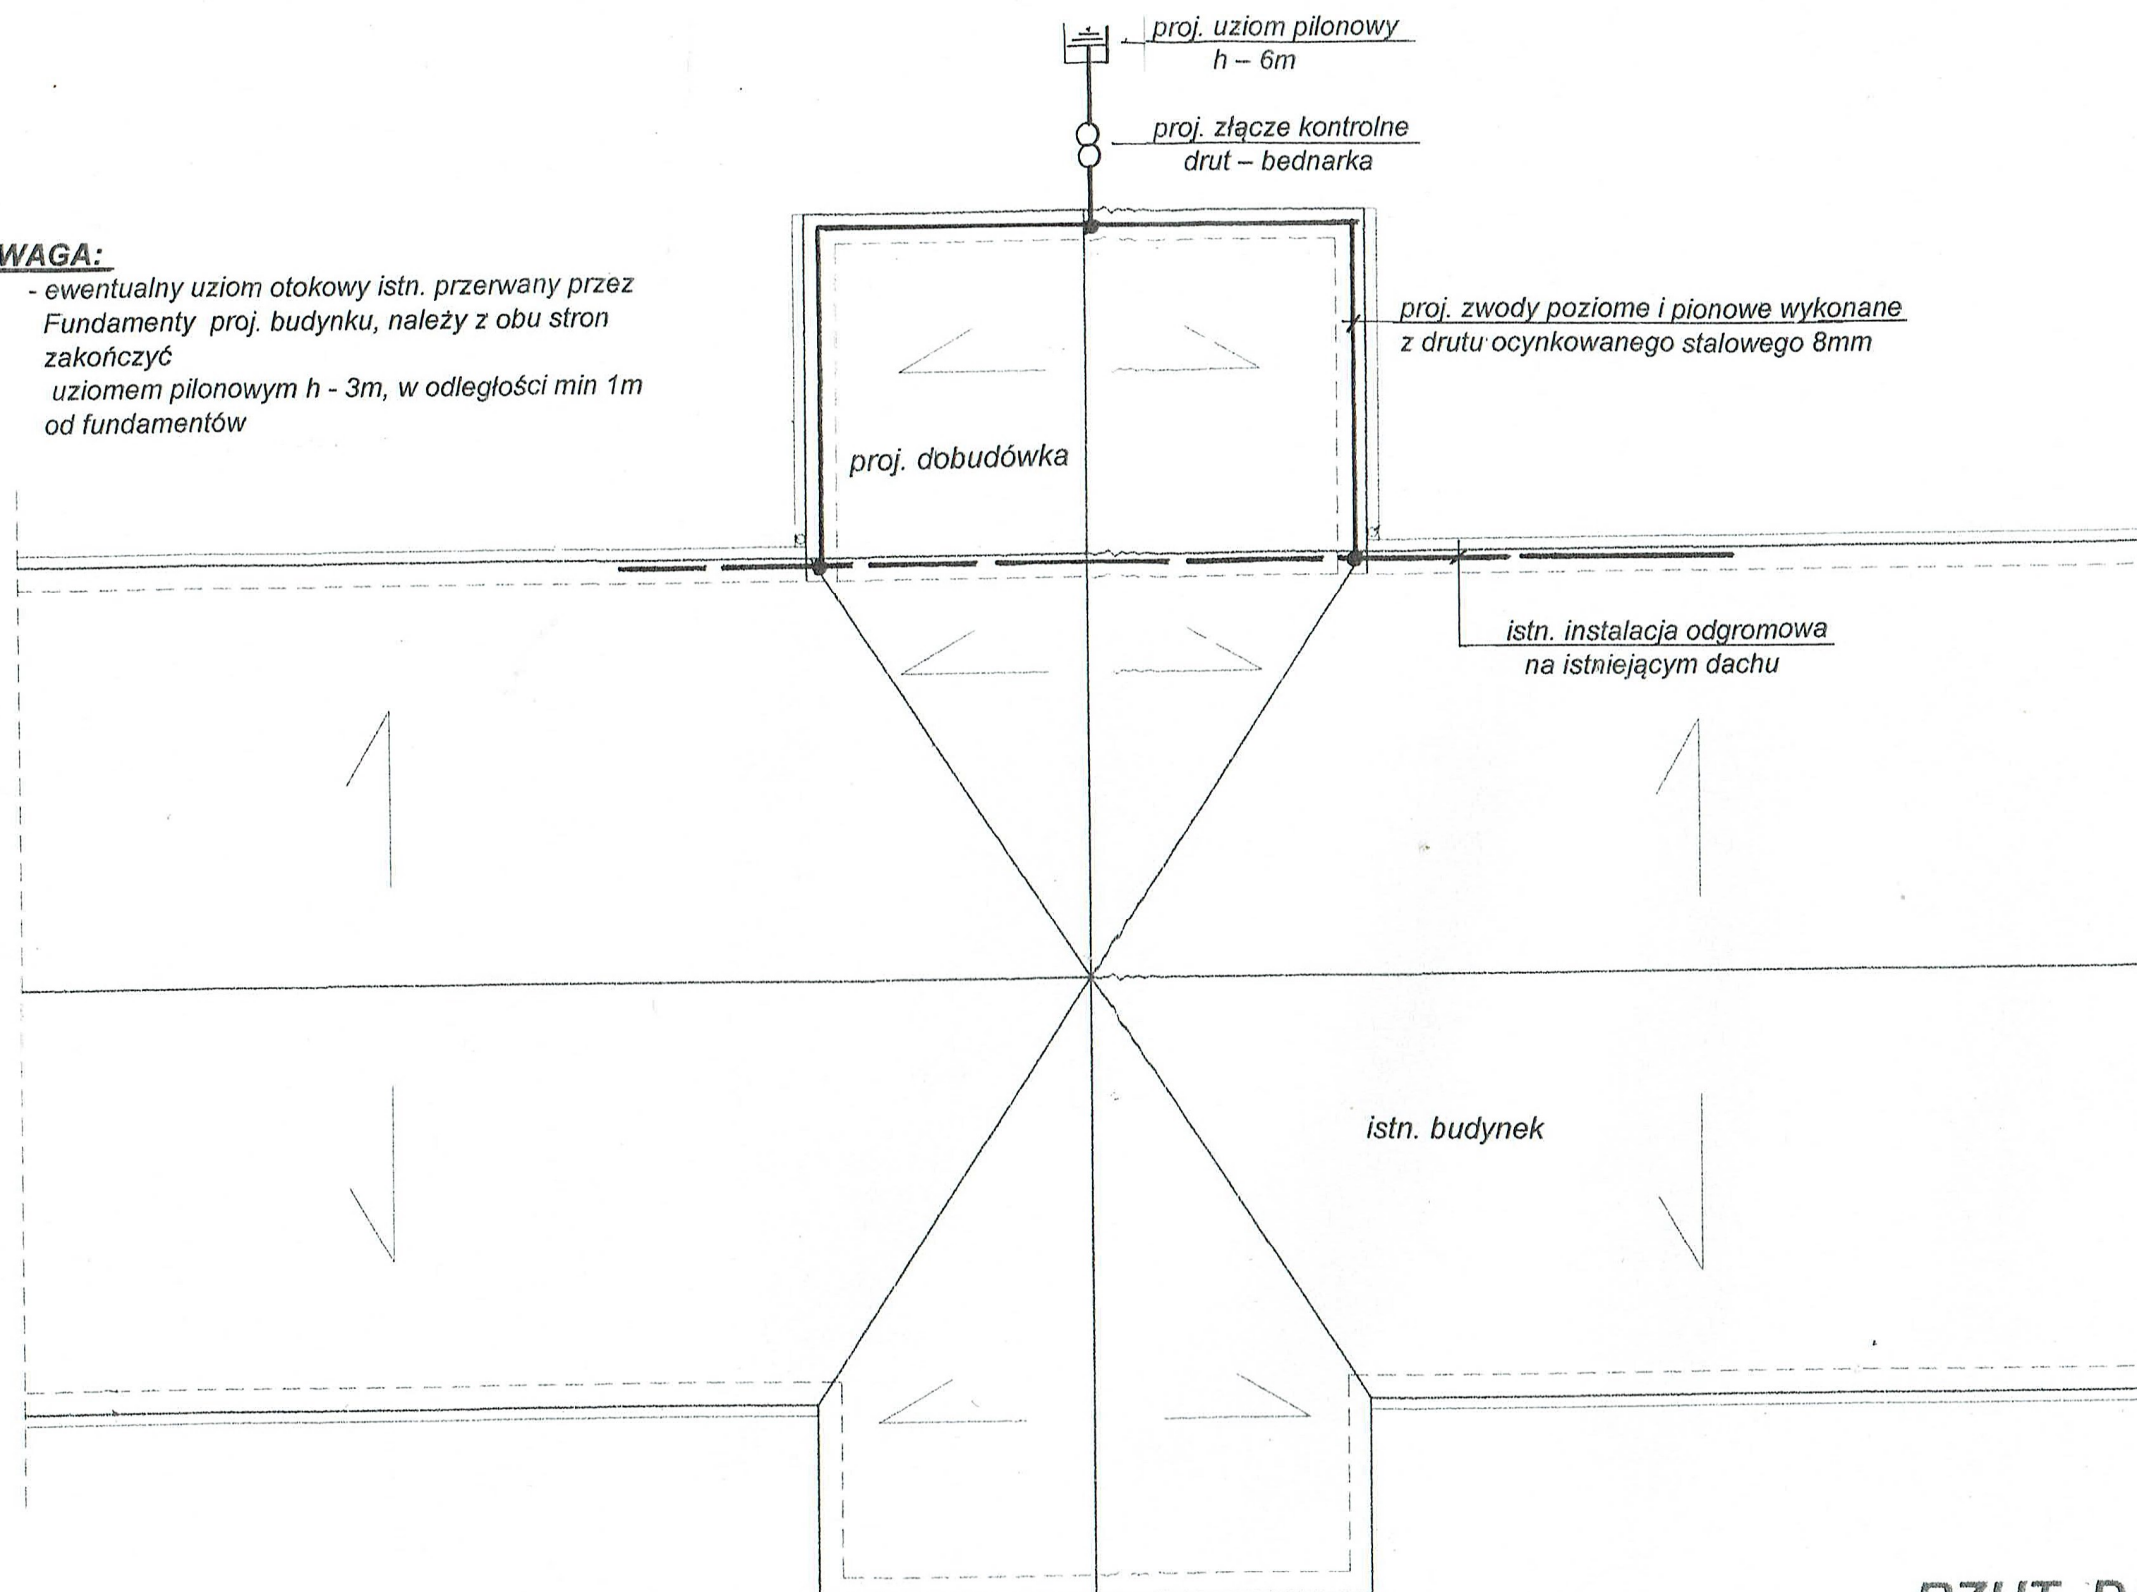

RZUT DACHU 1 : 100

Nazwa obiektu budowlanego			
ROZBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO ARESZTU ŚLEDCEGO O POMIESZCZENIA STREFY WEJŚCIOWEJ Z KONTROLĄ BAGAŻU			
	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA		Projektant: J. Zakrzewski spec. inst. inżynierska UAN 7342-12/93
	62 - 800 Kalisz ul. Fredry 16 kom. 604 - 298 - 804 mail: maxymz@poczta.on.et.pl		SPRAWDZAJĄCY:
INWESTOR: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wiśniowa 50 w Warszawie			
ADRES BUDOWY: dz. nr 318/2, Obr ewid. 0151, jedn. ewid. M. Kalisz			
BRANŻA: Elektryczna		SKALA	DATA
NAZWA OBIEKTU: Pomieszczenie strefy wejściowej z kontrolą bagażu		1 : 100	kwiecień 2022
FAZA: Projekt techniczny			NR RYS.
TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej (fragment) - rzut dachu			E - 4