


- UWAGI:
- Zwody poziome instalacji odgromowej wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm.
  - W przypadku zbliżeń lub kolizji z urządzeniami na dachu, zwody poziome prowadzić w rurach o izolacji wysokonapięciowej.
  - Zwody poziome instalacji odgromowej mocować na uchwytach rozmieszczonych co 0,5m.
  - Ochronę zestawu antenowego wykonać przy pomocy iglicy o wysokości 3,0m.
  - Ochronę kominów wykonać przy pomocy iglic o wysokości 1,0m.
  - Przewody odprowadzające instalacji odgromowej do złącz kontrolnych wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm prowadzonym w rurach odgromowych, grubościennych, niepalnych pod elewacją.
  - Przewody odprowadzające instalacji odgromowej potączyć za pomocą złącz kontrolnych z uziomem w projektowanych skrzynkach probierczych montowanych na elewacji.
  - Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm.
  - Wykonać sztuczny uziom fundamentowy z wykorzystaniem bednarki Fe/Zn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziomu  $R_u < 10\Omega$ .
  - Na dachu projektuje się umieszczenie zestawu antenowego RTV+SAT.
  - Z zestawu antenowego do szafy wzmacniaczy SW1 doprowadzić 11x RG-11 PE.
  - W/w przewody prowadzić w rurach peszel odpornych na UV (podejścia do anten, trasa na poddaszu nieużytkowym) i w drabinkach kablowych (szacht).
  - Przepusty dachowe zabezpieczyć przed wnikaniem wody do środka budynku.
  - Do przeprowadzenia przewodów na dach wykorzystać rury wygięte do dotu tzw "fajki".

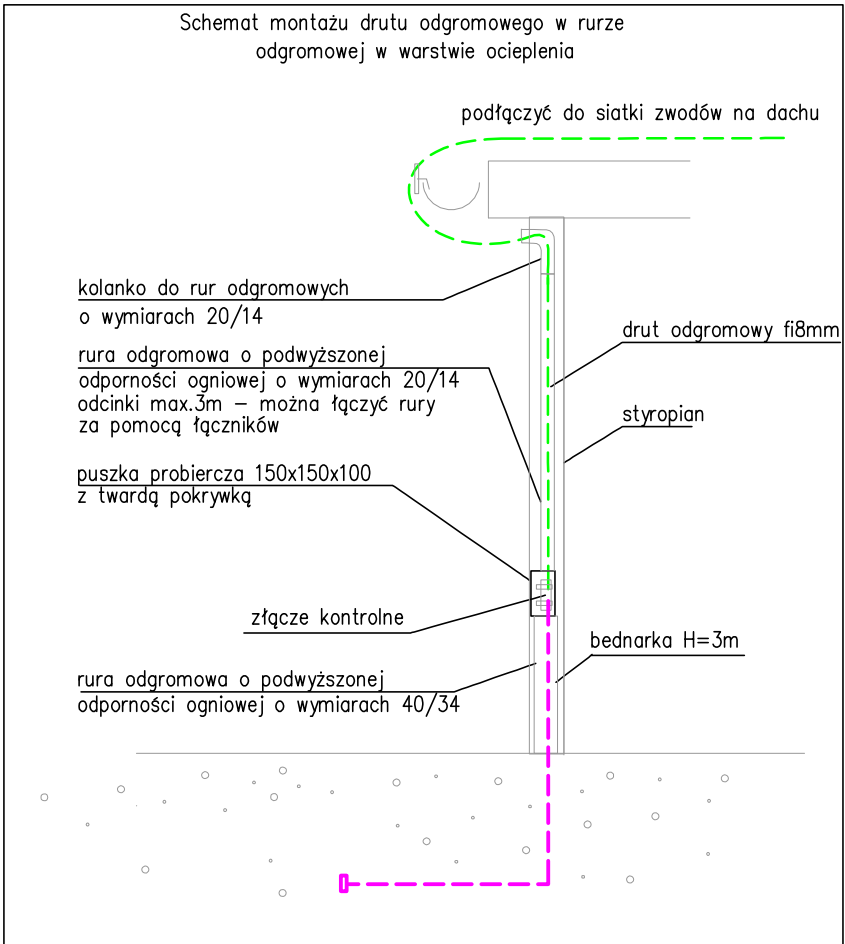

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz, ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"Dobiegniew - Chcę tu mieszkać, pracować i żyć" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego Arsenалу na Centrum Aktywizacji"		
Etap	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku	Rzut dachu. Instalacje elektryczne	Rys. nr E-14	Skala 1:100
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI	LBS/0010/POOE14 upr. bez ograniczeń do projekt. w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	20.12.2018	

RZUT DACHU skala 1:100