

# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Numer projektu: **CXLI/SPZ/2/2023/MK** nr umowy: **242/2022**

EGZ.....

## ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 2 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Jaworowej w Preczowie”
ADRES INWESTYCJI:	m. Preczów, ul. Jaworowa dz. nr 814/6, 814/7, 820, 939 obr. 0007 Preczów j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
KLASYFIKACJA ROBÓT:	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego: 45316100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XXVI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
TWÓRCA :	inż. Mariusz Staniek
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
WSPÓŁPRACA:	inż. M. Kupryciuk mgr inż. R. Kuczyński
Cieszyn, kwiecień 2023	

## **SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI**

I.	STRONA TYTUŁOWA – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .....	1
II.	SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.....	2
1.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
2.	WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. ....	6
3.	DECYZJA WÓJTA GMINY PSARY RGKIZDIII.7230.1.77.2022 .....	8
4.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU .....	13
5.	MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.....	18

## 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:	<b>Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 2 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Jaworowej w Preczowie”</b>
ADRES INWESTYCJI:	<b>m. Preczów, ul. Jaworowa dz. nr 814/6, 814/7, 820, 939 obr. 0007 Preczów j. ewid 240106_2 gm. Psary</b>
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	<b>Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary</b>
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<b>ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231</b>
SPORZĄDZIŁ	<b>mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</b>
Cieszyn, kwiecień 2023	

**Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania  
pn.: „Zadanie nr 2 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Jaworowej w Preczowie”**

1. Projektowany zakres robót.
  - 1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 2 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Jaworowej w Preczowie”
2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy.
  - 2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia.
  - 2.2 Drogi publiczne.
3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie.
  - 3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1).
  - 3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1).
  - 3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2).
4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie.
  - 4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych i wysięgników na słupach nn.
  - 4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie drogowym.
5. Instruktaże bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie. Brygadzysta kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na wysokości.
6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  - 6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzysty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli budowy. Brygadzysta i monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac samodzielnie.
  - 6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.
  - 6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem Energetycznym. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
    - a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
    - b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
    - c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.



- d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciovych. Część 1: Definicje i metody obliczania.
  - e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciovie w sieciach trójfazovych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
  - f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażovych badań odbiorczych.
  - g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznań 2005 rok
  - h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
- 6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we właściwym Zarządzie Dróg.

## 2. WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
Ul. Małobądzka 141,  
42-500 Będzin



1044410640

Będzin, dn. 2022.09.02



Gmina Psary  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

Sygnatura: TNT/NMK/2022-09-02/6969  
Opracował: Paweł Trzcionka 516116151

**Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.07.2022 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego w **Gminie Psary** dla zadania **Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „zadanie nr 2 – Projekt oświetlenia odcinka ul. Jaworowej w Preczowie”** informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Nowe Technologie S.A. sieci i opraw do istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

### I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji **BDD31957 Preczów Jaworowa** z szafy oświetlenia ulicznego z obwodów oświetleniowych **BDD31957/OS101**
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe zasilającego rozłącznik bezpiecznikowy odbiorcy w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
  - a) od istniejącego stanowiska słupowego **BDD062586 nN** (lokalizacja słupa ul. Jaworowa przy budynku 5) zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wraz z zasilaniem (własność wnioskodawcy) oraz zaprojektować linię oświetlenia ulicznego w kier. projektowanej instalacji;
  - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
  - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Nowe Technologie S.A. z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;

TAURON Nowe Technologie S.A.  
Plac Powstańców Śląskich 20  
53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02  
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615  
Kapitał zakładowy (włacony): 9 535 649,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

[www.nowe-technologie.tauron.pl](http://www.nowe-technologie.tauron.pl)

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
Ul. Małobądzka 141,  
42-500 Będzin



- d) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – o przyjętym sposobie oznaczenia powiadomić TNT S.A. w momencie zgłoszenia do sprawdzenia.
- 4. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
- 5 Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
- 6. Sieć nN pracuje w układzie: TT

**Nowo wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy Psary.**

**Informacje dodatkowe.**

- 1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych oraz przebudowane urządzenia oświetleniowe Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z TNT S.A - Biurem Obsługi Oświetlenia Kraków (Będzin ul. Kościuszki 92 ).
- 2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

**II. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:**

- 1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) , który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
- 2. Dokumentacja powykonawcza,
- 3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem

**TAURON Nowe Technologie S.A.**  
Starszy Specjalista ds. Oświetlenia  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
*Rafał Głowacki*

TAURON Nowe Technologie S.A.  
Plac Powstańców Śląskich 20  
53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02  
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

[www.nowe-technologie.tauron.pl](http://www.nowe-technologie.tauron.pl)



WOJTA GMINY PSARY  
woj. śląskie

DECYZJA  
WÓJTA GMINY PSARY  
RGKIZDIII.7230.1.77.2022  
z dnia 04.01.2023r.

data wpływu  
5169. 2023. 01. 13. 1376  
13. 01. 2023  
Gedure

Na podstawie art. 104 i art. 107, art. 127 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 2000), art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1693), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Mariusza Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o., ul. Górna 29B, 43-400 Cieszyn**

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych ozn. nr ew. 618 070 S ul. Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod. 939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul. Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod. 1206/11 obręb Malinowice; ozn. nr ew. 618 064 S Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod. 366/1 obręb Brzękowie; ozn. nr ew. 618 068 S ul. Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów; ozn. nr ew. 618 066 S ul. Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów.

ORZEKAM

1. Zezwolić na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj. projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych ozn. nr ew. 618 070 S ul. Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod. 939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul. Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod. 1206/11 obręb Malinowice; ozn. nr ew. 618 064 S Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod. 366/1 obręb Brzękowie; ozn. nr ew. 618 068 S ul. Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów; ozn. nr ew. 618 066 S ul. Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów;
2. Ustalić następujące warunki zezwolenia:
  - a) należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową; projektowany przewód oświetleniowy nN- AsXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup> oraz projektowaną sieć kablową oświetleniową nN - YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul. Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod. 939, 997/1, 814/6 obręb Preczów;
  - b) należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul. Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod. 1206/11 obręb Malinowice;
  - c) należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod. 366/1 obręb Brzękowie;
  - d) należy przyłączyć się do istniejącego obwodu oświetleniowego z istniejącego słupa na działce ozn. nr geod. 1053 obręb Preczów (po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości) następnie należy przejść metodą przewiertową na drugą stronę drogi ul. Brzeźnej w Preczowie przez działkę ozn. nr geod. 935 obręb Preczów, następnie należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul. Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów;
  - e) należy przyłączyć się do istniejącego obwodu oświetleniowego z istniejącego słupa na działce ozn. nr geod. 906/1 obręb Preczów (po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości) następnie należy poprowadzić projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul. Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów, następnie należy przejść metodą przewiertową na drugą stronę drogi przez działkę ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów w celu zabudowania projektowanych słupów wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> na działce ozn. nr geod. 685 obręb Preczów ul. Świerkowej w Preczowie (po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości ozn. nr geod. 685 obręb Preczów);
  - f) ewentualne kolizje i skrzyżowania z innymi urządzeniami zabezpieczyć rurami ochronnymi;
  - g) teren pasa drogowego przywrócić do stanu poprzedniego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124);
  - h) na czas prac teren robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i BHP.

**W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia.**

Część składową niniejszej decyzji stanowią mapy z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego (załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5).

## UZASADNIENIE

**Pan Mariusz Stanek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o. ,ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyn** złożył w tut. organie wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj.: projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych ul.Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod.939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul.Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod.1206/11 obręb Malinowice; Brzękowiec Dolne na działce ozn. nr geod.366/1 obręb Brzękowiec; ul.Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów; ozn. nr ew. 618 066 S ul.Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów.Do wniosku załączono mapy z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego (zał. nr 1, 2, 3, 4 i 5).

Zgodnie z art.19 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022r., poz.1693) jednostka samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).Zgodnie z art.20 pkt 8 cytowanej ustawy do zarządcy drogi należy w szczególności wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego również zgodnie z pkt 1 zabronione jest lokalizowanie obiektów i umieszczanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Art. 39 ust. 3 cyt. ustawy stanowi iż, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządcą drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a przepisu ust. 1 pkt 1 **nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.576 oraz z 2022r., poz.501) **oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej** oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

W związku z powyższym tut. organ zezwala na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych **ul.Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod.939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul.Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod.1206/11 obręb Malinowice; Brzękowiec Dolne na działce ozn. nr geod.366/1 obręb Brzękowiec; ul.Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod.935 obręb Preczów; ul.Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod.933/1 obręb Preczów** o warunkach zgodnych z orzeczeniem niniejszej decyzji, ponieważ warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, a ich umieszczenie nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ani naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.

## POUCZENIE

**Przed rozpoczęciem inwestor robót budowlanych jest zobowiązany** zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia - **m. in. zwrócić się z miesięcznym wyprzedzeniem z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.**

**Wniosek o zajęcie pasa drogowego winien zawierać następujące dane:**

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
- cel zajęcia pasa drogowego;
- powierzchnia zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy (wymiary instalowanego urządzenia);
- czas zajęcia pasa drogowego (termin realizacji).

**Do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie z wytycznymi § 1 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1264).**

Umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym skutkować może coroczną opłatą ponoszona przez właściciela tegoż urządzenia.

Powyższa zgoda nie jest zezwoleniem na rozpoczęcie robót.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia budowy (robót) w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.2351).

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, (także związane z naruszeniem granic) wynikłe w czasie realizacji robót odpowiada inwestor.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Wójta Gminy Psary, ul.Malinowicka 4 , 42-512 Psary w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia Wójta  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Zarządzania Drogami

*Jolanta Gołosz-Rączka*  
Jolanta Gołosz-Rączka

**Otrzymują:**

1. Pan Mariusz Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o., ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyń
2. Kopia a/a.

Zwolniono z pobrania opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.2142)

„Sprawę prowadzi:  
Artur Muc, Inspektor ds. zarządzania drogami  
Tel. 32 294 49 22, e-mail: arturmuc@psary.pl”



### **Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych**

- 1.Administratorem Danych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
- 2.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: [iod@psary.pl](mailto:iod@psary.pl);
- 3.Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku.
- 4.Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
- 5.Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
- 6.Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego, mogą być również inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa .
- 7.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- 8.Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
- 9.Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
- 10.Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
- 11.Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie może skutkować nie rozpatrzeniem wniosku.
- 12.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1555.2022
Nazwa miejscowości	Pieczów
Jednostka ewidencyjna	Pieczów 240106_2
Obręb	Pieczów 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGION 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	20.06.2022 Piotr Dymecki

Powiedzian, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.1555.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BEDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 8480372255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 3 z dnia 01.08.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

Nie wyklucza się błędów w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zlokalizowane do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT.

Oznaczenie planowanej inwestycji objętej planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan nanieśiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.363376 19.185183


Urząd Gminy Psary  
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4  
tel. 32 294-49-00, fax 32 294-49-01  
NIP 625161406-38

**Załącznik do decyzji**

RGK.2b.III.1230.1.77.2022

Nr ..... z dn. 04.01.2023 r.

Z upoważnienia Wójta  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Zarządzania Drogami  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

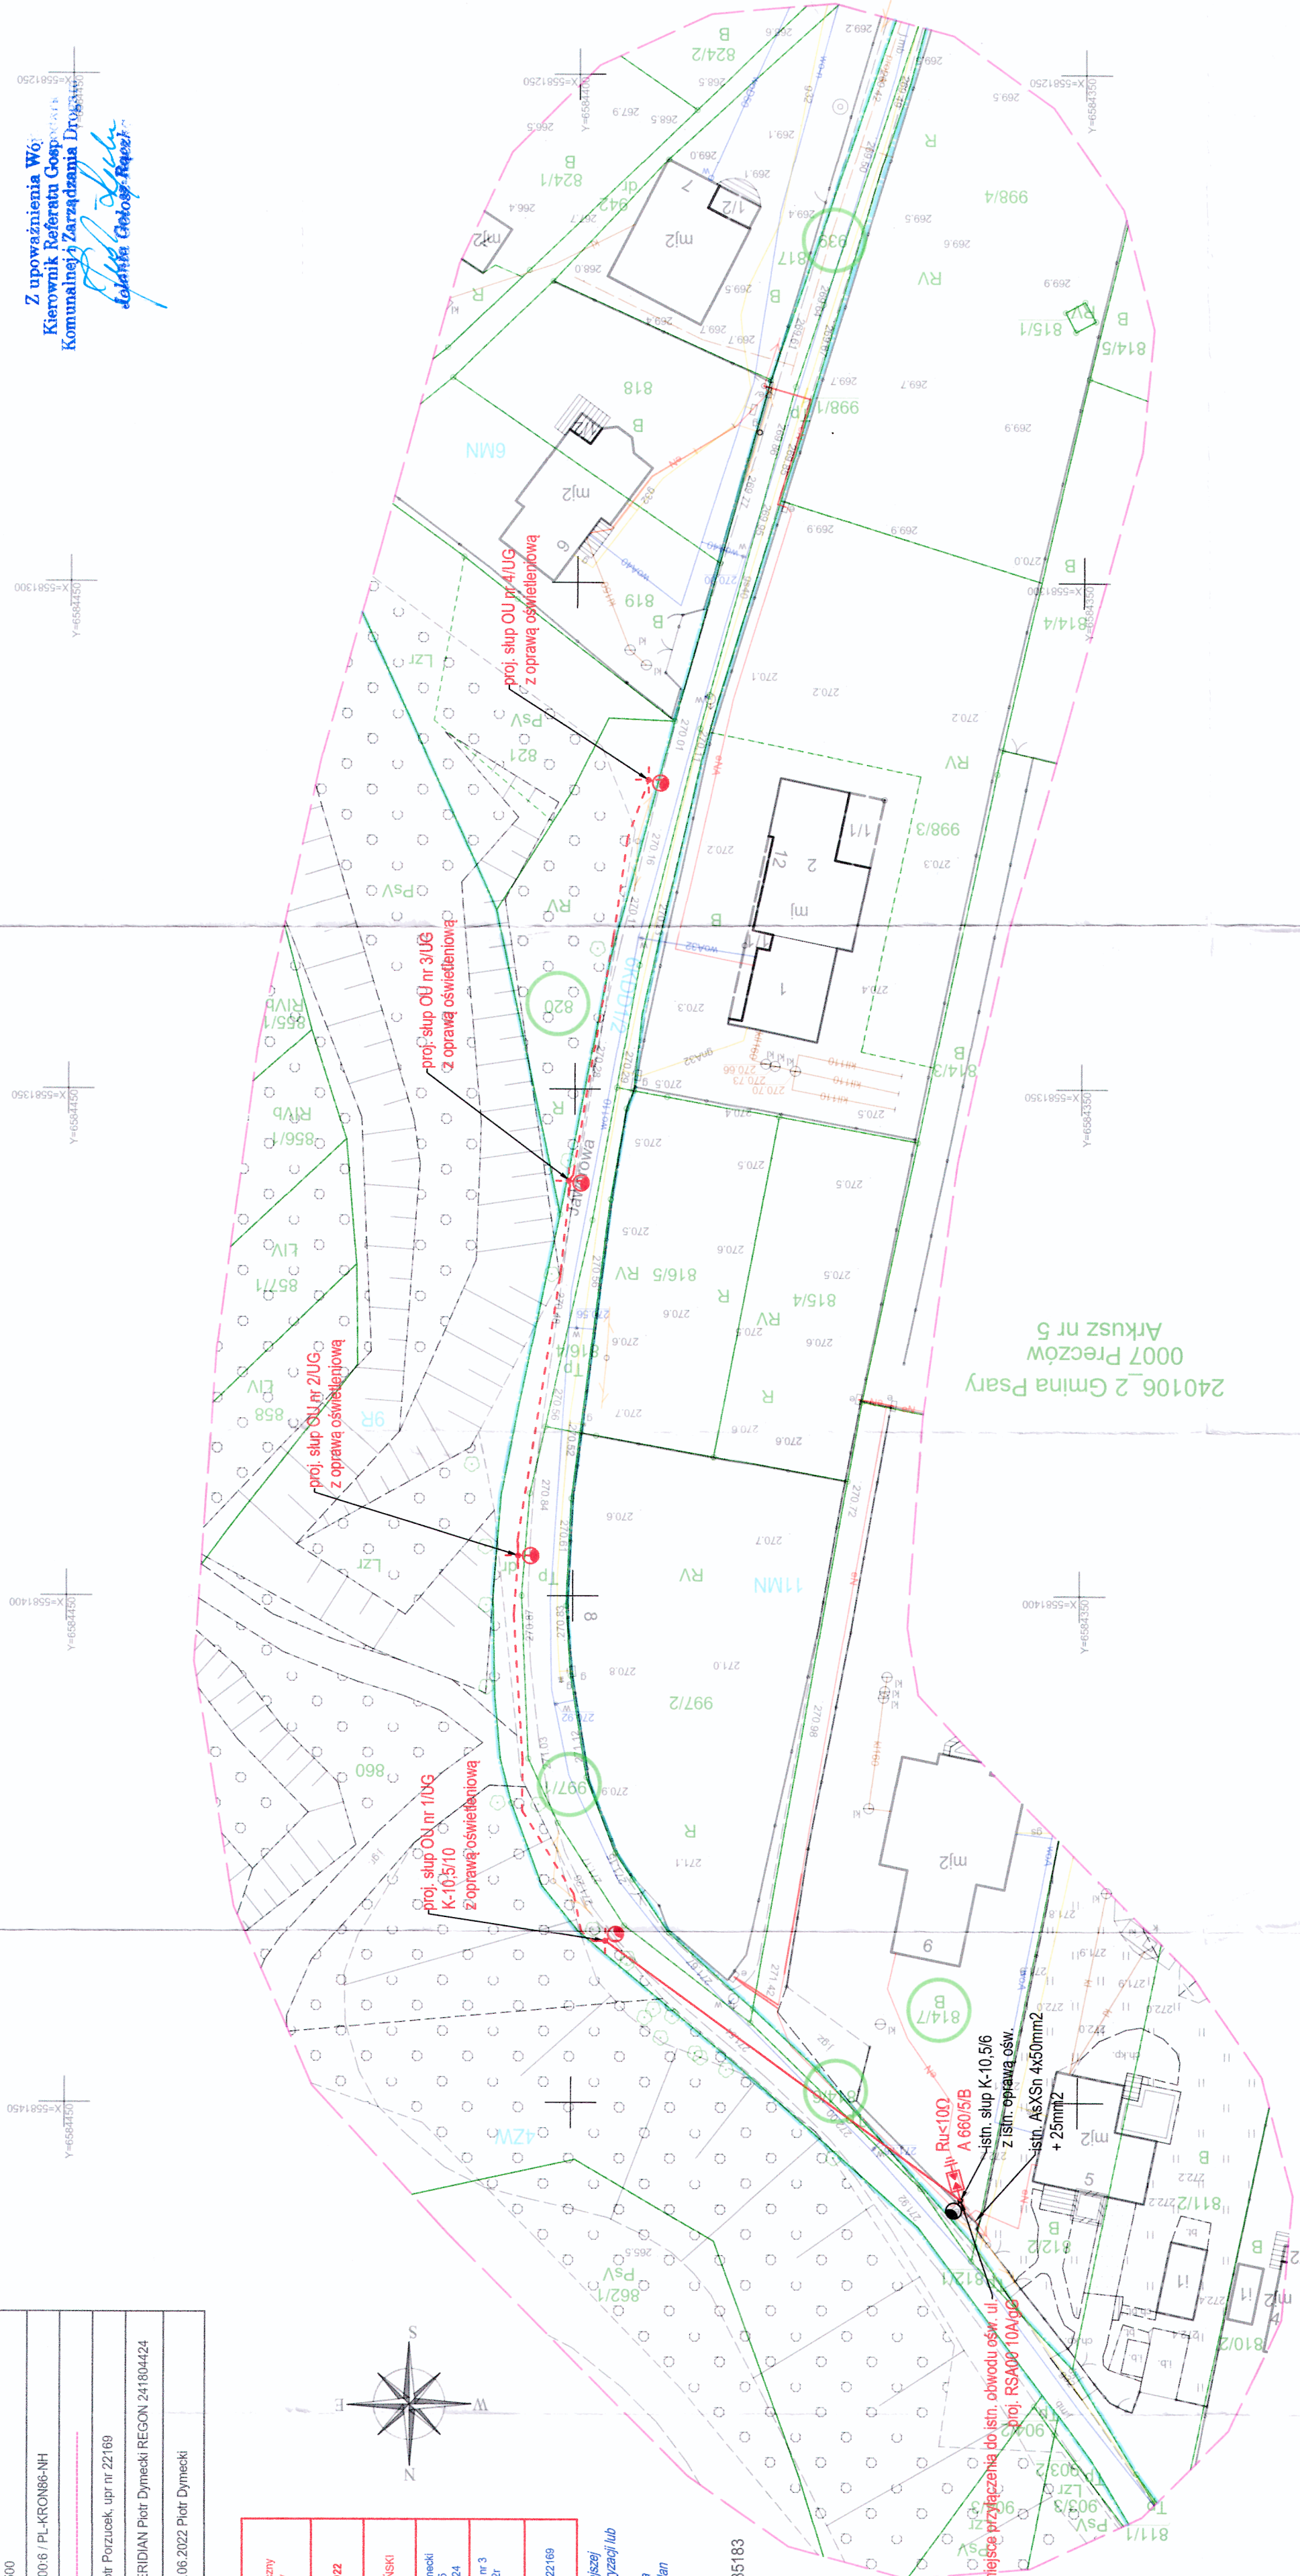



#### 4. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

**Odpis protokołu z narady koordynacyjnej**  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Będzińskiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie  
w terminie do 2023-03-03

**Znak sprawy:** WG.6630.34.2023

**Wnioskodawca:** ECO ENERGY POLAND SP. Z O.O.  
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B, PL

**Opis przedmiotu narady:**

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej w ramach Zadanie nr 2 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Jaworowej w Preczowie

**Przewodniczący narady koordynacyjnej:** Katarzyna Naściszewska

**Protokolant:** Katarzyna Naściszewska

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Aquaplus Sp. z o.o. Bobrowniki	nie dotyczy
	Grzegorz Lazar	Nie dotyczy
2	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.	nie dotyczy
	Piotr Bociek	Nie dotyczy
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
	Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice	nie dotyczy Nie dotyczy
5	Andrzej Piątek	
	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź	nie dotyczy Nie dotyczy
6	Aleksandra Pilarska	
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin	nie dotyczy Nie dotyczy
7	Aneta Rokicka	
	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag Brak uwag
8	Tadeusz Banaś	
	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach	nie dotyczy Nie dotyczy
9	Gabriela Gocyla - Moś	
	Orange Polska S.A. Katowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10		

11	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Katowice  Dawid Mędrcki	pozytywne bez uwag  Brak uwag
12	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy  Tomasz Minicki	nie dotyczy  Nie dotyczy
13	PKP Energetyka S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	PKP Telko Sp. z o.o. Katowice	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie  Krzysztof Błach	nie dotyczy  Nie dotyczy
19	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Wydział obsługi sieci Zabrze	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Będzinie  Krzysztof Domański	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN , lub przebudować sieć na koszt inwestora. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem Gazowni w Będzinie. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi .
21	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Bytomiu  Marcin Stolarski	nie dotyczy  Nie dotyczy
22	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Świętochłowicach  Mirosław Kozak	nie dotyczy  Nie dotyczy
23	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Zawierciu  Tomasz Drożdżyński	nie dotyczy  Nie dotyczy
24	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.  Tomasz Turek	nie dotyczy  Nie dotyczy
26	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 1	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

27	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 5 _____ Sławomir Kustra	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
28	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie _____ Dariusz Gąstała	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
29	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach _____ Marcin Patyk	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
30	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. _____ Robert Jurczak	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
31	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Tramwaje Śląskie S.A. _____ Tomasz Łukaszek	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
33	Wojkowskie Wody Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36	Zarząd Dróg Wojewódzkich	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Gminy Sławków _____ Rafał Sobczyk	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta Czeladź _____ Rafał Sobczyk	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
3	Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz _____ Karol Czekaj	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
4	Burmistrz Miasta Wojkowice	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Prezydent Miasta Będzin	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Wójt Gminy Bobrowniki _____ Jacek Brzozowski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
7	Wójt Gminy Mierzęcice	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Wójt Gminy Psary	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydział Architektury  Dariusz Kruczkowski	pozytywne bez uwag  Brak uwag
Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko	Stanowisko/treść uwagi:
1	PODGIK Będzin  Katarzyna Naściszewska	pozytywne z uwagami  1) Z dokumentacji przyjętej do pzgik w ramach operatu technicznego P.2401.2022.2145 wynika, iż opracowywana mapa do celów projektowych została sporządzona w celu projektowania obiektów liniowych w odległości powyżej 3 m od granic działek (§31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Potwierdza to zamieszczona informacja w sprawozdaniu technicznym ww. pracy geodezyjnej. Usytuowanie projektowanej sieci elektroenergetycznej nie zachowuje wymaganej odległości większej niż 3 m. 2) W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązkiem inwestora jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  
**Katarzyna Naściszewska**  
Kierownik Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

*Podpisano podpisem elektronicznym*

.....  
Podpis i pieczęć protokolanta narady koordynacyjnej

.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

#### Informacje dodatkowe:


- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1555.2022
Nazwa miejscowości	Preczów
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Preczów 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000:6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	20.06.2022 Piotr Dymecki

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.1555.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482079255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 3 z dnia 01.08.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT.  
Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan naniesiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.363376 19.185183

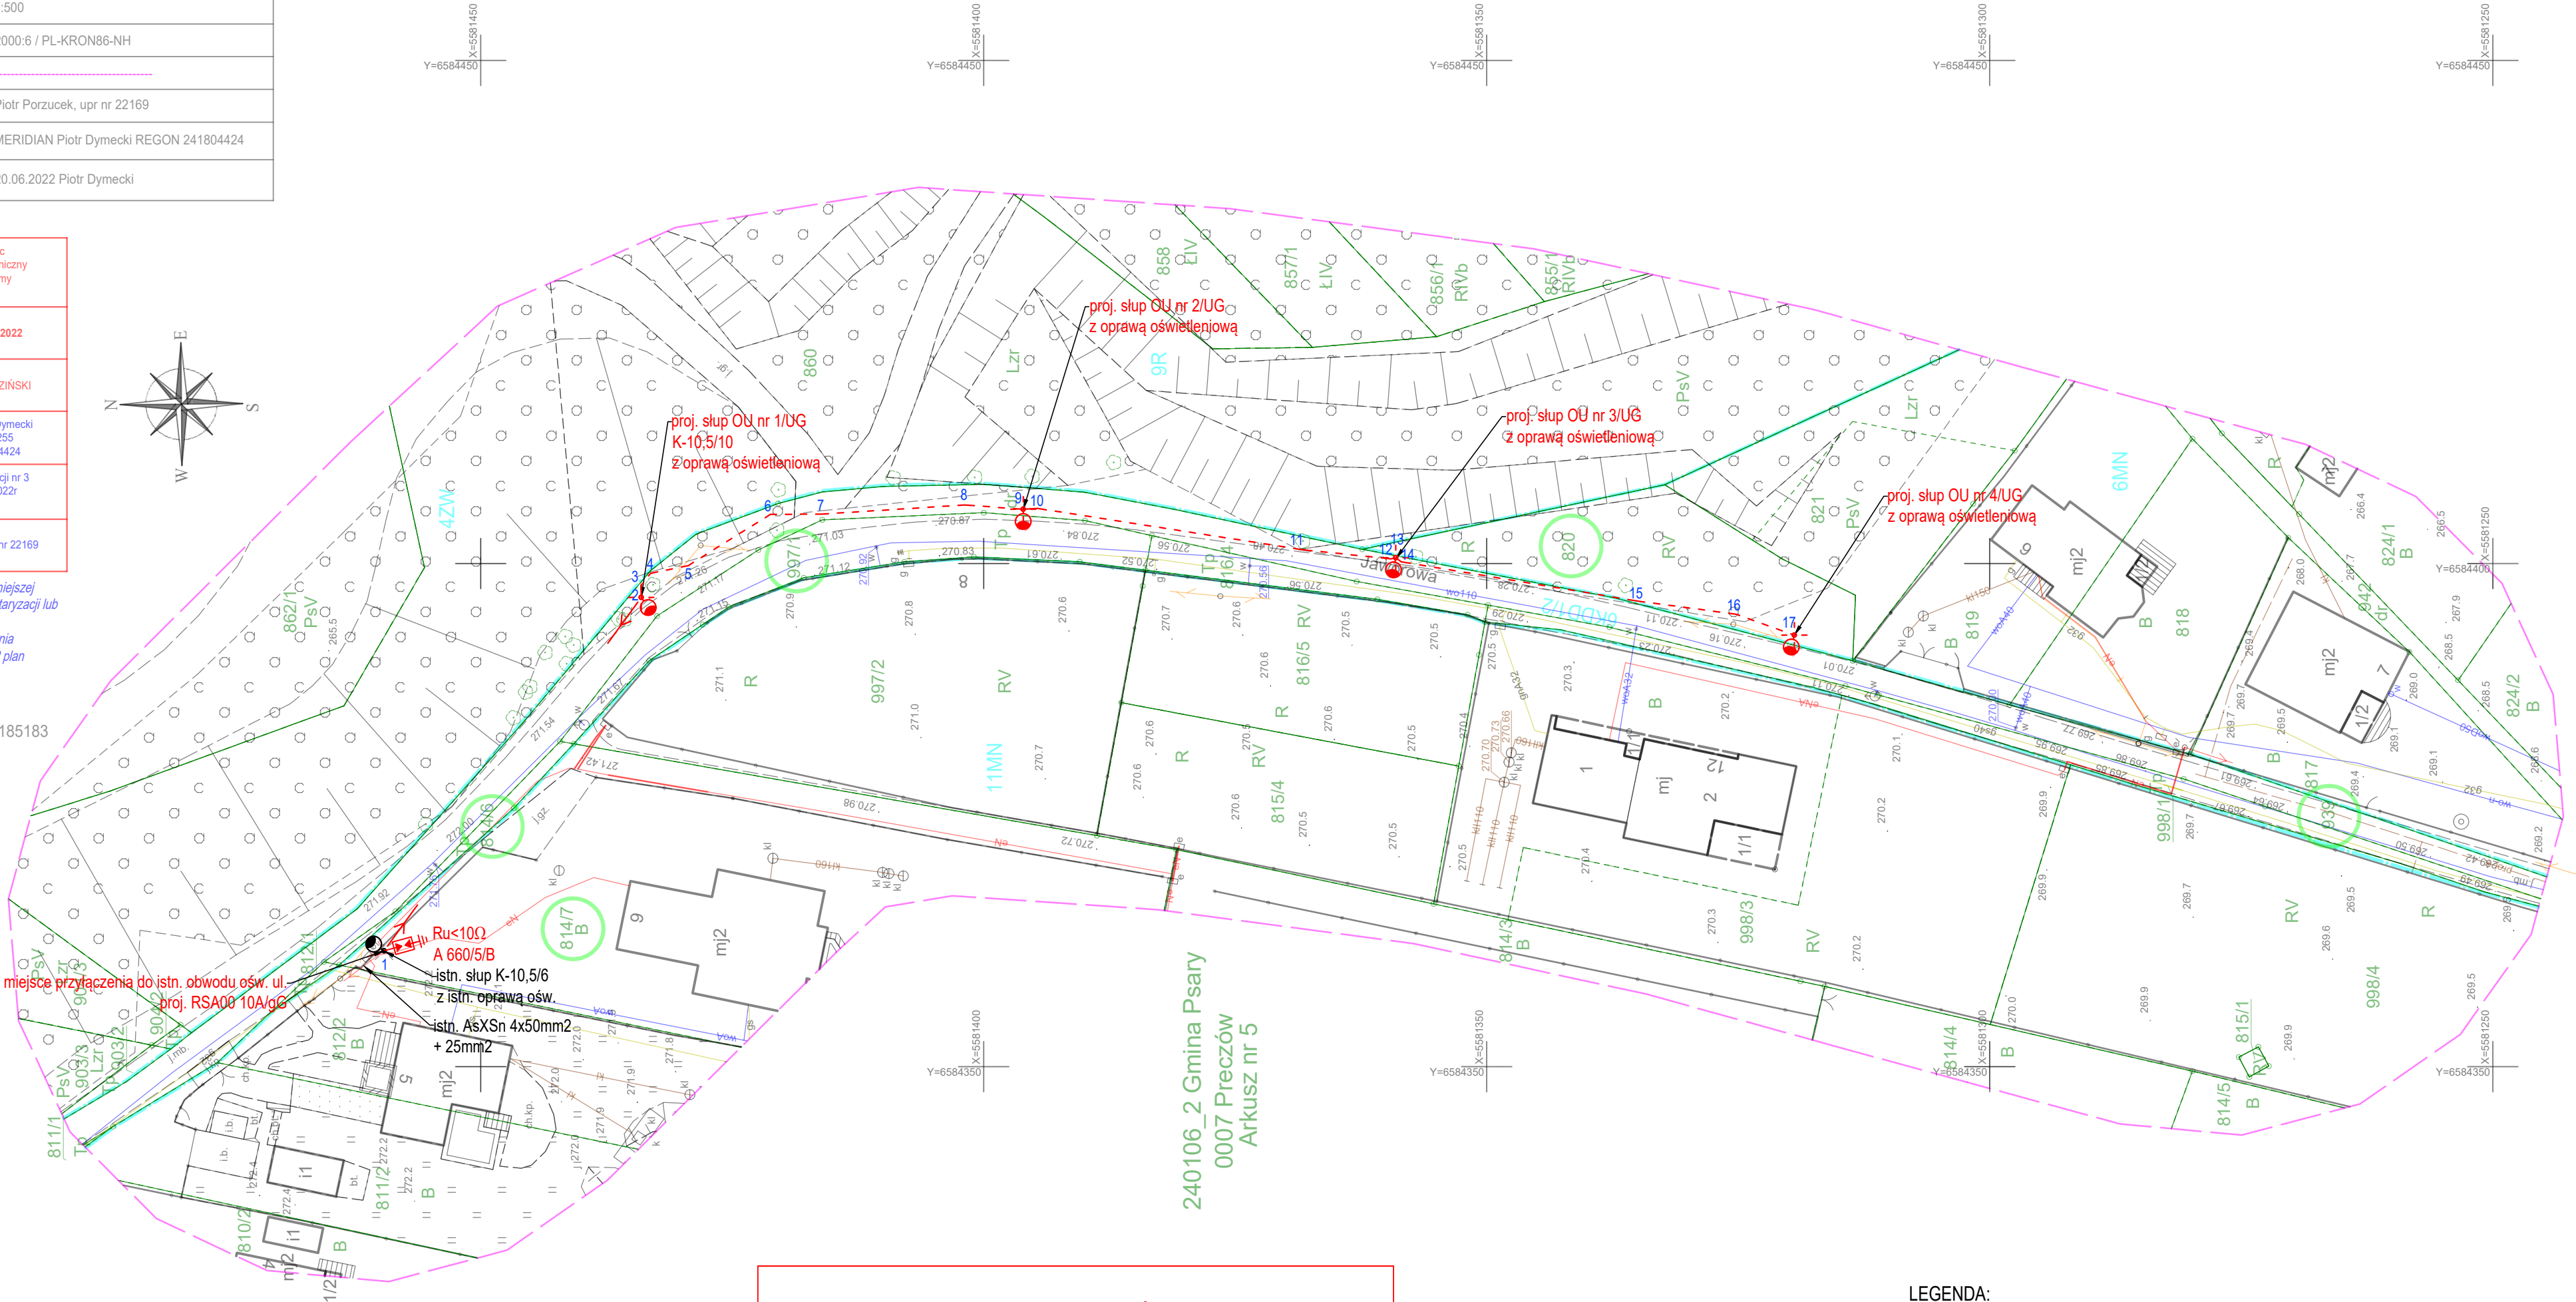

STAROSTA BĘDZIŃSKI  
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)


Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zakończonej dnia 2023-03-03 pod numerem sprawy WG.6630.34.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez

Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 3 (WG.6640.1555.2022) z dnia 01.08.2022

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

LEGENDA:	
	proj. słup OU z oprawą ośw. drogową LED
	istn. oprawa ośw. na słupie
	proj. przewód oświetleniowy nN - AsXSn 2x25mm²
	proj. sieć kablowa oświetleniowa nN - YAKXs 4x25mm² w rurze ochronnej Ø50 mm
	oznaczenie działki objętej opracowaniem
	punkty załamania sieci elektroenergetycznej nN

<div>Wykonawca:</div> <div><div>ECO ENERGY POLAND</div></div> <div>GÓRNA 208 43-400 CIESZYN</div> <div>TEL:33 444 73 23</div> <div>www.ecoenergypoland.pl</div>		<div>Inwestor:</div> Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary				
		<div>Adres:</div> m. Preczów ul. Jaworowa dz. nr 814/6, 814/7, 820, 939, 997/1 obr. 0007 Preczów j. ewid 240106_2 gm. Psary				
Nazwa inwestycji		Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 2 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Jaworowej w Preczowie”				
Nazwa rysunku		Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu				Skala 1:500
		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektant		Marek Maksymowicz		PDU/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych		31.01.2023
Współpraca		R. Kuczyński, M. Kupryciuk,				1



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG 6640.1555.2022
Nazwa miejscowości	Preczów
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obszary	Preczów 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-KRONE-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 221 89
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymekki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	20.06.2022 Piotr Dymekki

Powiadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny niniejszego projektu, który jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i nie podlega dalszym zmianom. Wykonawca prac geodezyjnych: Piotr Porzucek, upr nr 221 89	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG 6640.1555.2022
Opis składowych geodezyjnych, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BIEDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymekki NIP 6482073555 REGON 241804424
Na podstawie sporządzenia dokumentu niniejszego projektu, który jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym	Procedura nr 3 z dnia 01.06.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek, upr nr 221 89

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brakuje informacji w bazie GDS/UT. Oczyszczanie i inwestycje objęte jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan narysowano orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPRS: 50.363376 19.185183

