



Układ sieci TN-S
Szybkie wyłączanie
Pi=8,5kW
Po=8,5kW
Uzn=230/400V
Ib=16A

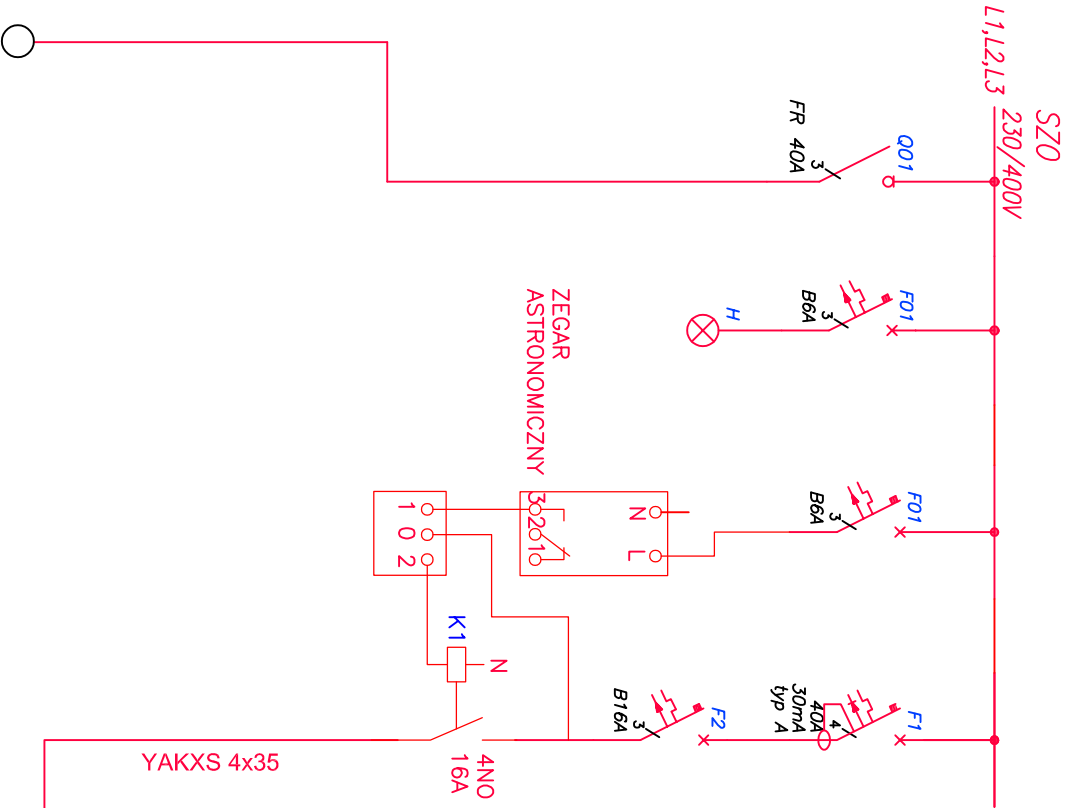

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA W BUDYNKU SZATNI

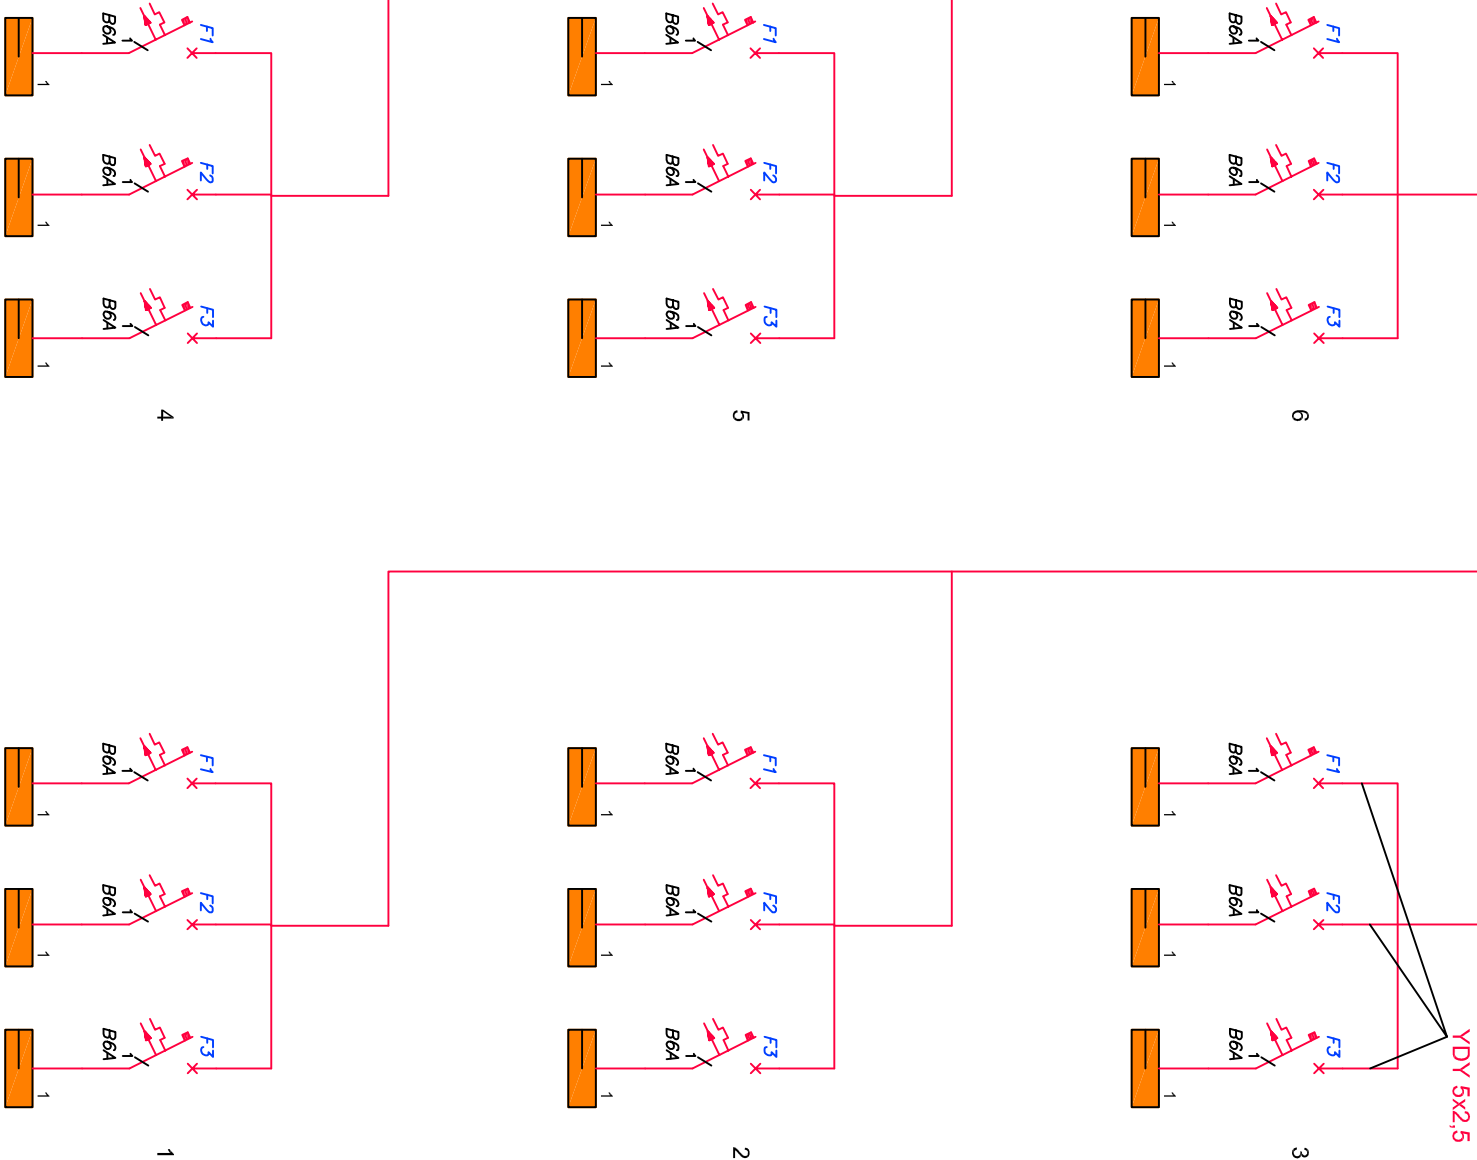

Jednostka projektowa		Projektant		Temat projektu		Nazwa rysunku		Inwestor	
Studia Projektowe "NEOFORMA"		inż. Damian Stopek		Budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z instalacją elektryczną w ramach programu "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Orty"		SCHEMAT ZASILANIA		Gmina Orty	
37-700 Przemyśl, ul. Barska 13/10		PDK/0046/200E/19		dz. nr 59/9		Miejsce inwestycji		ul. Przemyska 3	
tel. (016) 670-53-70				obwód 0005 Kaszyce				37-716 Orty	
www.przemysl-architekt.pl									
NEOFORMA								PROJEKT	
								Nr rysunku	
								E-2	