



Złącze istniejące
zakład energetyczny

Projektowane
SK3

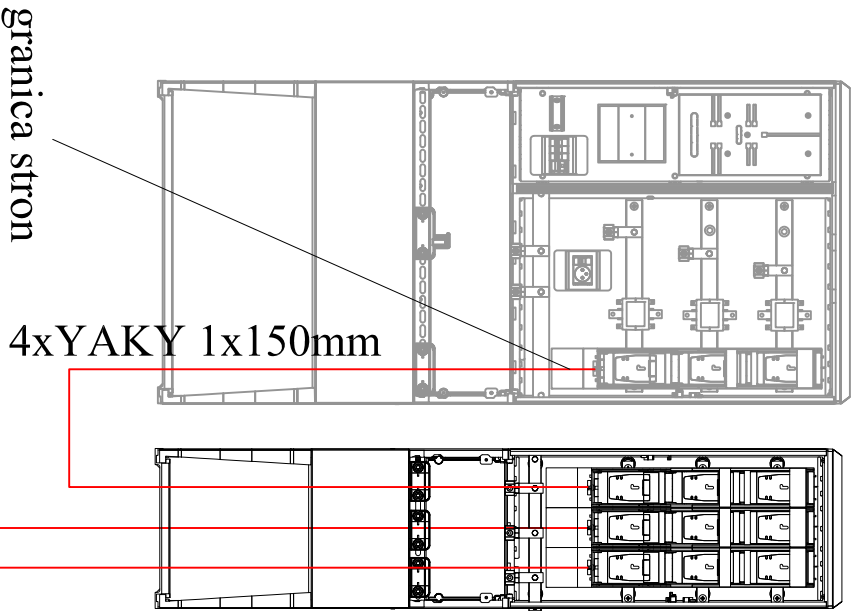


Zasilanie szkoły
Istniejący kabel bez zmian

4xYAKY 1x120mm

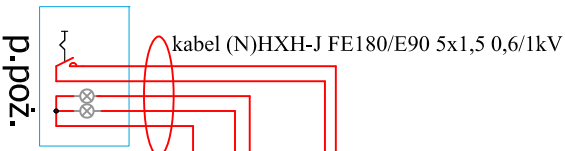


$R \leq 10\Omega$

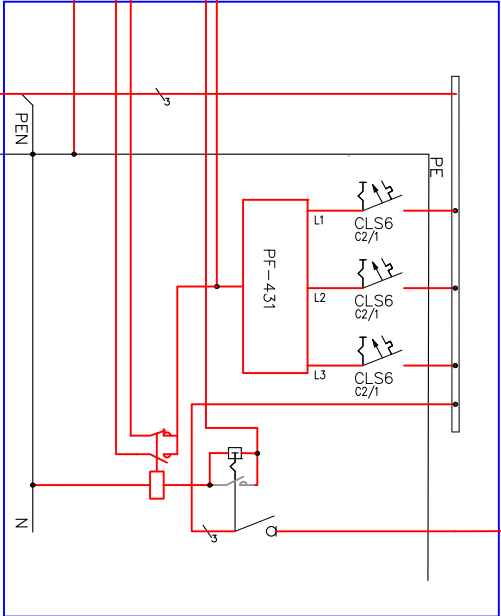


ZŁĄCZE KABLOWE NA ŚCIANIE BUDYNKU
WG RYSUNKU NR IE06

N2XH-J 5x95mm²

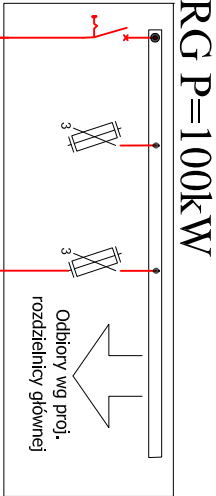

N2XH-J 5x25 mm



PV

Parter

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE	
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT ZASILANIA	
IMIĘ NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Radosław Sadowski	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH		ZAP/0142/PWOE/13	
IMIĘ NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. Piotr Markowski	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH		ZAP/0218/POOE/11	
OPRACOWAŁ			
Nr rys.	IE05	Skala ---	DATA SPORZĄDZENIA RYS. 08.03.2024
			Str.