

# RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA

mgr inż. Eugeniusz Zieliński Nr upr. 21793

Zgodnie projektu z wymaganiami  
dotyczącymi bezpieczeństwa  
skonstruowania z uwzględnieniem  
bezpieczeństwa, detalu

*Eugeniusz Zieliński*

UWAGA:  
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie,  
w przypadku wystąpienia niejasności należy  
skontaktować się z projektantem.

<b>gignus</b> architectura		PRACOWNIA PROJEKTOWA BUREAU ARCHYTEKTONICZNE GIGNUS ANNA KALINOWSKA ALBION KRAJOWEJ 12, 58-150 STRZEGOM OBJEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZ. NR 225/6, GRANICZNA	
INICJATOR: GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 STRZEGOM		TYTUŁ PROJEKTU PROJEKT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
PROJEKTOWA: mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA mgr inż. GRZEGORZ POTONIEC		DATA: 01/03/2024 09.2020	
SKALA: 1:100		STADIUM PROJEKTU: architektura/ konstrukcja NR PS: A3	



PRZEWÓD SSAWNY DN 150  
Z DWOMA NASADAMI  
SSAWNYMI A110  
W ODLEGŁOŚCI 2M

min 0,5m max 1,0m

grunt nasypowy zagęszczony  
2X papa termozgrzewalna  
grunt pod papę  
płyta zbiornika żelbetowa grubość 25 cm

wywietrzak DN150

studzienka wylazowa  
fi 1000

rura wylotowa  
fi 315

rura wlotowa  
fi 315

KOSZ SSAWNY  
KOŁNIERZOWY DN150  
Z ZAWOREM  
ZWROTNYM GRZYBKOWYM

poziom lustro wody

taśma uszczelniająca

taśma uszczelniająca

15,25

RZECZOZNAWCA DŁG SPRAW. ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPOROZAROWYCH

mgr inż. Eugeniusz Zieliński Nr. ud. 21793  
12.05.2020  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
bez zmian z uwzględnieniem  
zawieszenia

beton C25/30 W8
2X folia budowlana
beton C10/15

beton C25/30 W8
2X folia budowlana
beton C10/15

# SCHEMAT MONTAŻU PRZEWODU SSAWNEGO W ZBIORNIKU NA WODĘ

**GIGNUS**  
architektura

INICJATOR:  
GABIA SIRZĘGA  
RYNEK 38, 58-150 SIRZĘGA  
Tytuł projektu:  
PROJEKT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA  
DATA:  
01/03/2024


SKALA:  
1:50  
PRZĘKROJ PODŁUŻNY

SYGNATURA:  
mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA  
DATA:  
09.2020

SYGNATURA:  
mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA  
DATA:  
09.2020

K4



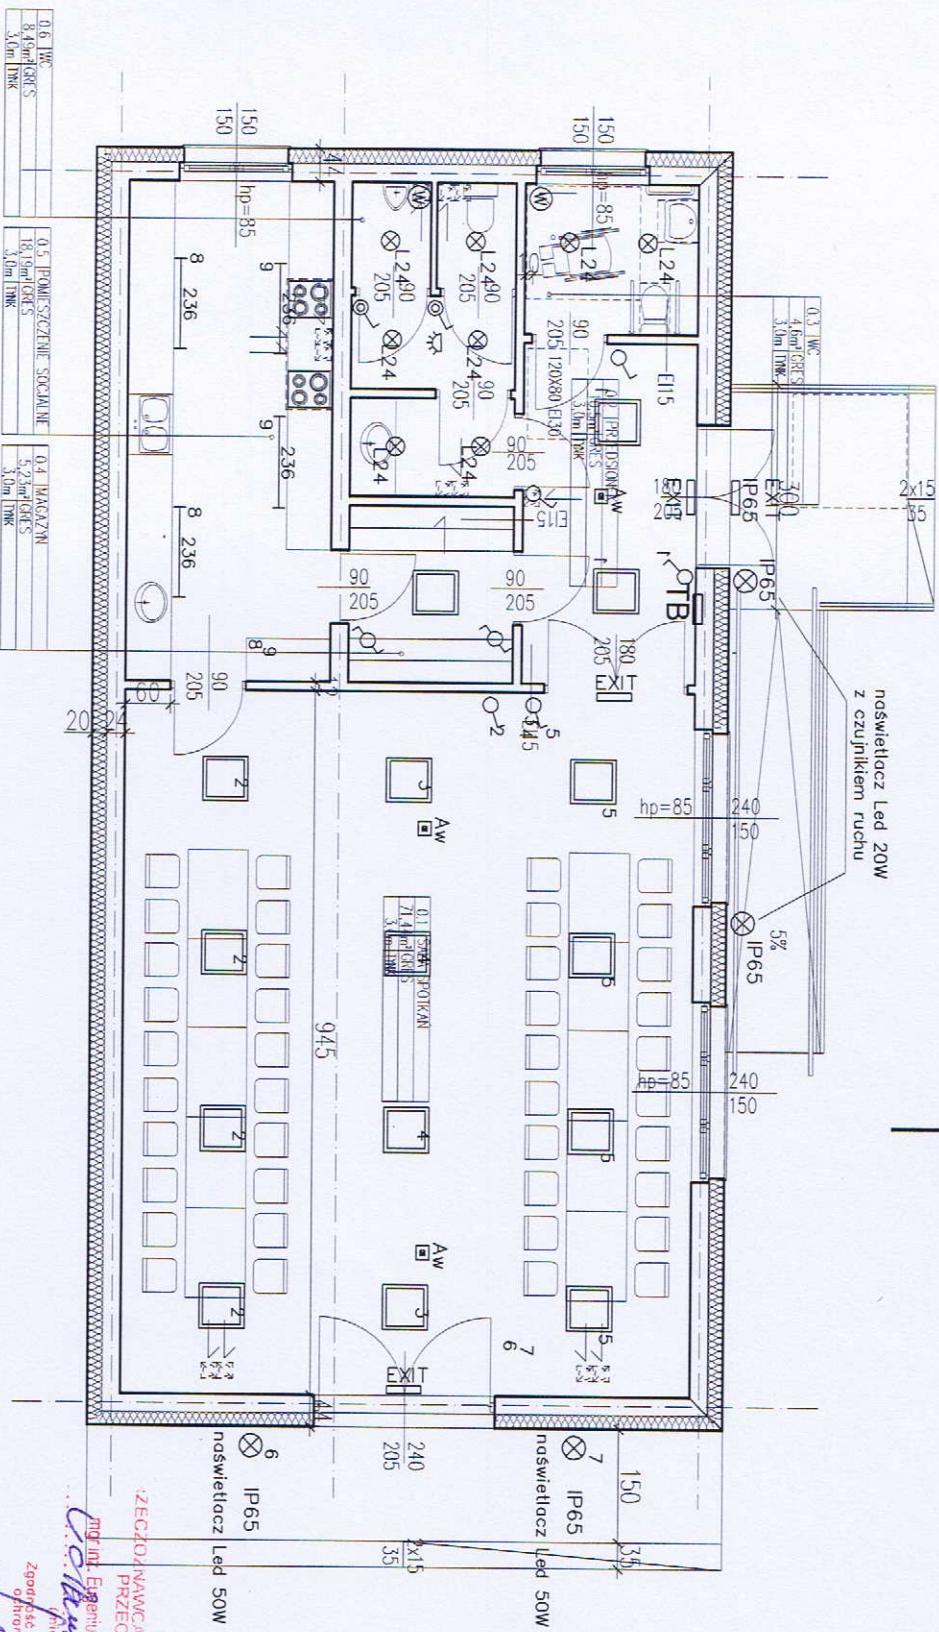

LEGENDA:

- ⊗ oprawa oświetleniowa
- IP44 ⊗ oprawa brygososzczelna
- 236 ———— 236
- L24 ⊗ oprawa Led 24W 4000K 2500lm IP44
- EXIT ————
- Panel Led 40W 60x60cm 4000K 3600lm
- oprawa awaryjna Led 3W 1h

- ⊗ wyłęcznik jednobiegunowy
- ⊗ wyłęcznik świecznikowy
- ⊗ wyłęcznikowy schodowy
- ⊗ wyłęcznik jednobiegunowy IP44
- ⊗ wyłęcznik dwubiegunowy IP44
- ⊗ wentylator z podtrzymaniem
- ⊗ czujnik ruchu

<b>GIGNUS</b> architektura		PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO ARCHYTEKTONICZNE GIGNUS ANNA KALINOWSKA ADAM KRAJCEK 12, 58-150 STRZECIM BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZ. NR 225/6, GRANICZNA	
PROJEKT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		DATA: 09.2020	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Niezgodnik		STADIUM PROJ. WKŁ. elektryczna	
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA		Nr rys. E1	

*mgr inż. Anna Kalinowska*  
 Zgodnie z projektem z wyłączeniem  
 ochrony przeciwpożarowej  
 bez uwzględnienia uwag  
 i uwag  
 2020-09-20  
 21.09.2020

ZEGADNIWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
 PRZECIWPOŻAROWYCH



