



STOLARKA BUDOWLANA


SYMBOL	A	B	C	D	O1
SCHEMAT					
GABARYTY ZEWNĘTRZNE	SZEROKOŚĆ	-	-	-	100
	WYSOKOŚĆ	-	-	-	140
WYMIAR W PRZEJŚCIU DRZWI	SZEROKOŚĆ	100	100	80	90
	WYSOKOŚĆ	200	200	200	200
ILOŚĆ	PRAWIE	1	3	2	-
	LEWIE	2	4	1	1
UWAGI	Drzwi zewnętrzne przeszkłone ramą aluminiową Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub otworami wentylacyjnymi Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub otworami wentylacyjnymi Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub otworami wentylacyjnymi Okno uchylno-rozwerne rama PVC Kolor: Biały				

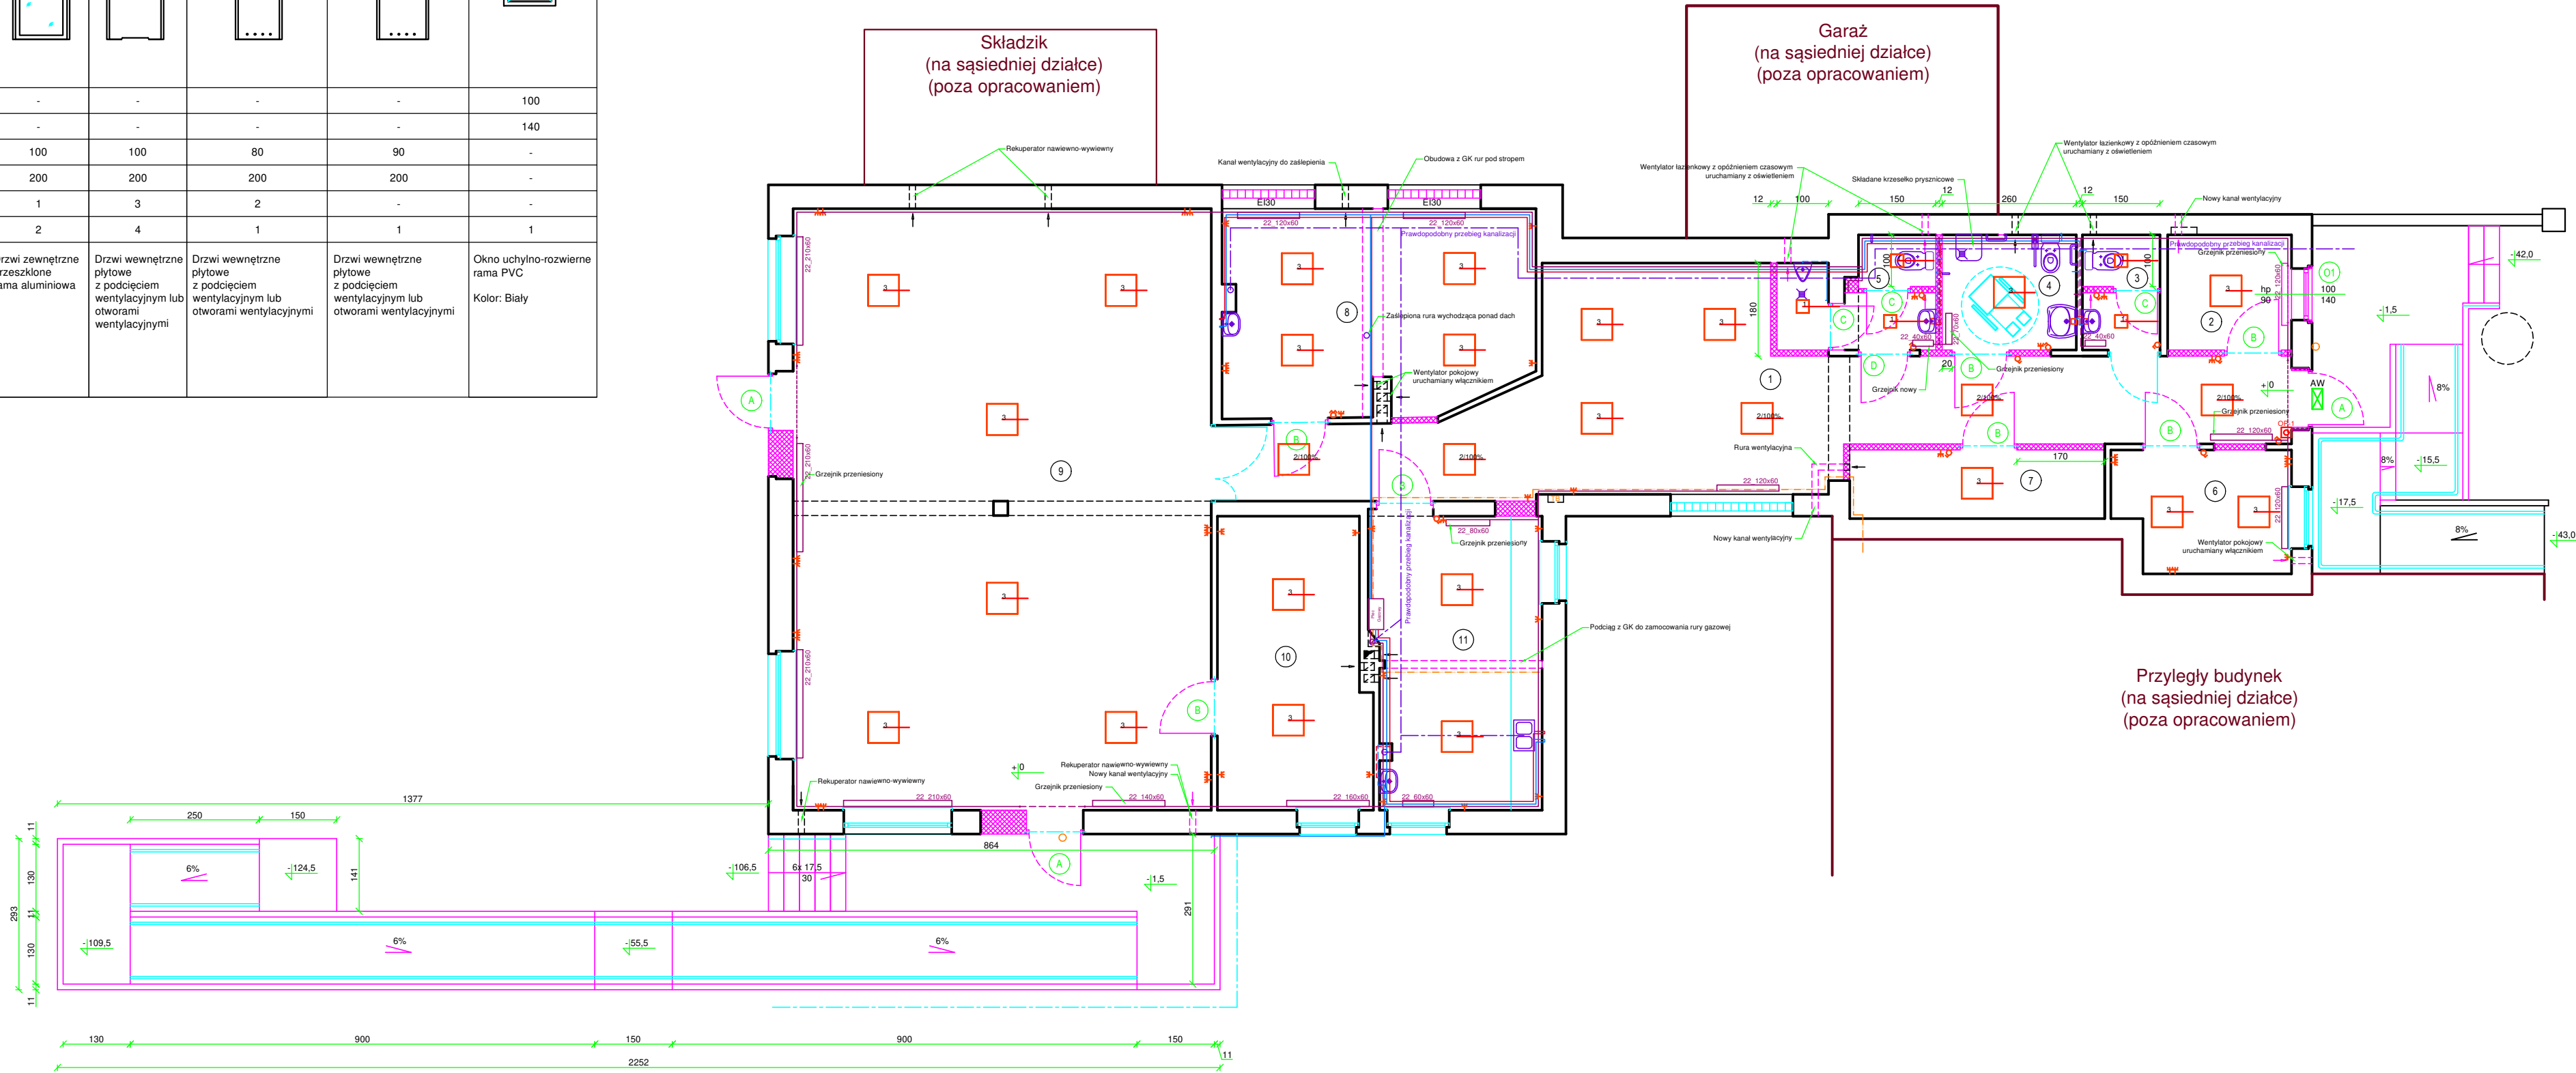

Podjazd wejściowy
skala 1:50



Schemat wzmocnienia podciągów drzwiowych
skala 1:5




LEGENDA

- Oprawy awaryjne
- Punkty świetlne
- Elementy elektryczne
- Instalacja gazowa
- Instalacja CO
- Instalacja wody zimnej
- Instalacja wody ciepłej

Oprawa 1 - LEO R L-11-12W-3000
Oprawa 2 - LEO R-MA L-66-30W-3000-1h/AT
Oprawa 3 - LEO R L-66-30W-3000

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytkowa [m ²]	Temp. pomieszcz. [°C]
1	Korytarz	plytki ceram.	48,74	20°C
2	Szatnia	plytki ceram.	5,35	20°C
3	WC Damskie	plytki ceram.	3,17	20°C
4	WC Niepełnospr.	plytki ceram.	5,80	24°C
5	WC Męskie	plytki ceram.	5,41	20°C
6	Biuro	panele	7,74	20°C
7	Gospodarcze	plytki ceram.	6,57	12°C
8	Fizjoterapia	panele	23,36	20°C
9	Salon	panele	94,44	20°C
10	Pokój wyciszeń	panele	16,29	20°C
11	Kuchnia	plytki ceram.	18,55	20°C
RAZEM			235,42	



SKALA:		<div>NB PROJEKT</div> <div>65-019 Zielona Góra, ul. Dworcowa 39</div>		
1:100				
OBIEKT: Dom Dziennego Pobytu Wschowa, ul. Garbarska 11A				
RYS. NR:		NAZWA RYS: Rzut poziomy Parteru Po przebudowie		
04		IMIE I NAZWISKO	PODPIS	DATA
Opracował Arch.		mgr inż. arch. Emilia Polak		2021.07
Projektant Arch.		mgr inż. arch. Mściśław Piotr Olszowski 2/82/ZG		2021.07
Sprawdził Arch.		mgr inż. arch. Mieczysława Miedzielska 205/73/ZG		2021.07
Projektant Bud.		mgr inż. Hieronim Pawłowski UAN-N/109/80/ZG/90		2021.07
Sprawdził Bud.		mgr inż. Dominik Górniak LBS/0056/P00K/07		2021.07
Projektant Sanit.		techn. Tadeusz Kołodziejczyk WBPP-N/83/81/ZG		2021.07
Sprawdził Sanit.		mgr inż. Danuta Olga Giża 87/91/ZG		2021.07
Projektant Elektr.		mgr inż. Tomasz Danielak LBS/0009/PW0E/14		2021.07
Sprawdził Elektr.		mgr inż. Eugeniusz Giża 65/87/ZG		2021.07