


**SZKIC INSTALACJI ZASILAJĄCEJ
DLA URZĄDZENIA DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB**

NIEPEŁNOSPRAWNYCH TYP DB-250/8 NR FABR.

Miejsce zainstalowania dźwigu.....

Zasilanie urządzenia z istniejącej
instalacji elektrycznej inwestora.
Bezpieczniki umieszczone na tablicy
głównej.
S303 → C16A

Zasilanie urządzenia inwalidzkiego
typ DB-250/8
Bezpieczniki umieszczone
w skrzynce zasilającej.
S303 → C10A

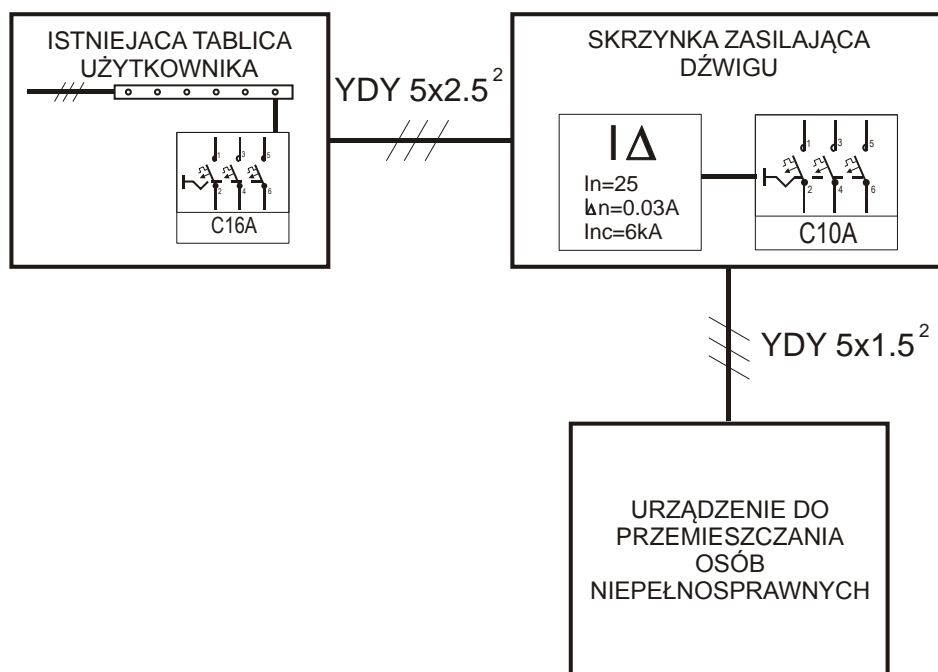

Instalację wykonał:
ZME „BAJPAX”