


# PRZEKRÓJ A-A INSTALACJI C.T. i PAROWEJ

rurę parową DN80 podwiesić pod sufitem i połączyć z istn. rurociągiem h=0,6m, rury prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku Sali rozrywek, w najniższym punkcie zamontować odwadniacz pływalkowy 3/4" - kieszon odwadniająca DN50

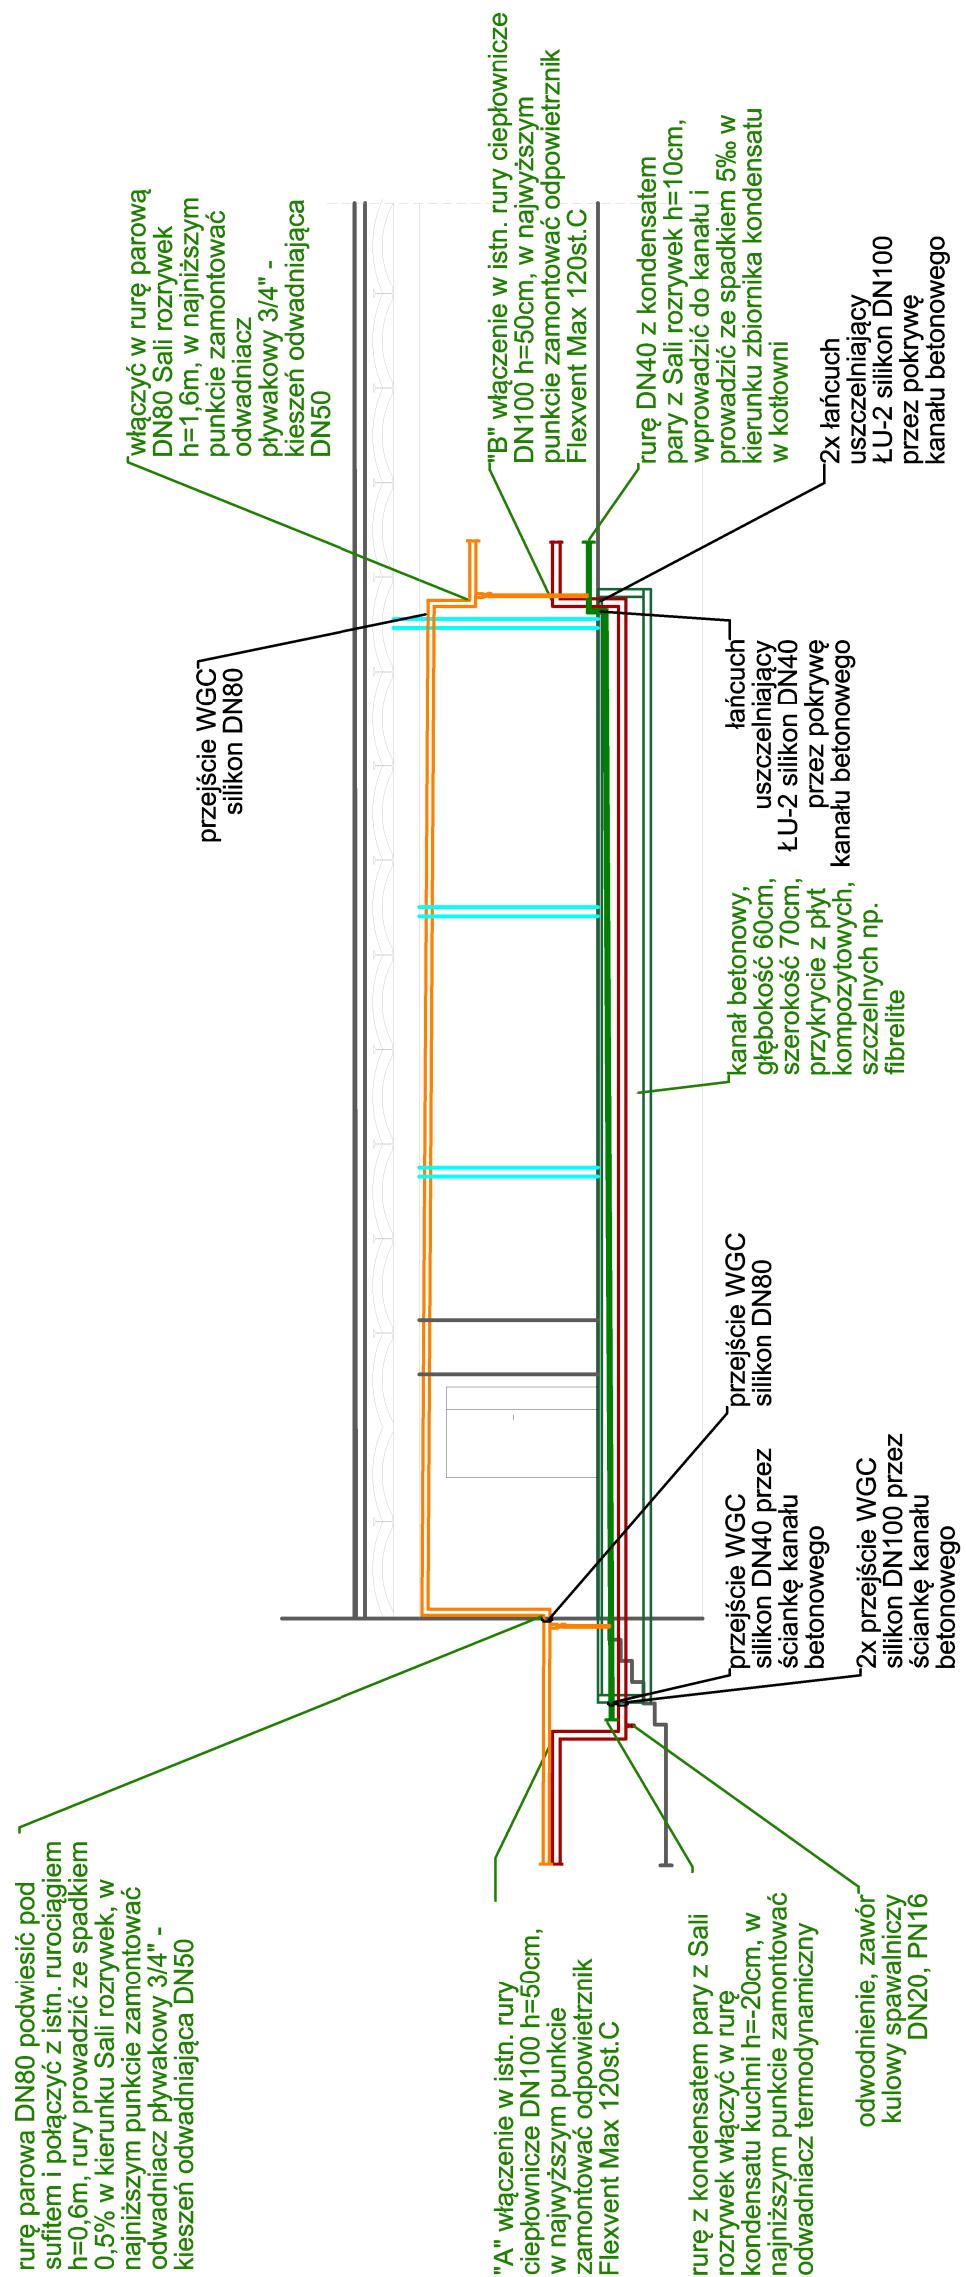

|  |   |
|--|---|
| MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIAŃKIEWICZ<br>87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65/3<br>NIP: 966-195-22-92, tel. 603-311-254,<br>www.mnproj-bud.pl E-MAIL: mlodzian10@poczta.onet.pl | SKALA<br>1:100                            |
| Inwestor: Województwo Pomorskie,<br>ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk   | Nrrys.                                    |
| ADRES: ul. Skarszewska 7, Pawilon nr XXVI, 83-200 Starogard Gdańsk,<br>nr ewid. dz. 3/13, obr. 0004 Starogard Gdańsk,  | PRZEKRÓJ A-A                              |
| TEMAT: Przebudowa części budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim  |   |
| STADION:<br>BRANZA:<br>SANITARNA   | PROJEKT WYKONAWCZY<br>upr. bud.<br>podpis |
| projektowana instalacja C.T. - zasilanie   |   |
| projektowana instalacja C.T. - powrót  |   |
| projektowana instalacja parowa   |   |
| projektowana instalacja kondensatu   |   |
| DATA: czwierć 2022 r.  | 420x297                                   |

## LEGENDA:

- projektowana instalacja C.T. - zasilanie
- projektowana instalacja C.T. - powrót
- projektowana instalacja parowa
- projektowana instalacja kondensatu