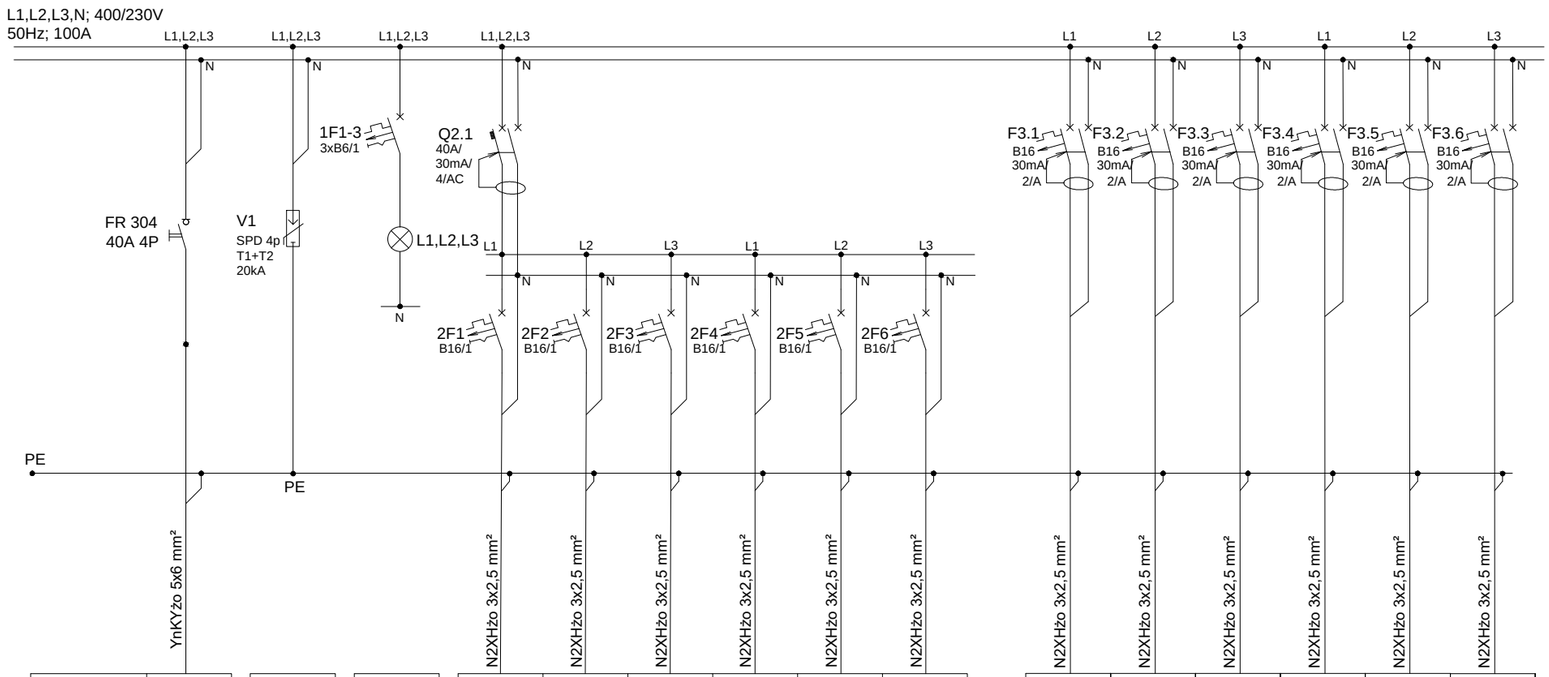

Obwód	RK2/4	--	--	S01	S02	S03	S04	S05	S06	K01	K02	K03	K04	K05	K06
Moc zainstalowana Pi [kW]		--	--	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nazwa odbiornika	Rozdzielnica	ochrona przeciwprze-pięciowa	kontrola napięcia	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd komputer. DATA	obwód gniazd komputer. DATA	obwód gniazd komputer. DATA	obwód gniazd komputer. DATA	obwód gniazd komputer. DATA	obwód gniazd komputer. DATA

UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
MOC ZAINSTALOWANA: Pi=9 kW
MOC SZCZYTOWA ZAPOTRZEBOWANA: Psz=7,0 kW
WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI: kz=0,7
ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA APARATÓW: 6kA

ROZDZIELNICĘ WYKONAĆ W TYPOWEJ OBUDOWIE
PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
Z DRZWICZKAMI, PRZYSTOSOWANEJ DO
APARATURY MODUŁOWEJ
WYPROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO I ODPŁYWÓW
OD GÓRY

DB UNIT
Project and Management

Jednostka projektowa
DB UNIT
Tomasz Kuprianowicz
ul. Żytnia 5
05-831 Rozalin
tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl
tel. +48 519 827 578

Inwestor
Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projektował	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	**PDL/0193/PWBE/19** w specjalności **instalacji elektrycznych**	

Przedmiot rysunku
Schemat rozdzielnicy RK2/4

Faza projektu	Branża	Skala	Data	Numer rysunku
Bud-Wyk	**Instalacje elektryczne**	**-**	**09/06/2023**	**S16**