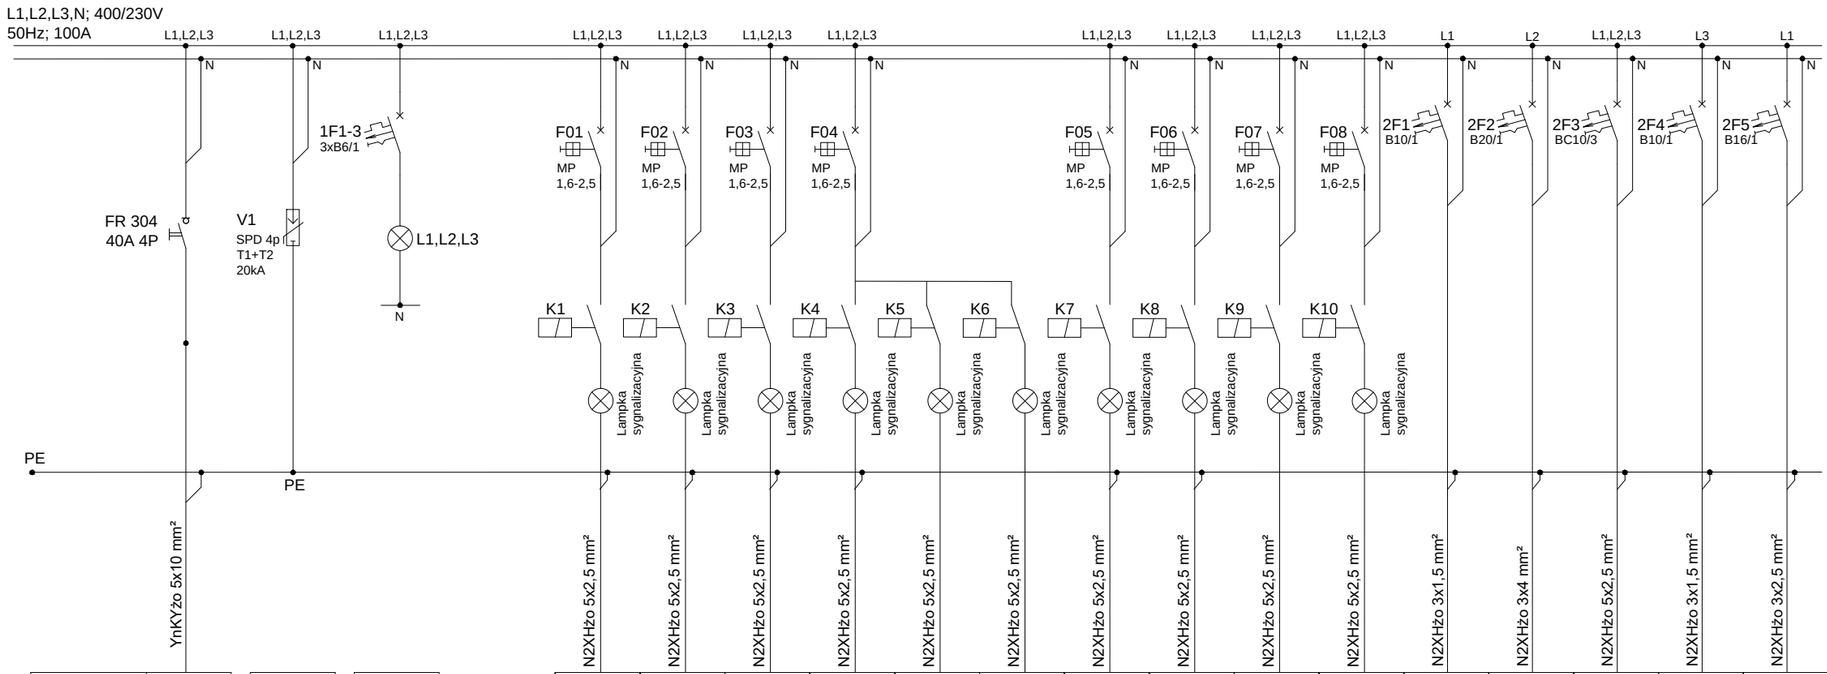

Obwód	RK	--	--
Moc zainstalowana Pi [kW]		--	--
Nazwa odbiornika	Rozdzielnica	ochrona przeciwprze-pięciowa	kontrola napięcia

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
Moc zainstalowana Pi [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,5	0,5			0,5	4,0	1,5	0,5	0,5
Nazwa odbiornika	pompa nr 1	pompa nr 2	pompa nr 3	pompa nr 4	sygnalizacja	sygnalizacja	pompa nr 5	pompa nr 6	rezerwa	rezerwa	dzwonek	obwód gniazdo siłowe	obwód gniazdo 3F	oświetlenie	obwód gniazd

UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
MOC ZAINSTALOWANA: Pi=10 kW
MOC SZCZYTOWA ZAPOTRZEBOWANA: Psz=10,0 kW
WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI: kz=1
ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA APARATÓW: 6kA

ROZDZIELNICĘ WYKONAĆ W TYPOWEJ OBUDOWIE
PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
Z DRZWICZKAMI, PRZYSTOSOWANEJ DO
APARATURY MODUŁOWEJ
WYPROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO I ODPŁYWÓW
OD GÓRY

DB UNIT
Project and Management

Jednostka projektowa
DB UNIT
Tomasz Kuprianowicz
ul. Żytnia 5
05-831 Rozalin
tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl
tel. +48 519 827 578

Inwestor
Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projektował	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	**PDL/0193/PWBE/19**	
	w specjalności instalacji elektrycznych	

Przedmiot rysunku
Schemat rozdzielnicy RK

Faza projektu	Branża	Skala	Data	Numer rysunku
Bud-Wyk	**Instalacje elektryczne**	**-**	**09/06/2023**	**S17**