


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TG												
NUMER OBWODU				TG-01	TG-02	TG-11	TG-12	TG-	TG-W1	TG-W1	TG-W2	TG-W2	TG-P
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Zasilanie tablicy T01	Zasilanie tablicy T02	Zasilanie tablicy T11	Zasilanie tablicy T12	Tablica poddasza T21	Winda 1 istniejąca	Winda istniejąca obwód 1-faz	Winda 2 istniejąca	Winda istniejąca obwód 1-faz	Pogotowie
MOC ZAINST.	59,0			7,5	8,0	5,5	12,0	1,0	6,0	2,0	4,0	2,0	
PRĄD OBC.	52,0			32,0	39,0	63,0	63,0	63,0	8,7	8,7	6,5	8,7	

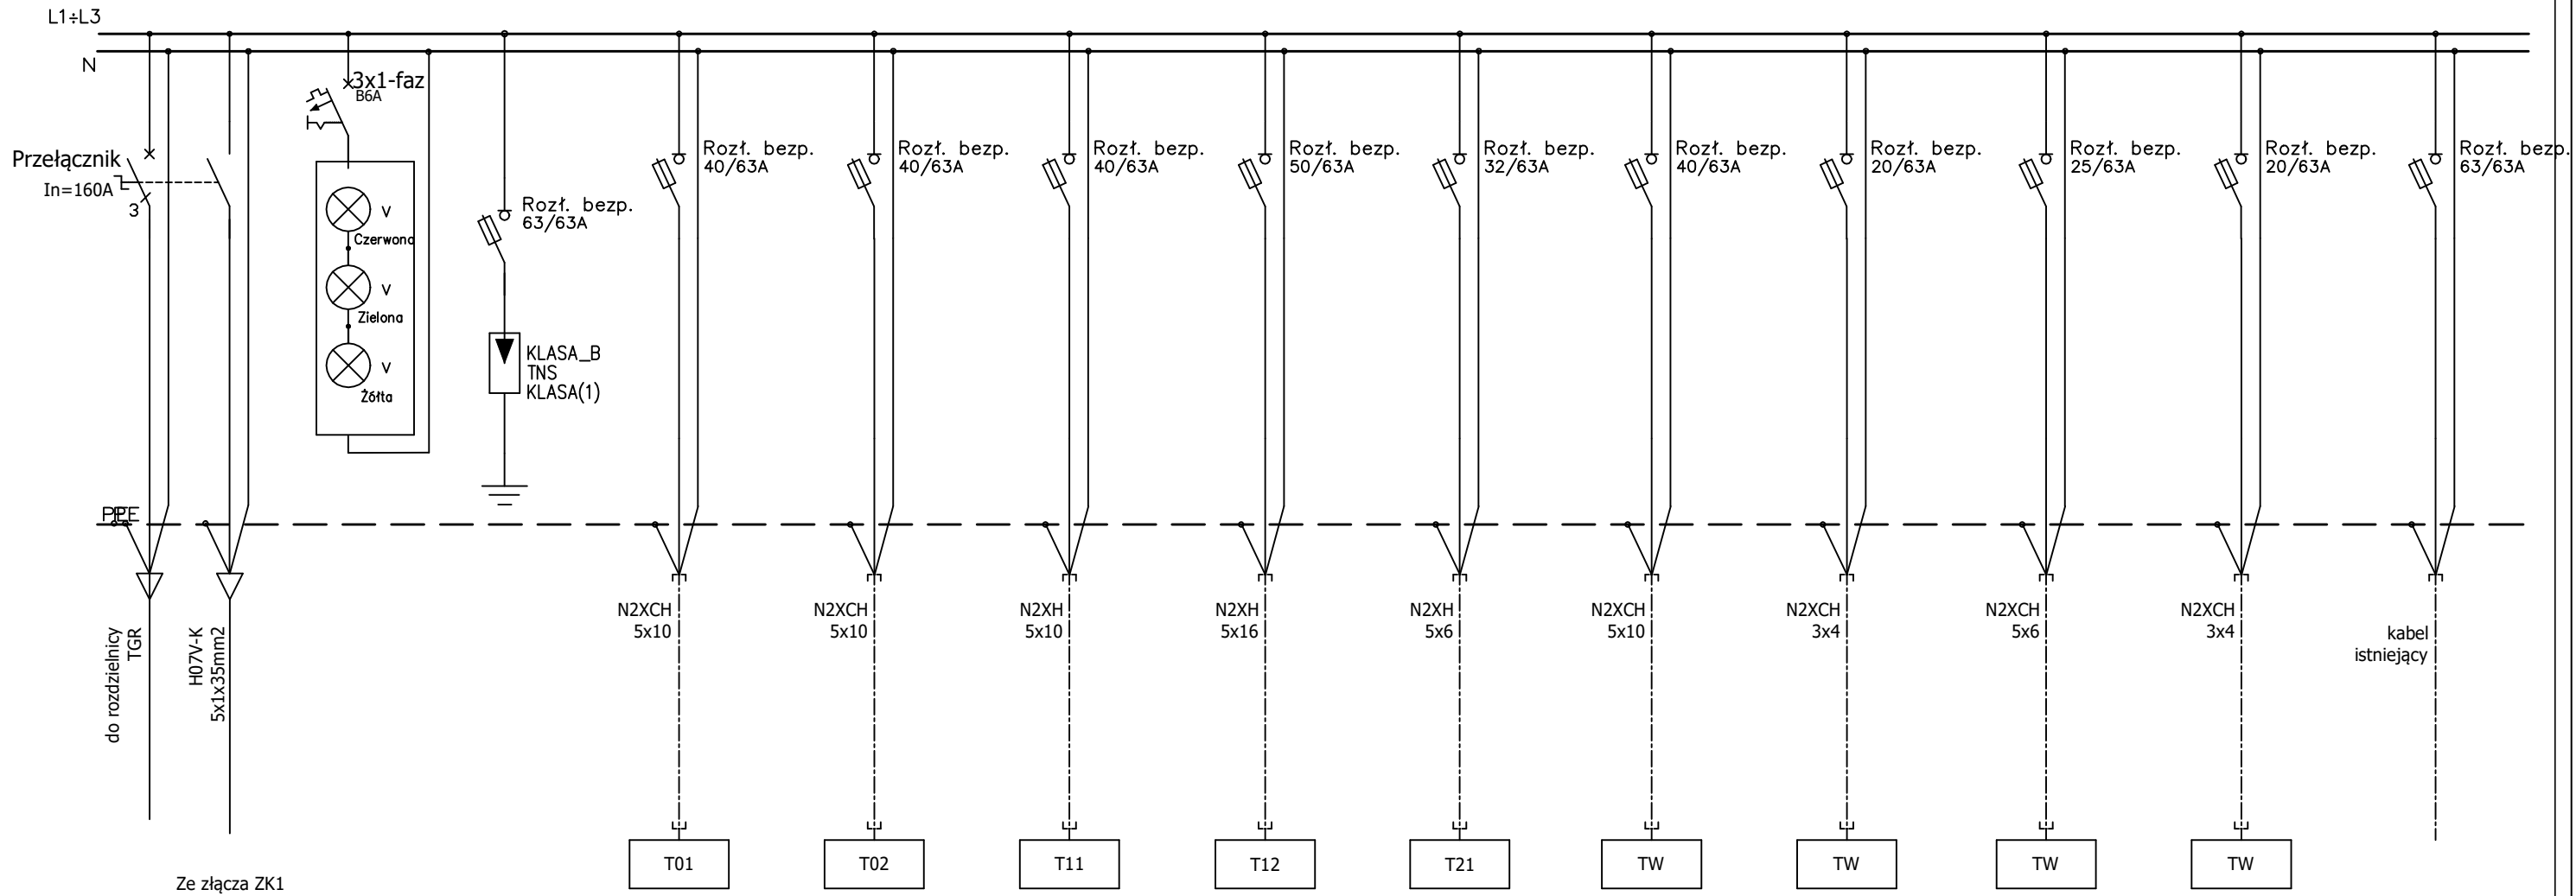


Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


Moc zainstalowana: $P_i = 59 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 34 \text{ kW}$


Prąd obciążenia: $I_{obc} = 52 \text{ A}$


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: Tablica zasilająca TG. Schemat strukturalny	
sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13		opracowanie:	rysunek nr: EL-02
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /l.ark 1 / 3

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T01R											
NUMER OBWODU	T01R-10	T01R-11	T01R-12	T01R-13	T01R-14	T01R-15	T01R-16	T01R-17	T01R-18	T01R-19	T01R-20	
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 3, 9	Gniazda 230VAC pom. 8, 11	Gniazda 230VAC pom. 44, 45	REZERWA	rezerwa	rezerwa	rezerwa					
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0									
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7									




Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div>ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T01R. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL–05
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /1.ark 2 / 3

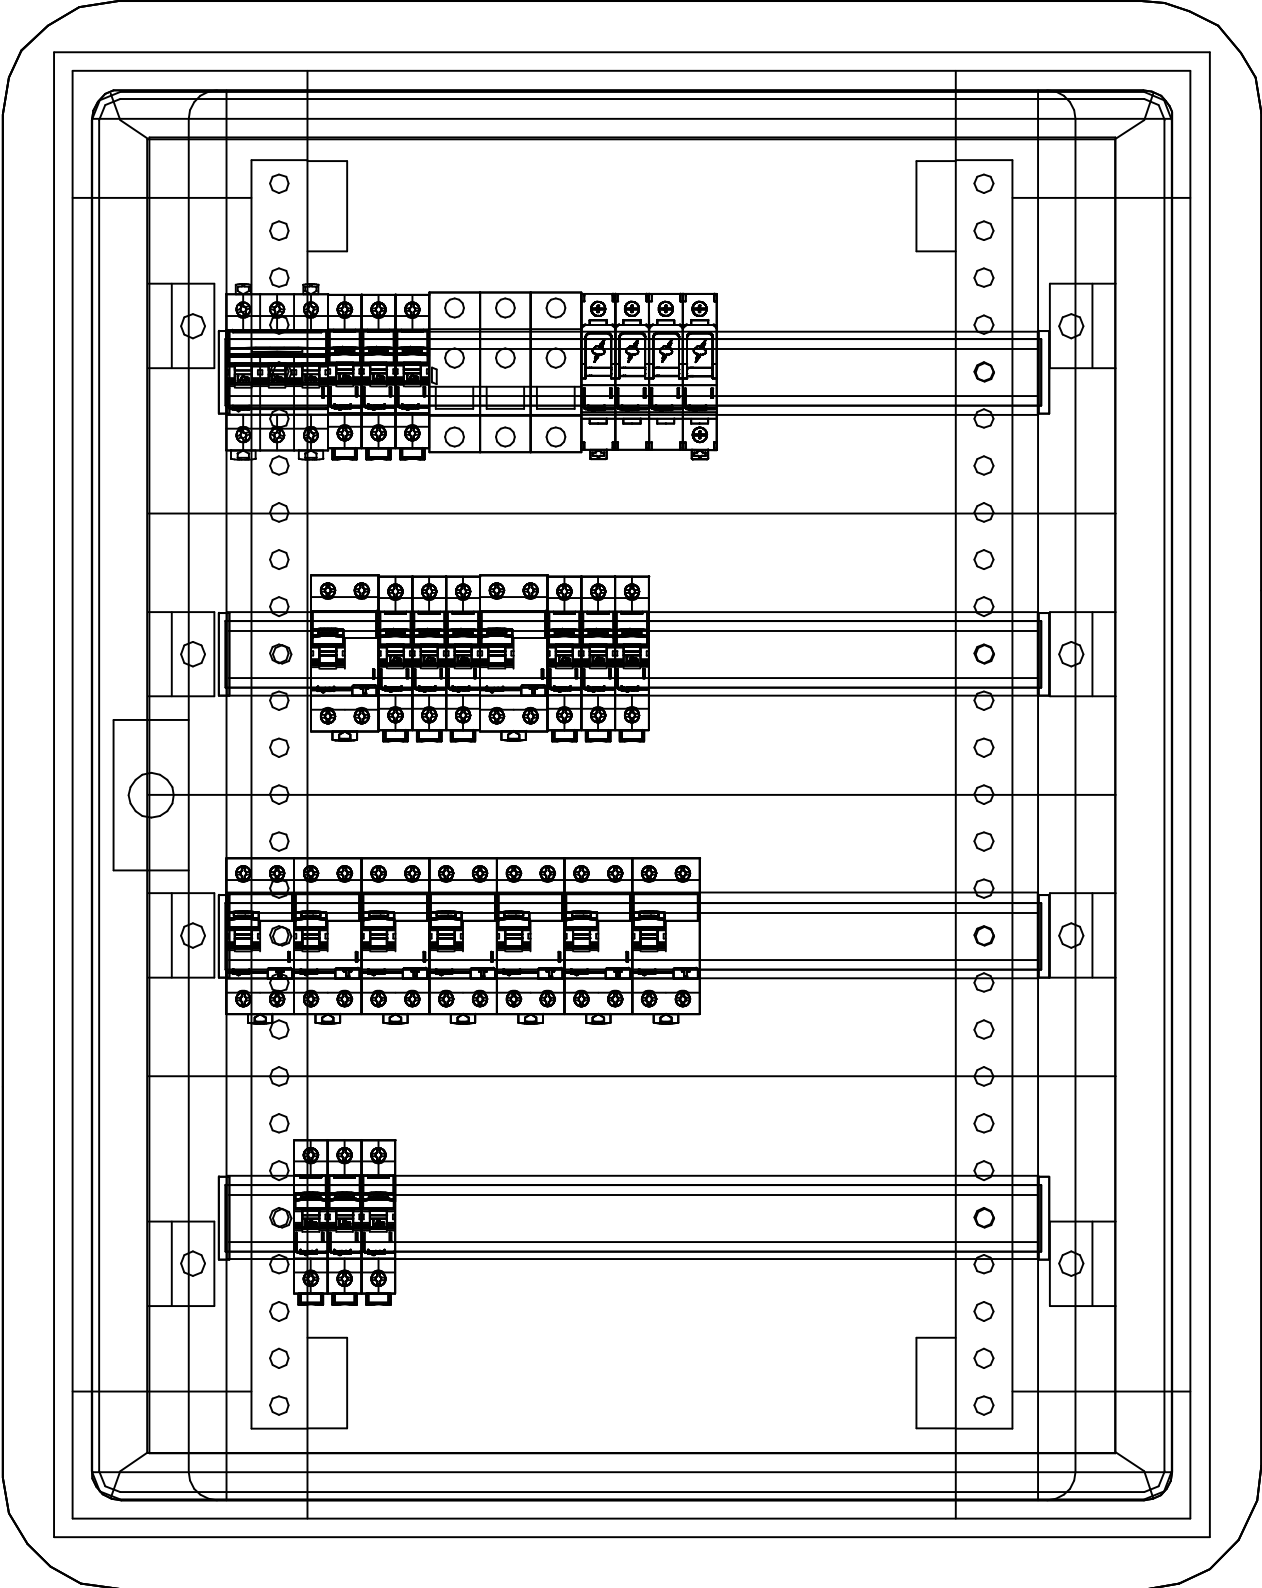

Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 844x669x160
(wys. x szer. x głęb)

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T01R. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-05
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 3 / 3

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02												
NUMER OBWODU				T02-1	T02-2	T02-3	T02-4	T02-5	T02-6	T02-7	T02-8	T02-9	
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie pom. 12÷17, 36÷38	Oświetlenie pom. 21÷25	rezerwa	Oświetlenie pom. 27, 35, 33, 34	Oświetlenie pom. 18÷20	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 12	Gniazda 230VAC pom. 36, 38	rezerwa	
MOC ZAINST.	23,3			0,6	0,5		0,3	0,3	-	2,0	2,0	2,0	
PRĄD OBC.	12,2			2,6	2,2		1,3	1,3	-	8,7	8,7	8,7	

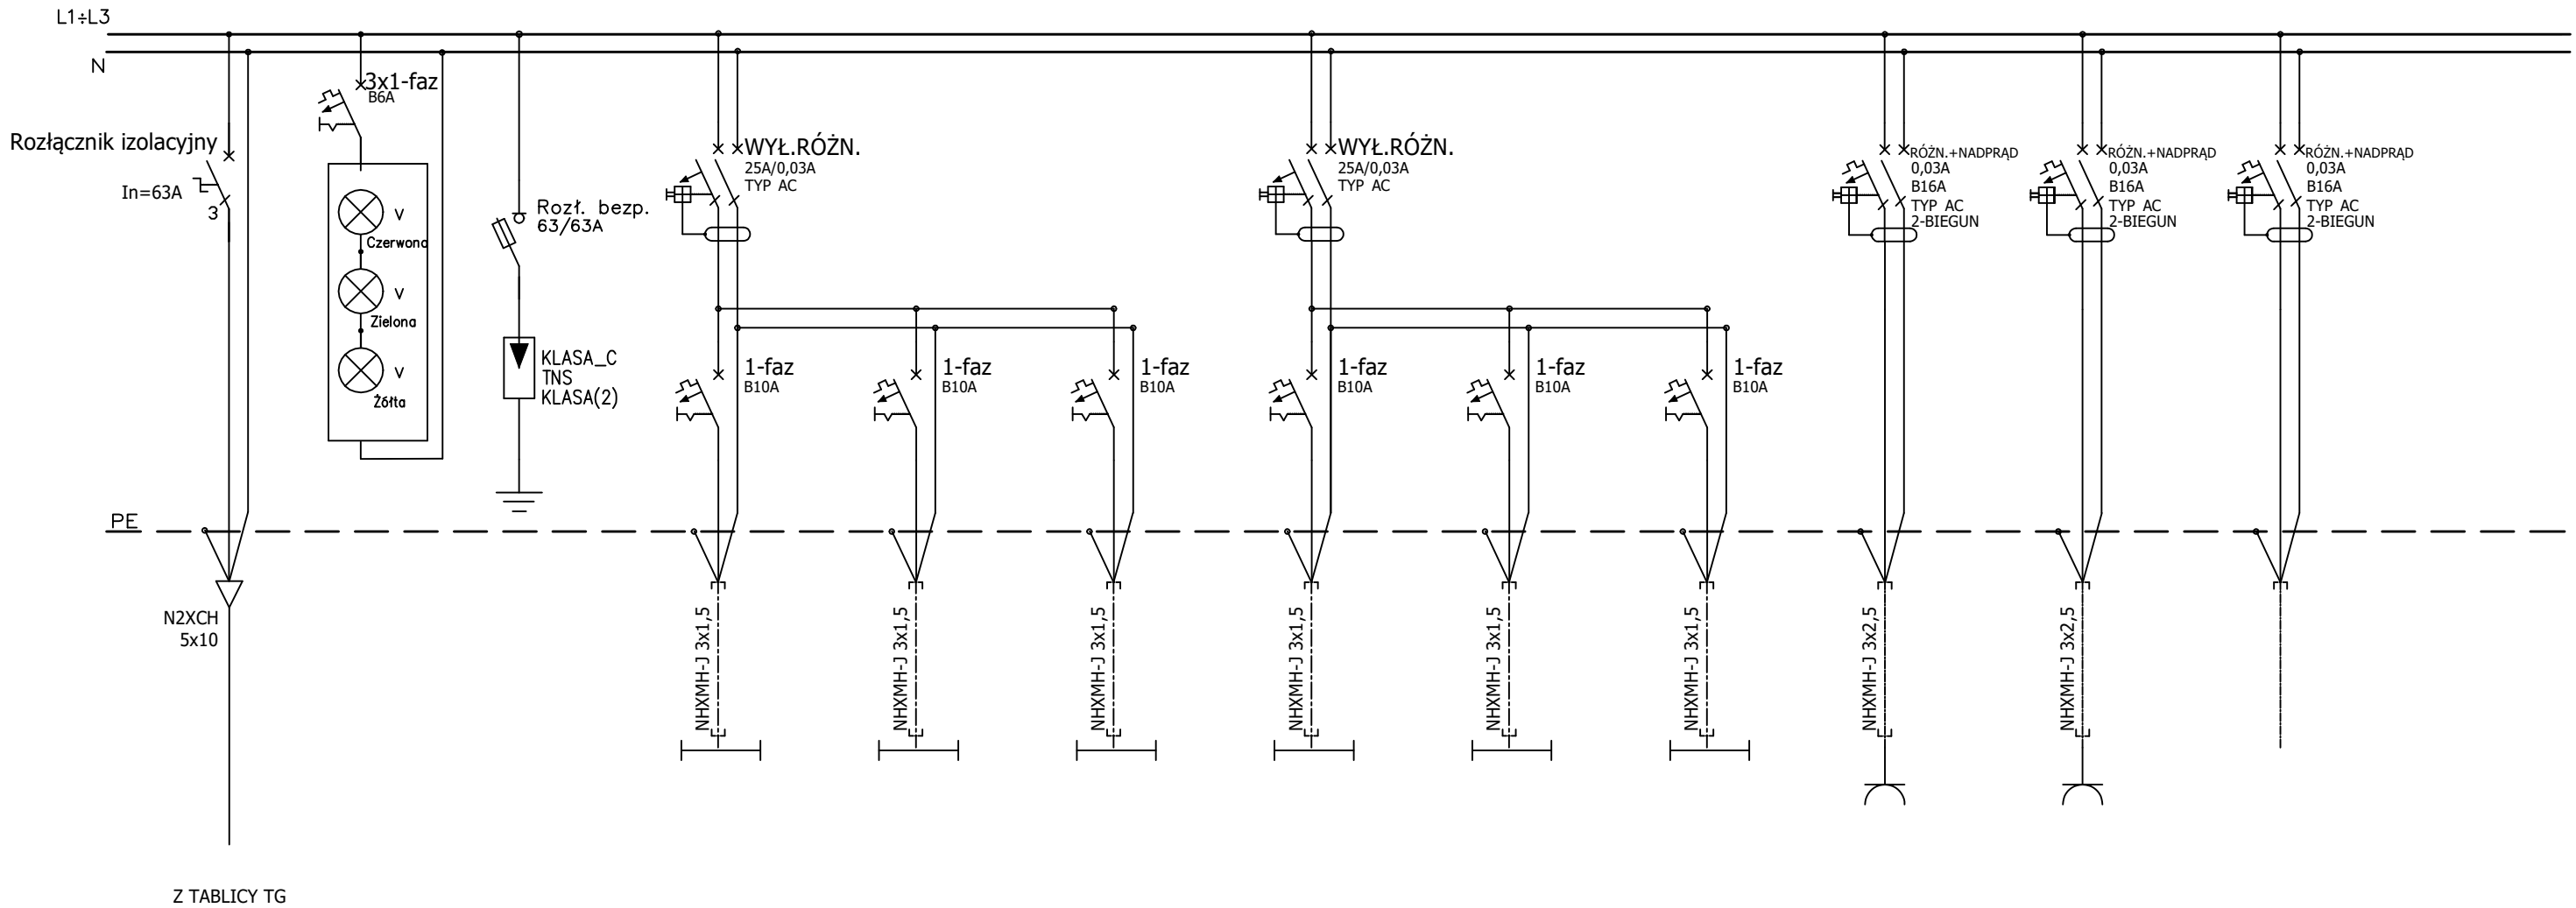

UWAGA:


- Do oprav oświetlenia awaryjnego należy doprowadzić dodatkową żyłę kabla sprzed przycisku załączającego oprawy
- W tablicy umieszczone zostaną przekaźniki do sterowania oświetleniem korytarzy

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


Moc zainstalowana: $P_i = 23,3 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 8,0 \text{ kW}$


Prąd obciążenia: $I_{obc} = 12,2 \text{ A}$

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny	
sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13		opracowanie:	rysunek nr: EL-06
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 1 / 4


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02											
NUMER OBWODU	T02-10	T02-11	T02-12	T02-13	T02-14	T02-15	T02-16	T02-17	T02-18	T02-19	T02-20	T02-21
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 13, 15, 33, 35, 37, 39	Gniazda 230VAC pom. 21, 22, 27, 31	Gniazda 230VAC pom. 30	Gniazda 230VAC pom. 14, 17	Gniazda 230VAC pom. 23, 24	Gniazda 230VAC pom. 25, 28	Gniazda 230VAC pom. 32	rezerwa	rezerwa	MACERATOR pom. 31	Zasilanie modułu gazów medycznych	Zasilanie PD
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			5,0	0,2	0,2
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7			7,2	0,9	0,9




Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-06
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /l.ark 2 / 4

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02											
NUMER OBWODU	T02-22	T02-23	T02-24	T02-25	T02-26							
NAZWA OBWODU	ZASILACZ DRZWI	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	rezerwa	rezerwa	rezerwa							
MOC ZAINST.		0,2										
PRĄD OBC.		0,9										




Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div>ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	temat rysunku: Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny	opracowanie:	rysunek nr: EL—06
	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	data opracowania: kwiecień 2017	
		ark. / l.ark	3 / 4

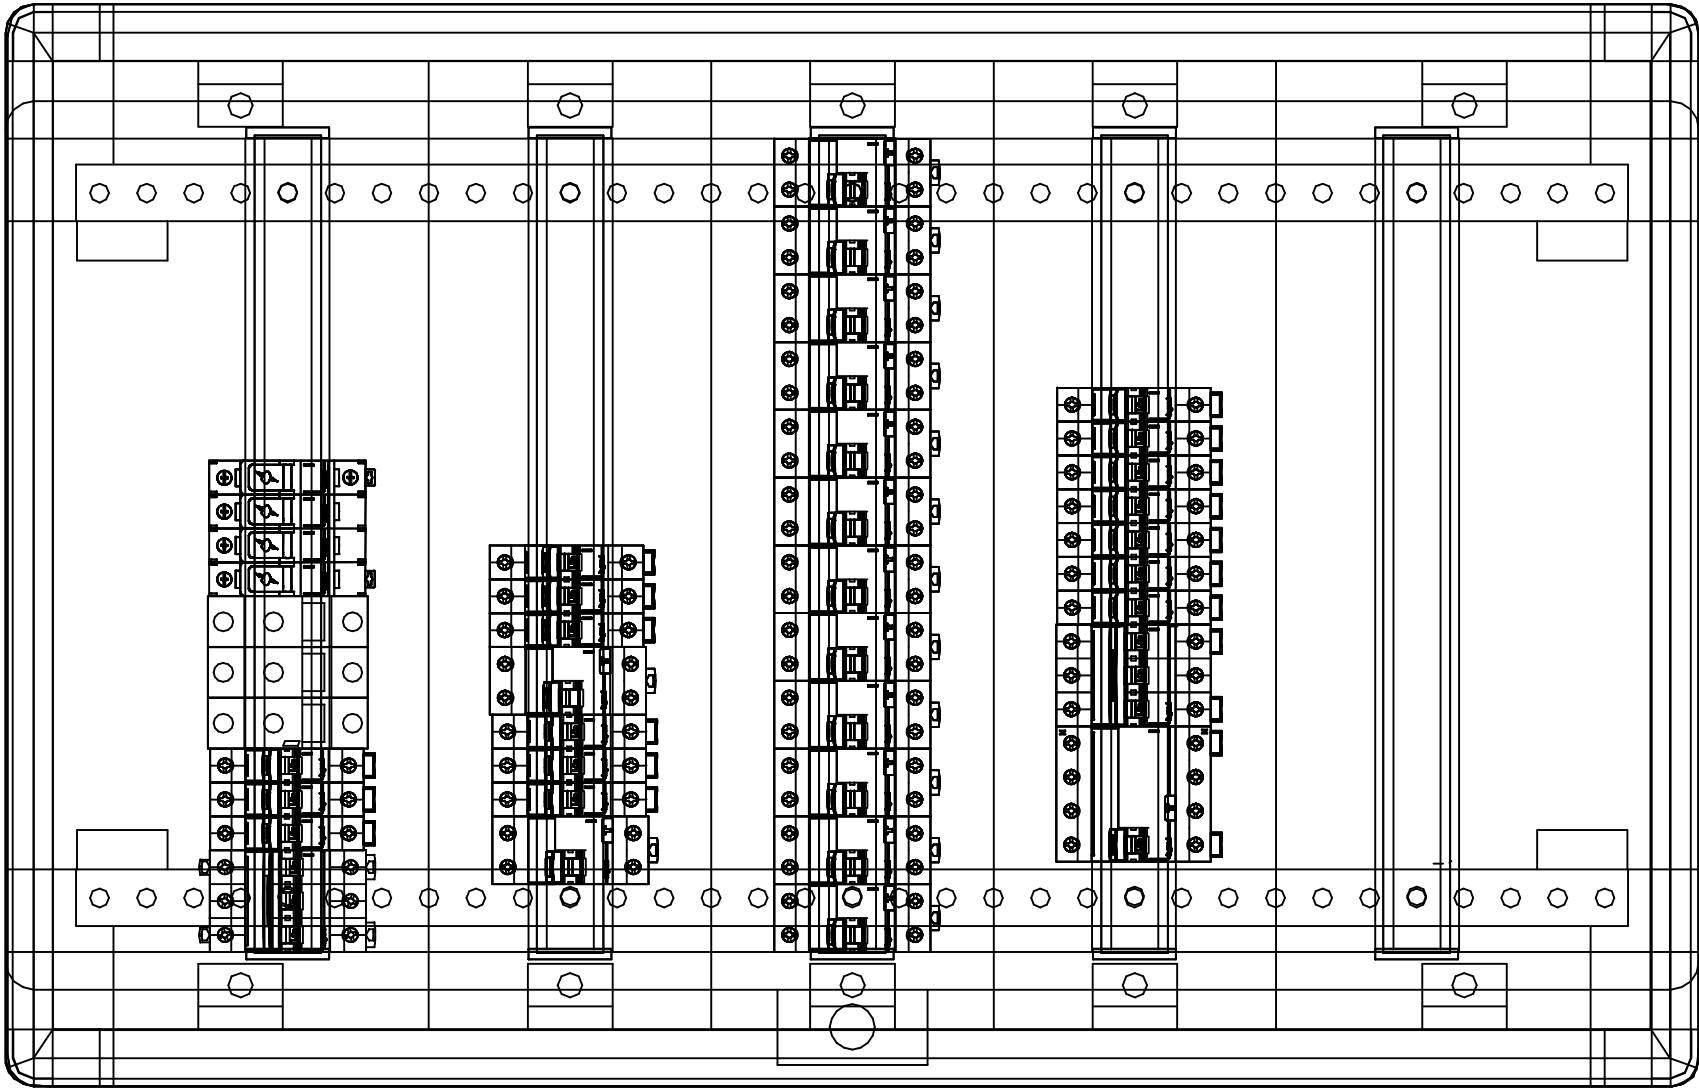

Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 1350x575x190
(wys. x szer. x głęb)

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div>ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-06
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 4 / 4

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02R											
NUMER OBWODU				T02R-1	T02R-2	T02R-3	T02R-4	T02R-5	T02R-6	T02R-7	T02R-8	T02R-9
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie pom. 12, 36, 38	Oświetlenie pom. 28÷32	Oświetlenie pom. 27, 33, 35	rezerwa	rezerwa	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 12	Gniazda 230VAC pom. 36, 28	rezerwa
MOC ZAINST.	15,2			0,2	0,7	0,3	-	-	-	2,0	2,0	
PRĄD OBC.	7,6			0,9	3,1	1,3	-	-	-	8,7	8,7	

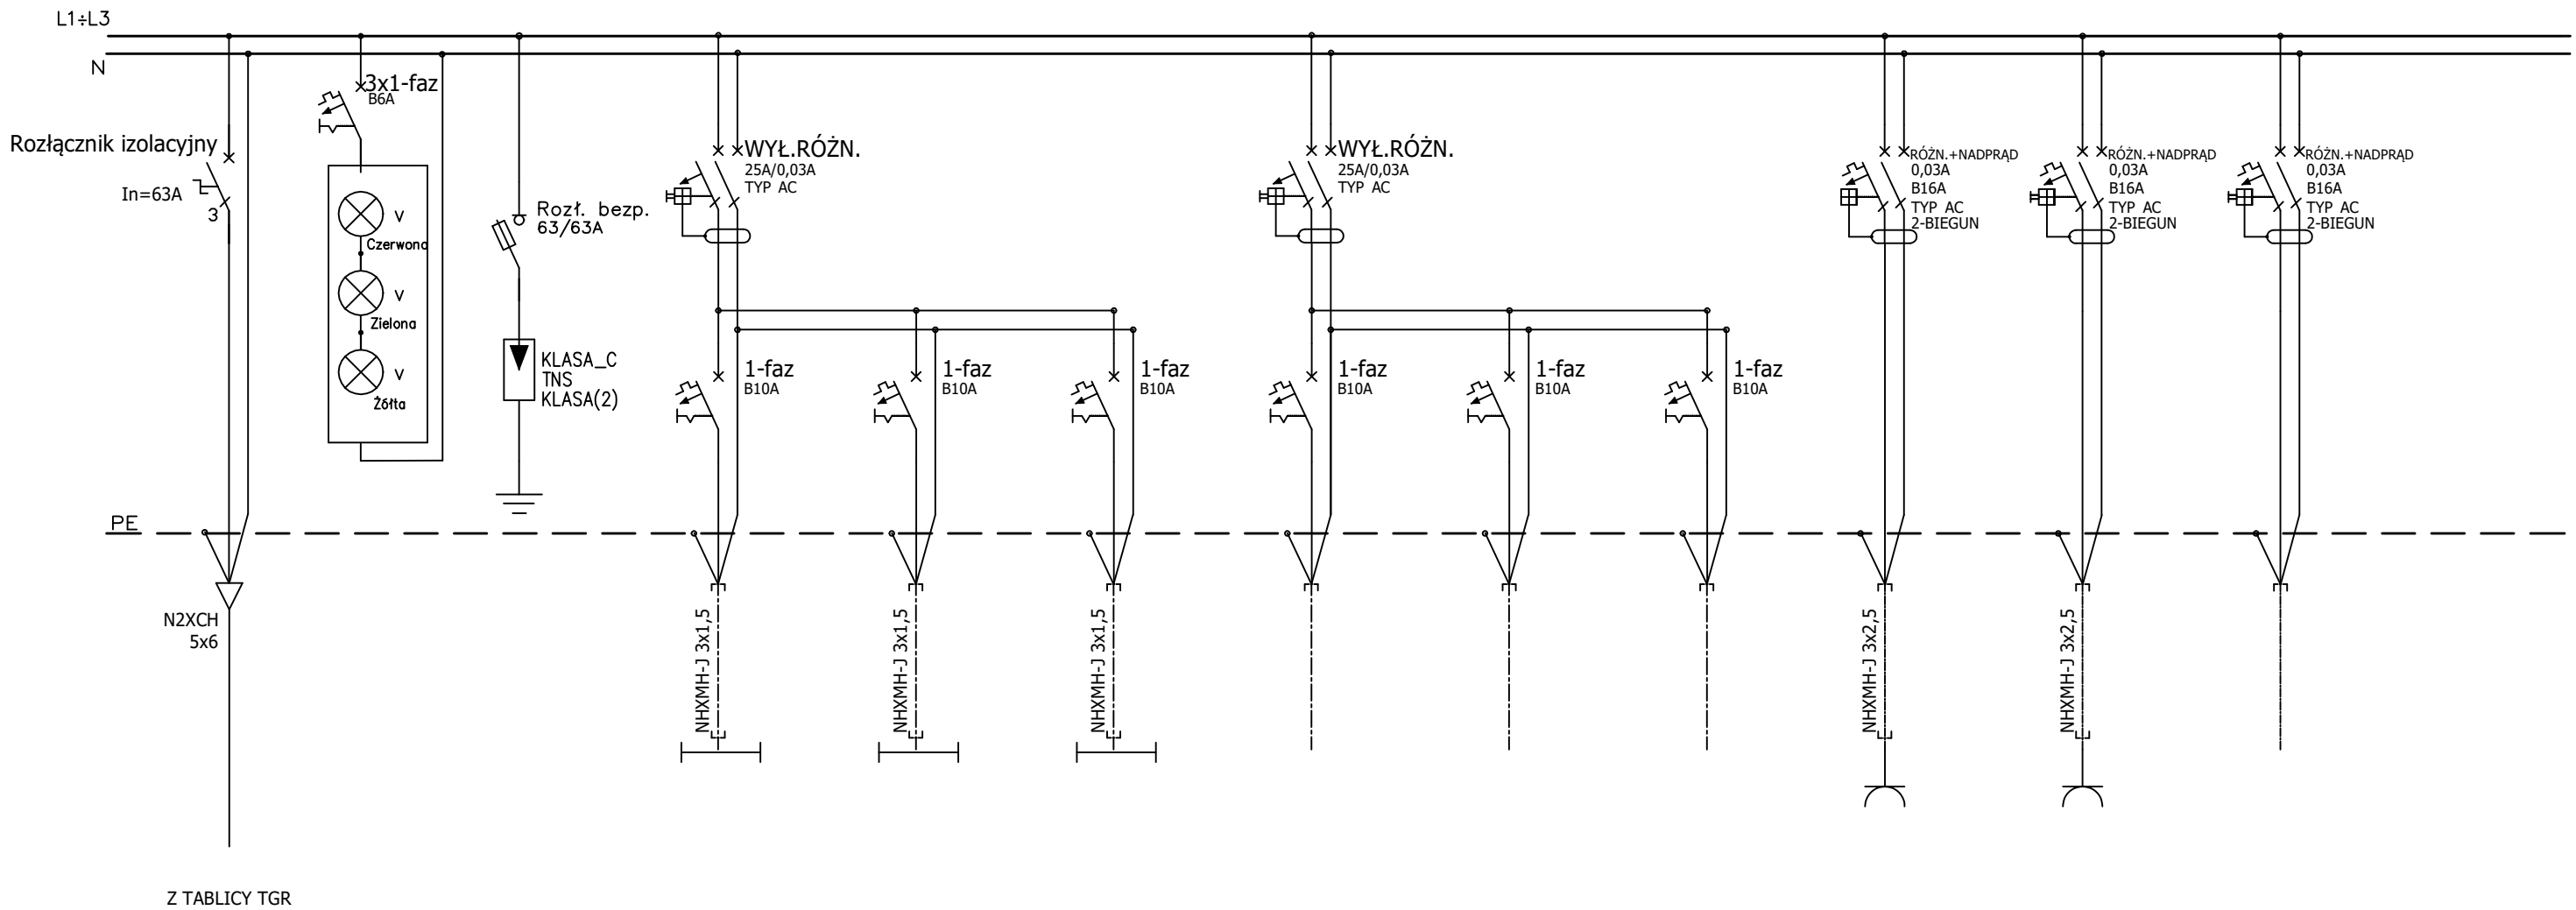

UWAGA:


- Do oprav oświetlenia awaryjnego należy doprowadzić dodatkową żyłę kabla sprzed przycisku załączającego oprawy
- W tablicy umieszczone zostaną przekaźniki do sterowania oświetleniem korytarzy

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


Moc zainstalowana: $P_i = 15,2 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 5,0 \text{ kW}$


Prąd obciążenia: $I_{obc} = 7,6 \text{ A}$


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: Tablica zasilająca T02R. Schemat strukturalny	
sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13		opracowanie:	rysunek nr: EL-07
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /l.ark 1 / 3

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02R											
NUMER OBWODU	T02R-10	T02R-11	T02R-12	T02R-13	T02R-14	T02R-15	T02R-16	T02R-17	T02R-18	T02R-19	T02R-20	
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 30	rezerwa	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 14, 17	Gniazda 230VAC pom. 23, 24	Gniazda 230VAC pom. 25, 28	Gniazda 230VAC pom. 32	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	
MOC ZAINST.	2,0	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-				
PRĄD OBC.	8,7	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	-				

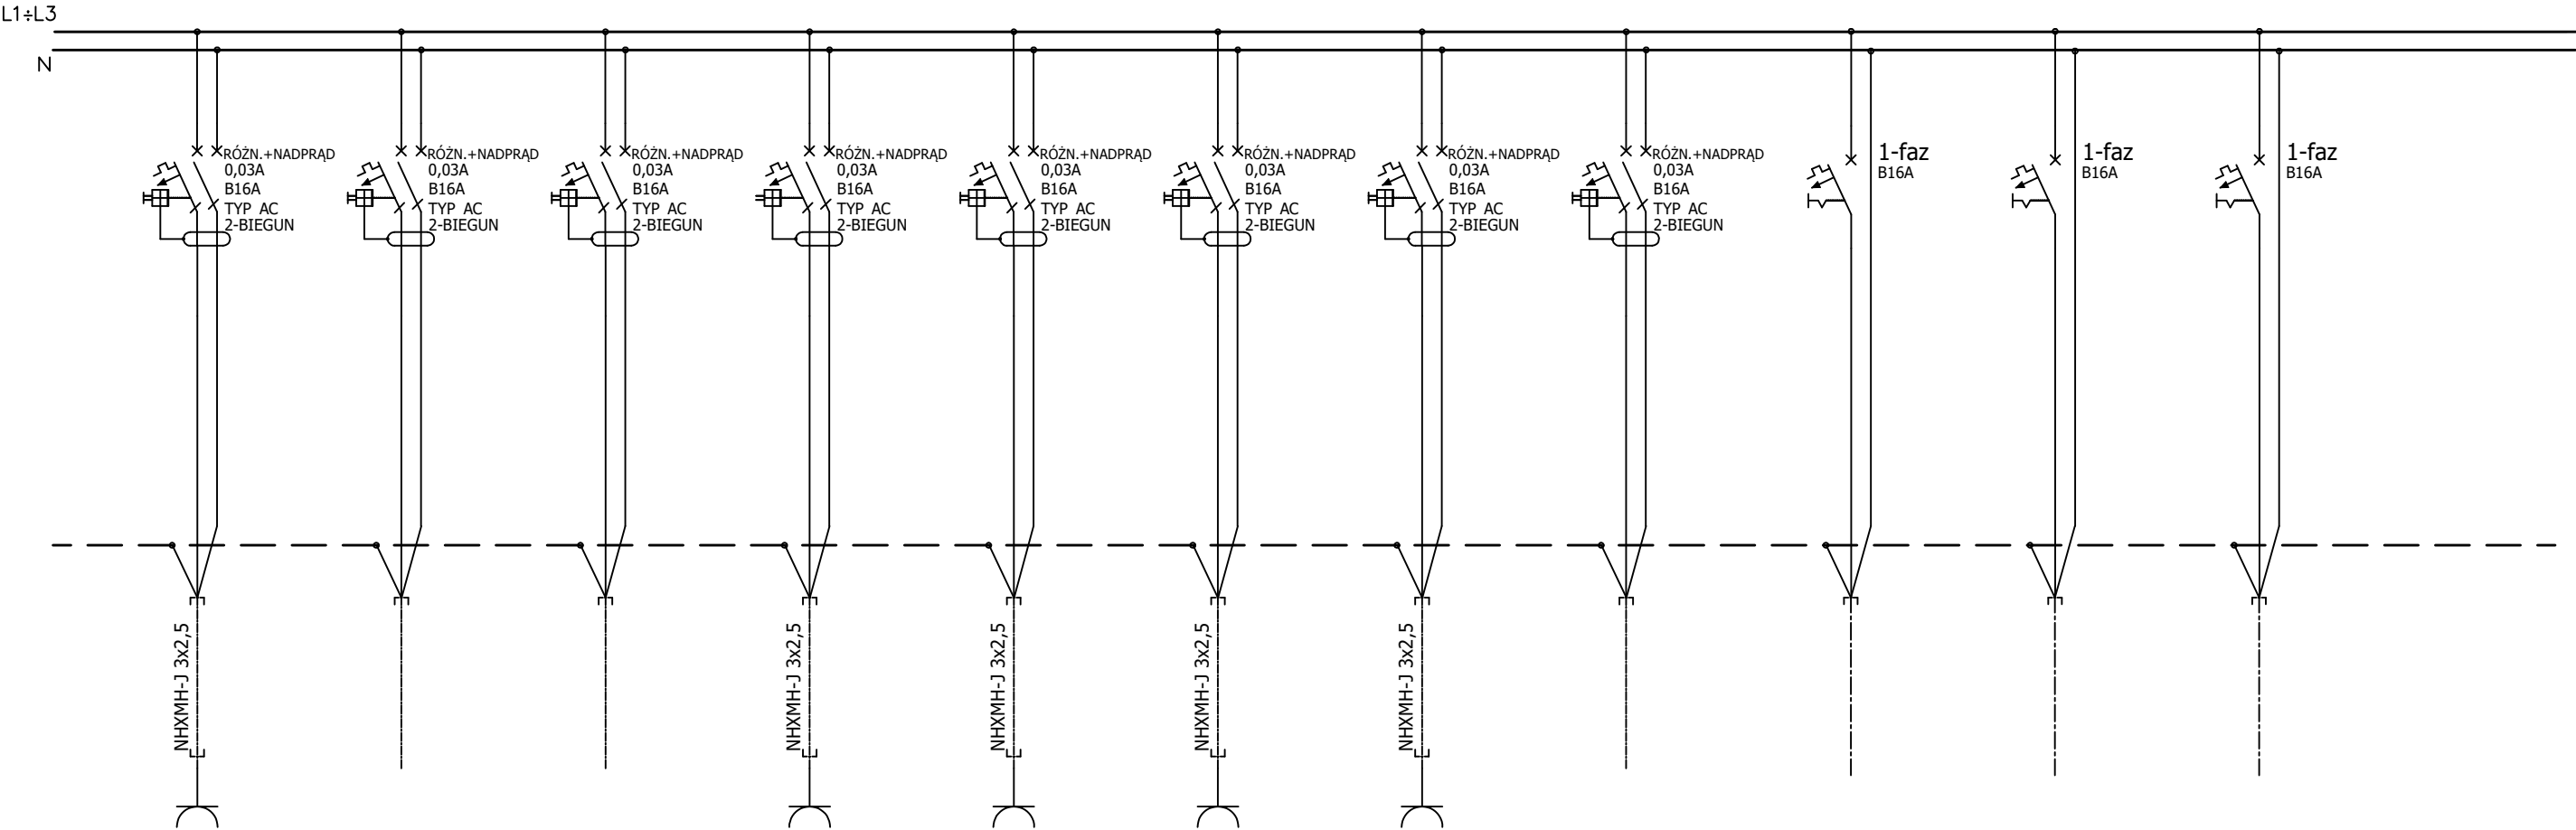


Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T02R. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-07
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 2 / 3

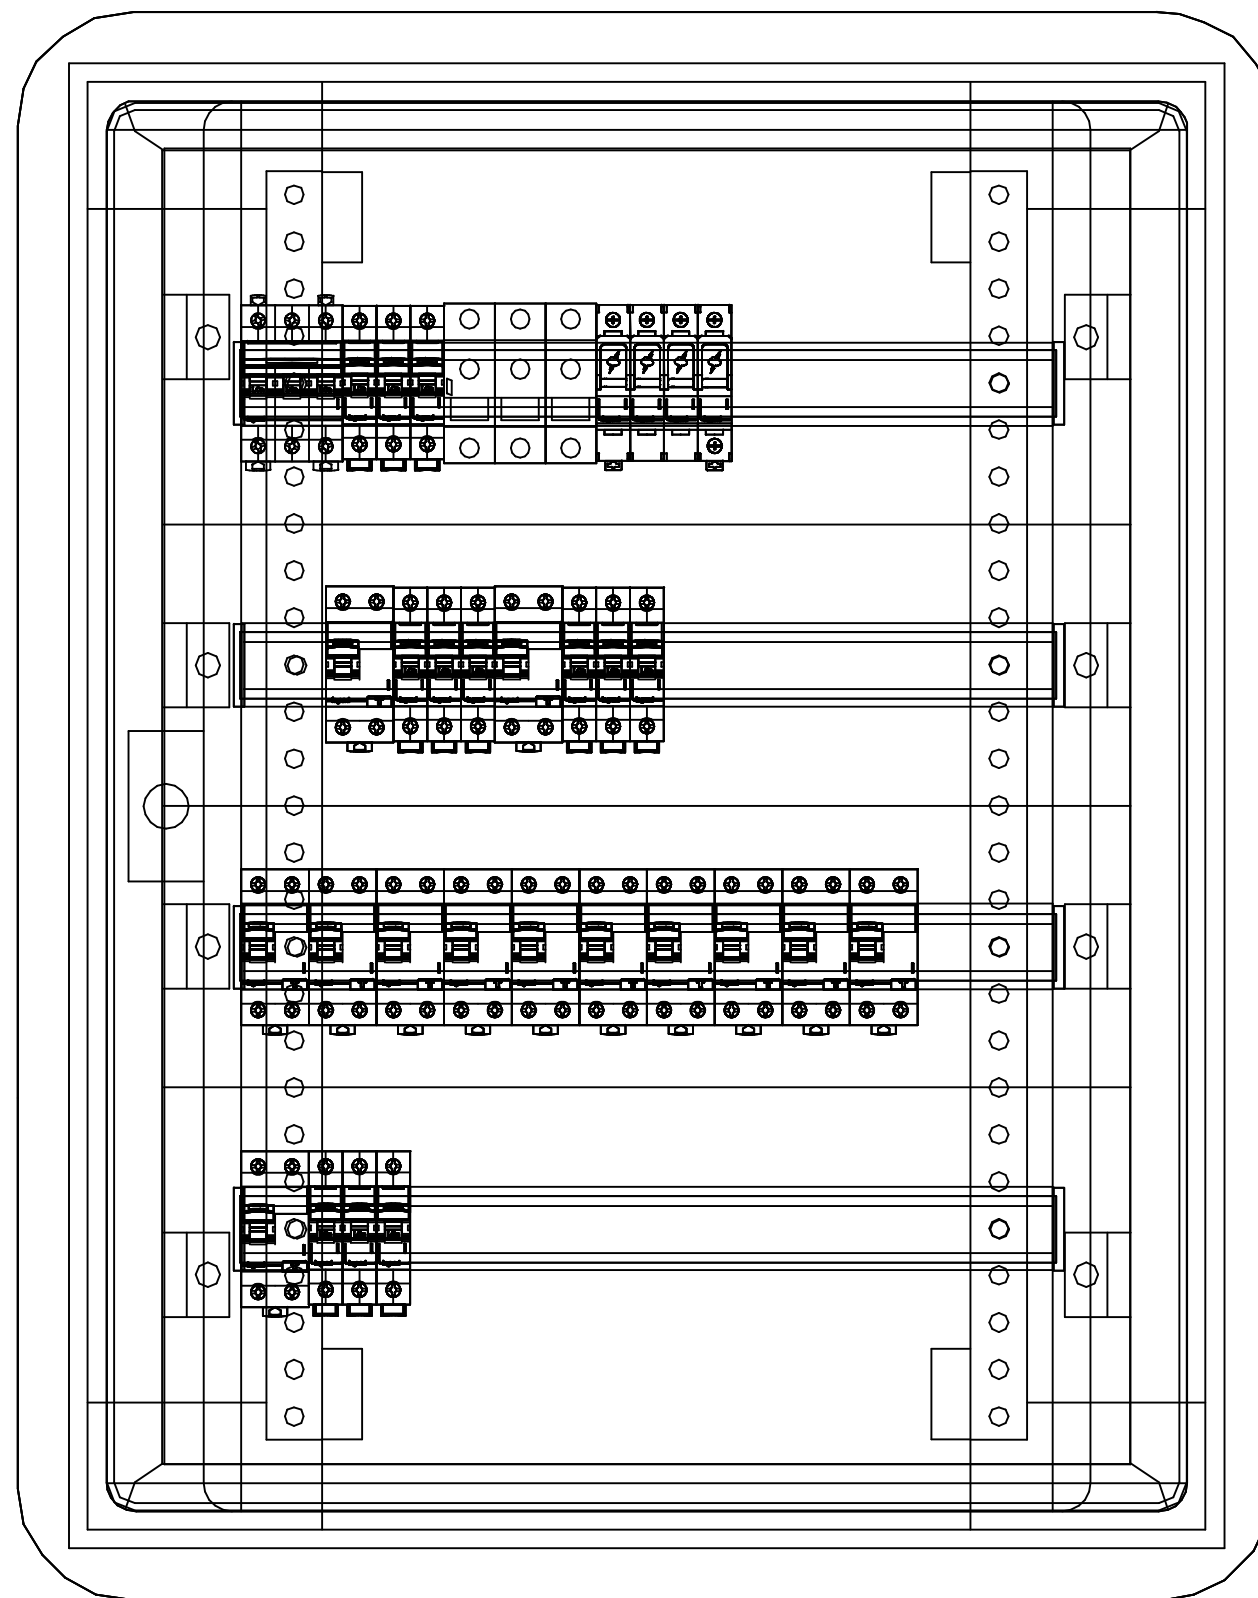

Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 844x669x160
(wys. x szer. x głęb)

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T02R. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-07
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /l.ark 3 / 3

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T11												
NUMER OBWODU				T11-1	T11-2	T11-3	T11-4	T11-5	T11-6	T11-7	T11-8	T11-9	
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie pom. 1.1÷1.10	Oświetlenie pom. 1.35÷1.42	Oświetlenie pom. 1.34	rezerwa	rezerwa	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 1.1, 1.42	Gniazda 230VAC pom. 1.38, 1.40	Gniazda 230VAC pom. 1.6, 1.8	
MOC ZAINST.	21,1			0,6	0,7	0,2	-	-	-	2,0	2,0	2,0	
PRĄD OBC.	7,9			1,8	2,2	1,3	-	-	-	8,7	8,7	8,7	

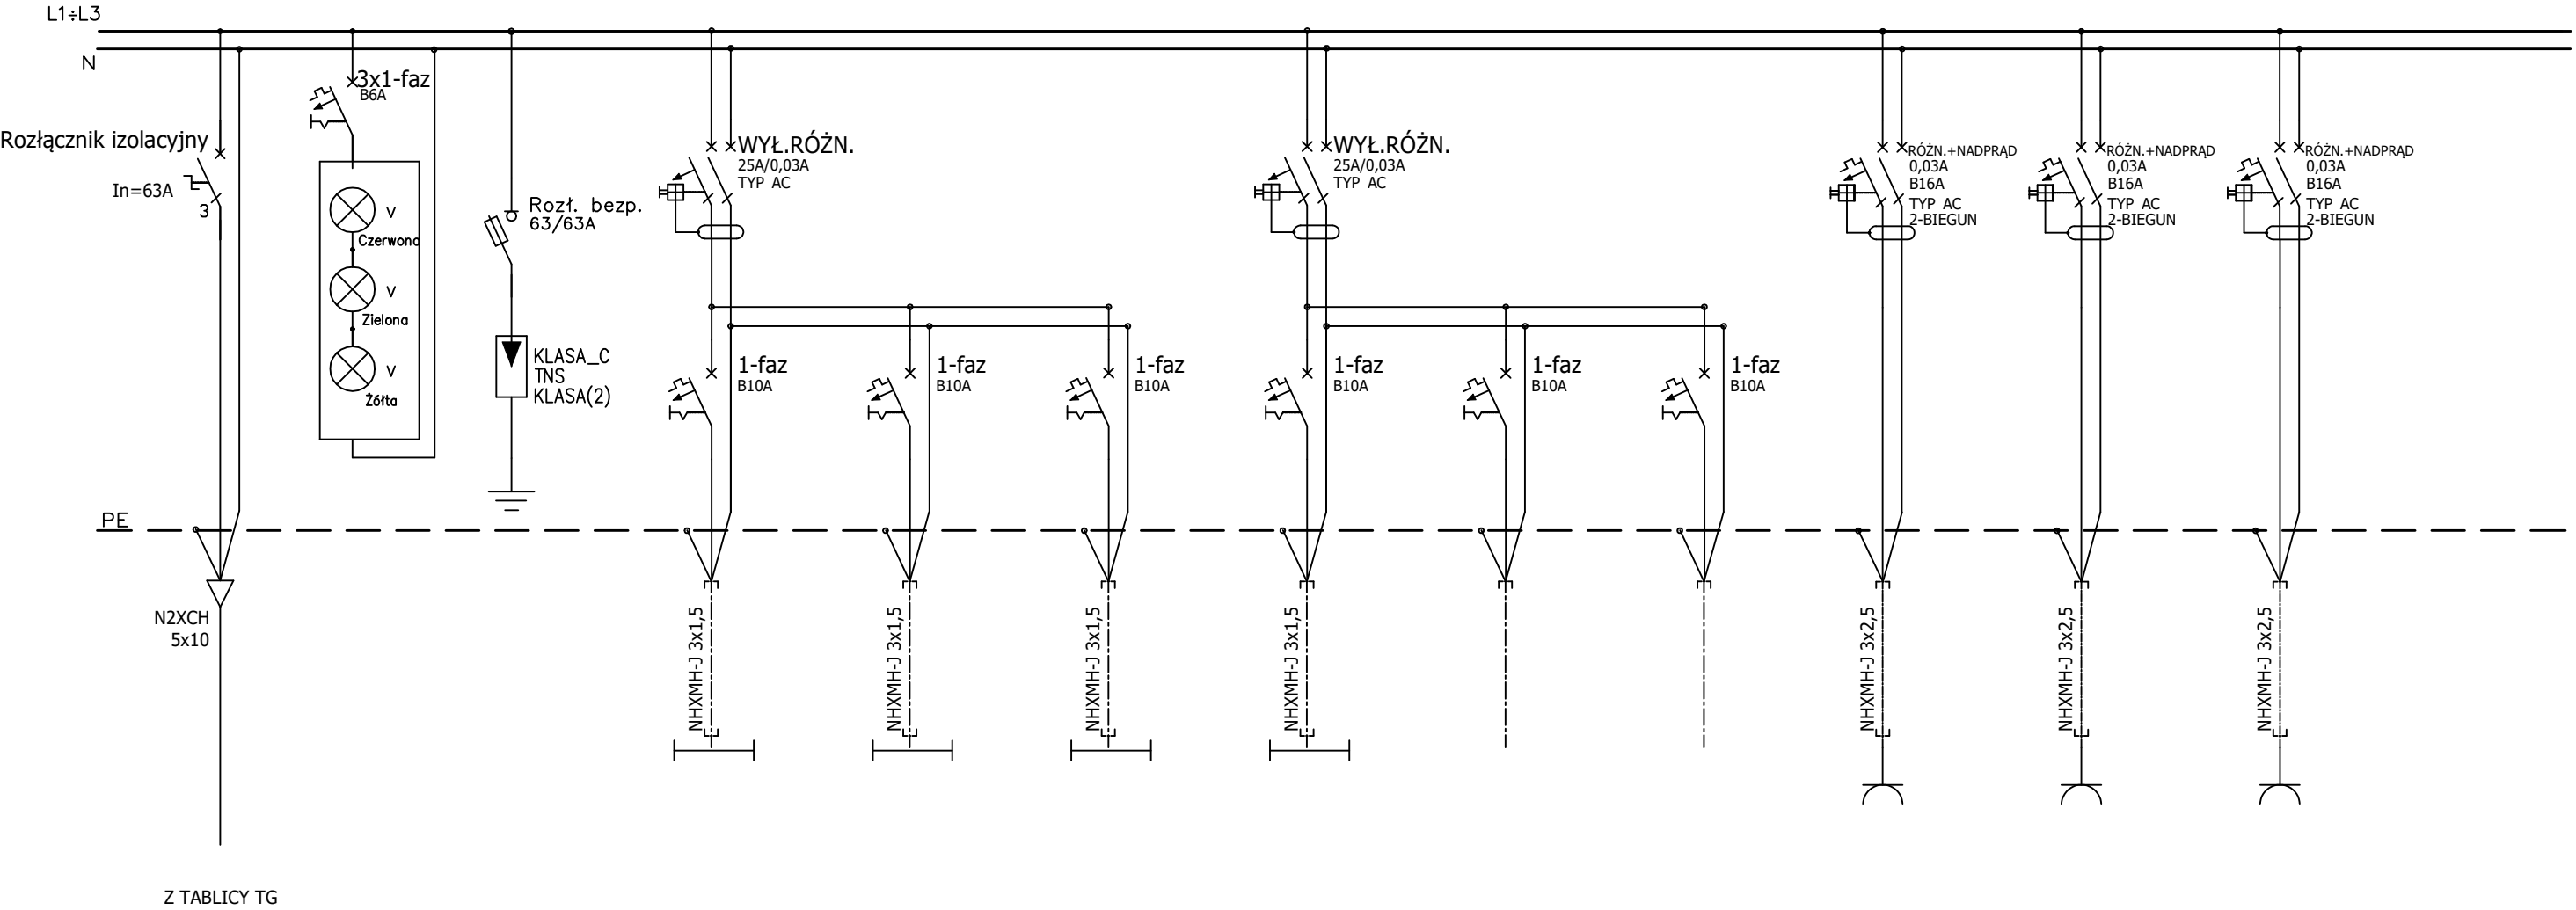

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS

Moc zainstalowana: $P_i = 21,1 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 5,5 \text{ kW}$

Prąd obciążenia: $I_{obc} = 7,9 \text{ A}$


UWAGA:

1. Do oprav oświetlenia awaryjnego należy doprowadzić dodatkową żyłę kabla sprzed przycisku załączającego oprawy


2. W tablicy umieszczone zostaną przekaźniki do sterowania oświetleniem korytarzy

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz		temat rysunku: Tablica zasilająca T11. Schemat strukturalny	
ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		opracowanie:	rysunek nr: EL-08
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 1 / 4


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T11											
NUMER OBWODU	T11-10	T11-11	T11-12	T11-13	T11-14	T11-15	T11-16	T11-17	T11-18	T11-19	T11-20	T11-21
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 1.2, 1.7, 1.10, 1.34, 1.41, 1.43	Gniazda 230VAC pom. 1.35, 1.36	Gniazda 230VAC pom. 1.3	Gniazda 230VAC pom. 1.3	Gniazda 230VAC pom. 1.35÷1.37	REZERWA	REZERWA	Zasilanie PD	System przyzywowy	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	rezerwa	Zasilanie modułu gazów medycznych
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			0,2	0,1	0,2		0,2
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7			0,9	0,4	0,9		0,9

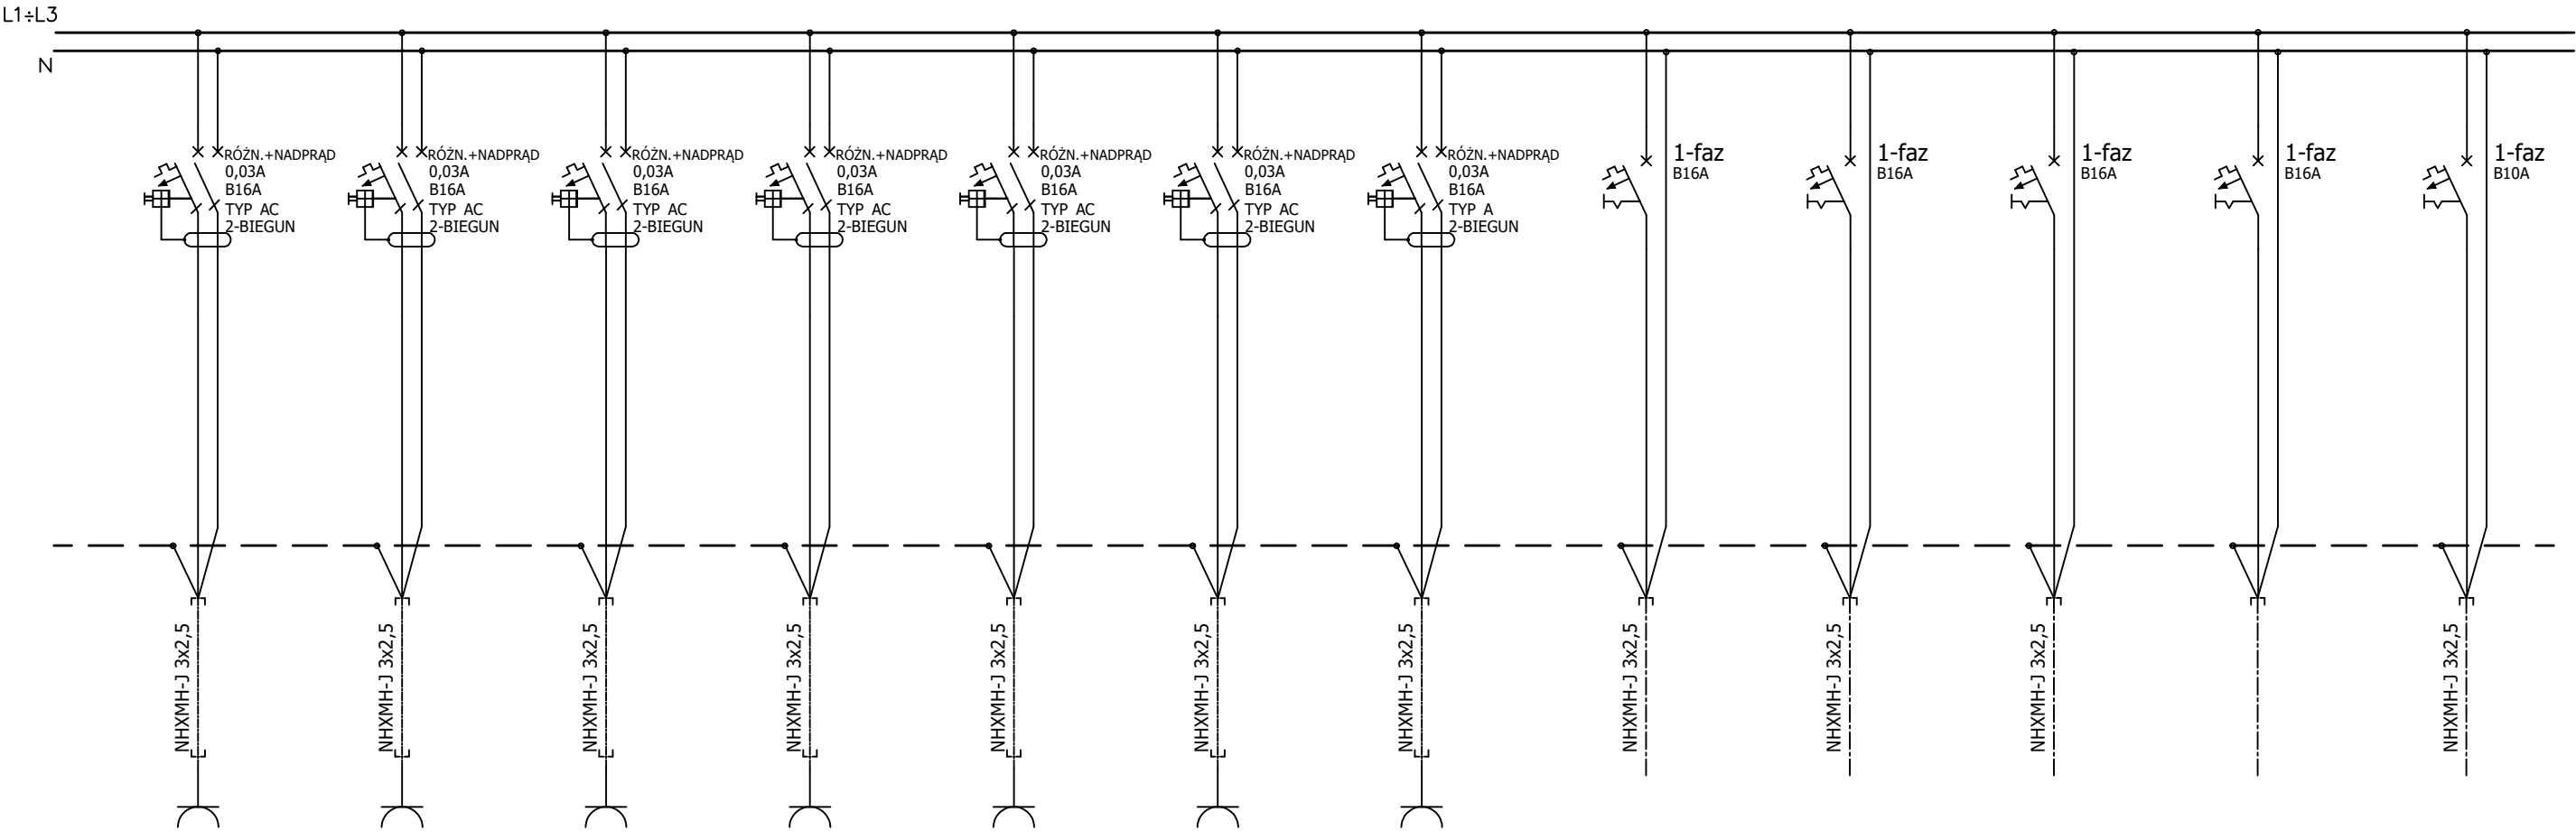


Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T11. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-08
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 2 / 4

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T11											
NUMER OBWODU	T11-22	T11-23	T11-24	T11-25	T11-26	T11-27	T11-28	T11-29	T11-30	T11-31	T11-32	T11-33
NAZWA OBWODU	Zasilanie wentylatorów dachowych	Zasilanie wentylatorów dachowych	Zasilanie jedn. zewn. klimatyzacji na dachu	rezerwa	rezerwa							
MOC ZAINST.	0,5	0,5	2,0									
PRĄD OBC.	2,2	2,2	8,7									




Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst. elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T11. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-08
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 3 / 4

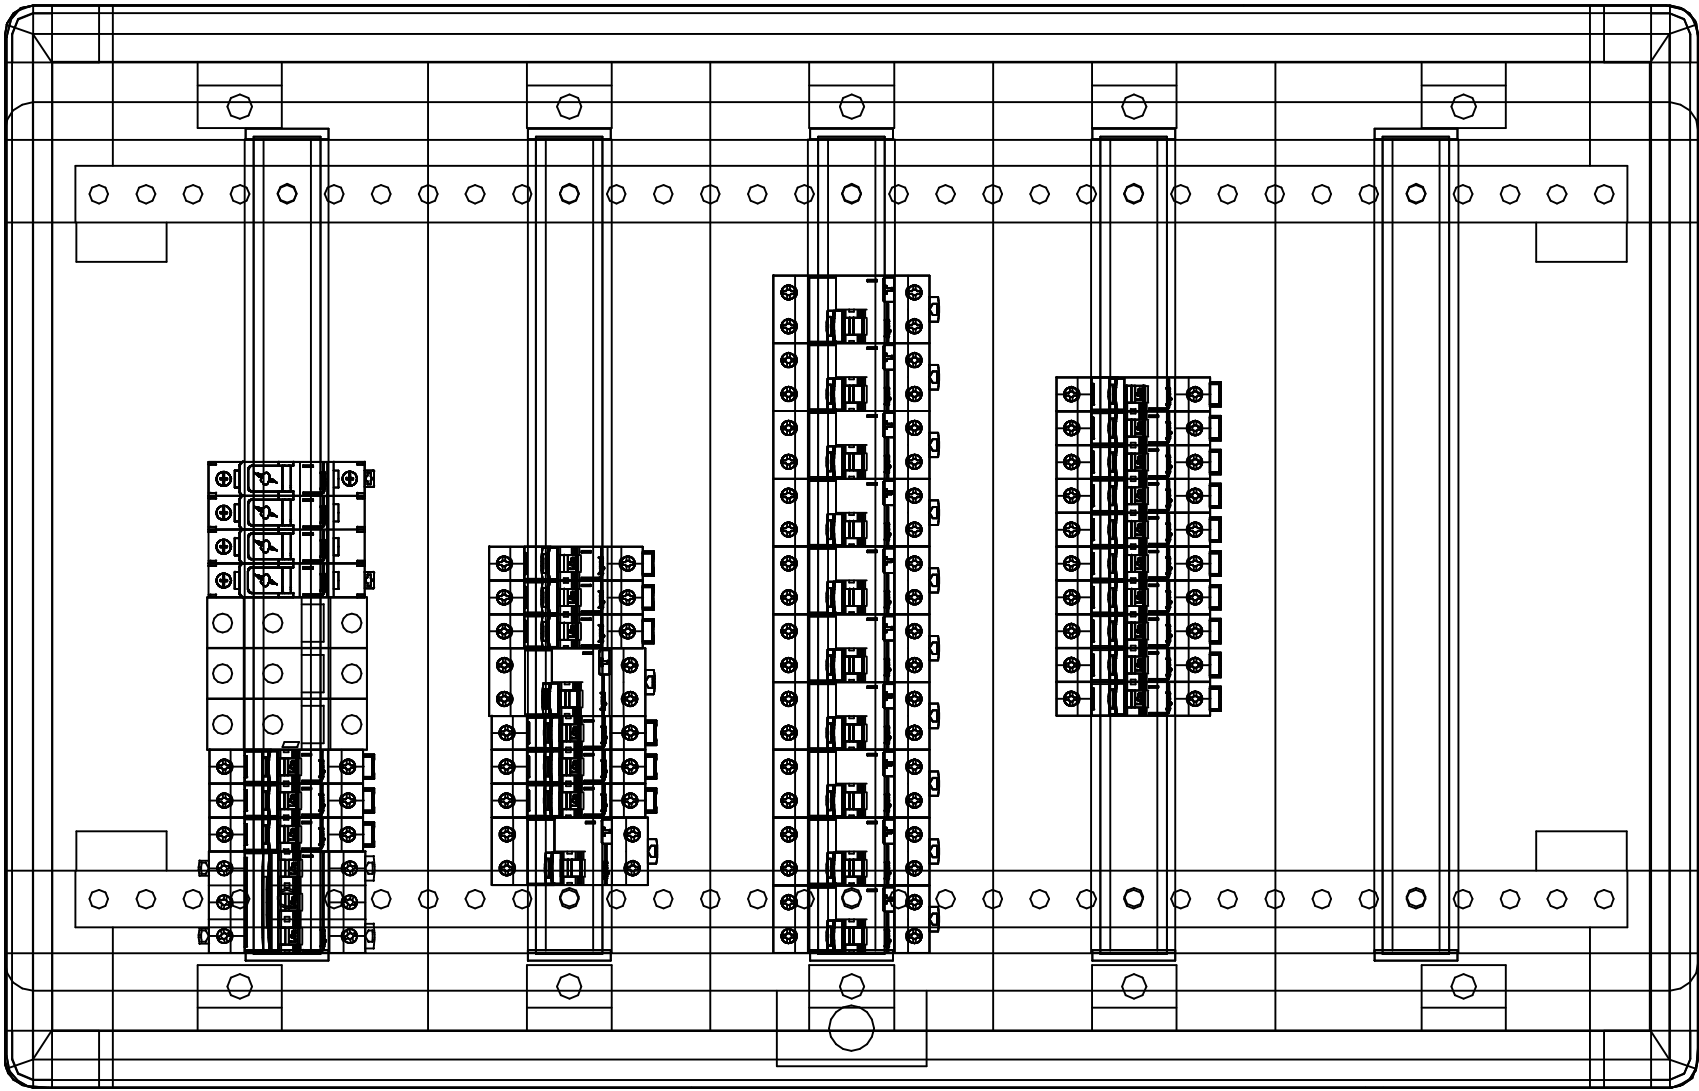


Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 1350x575x190
(wys. x szer. x głęb)


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst. elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T11. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-08
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 4 / 4

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T11R											
NUMER OBWODU	T11R-10	T11R-11	T11R-12	T11R-13	T11R-14	T11R-15	T11R-16	T11R-17	T11R-18	T11R-19	T11R-20	
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 1.3	Gniazda 230VAC pom. 1.35, 1.36, 1.37	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa					
MOC ZAINST.	2,0	2,0	-	-								
PRĄD OBC.	8,7	8,7	-	-								




Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div>ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T11R. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL–09
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 2 / 3

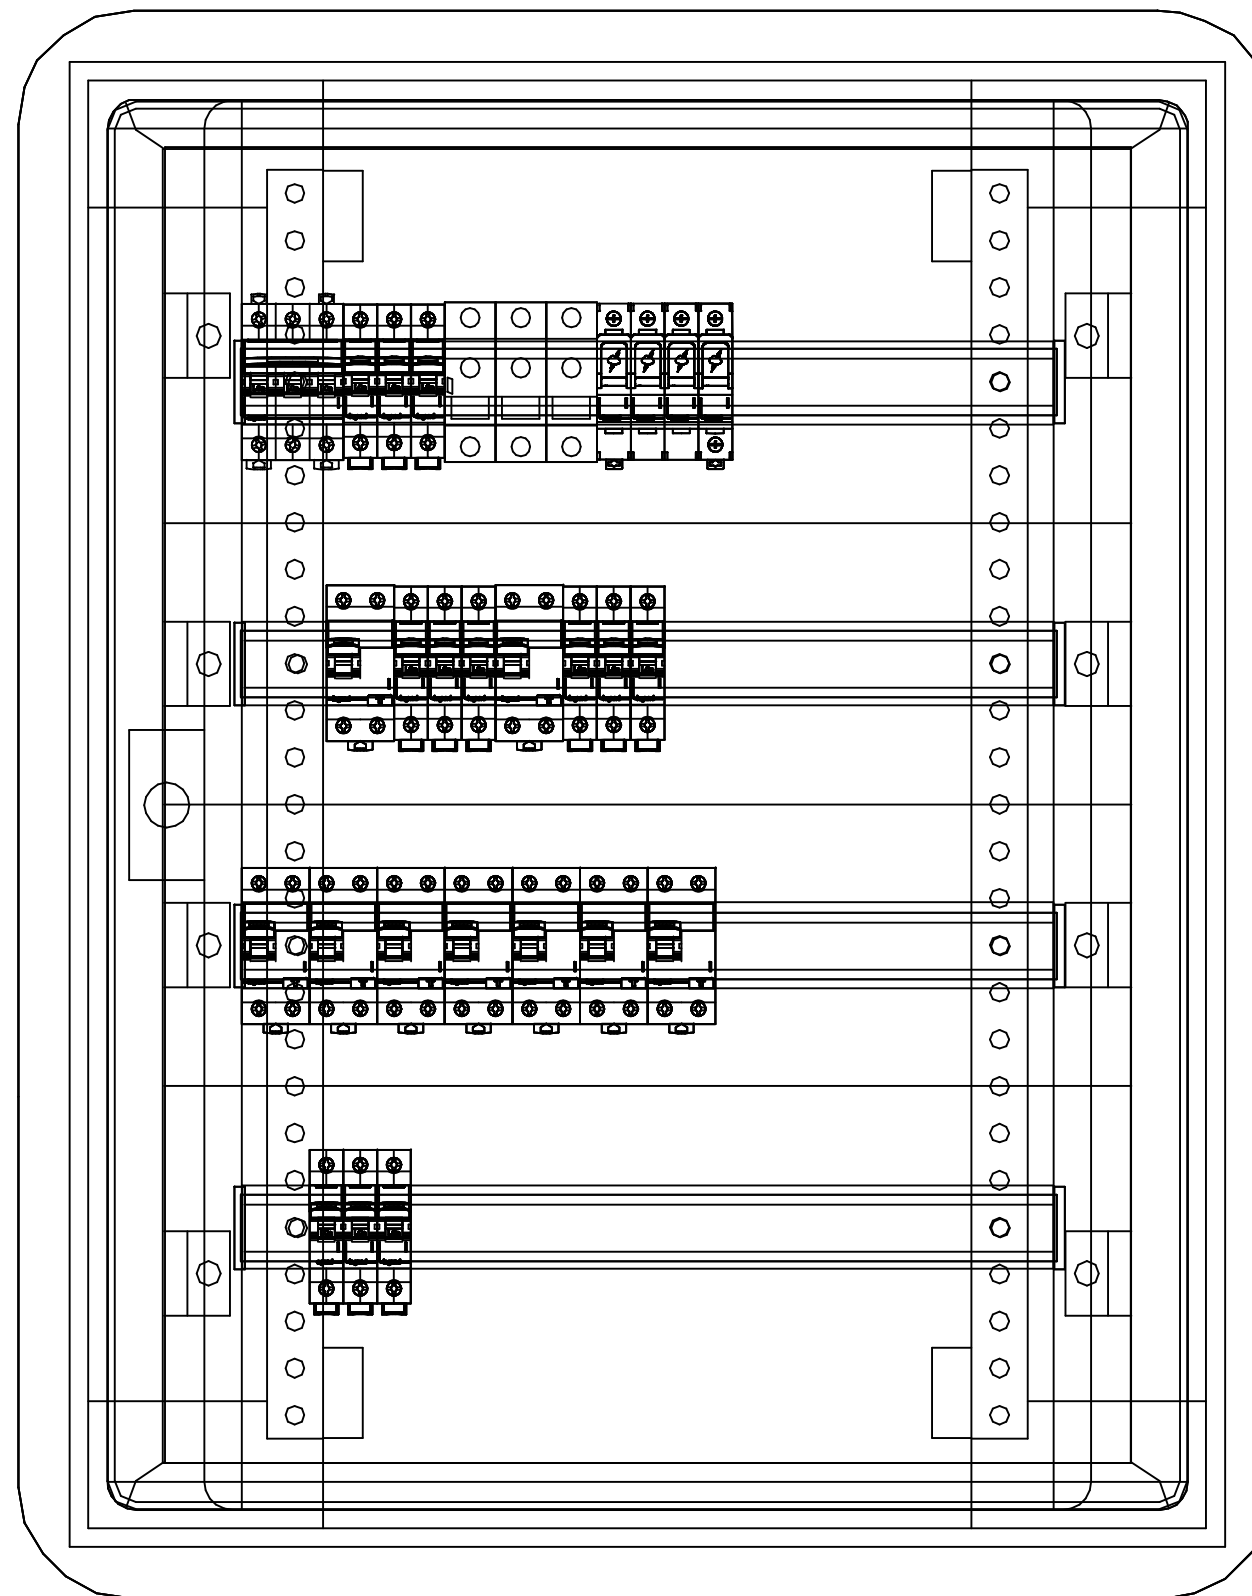


Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 844x669x160
(wys. x szer. x głęb)

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T11R. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-09
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 3 / 3


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T12											
NUMER OBWODU	T12-10	T12-11	T12-12	T12-13	T12-14	T12-15	T12-16	T12-17	T12-18	T12-19	T12-20	T12-21
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 1.21	Gniazda 230VAC pom. 1.12, 1.14÷1.16, 1.28, 1.30, 1.31	Gniazda 230VAC pom. 1.20, 1.22, 1.24, 1.26, 1.31	Gniazda 230VAC pom. 1.18	REZERWA	REZERWA	REZERWA	MACERATOR pom. 1.20	System przyzywowy	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	Zasilanie PD	Zasilanie modułu gazów medycznych
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0				5,0	0,1	0,2	0,2	0,2
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7				7,2	0,4	0,9	0,9	0,9

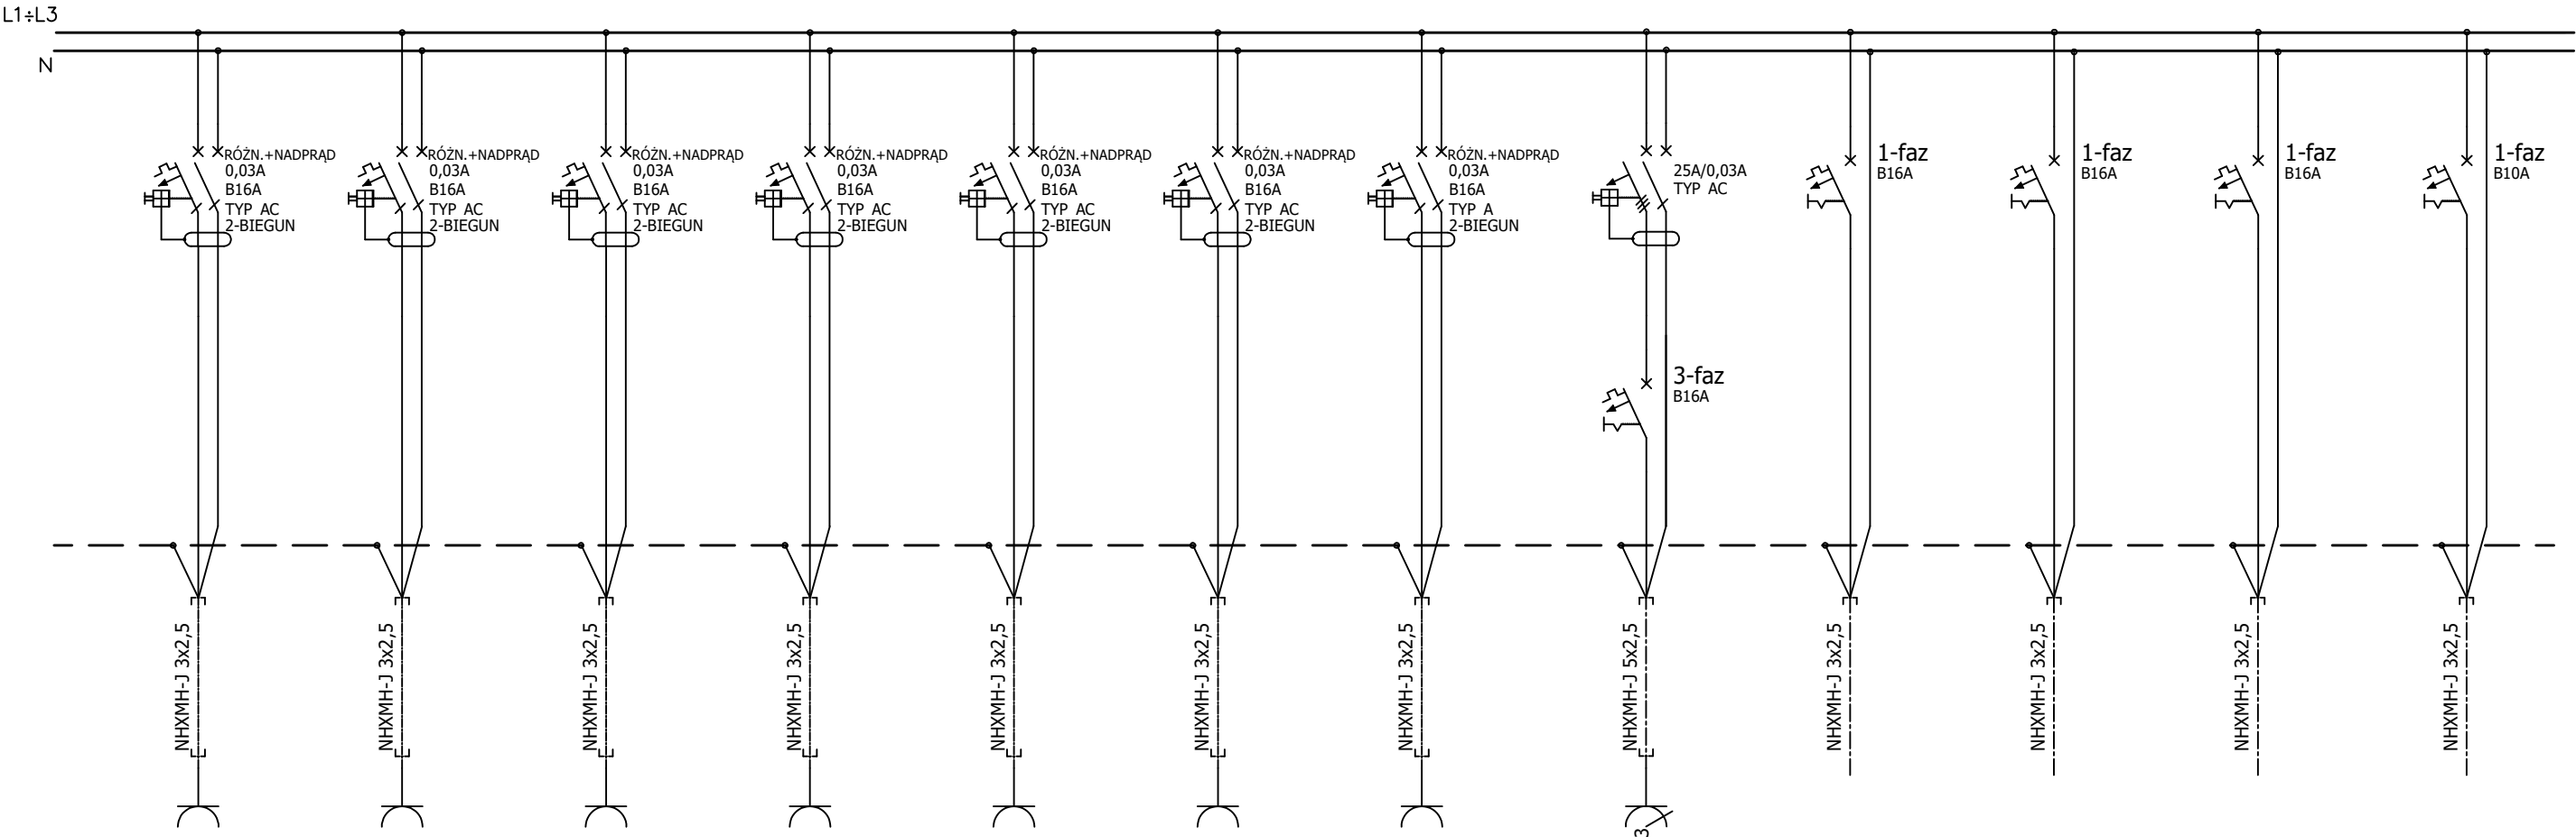


Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T12. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-10
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 2 / 4

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T12											
NUMER OBWODU	T12-22	T12-23	T12-24	T12-25	T12-26	T12-27	T12-28	T12-29	T12-30	T12-31	T12-32	T12-33
NAZWA OBWODU	Zasilanie wentylatorów dachowych	Zasilanie wentylatorów dachowych	Zasilanie jedn. zewn. klimatyzacji na dachu	Zasilanie centrali wentylacyjnej	Zasilanie agregatu							
MOC ZAINST.	0,5	0,5	2,0	4,0	5,0							
PRĄD OBC.	2,2	2,2	8,7	5,8	22,0							




Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T12. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-10
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 3 / 4

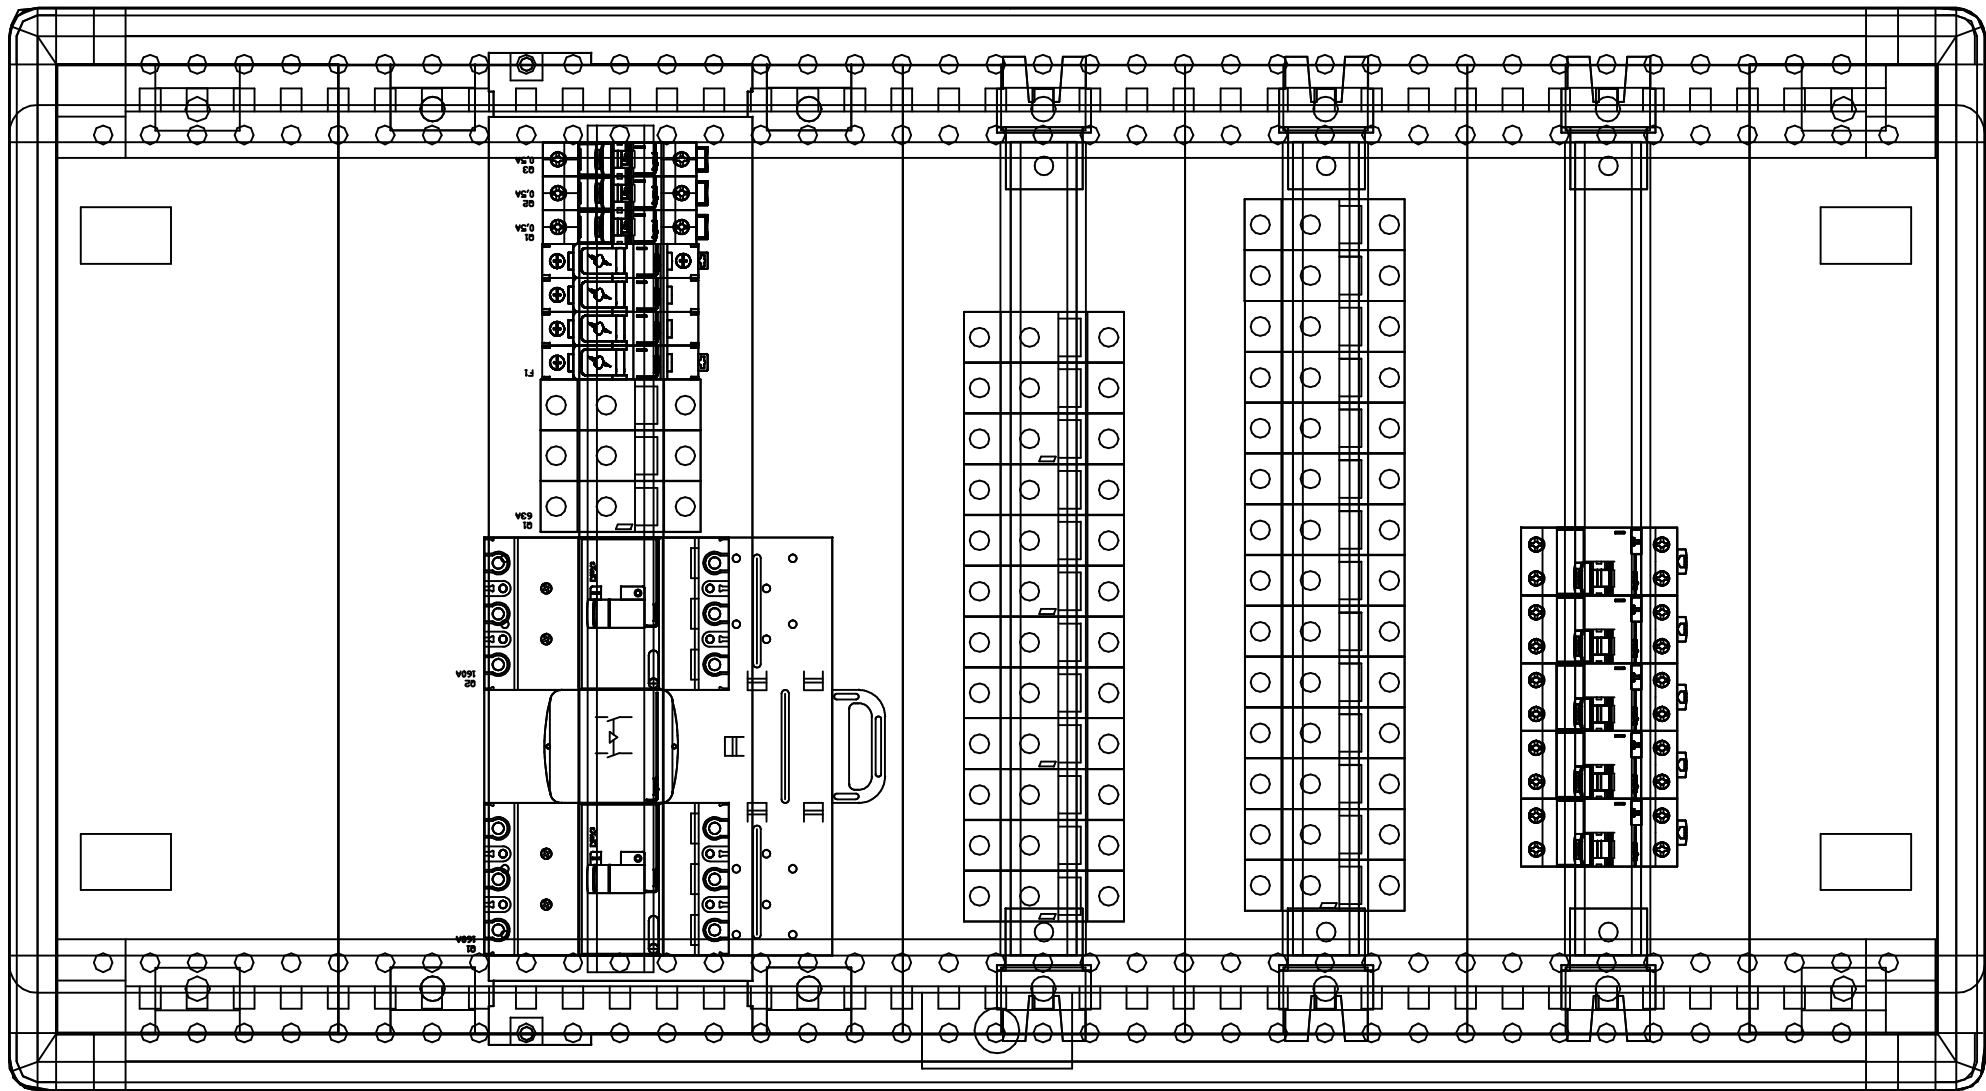


Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 1050x575x220
(wys. x szer. x głęb)

Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca TG. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-02
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /l.ark 3 / 3

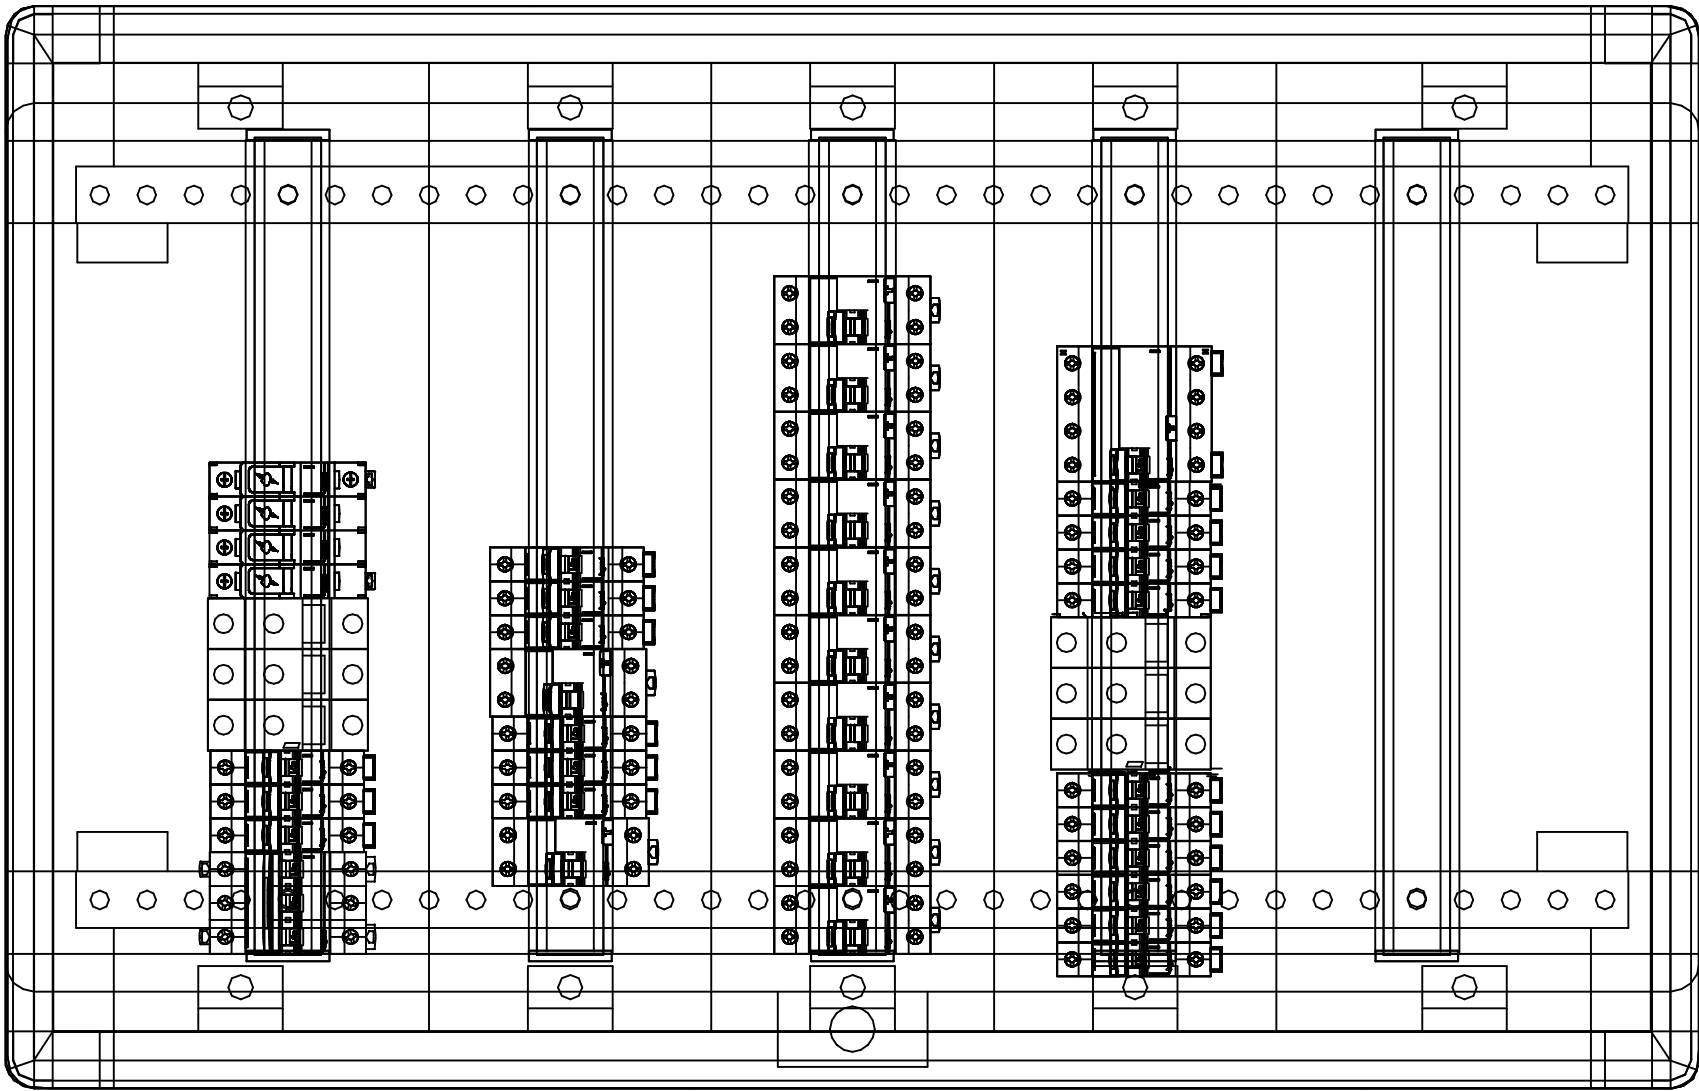


Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 1350x575x190
(wys. x szer. x głęb)


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T12. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL–10
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 4 / 4

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T12R											
NUMER OBWODU	T12R-10	T12R-11	T12R-12	T12R-13	T12R-14	T12R-15	T12R-16	T12R-17	T12R-18	T12R-19	T12R-20	
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 1.21	Gniazda 230VAC pom. 1.18	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa					
MOC ZAINST.	2,0	2,0	-	-								
PRĄD OBC.	8,7	8,7	-	-								




Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: Tablica zasilająca T12R. Schemat strukturalny	rysunek nr: EL – 11
		opracowanie:	data opracowania: kwiecień 2017
		sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	ark. / l.ark 2 / 3

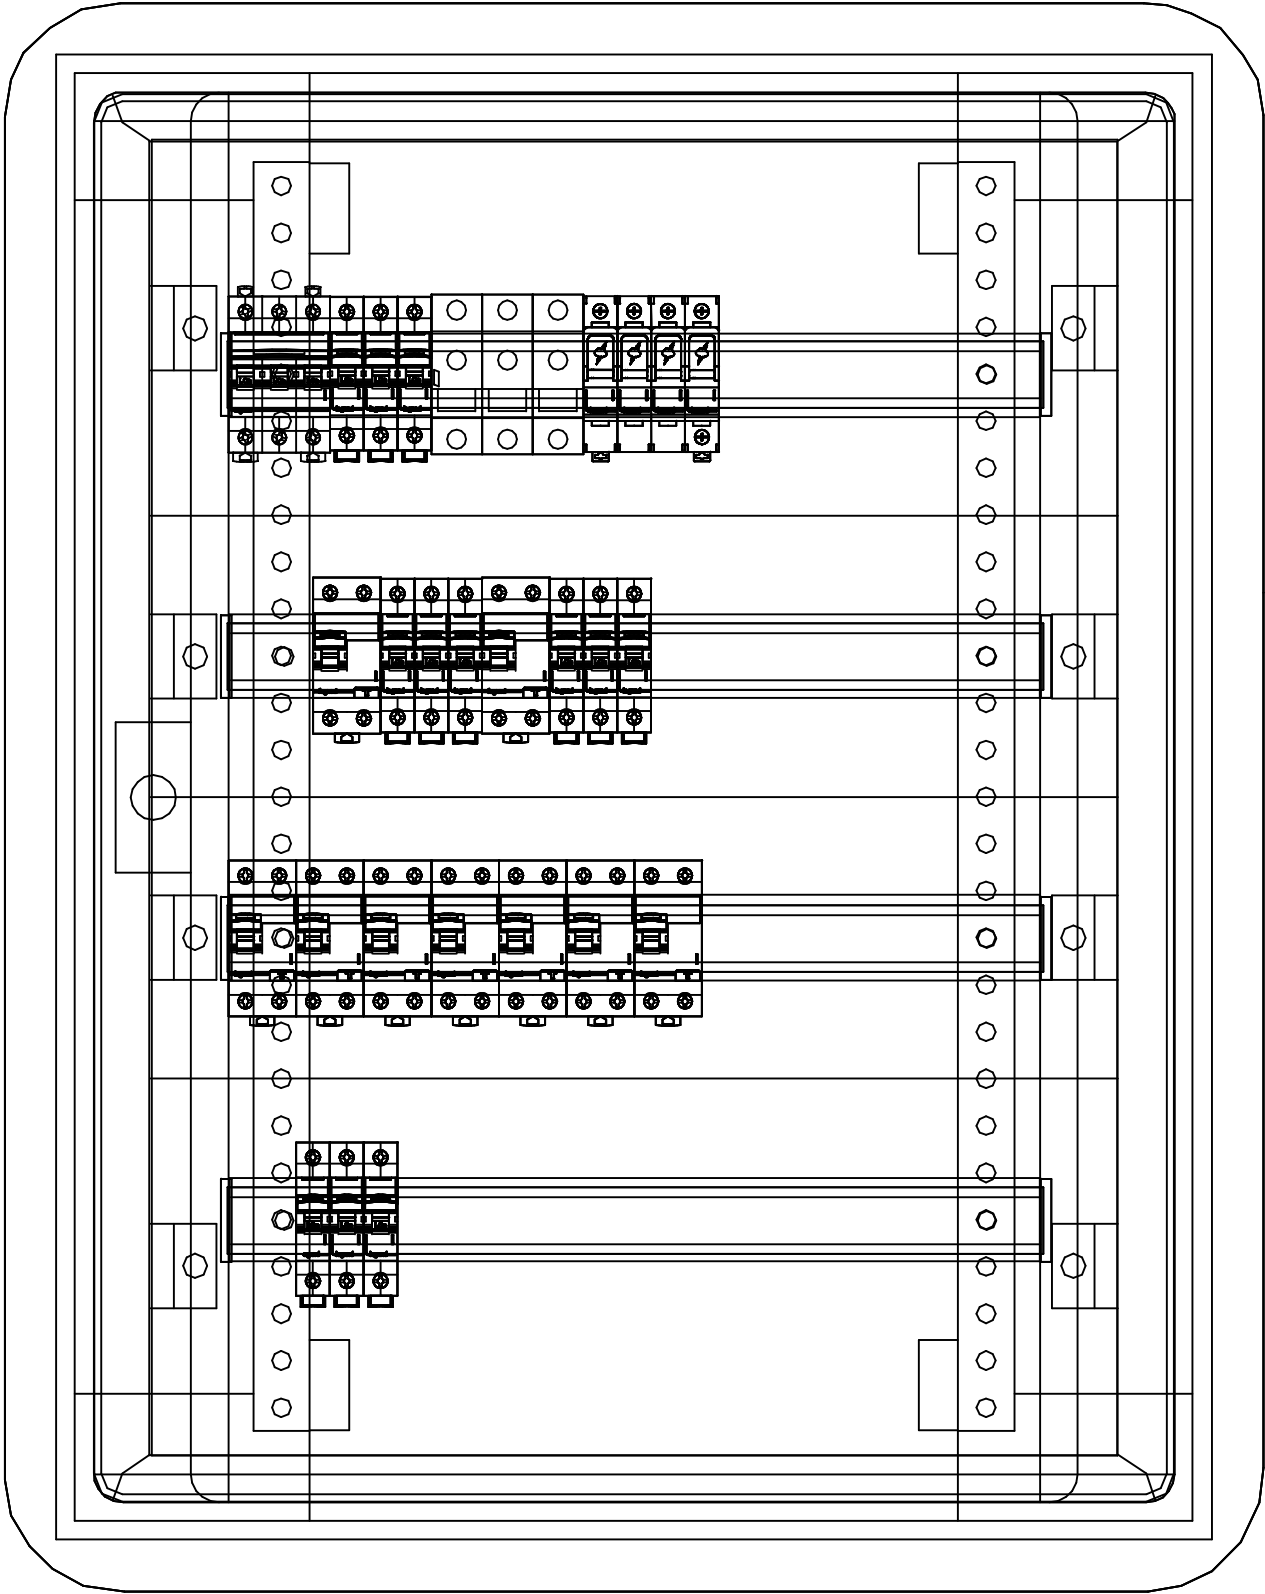

Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 844x669x160
(wys. x szer. x głęb)

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div>ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T12R. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL– 11
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 3 / 3

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T21								
NUMER OBWODU				T21-1	T21-2	T21-3	T21-4	T21-5	T21-6
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie poddasze	Oświetlenie poddasze	Oświetlenie poddasze	gniazda poddasze	gniazda poddasze	rezerwa
MOC ZAINST.	5,3			0,5	0,5	0,3	2,0	2,0	-
PRĄD OBC.	2,0			2,2	2,2	1,4	8,7	8,7	-

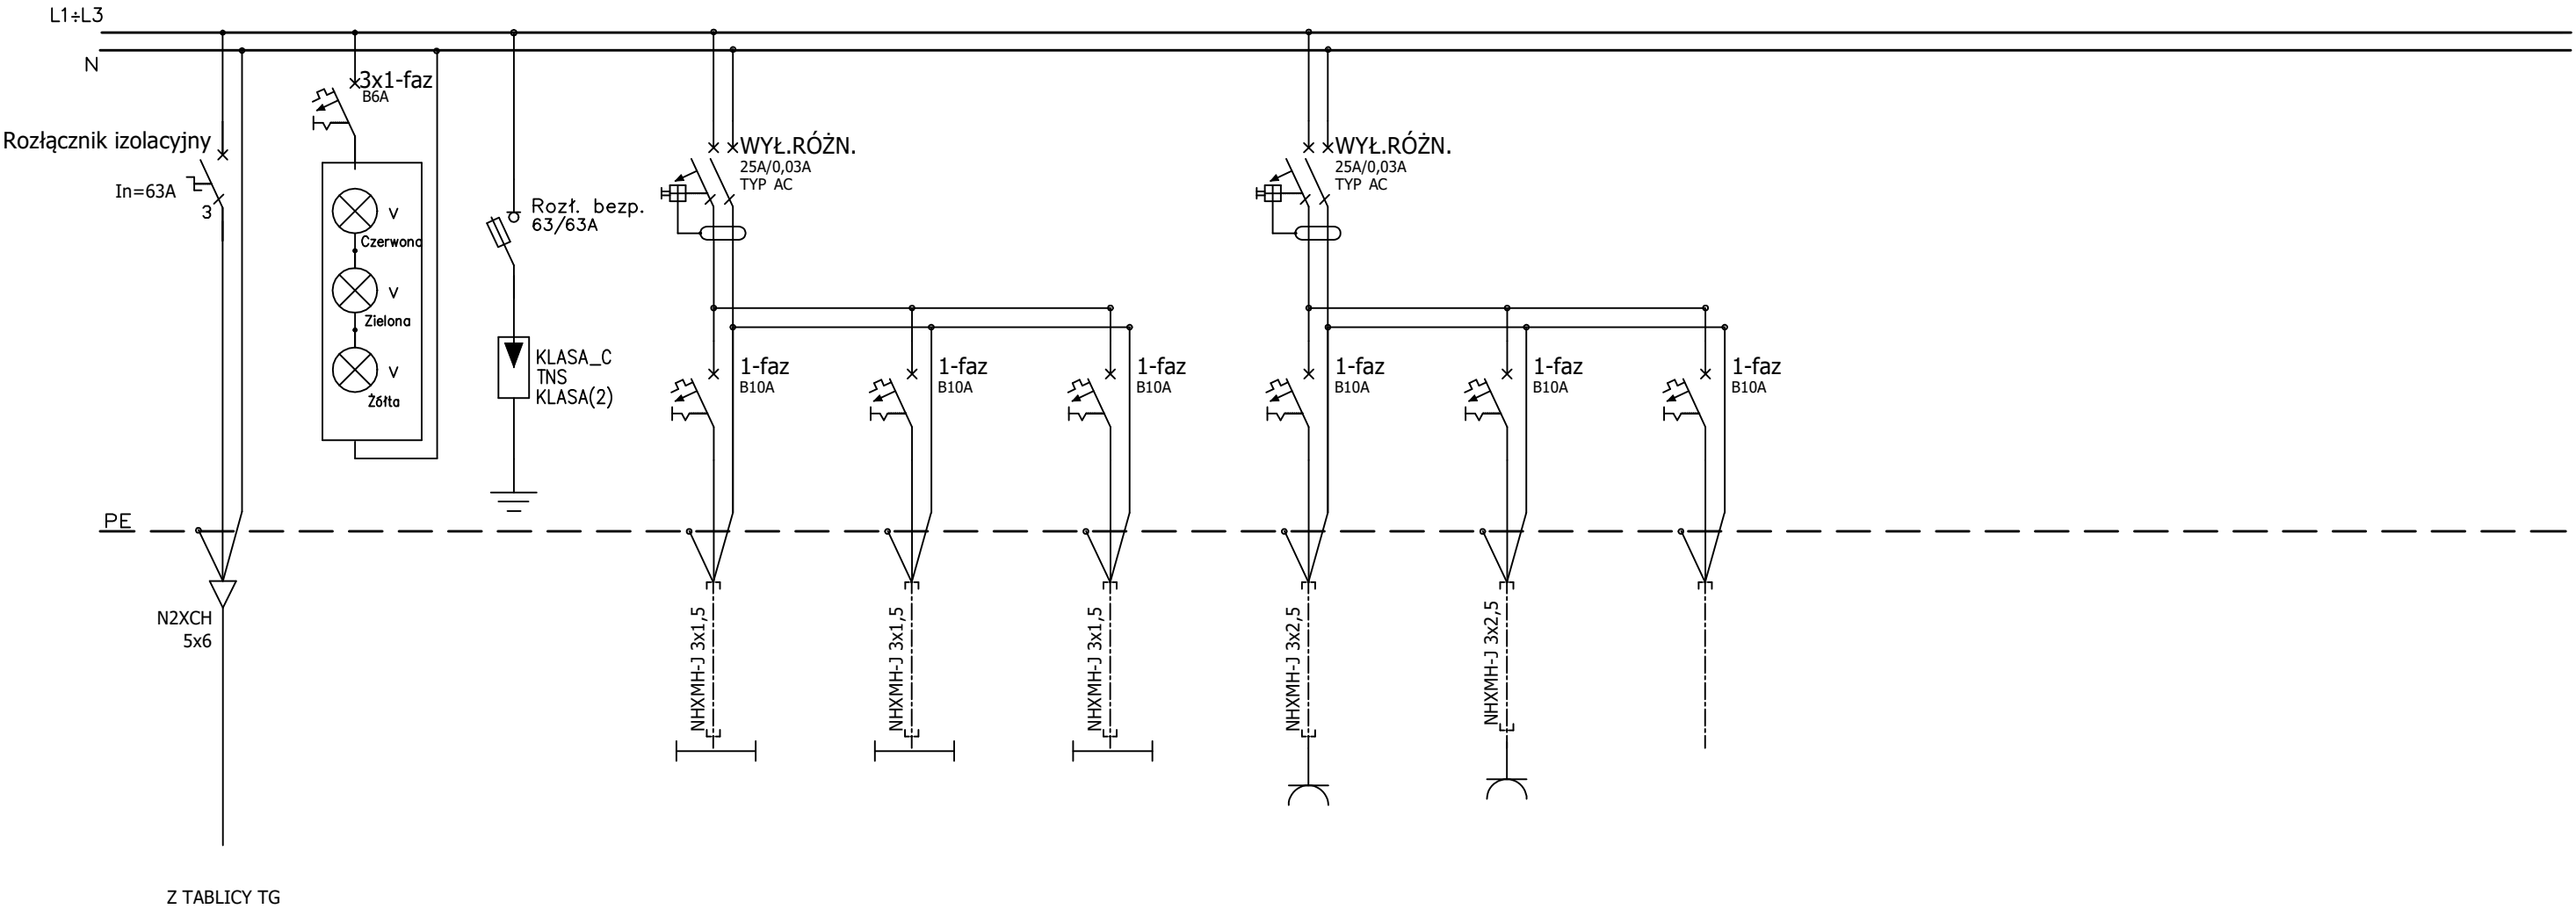

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


Moc zainstalowana: $P_i = 5,3$ kW


Moc zapotrzebowana: $P_z = 1,0$ kW

Prąd obciążenia: $I_{obc} = 2,0$ A


UWAGA:


- Do opraw oświetlenia awaryjnego należy doprowadzić dodatkową żyłę kabla przed przyciskiem załączającego oprawy
- W tablicy umieszczone zostaną przekaźniki do sterowania oświetleniem korytarzy

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: Tablica zasilająca T21. Schemat strukturalny	
sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13		opracowanie:	rysunek nr: EL-12
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 1 / 2

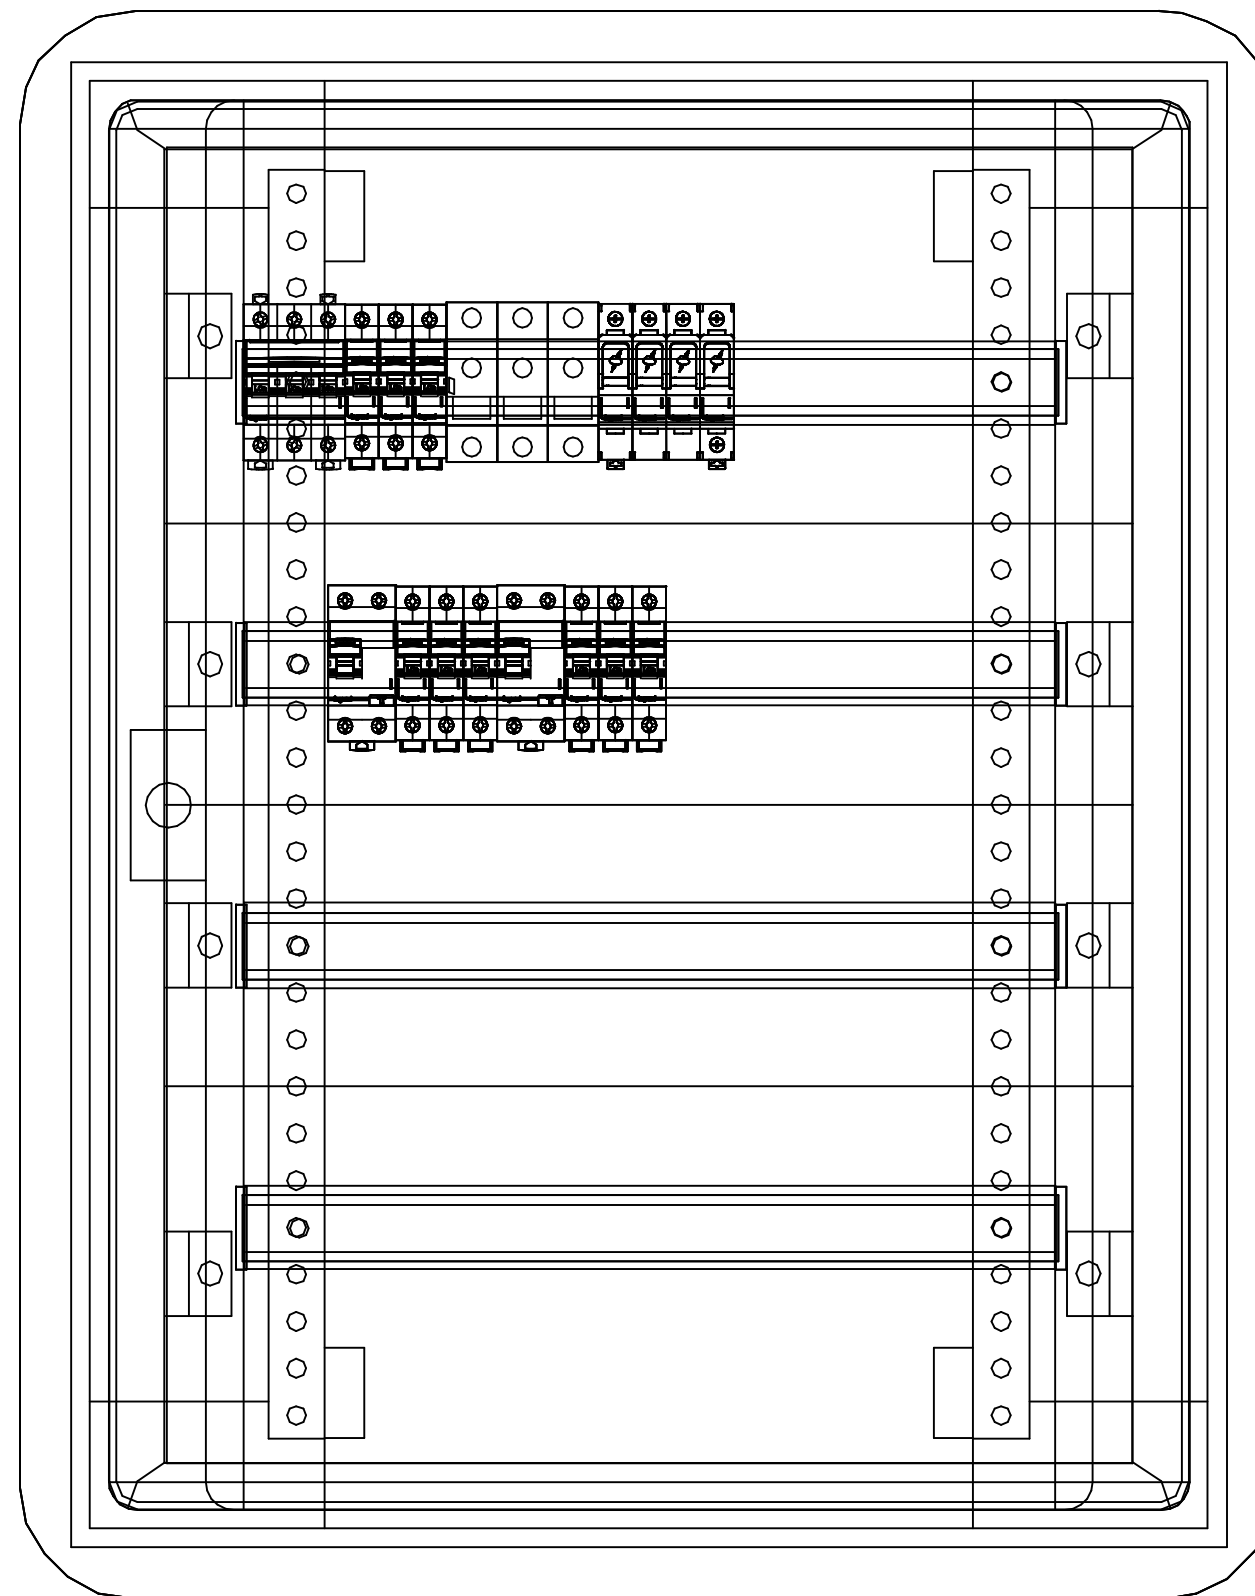


**Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 844x669x160
(wys. x szer. x głęb)**

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium: projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl	sprawdzający inst. elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T21. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-12
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 2 / 2




Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 1050x575x220
(wys. x szer. x głęb)


Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca TGR. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-03
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /1.ark 2 / 2

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T01											
NUMER OBWODU	T01-10	T01-11	T01-12	T01-13	T01-14	T01-15	T01-16	T01-17	T01-18	T01-19	T01-20	T01-21
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 2, 41, 47, 49, 51	Gniazda 230VAC pom. 4	Gniazda 230VAC pom. 9	Gniazda 230VAC pom. 8, 10	Gniazda 230VAC pom. 42, 43	Gniazda 230VAC pom. 45	Gniazda 230VAC pom. 3, 9	Gniazda 230VAC pom. 8 ,11	Gniazda 230VAC pom. 44 ,45	rezerwa	rezerwa	rezerwa
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7			

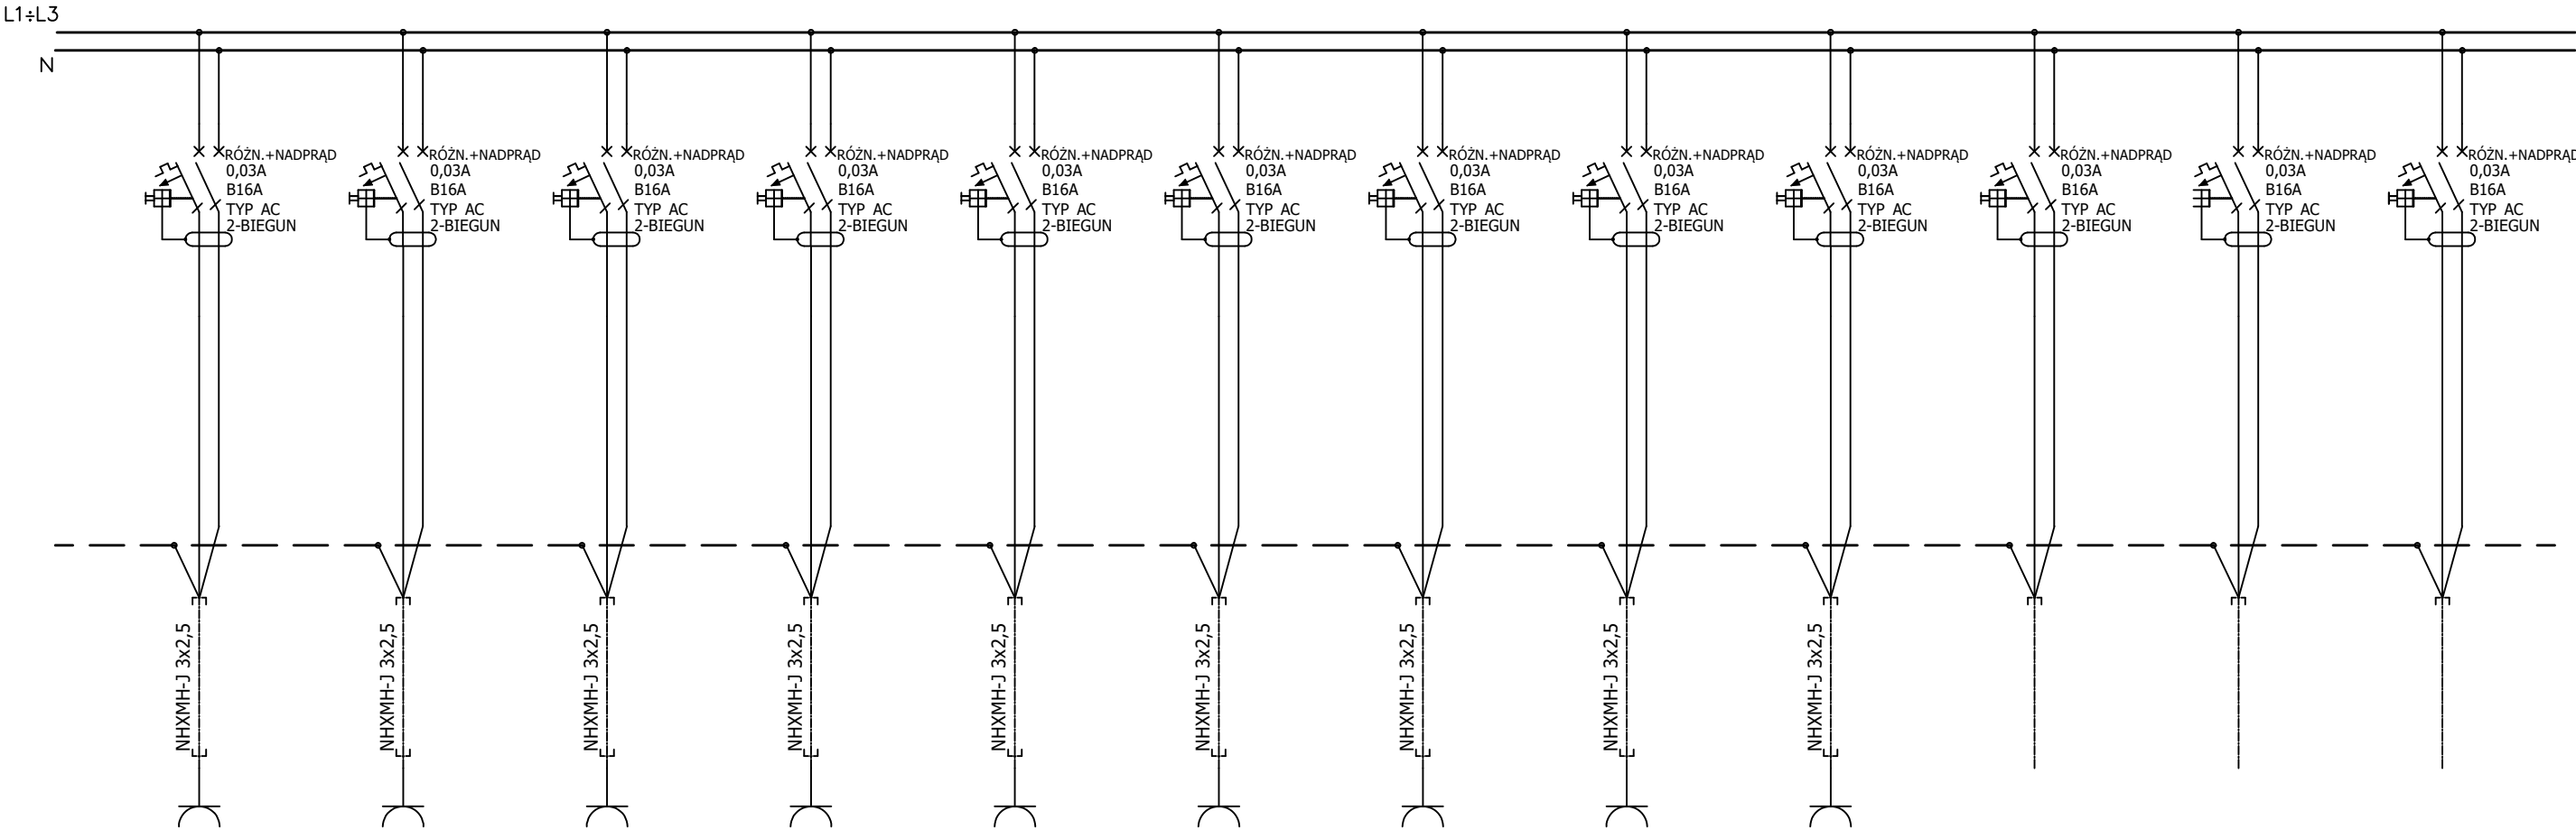


Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-04
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. / l.ark 2 / 4

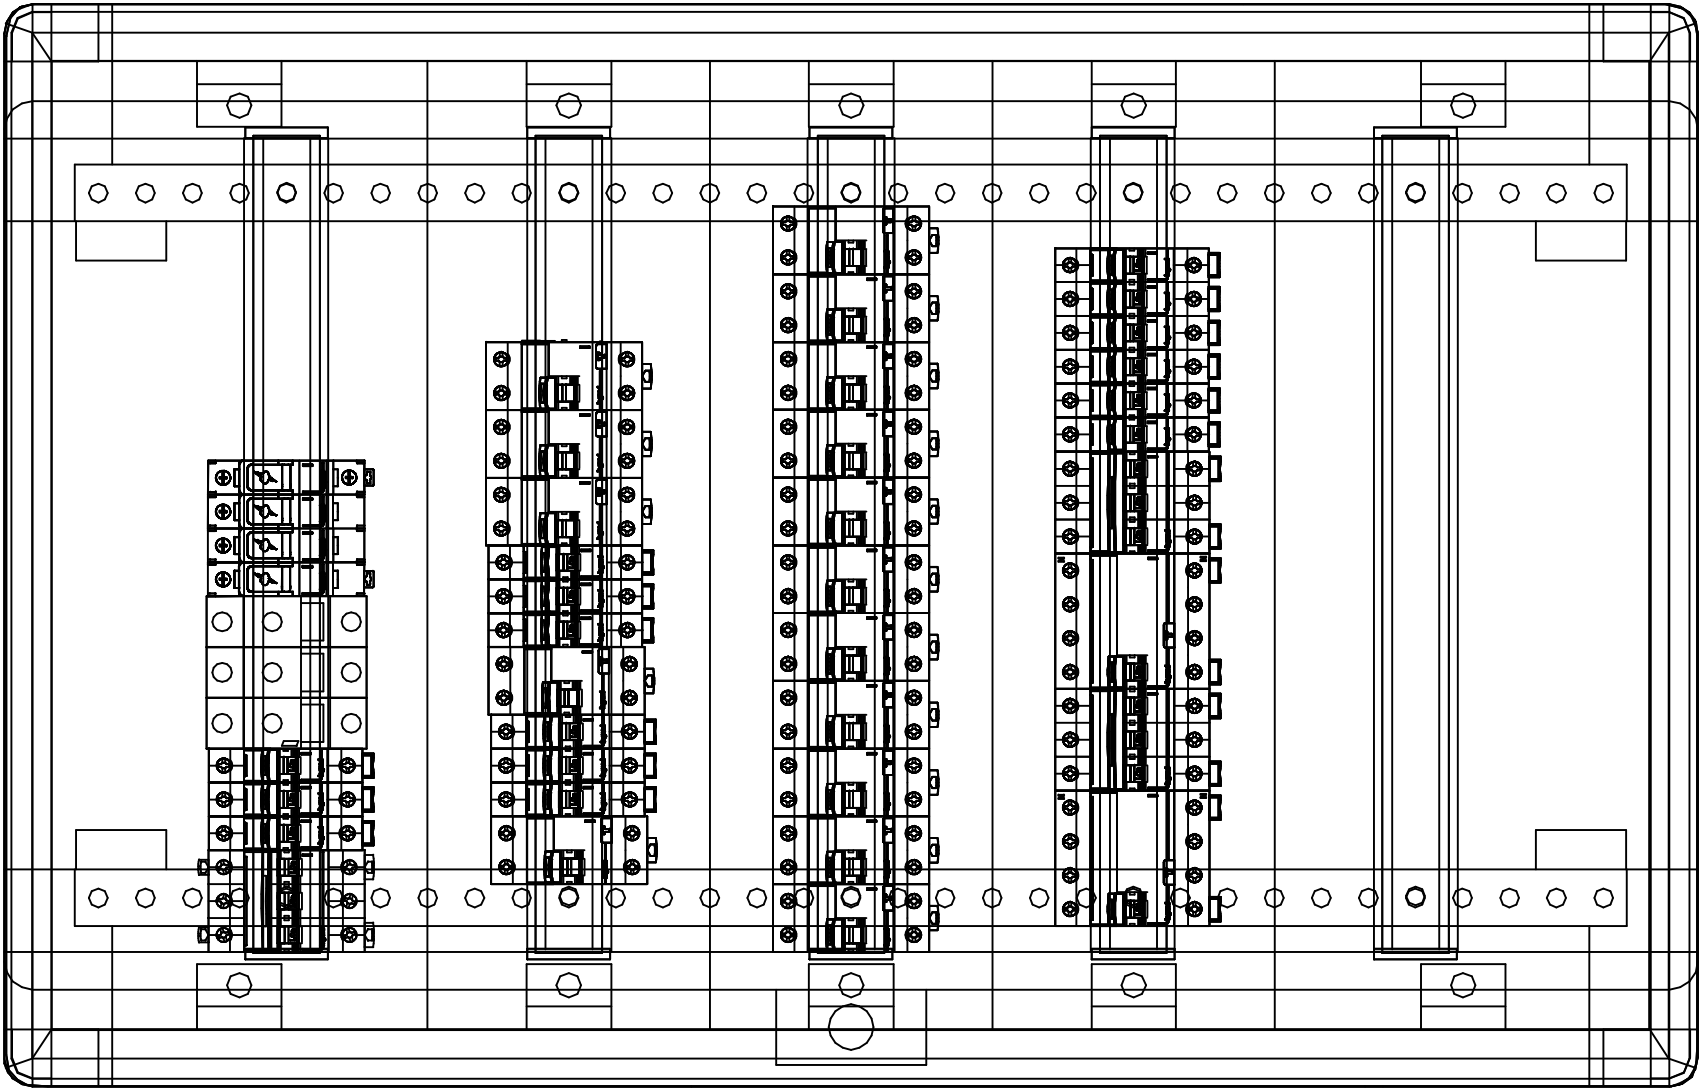

Rozdzielnica do zabudowy
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 1350x575x190
(wys. x szer. x głęb)

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div>ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst.elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-04
		data opracowania: kwiecień 2017	ark. /l.ark 4 / 4