
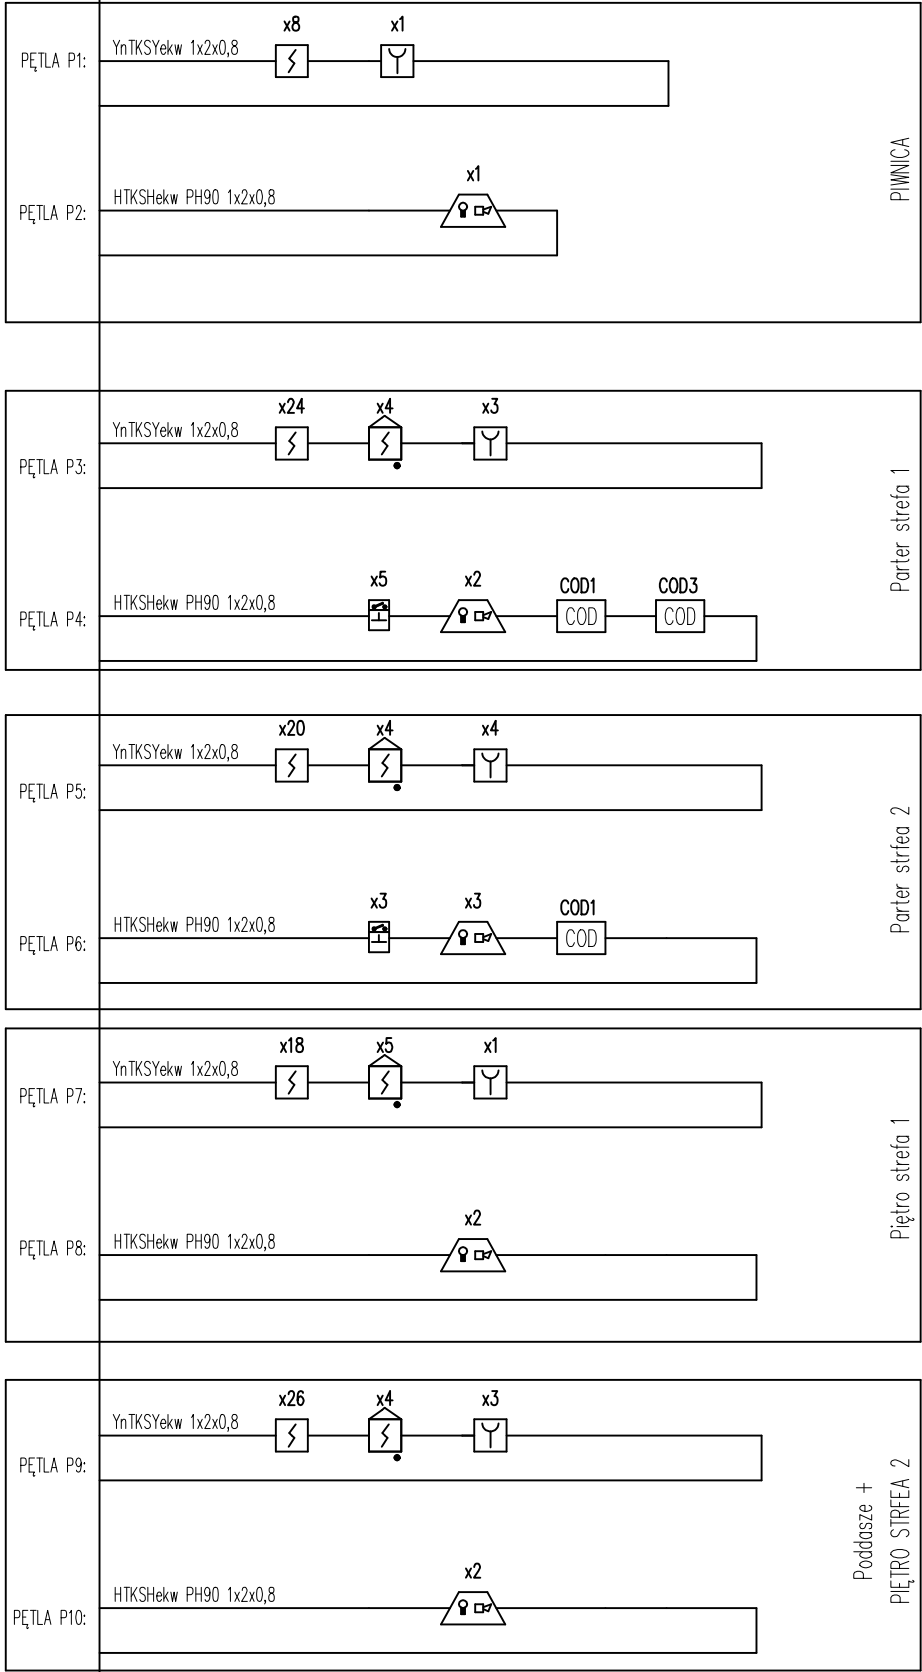


CSP-1



HDGSzo 3x2,5

ZASILANIE CENTRALI
LOKALNA TABLICA ZASILAJĄCA T02R

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | | inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| stadium:projekt arch-bud branża : elektryczna | projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14 | lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny | |
| <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl</div> | | temat rysunku: System sygnalizacji pożarowej | |
| | | opracowanie: | rysunek nr: EL-18 |
| | | data opracowania: kwiecień 2017 | skala: |