



Trovis
5179

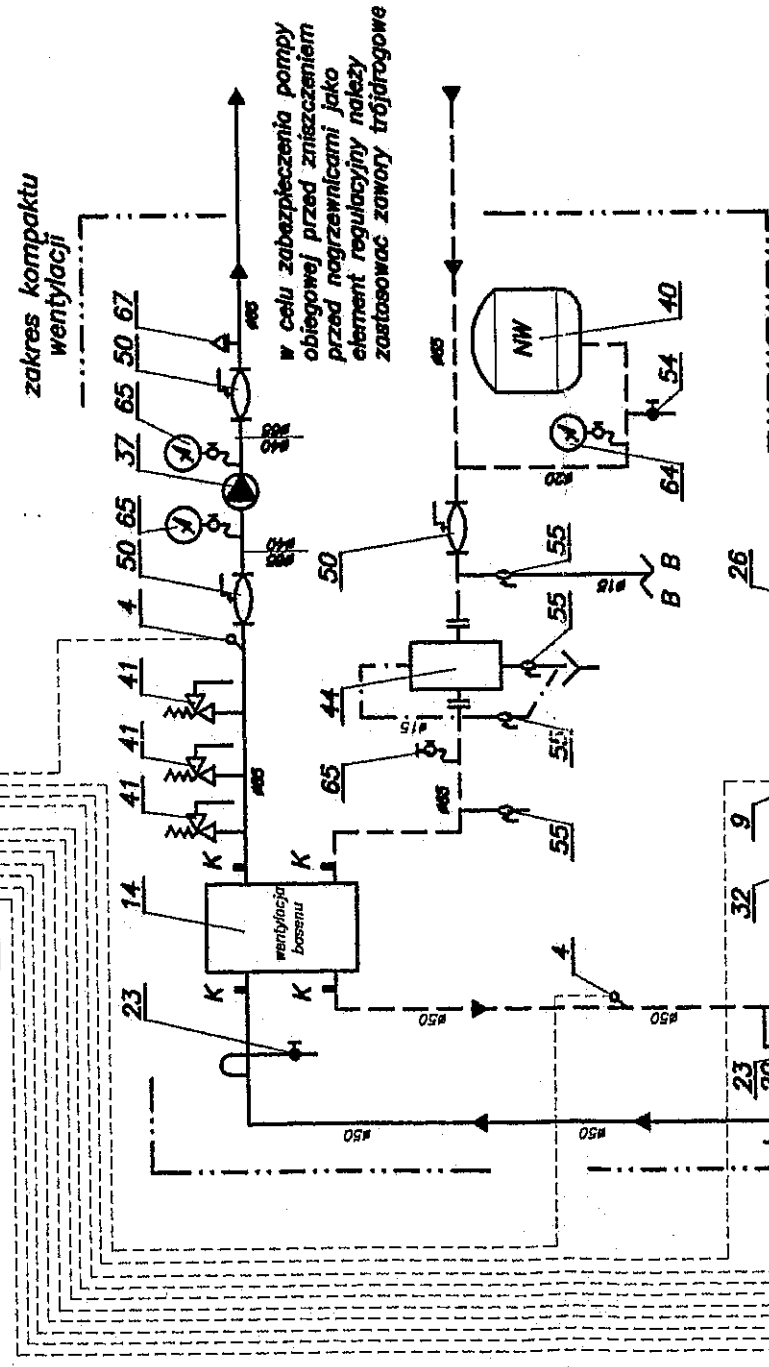

ZAPOTRZEBOWANIE	
zapotrzebowanie ciepła	
Q_{co} (kW)	
$Q_{co\ podi}$ (kW)	
Q_{went} (kW)	
$Q_{cwu\ II}$ (kW)	
$Q_{tech\ bas.}$ (kW)	
Razem	
$Q_{co\ łącznik}$ (kW)	
Ogółem:	

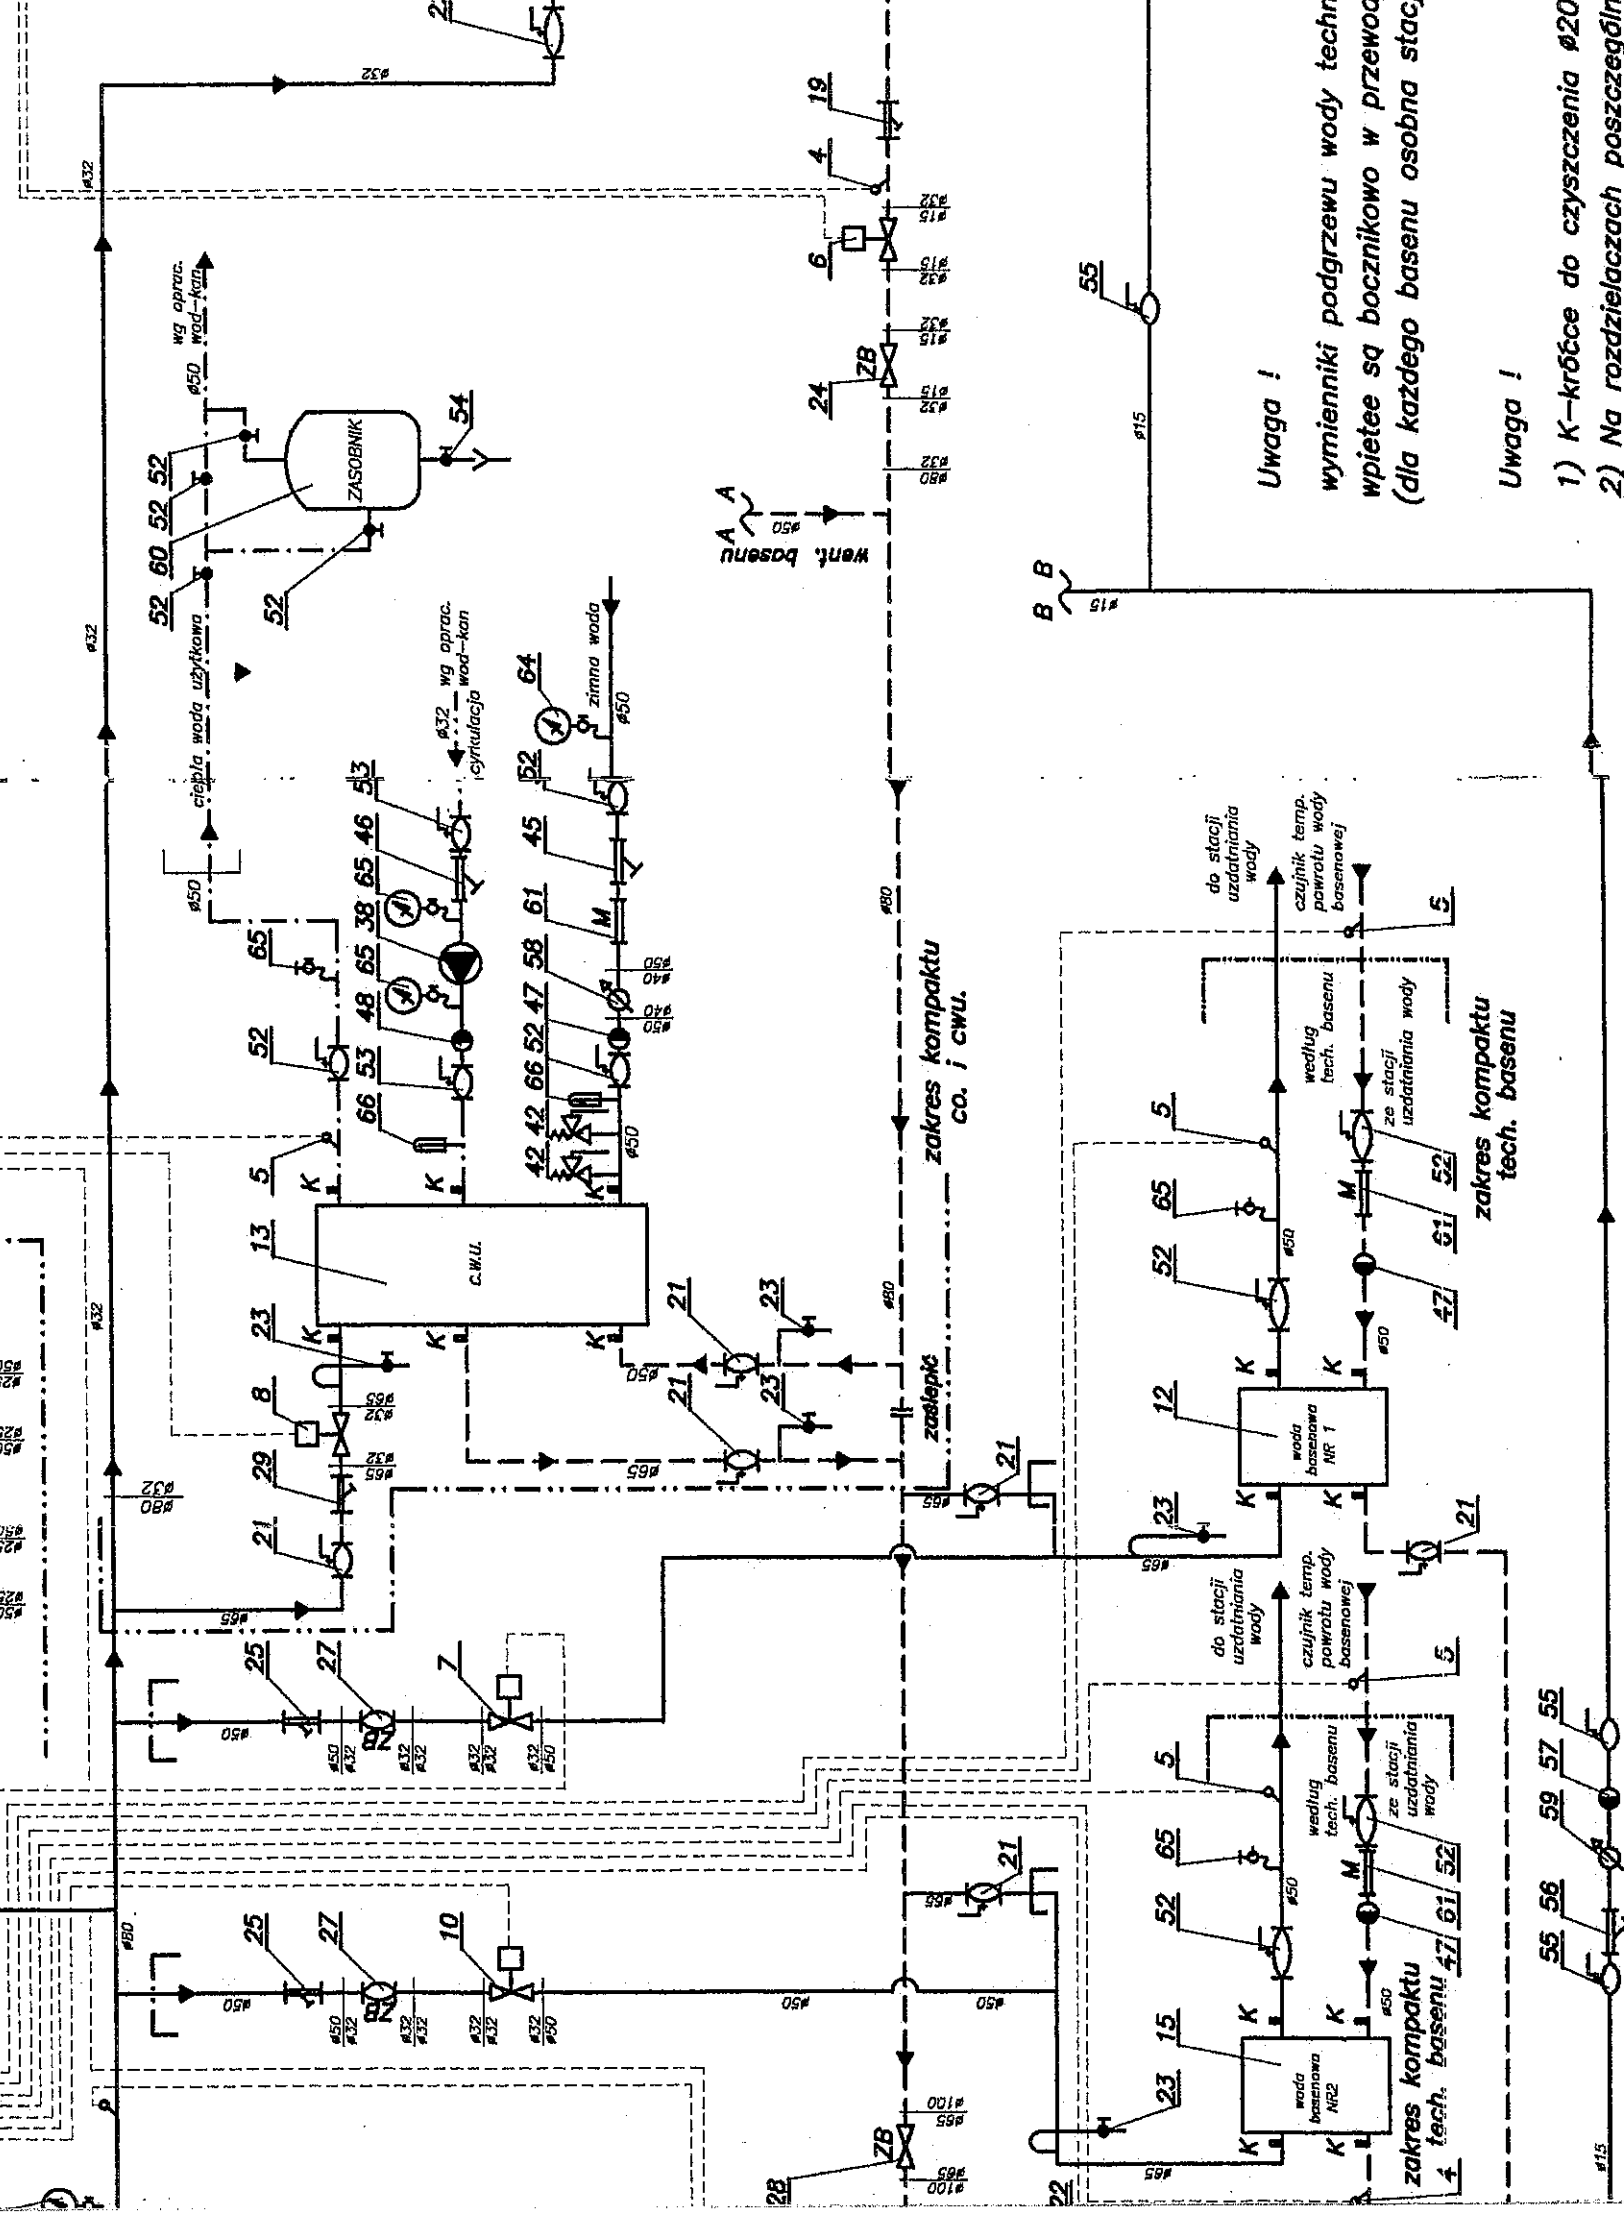

Uwaga !

wymienniki podgrzewu wody techn. wpięte są boczniowo w przewod. (dla każdego basenu osobna stacja)

Uwaga !

- 1) K—króćce do czyszczenia Ø20
- 2) Na rozdzielaczach poszczególn. montować automatyczne odpow.

--- oznaczenie zakresu węzłów

