

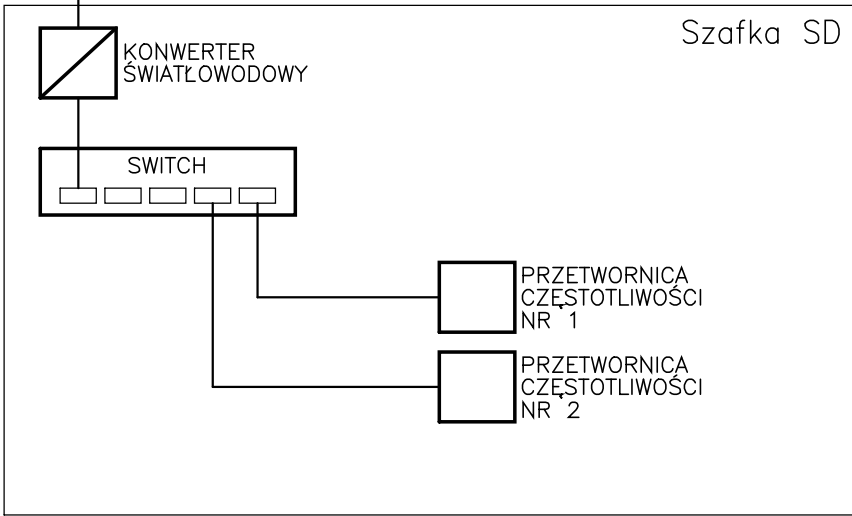


Stacja operatorska nr 2  
(Oprogramowanie SCADA)

Stacja operatorska nr 1  
(Oprogramowanie SCADA)

1. Minimalne parametry stacji operatorskiej nr 1 i 2:  
# Procesor: Intel Core i5  
# System: Windows 11 PRO  
# Pamięć RAM: 8 GB DDR4  
# Dysk twardy: 1TB WD RED  
2. Monitor LCD 24"  
3. UPS 1000VA  
4. Licencja oprogramowania SCADA Runtime + Development  
min. 512 zmiennych

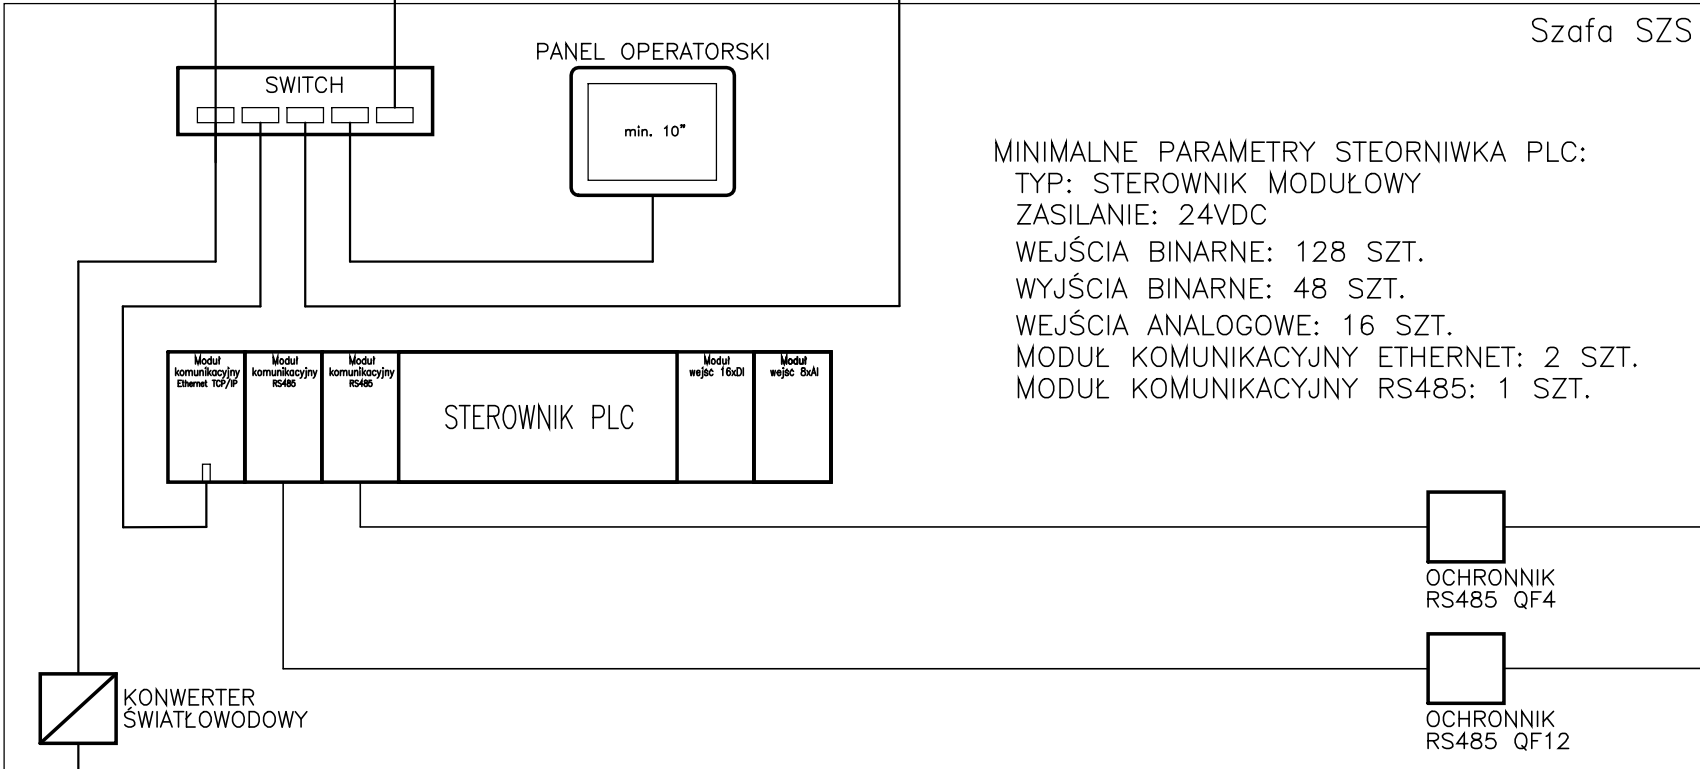

Nazwa pliku	D:\Projekty\Oczyszczalnia_Jastrzabka\rysunki\plc.dwg		obiekt Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka – Projekt wykonawczy aktualizacja Instalacje elektryczne i AKPiA	
	Nazwisko	Data/Podpis		
Projektował	Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07	07.2022		
Sprawdził	Artur Gawelczyk MAP/0039/PWOE/11	07.2022		
<div>RASTER</div>			Schemat układu automatyki	skala
				nr rys. 3.22
				arkusz 1/1