



Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o nowe obwody szlabanów - strona Polska

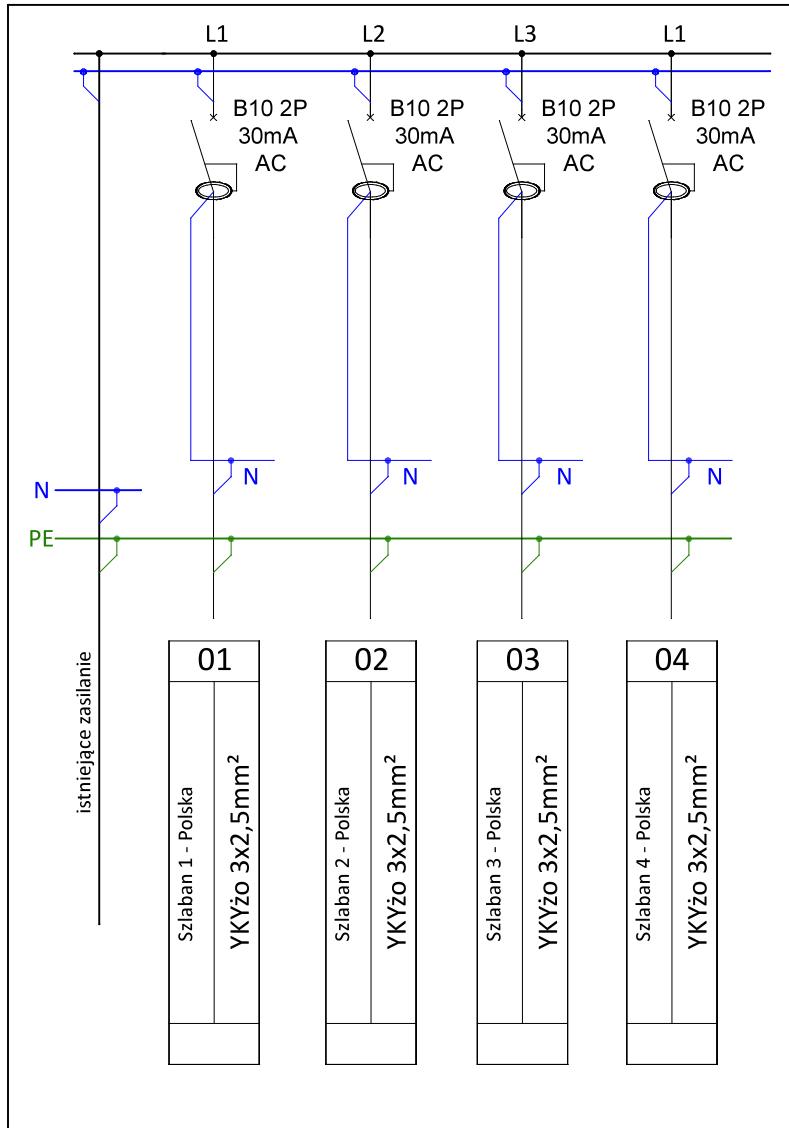

BILANS MOCY NOWYCH OBWODÓW:

Pi=1200 W
 kj=0,2
 Ps=240 W

Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o nowe obwody szlabanów - strona Rosyjska

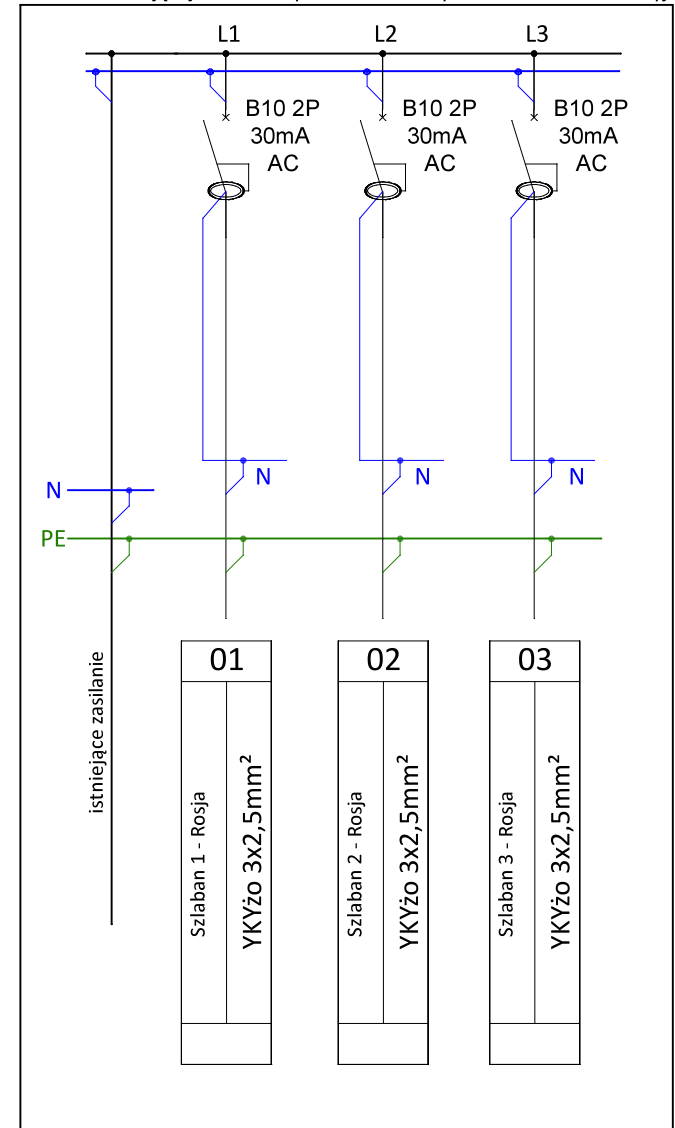

BILANS MOCY NOWYCH OBWODÓW:

Pi=900 W
 kj=0,2
 Ps=180 W

PRO			
Pro Michał Bancewicz 10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9B email: promb@outlook.com, kom: 606704715			
OBIEKT:	Budowa zabezpieczenia przed sitowym przekroczeniem granicy na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezedach	ETAP:	PZT
		DATA:	GRUDZIEŃ2022
		NR RYS.:	E1
ADRES:	Drogowe Przejście Graniczne w Bezedach dz. nr 1/3; 4; 20/5; 3/8 obręb Pierszele, gmina Bartoszyce,	SKALA:	
INWESTOR:	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn		
RYSUNEK:	Schemat instalacji		
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Bilicki upr.bud.nr WAM/0098/ZHOE/12		