



Przekrój B - B



Przekrój A - A

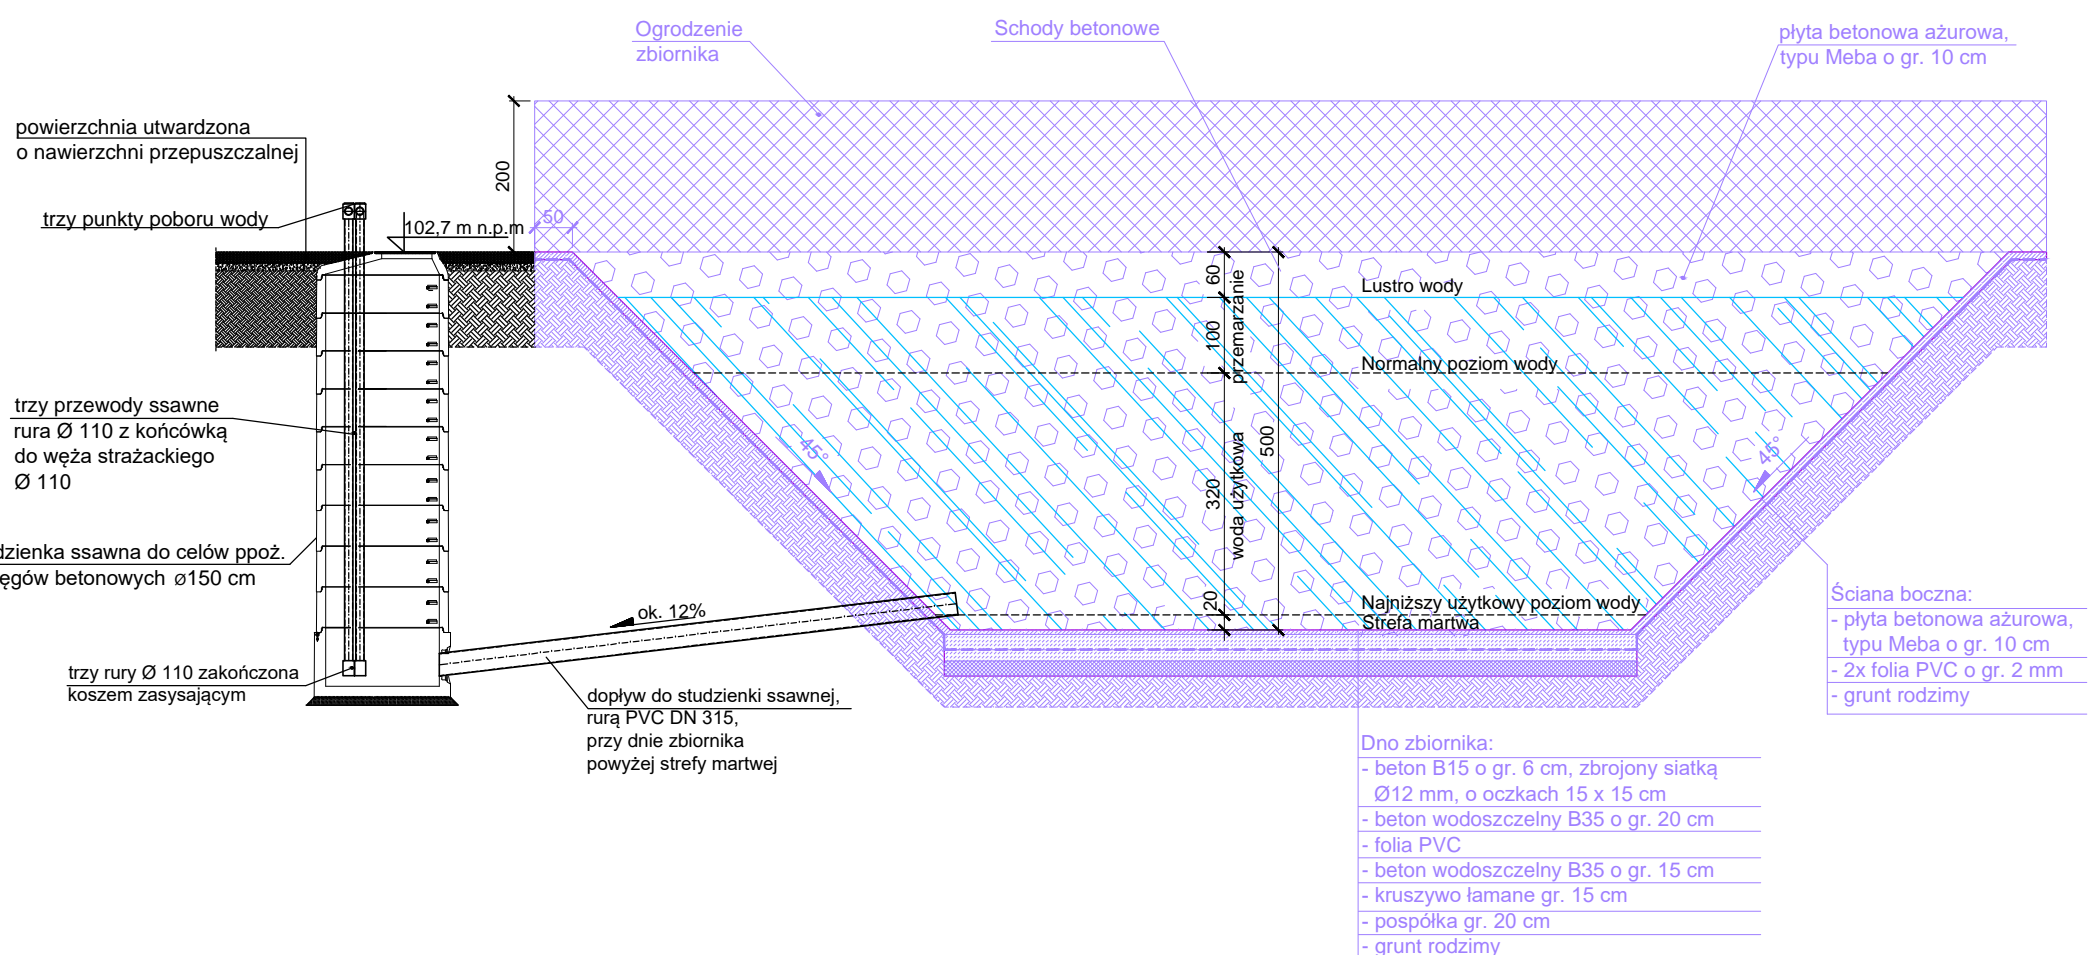

UWAGI:  
- zbiornik musi spełniać wszystkie wymagania normy:  
PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków -  
Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne

- tym kolorem narysowano elementy istniejące

		<div></div> <div>Mirosław Stachowski Projektowe Usługi Budowlane</div>	
jednostka projektowa:		63-900 Rawicz ul. Jesienna 7, tel./fax (065)545 49 84	
obiekt:		Budowa instalacji pożarowej	
rysunek:	Rzut, Przekrój A A		skala: 1: 100
stadium:	projekt budowlany		rys. nr:
branża:	konstrukcja		02/02
adres obiektu:	63 - 900 Rawicz działka o nr ewidencyjnym 2018/1		
Inwestor:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 - 100 Leszno		data: 22.05.2020
projektował konstrukcję:	mgr inż. Tomasz KLEFAS	specjaln konstrukcyjno-budowlana Upr. nr WKP/0062/POOK/09	
sprawił konstrukcję:	mgr inż. Mirosław STACHOWSKI	specjaln konstrukcyjno-budowlana Upr. nr 1521/92/Lo	
opracował:	mgr inż. arch. Krzysztof STACHOWSKI		