


Wykaz pomieszczeń: Termomodernizacja - Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
		384.62 m ²
0/1	Główny ciąg komunikacyjny	83.06 m ²
0/2	Sala Nr 2 Chemia/Fizyka	59.06 m ²
0/3	Sala Nr 1 Geografia/Swietlica	50.07 m ²
0/4	Sala Nr 3 Biologia	45.82 m ²
0/5	Zaplecze	11.18 m ²
0/6	Toaleta dla niepełnosprawnych	4.56 m ²
0/7	WC dla dziewcząt	23.97 m ²
0/8	Umywalnia chłopców	7.68 m ²
0/9	Ubikacja chłopcy	11.50 m ²
0/10	Sala Nr5	45.55 m ²
0/11	Sala Nr4 Historia	42.17 m ²
Razem		384.62 m ²



LEGENDA	
Blok	Nazwa
	Kamera kopułowa, 5 Mpx, IK10
	Kamera tubowa, 5 Mpx,zewnętrzna w obudowie
	Punkt elektryczny logiczny 1x230V, 1xRJ45
	Punkt elektryczno logiczny 2x230V, 2xRJ45
	Punkt elektryczno logiczny 3x230V, 2xRJ45
	Punkt elektryczno logiczny 1x230V, 1xRJ45, 1xHDMI
	Punkt elektryczno-logiczny 2x230V, 1xRJ45, 2xHDMI
	Punkt dostępowy Wi Fi
	Gniazdo RJ45
	Rozdzielnica podtynkowa
	Szafa wisząca RACK 19"
	Rejestrator CCTV
	Kanał instalacyjny PVC 130×55mm Ilość komór:2
	Przycisk pociagowy
	Przycisk z lampką
	Transformator 230/15V, 2,2 VA
	Sygnalizator alarmu

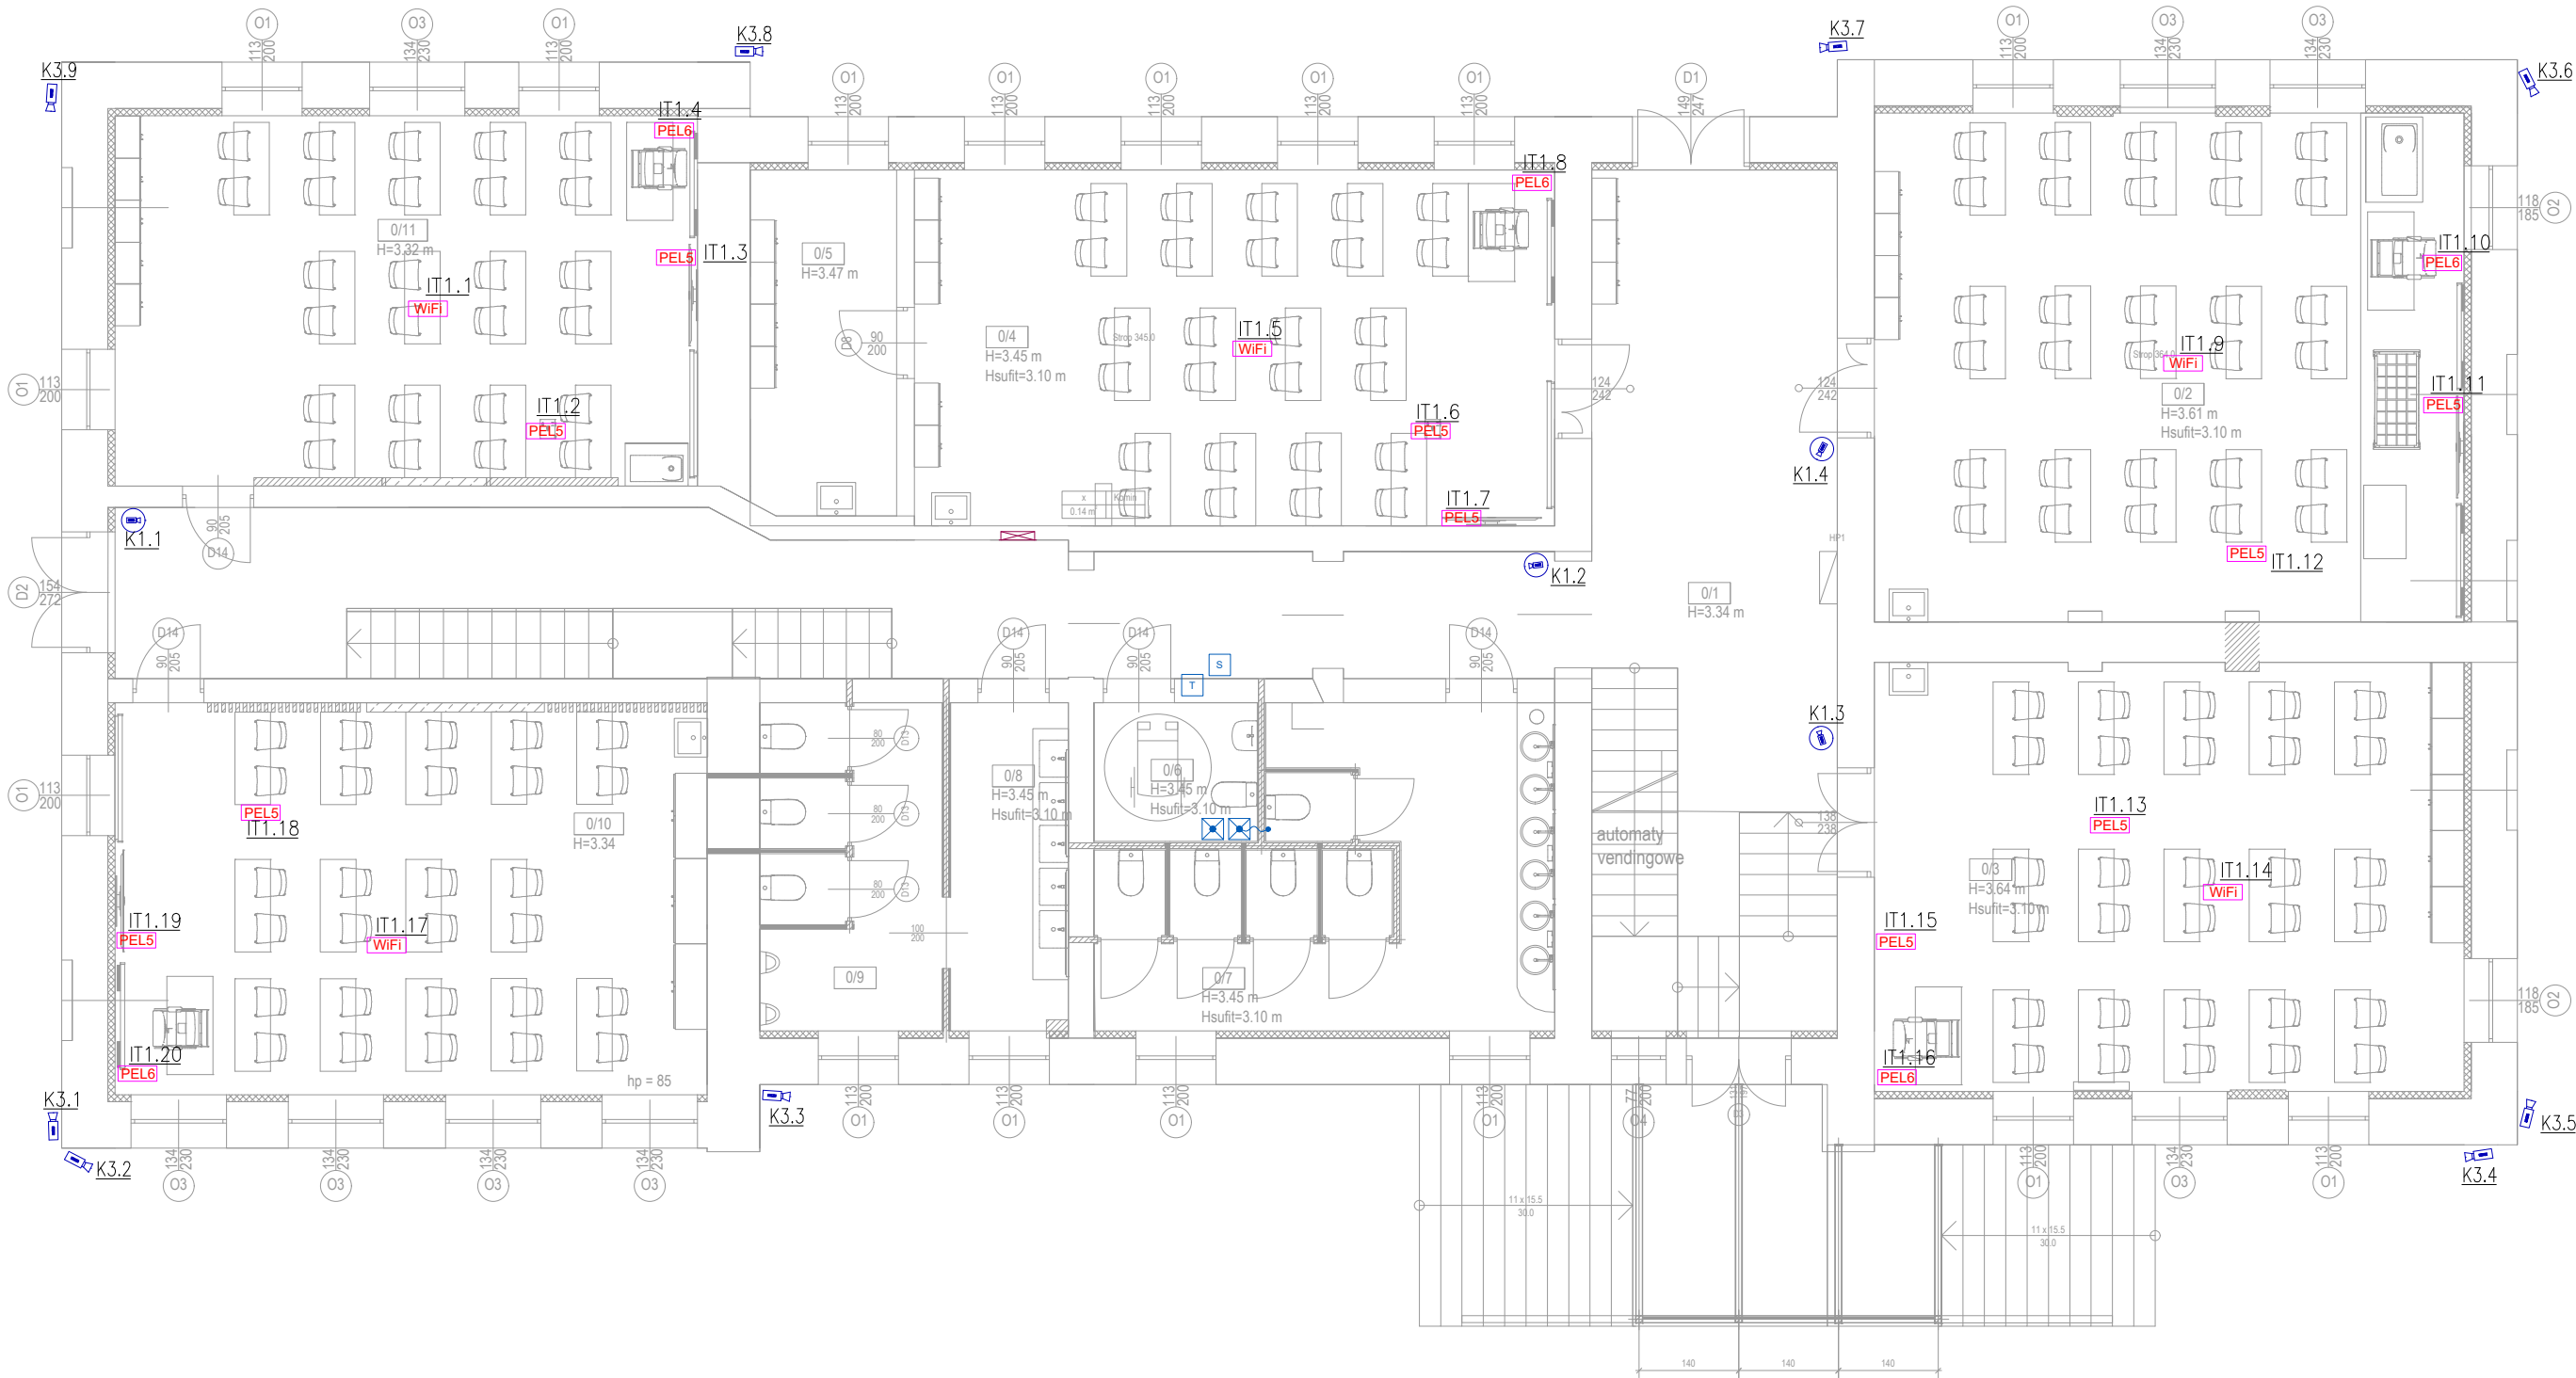

M3 KACZMAREK
pracownia projektowa
m3kaczmarek sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PARTER - instalacja teletechniczna		
SKALA: 1:100	DATA: 09.2022	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Piasecki WKP/0319/POOE/08		IE-11
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. Krzysztof Płatek		