

Opis pomieszczenia

symbol pomieszczenia

5 obliczeniowa temp. wewnętrzna

008 +24 °C
 $\Phi_{\text{wym}}: 612 \text{ W}$
 $\Phi_{\text{chłod}}: 612 \text{ W}$


— wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

- wymagana zyski w pomieszczeniu

LEGENDA:

- projektowana instalacja chłodzenia

projektowany grzejnik elektryczny

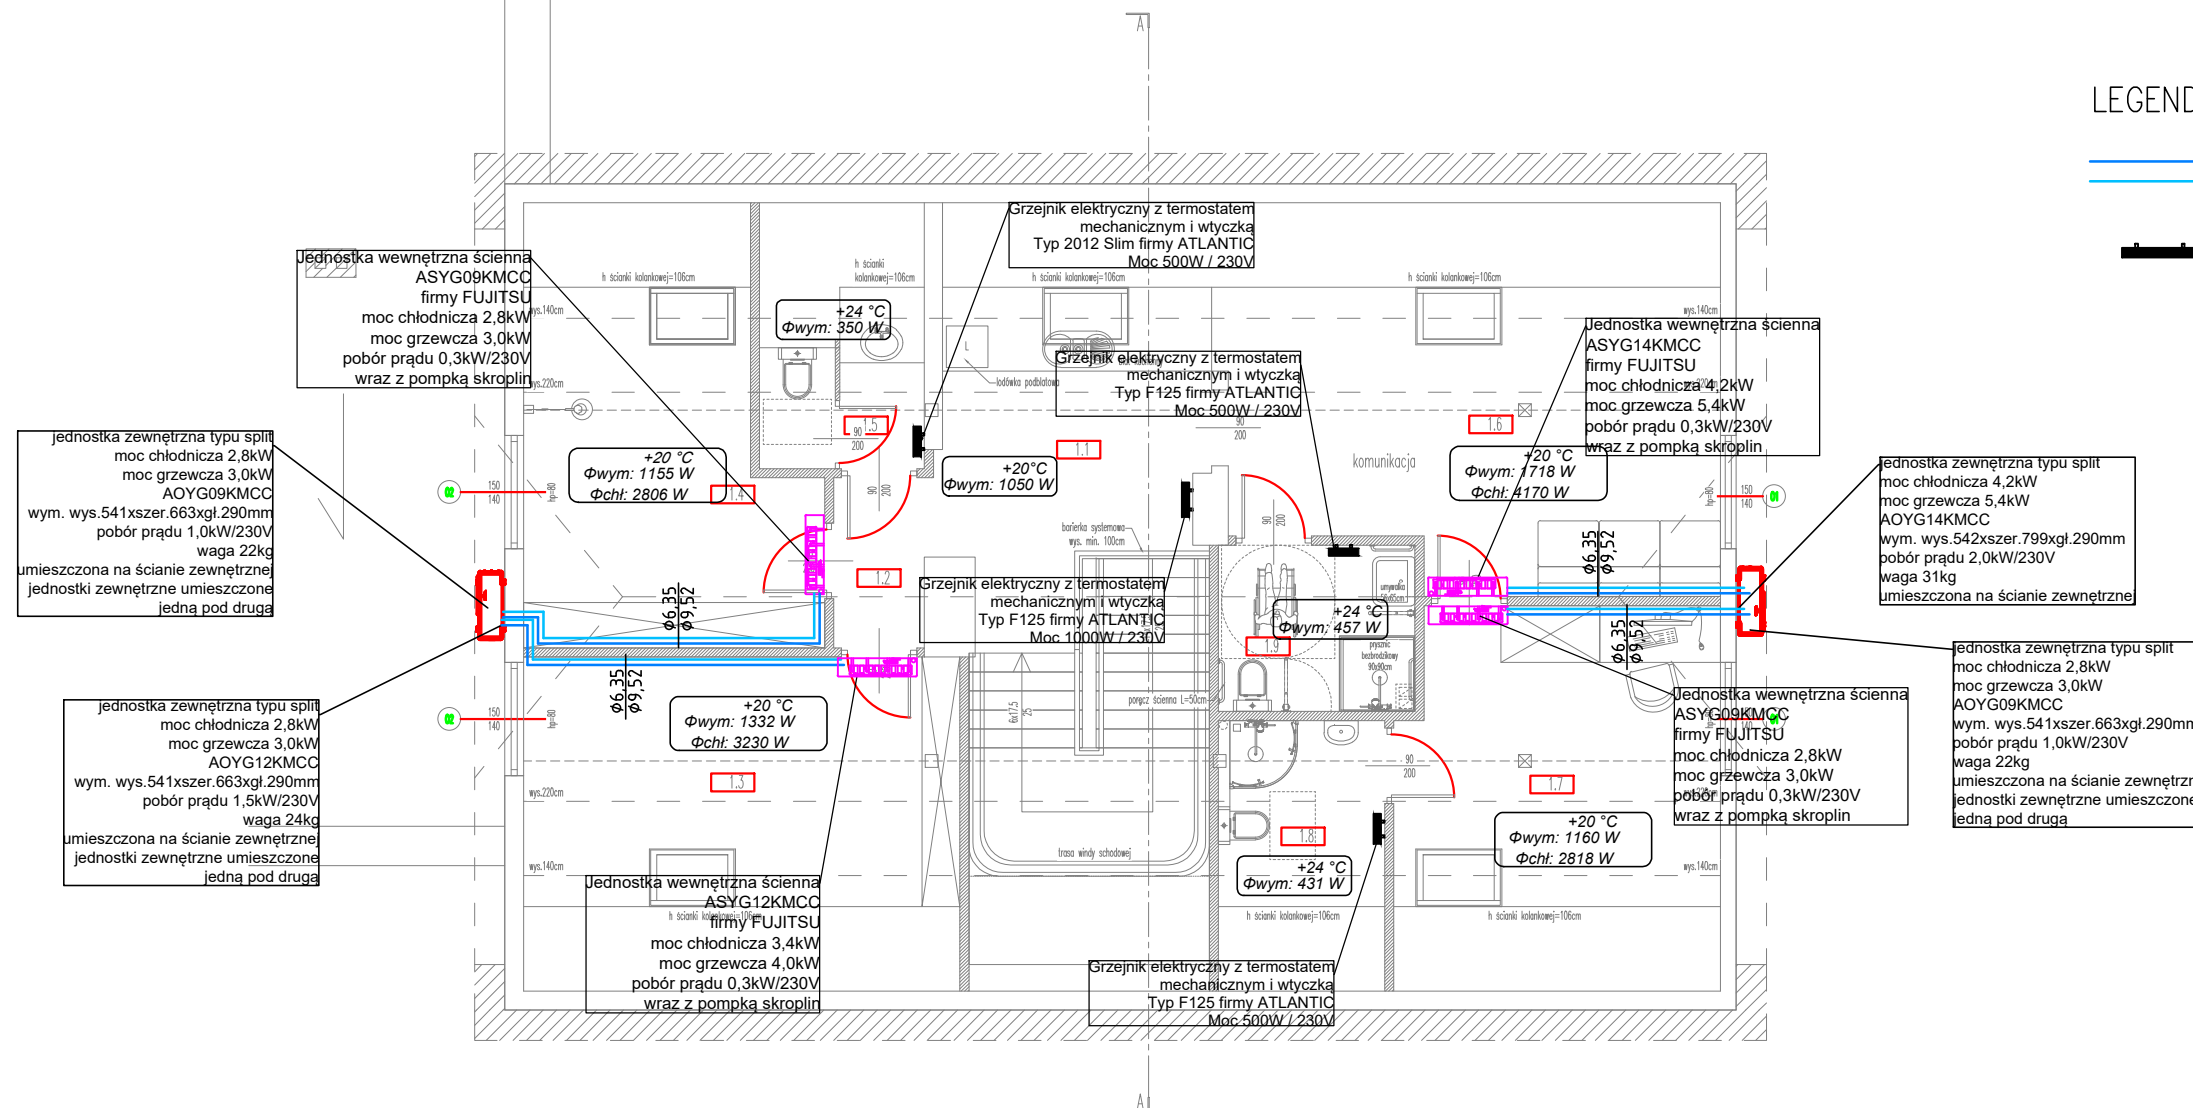

BILANS POWIERZCHNI				
—				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POM. PODEŁGI	POM. UŻYTKOWA
	PARTER			
0.1	ANEKS KUCHENNY	PLYTKI CER.	14.30	11.11
0.2	KORYTARZ	WYKŁADZINA	2.95	2.95
0.3	POM. WARSZTATÓW ZAJĘCIOWYCH	WYKŁADZINA	19.04	13.86
0.4	POM. WARSZTATÓW ZAJĘCIOWYCH	WYKŁADZINA	16.51	13.81
0.5	WC	PLYTKI CER.	4.38	3.07
0.6	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA	24.55	16.90
0.7	POM. WARSZTATÓW ZAJĘCIOWYCH	WYKŁADZINA	16.58	12.70
0.8	WC	PLYTKI CER.	5.39	3.42
0.9	ŁAZIENKA dla niepełnosprawnych	PLYTKI CER.	5.72	5.72
SUMA POWIERZCHNI			109.42	83.52



INVESTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Główna 27
63-024 Krzykosy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
GRZEGORZ GAUZA

ul. Słoneczna 9, Brodowo
63-000 Środa Wielkopolska

<p>TEMAT</p>

PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY (kat.IX)

jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obręb ewid. 0001 Garby,
działka nr ewid. 110/3

PROJEKTANT W SPECYJALNOŚCI SANTARDEJ	NR UPR. BUDOWLANYCH		PODPIS
MGR INŻ. DARIUSZ ZDUNEK	IMP/0100/PMS/16		
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	SANTARDA		
TEMAT RYSUNKU	RZUT PODŁOŻA INSTALACJA GRZEWICZA I CHŁODZENIA		
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
V 2021	1:100	S-03	

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI
POŻAROWYMI NALEŻY WYKONĆ O SZCZELONOŚCI I
IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE