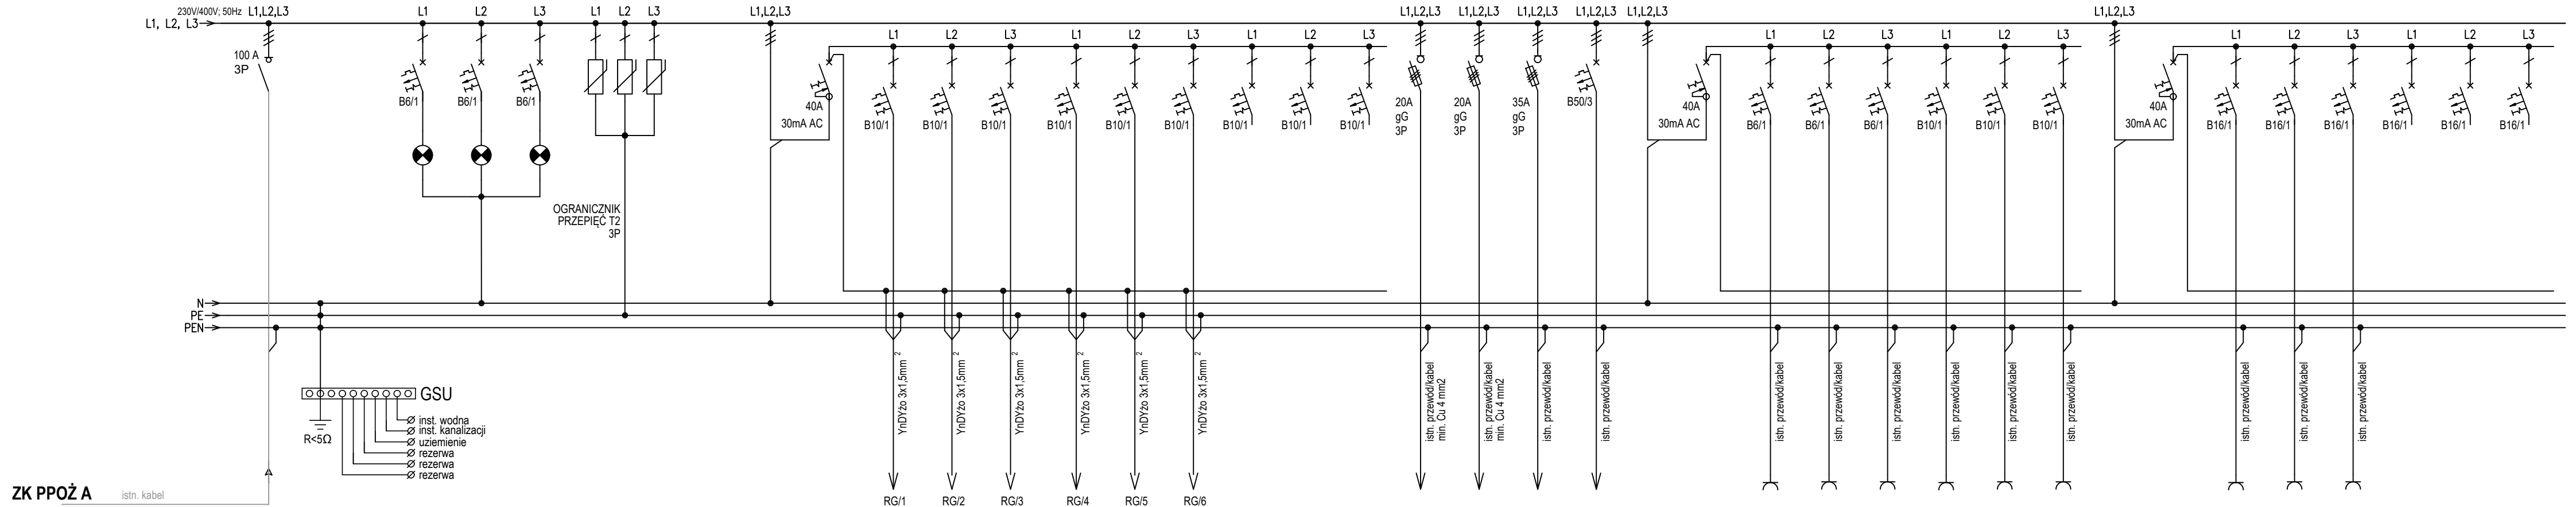



projektowane obwody oświetleniowe

istniejące obwody - zastosować wartość zabezpieczeń jak istniejące

[illegible]

8. W PRZYPADKU INSTALACJI GNIAZDOWEJ DWUPRZEWODOWEJ ZANIECHAĆ MONTAŻ WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWO-PRĄDOWEGO.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 ATRIUM – GRUPA Sp. z o.o. ul. Za Cytadę 5, 61-663 Poznań	
INWESTOR:	Gmina i Miasto Tuliszków Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków	
INWESTYCJA:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie	
LOKALIZACJA / DZIAŁKA:	ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków; działka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obręb Tuliszków	
BRANŻA:	ELEKTROENERGETYCZNA	SPECJALNOŚĆ <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> NR UPRAWNIEŃ PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Kaczmarek	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń <div style="text-align: right;">WKP/0386/POOE/13</div>
ZESPOŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Robert Dudziak <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<div style="text-align: center;">- - -</div> <div style="text-align: right; color: blue;">R. Dudziak</div>
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICZY GŁÓWNEJ (seg. A)	
STADIUM:	PB	DATA: 08.2023 SKALA: -- : -- NR RYSUNKU: E-12
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione		