




"WODOCIĄGI"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy
Kapitał Zakładowy 44 976 500,00 PLN

Głuchołazy, dnia 19 maja 2023 r.

DT/AP/ 155_1 /23



Inwestor:
Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
Pełnomocnik:
Roman Sambor – Zastępca Burmistrza
ul. Kościuszki 55/4
48-340 Głuchołazy

Dotyczy:

Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenia warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi budynku przewidzianego do rozbudowy na dz. 33 w Bodzanowie (światlica wiejska).

W odpowiedzi na złożony wniosek (data wpływu: 10.05.2023 r.) informujemy, iż zapewniamy dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb przebudowywanego budynku na działce nr 33 w miejscowości Bodzanów oraz podajemy warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Celem umożliwienia doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków z nieruchomości niezbędne jest zaprojektowanie i wybudowanie:
 - dla dostawy wody:
 - przyłącza wodociągowego z rur PEHD $\varnothing 32$ włączonego do istniejącej sieci wodociągowej $\varnothing 100$ zlokalizowanej na terenie działki drogowej nr 782.
 - dla odbioru ścieków:
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC $\varnothing 160$ włączonego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studnię Si = $\frac{263,05}{261,26}$ znajdującej się na terenie działki drogowej nr 782.

UWAGA:

- ✓ Wodomierz powinien znajdować się w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
- ✓ Na trasie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej, na terenie działki Inwestora (33), należy zabudować kompletną studzienkę systemową $\varnothing 425$ z tworzyw sztucznych.
- ✓ Lokalizacja przyłączy w działce drogowej (nr 782) wymaga zgody właścicieli/zarządców działki.
- ✓ Zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Zgodnie z § 125 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy: przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej, wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur. Wykonanie w/w obowiązku będzie kontrolowane i egzekwowane przez Spółkę „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach w dniu odbioru i uruchomienia podłączenia kanalizacji sanitarnej z budynku do sieci.
3. Inwestor zobowiązany jest zlecić Spółce „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach, ul. Reymonta 12 wykonanie:
 - odbioru technicznego potwierdzonego protokołem odbioru,
 - włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci.
4. Po odbiorze technicznym przyłączy, Inwestor zgłosi do Spółki „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach termin wykonania włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni i wykona włączenie pod nadzorem pracownika Spółki.
5. Przed zasypaniem przyłączy należy:
 - powiadomić właścicieli innego uzbrojenia w przypadku kolizji celem odbioru potwierdzonego protokołem odbioru,
 - zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej inwentaryzację powykonawczą.
6. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków Inwestor powinien przedstawić w siedzibie Spółki inwentaryzację wykonanych przewodów oraz protokół odbioru.
7. Zapewniamy minimalne ciśnienie wody przed punktem czerpalnym nie mniejsze niż 0,05 MPa.

II. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Inwestor opracuje projekt techniczny i uzgodni rozwiązania ze Spółką „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach.
2. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
DS. TECHNICZNYCH
Przemysław Nerczyński

Załączniki:

1. Kopia rysunku – Zagospodarowanie instalacje sanitarne .

Otrzymują:

1. Inwestor/Pełnomocnik.
2. A/a.

LEGENDA:

Przedmiotowy obiekt

Wejście do budynku

Teren zielony

Teren utwardzony

Ogrodzenie

Granica działki

Obszar oddziaływania

O - miejsce gromadzenia odpadów stałych

P - miejsce postojowe

PC - pompa ciepła, monoblok

Istniejące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa
- kanalizacja sanitarna
- sieć teletechniczna
- sieć elektroenergetyczna

Nr narożnika Rzędna terenu [m.n.p.m.]
istniejąca / projektowana


I	263,50 / 263,50
II	263,50 / 263,50
III	263,25 / 263,25
IV	263,22 / 263,25

±0,000 = 263,64 mnpm

UWAGA:

- Projekt nie przewiduje zmian w ukształtowaniu terenu, ani jego niwelacji.
- Wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone na powierzchnię działki.
- "O" miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowano we wschodniej części działki, przy projektowanych miejscach postojowych. Jest to teren utwardzony kostką betonową, na którym zostaną ustawione pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich segregacji. Dojazd samochodów śmieciarek wywożących odpady - utwardzona nawierzchnia.
- Przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe wg odrębnego opracowania.

Województwo: opolskie
Powiat: nyski
Miejscowość: Bodzanów
Jedn. ewid.: 160701_5, Glucholazy - obczar wiejski
Obręb ewid.: 0002, Bodzanów
Działka: 33
a.m.: 2
Układ 200 sekcja: 6.131.15.08.1.2
Układ wysokości: Kronsztadt 86

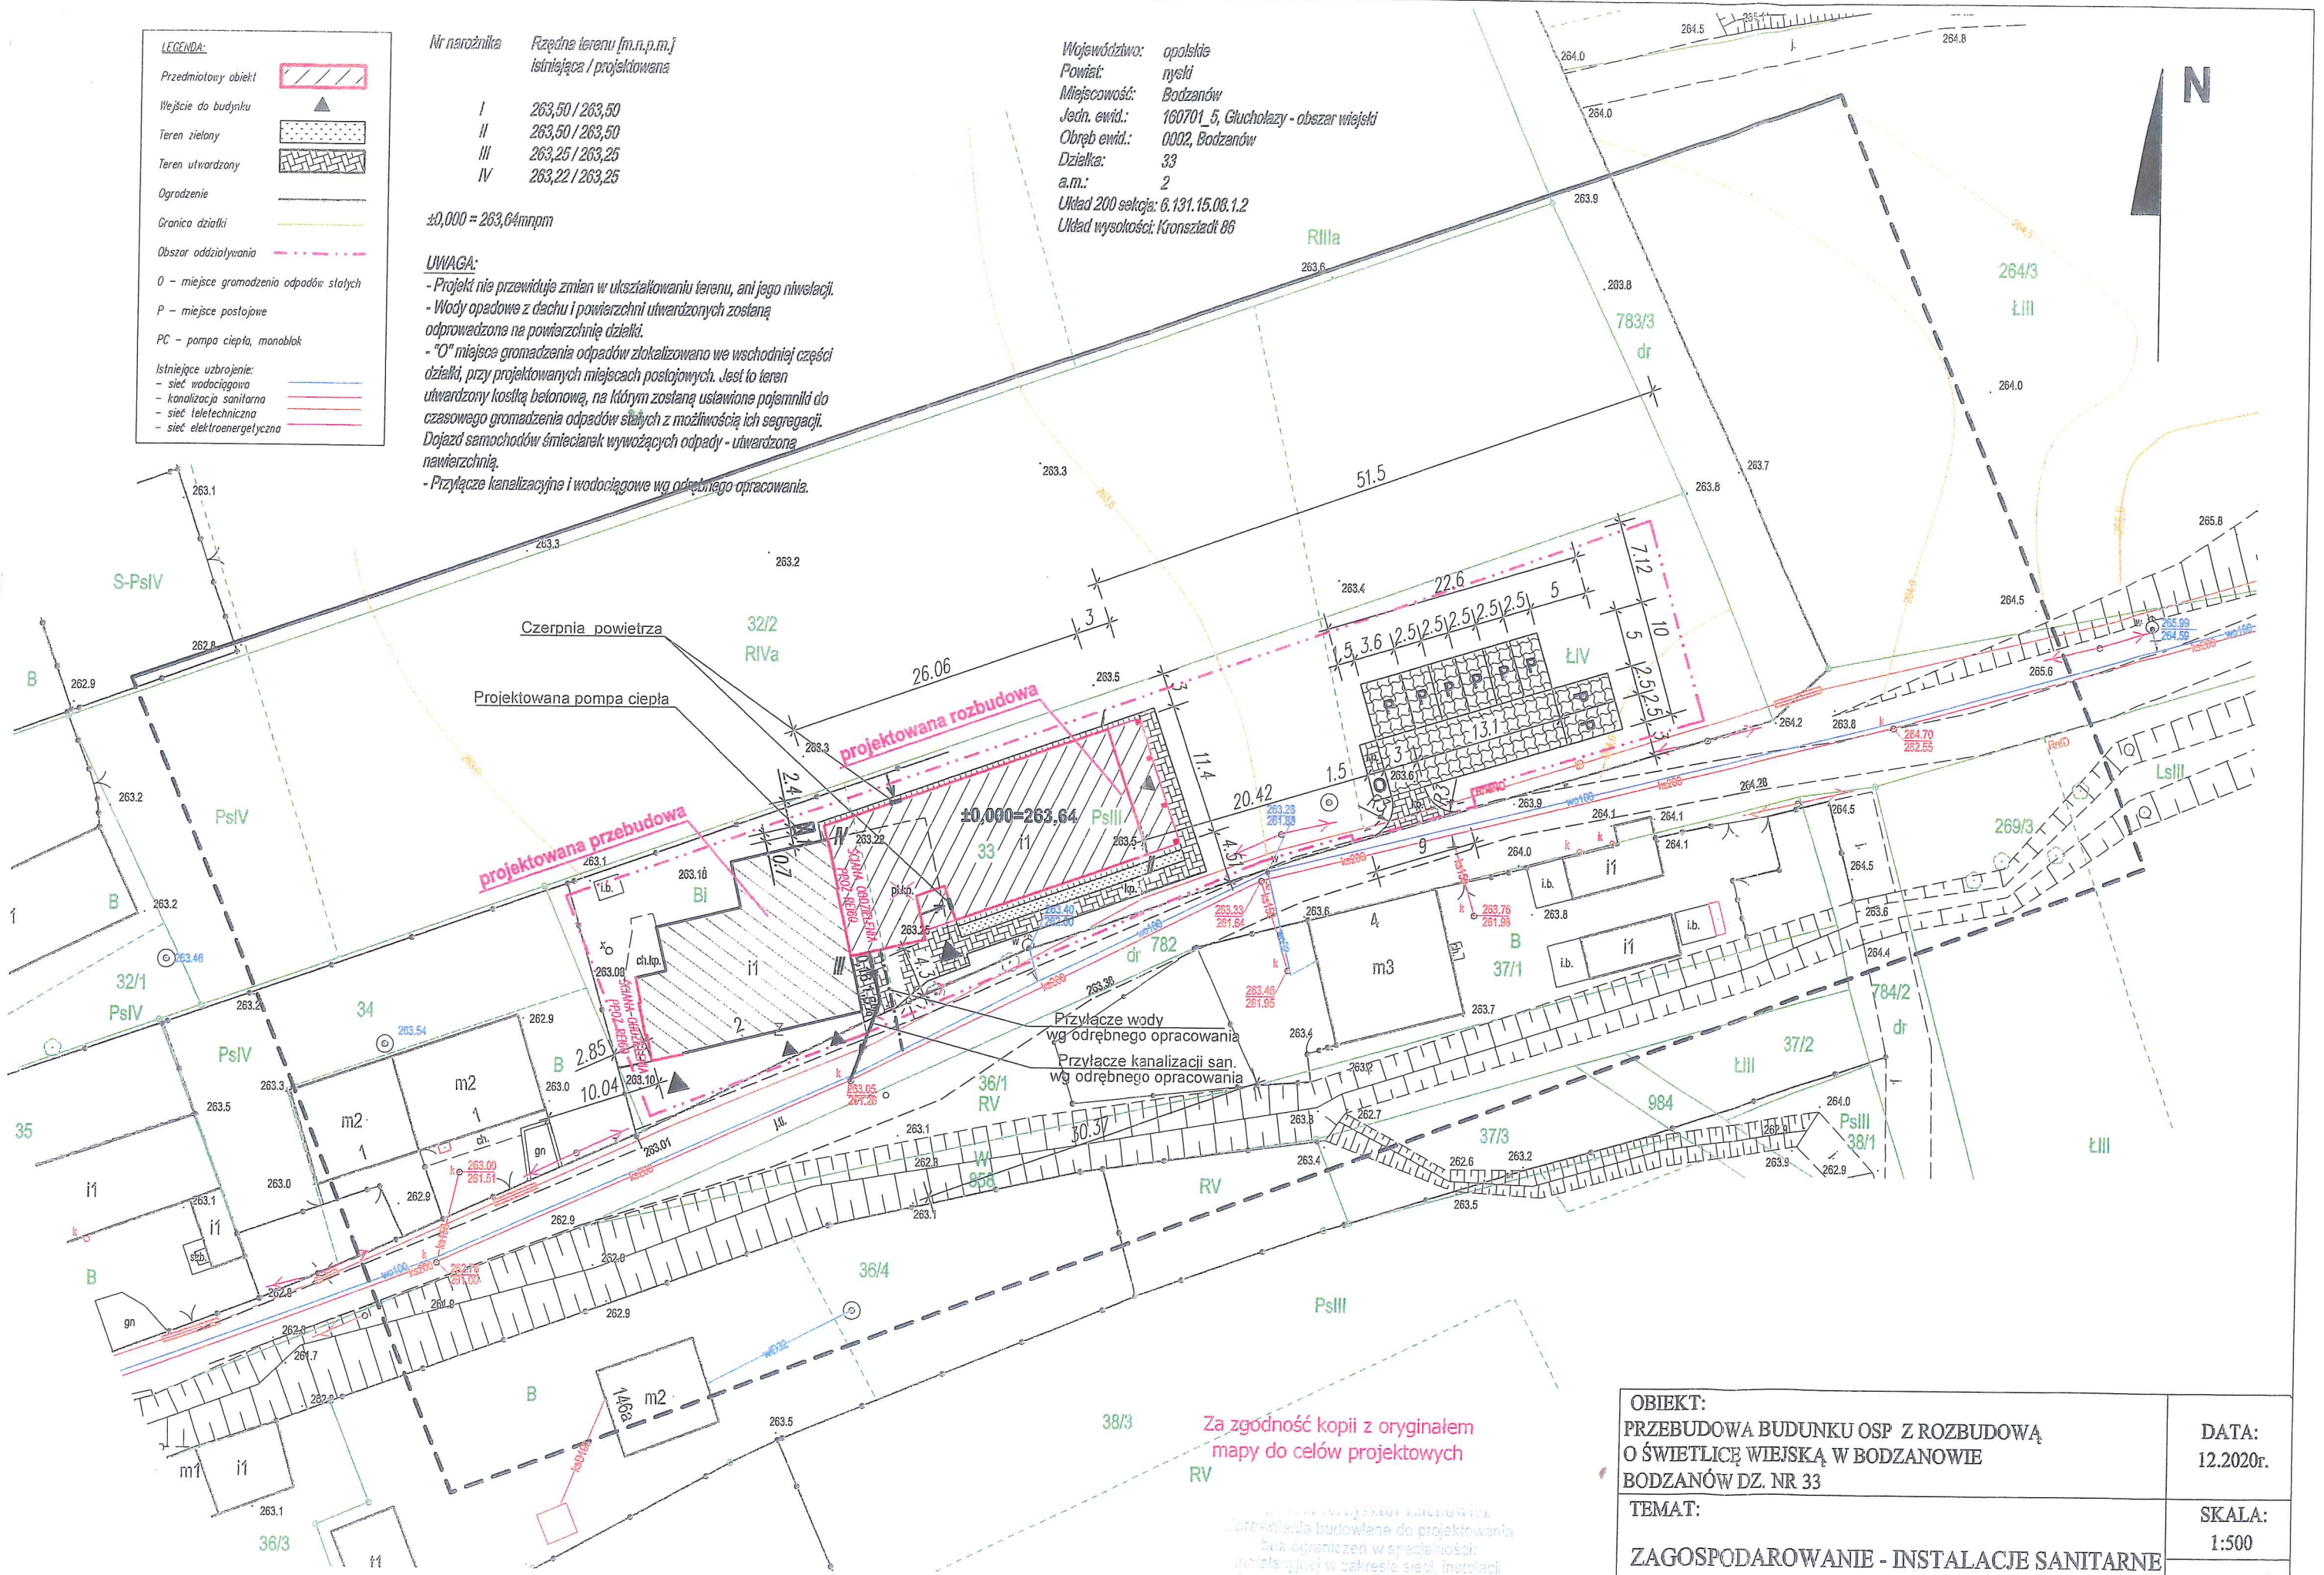

Za zgodność kopii z oryginałem
mapy do celów projektowych

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDUNKU OSP Z ROZBUDOWĄ O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W BODZANOWIE BODZANÓW DZ. NR 33		DATA: 12.2020r.
TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE - INSTALACJE SANITARNE		SKALA: 1:500
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof LACHOWICZ		RYŚ NR 1
SPRAWDZIŁ mgr inż. Agata LACHOWICZ		
SLK/0476/POOS/04		
SLK/8422/PBS/18		

