


Rzut Parteru
skala 1:100

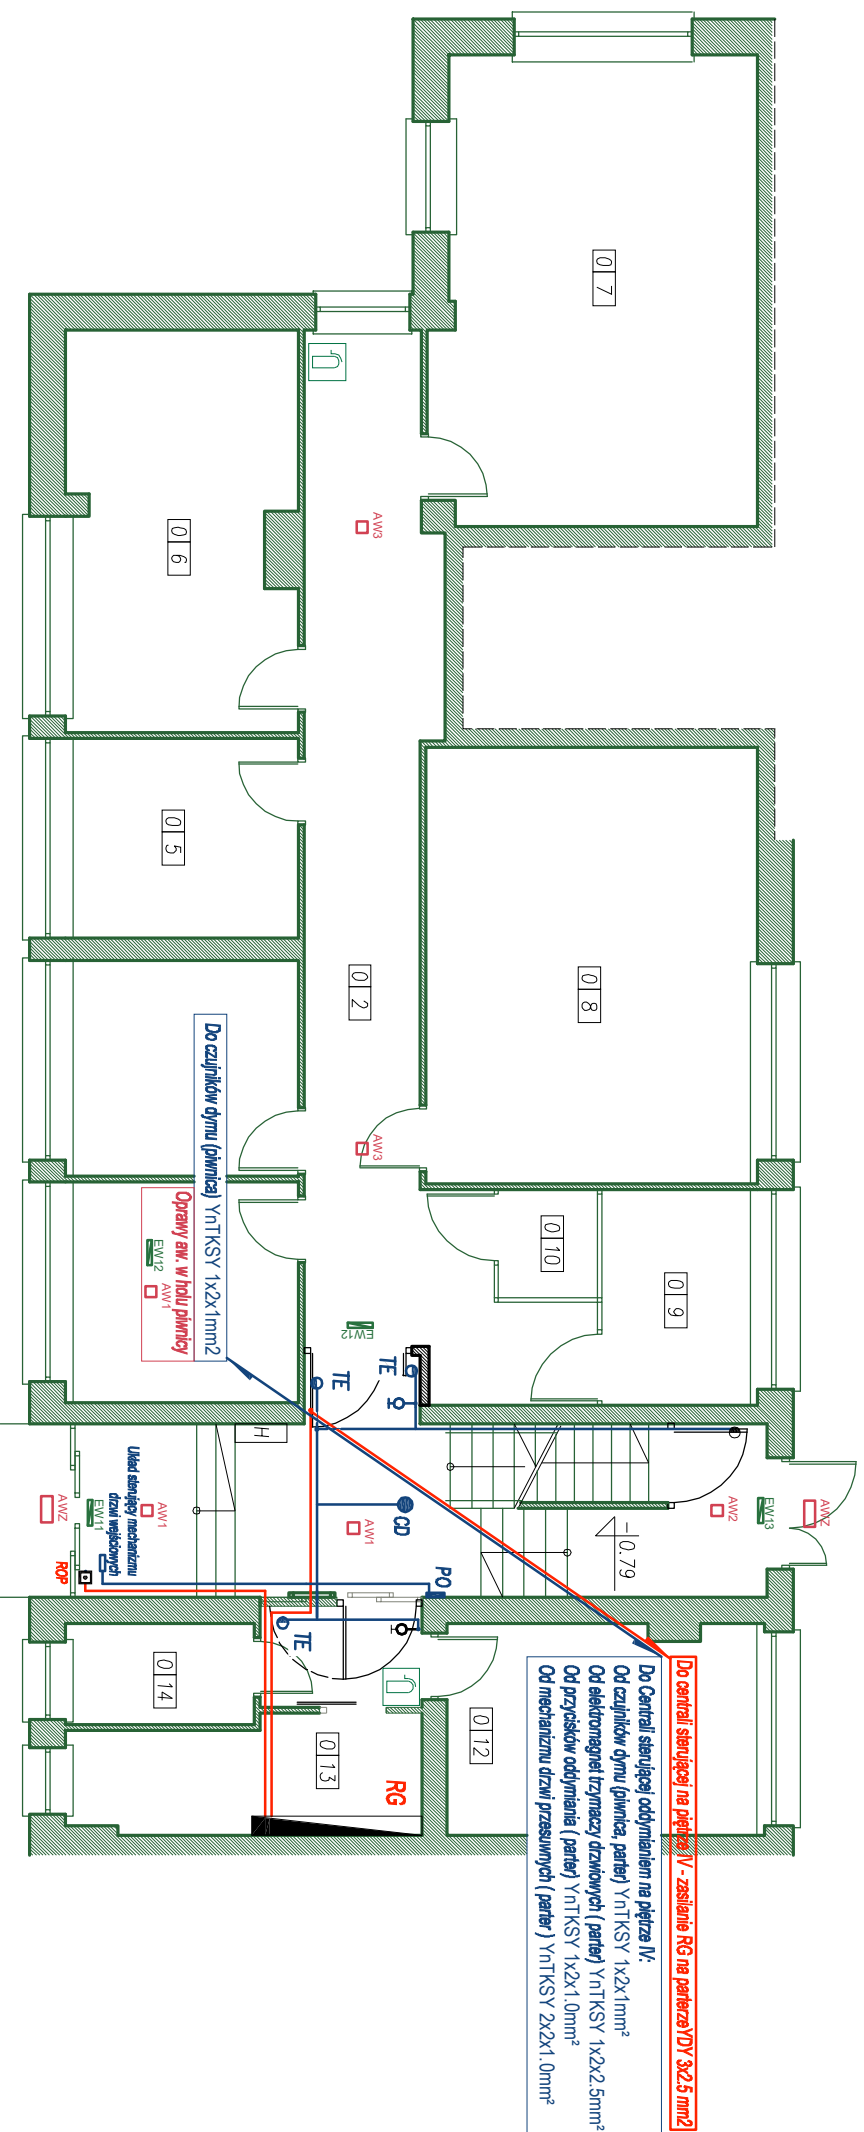


LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo robologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W VMD / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego N/T 1x3W VMD / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W CR / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W WD / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W WD / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego 4x1W WD N / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. kierunkowego NAŚCIEJENNA 1,2W IP40 / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. kierunkowego P/T 1,2W IP40 / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. kierunkowego W/T 1,2W IP40 / ATI 1h / cent. CNBOP

Legenda oddymianie:

- TE Trzymacz elektromagnetyczny
 - CD Czujka dymu
 - PO Przycisk oddymiania
 - PP Przycisk przewietrzania
 - H Hydrant HP25 z węzłem póśsłtynnym o długości 30 mb zamontować w szale w węgle
- KOP** Wyłocznik główny PPOŻ

 DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE	UL. AKADEMICKA 35-00 RZESZÓW TEL. 500 348 51 BIURO@DRAFT.COM.PL
NAZWA INWESTYCJI: Budowa biurowca przy ul. Akademickiej 35 w Rzeszowie	
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w związku z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Działka nr ewid.: 1085/6 i 1082/7 Obręb: 207 Śródmieście Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszów	
INWESTOR: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru - Instalacje elektryczne	
Zawód projektujący: Projektant: mgr inż. Piotr Jasniński mgr inż. Tomasz Fusi	Stanowisko: Projektant Stanowisko: Projektant
DATA: 2018-12-12	NR RYSUNKU: E2