

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, fax 71 336 71 06



Urząd Miejski w Strzegomiu
Wpłynęło dn. 2023-05-08
Przyjęto przez: Agnieszka Kaźmierczak

L.dz.11041.2023

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
w Wałbrzychu ,
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych

Urząd Miejski w
Strzegomiu
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Wasz znak:

Wałbrzych, 02.05.2023 r.

Nasz znak: PSG.WR.ZMSW.763.86.289.EKC.23

Dot.: remont ul. Andersa, Brzozowej (etap I) w Strzegomiu

Szanowni Państwo,

Przeł. Gnieł
W112P.7013, 23.05.2023 LG
09.05.23

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (zwana dalej PSG) informuje, że pozytywnie uzgadnia przedłożone przedsięwzięcie. Nadmieniamy, że w rejonie planowanej inwestycji przebiegają czynne sieci gazowe średniego ciśnienia d_n 63 PE 100 SDR 11 MOP 0,5 MPa, d_n 90/125 PE 100 SDR 17,6 MOP 0,5 MPa oraz DN 50/65/80 STAL MOP 0,5 MPa będące w naszej eksploatacji. W związku z powyższym informujemy:

1. Zostały wyznaczone strefy kontrolowane, których wielkości określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.
2. W obrębie projektowanych nawierzchni należy zachować min. przykrycie tj. 1,0 m od istniejącej sieci gazowej, liczone od zewnętrznej powierzchni gazociągu do poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni i 1,0 m od powierzchni jezdni.
3. Prace ziemne w odległości 1m od istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Zabrania się składowania urobku lub materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 1m od gazociągu.
4. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonywane w sposób podany w §144 i §145 zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).
5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe stosując przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków

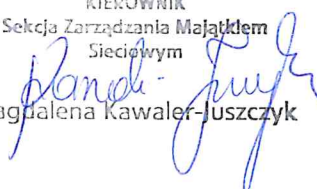
17. Uwagi końcowe:

- Instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Dziale/Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Za wykonaną usługę uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branż zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiązującym „Cennikiem Usług Pozataryfowych”, który jest ogólnodostępny na stronie <https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki>.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest udostępniony na stronie <https://www.psgaz.pl>

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Sieciowym

Magdalena Kawaler-Juszczak

Otrzymują:

1. Adresat + komp. zał.
2. Gazownia w Wałbrzychu
3. ZMSW + komp. zał.