


Ulica Brzozowa 54-70 istniejące oprawy do wymiany na typu LED

Ulica Brzozowa istniejąca sieć oświetleniowa po przebudowie oprawa typu LED

Istn. ul. J. Piłsudskiego

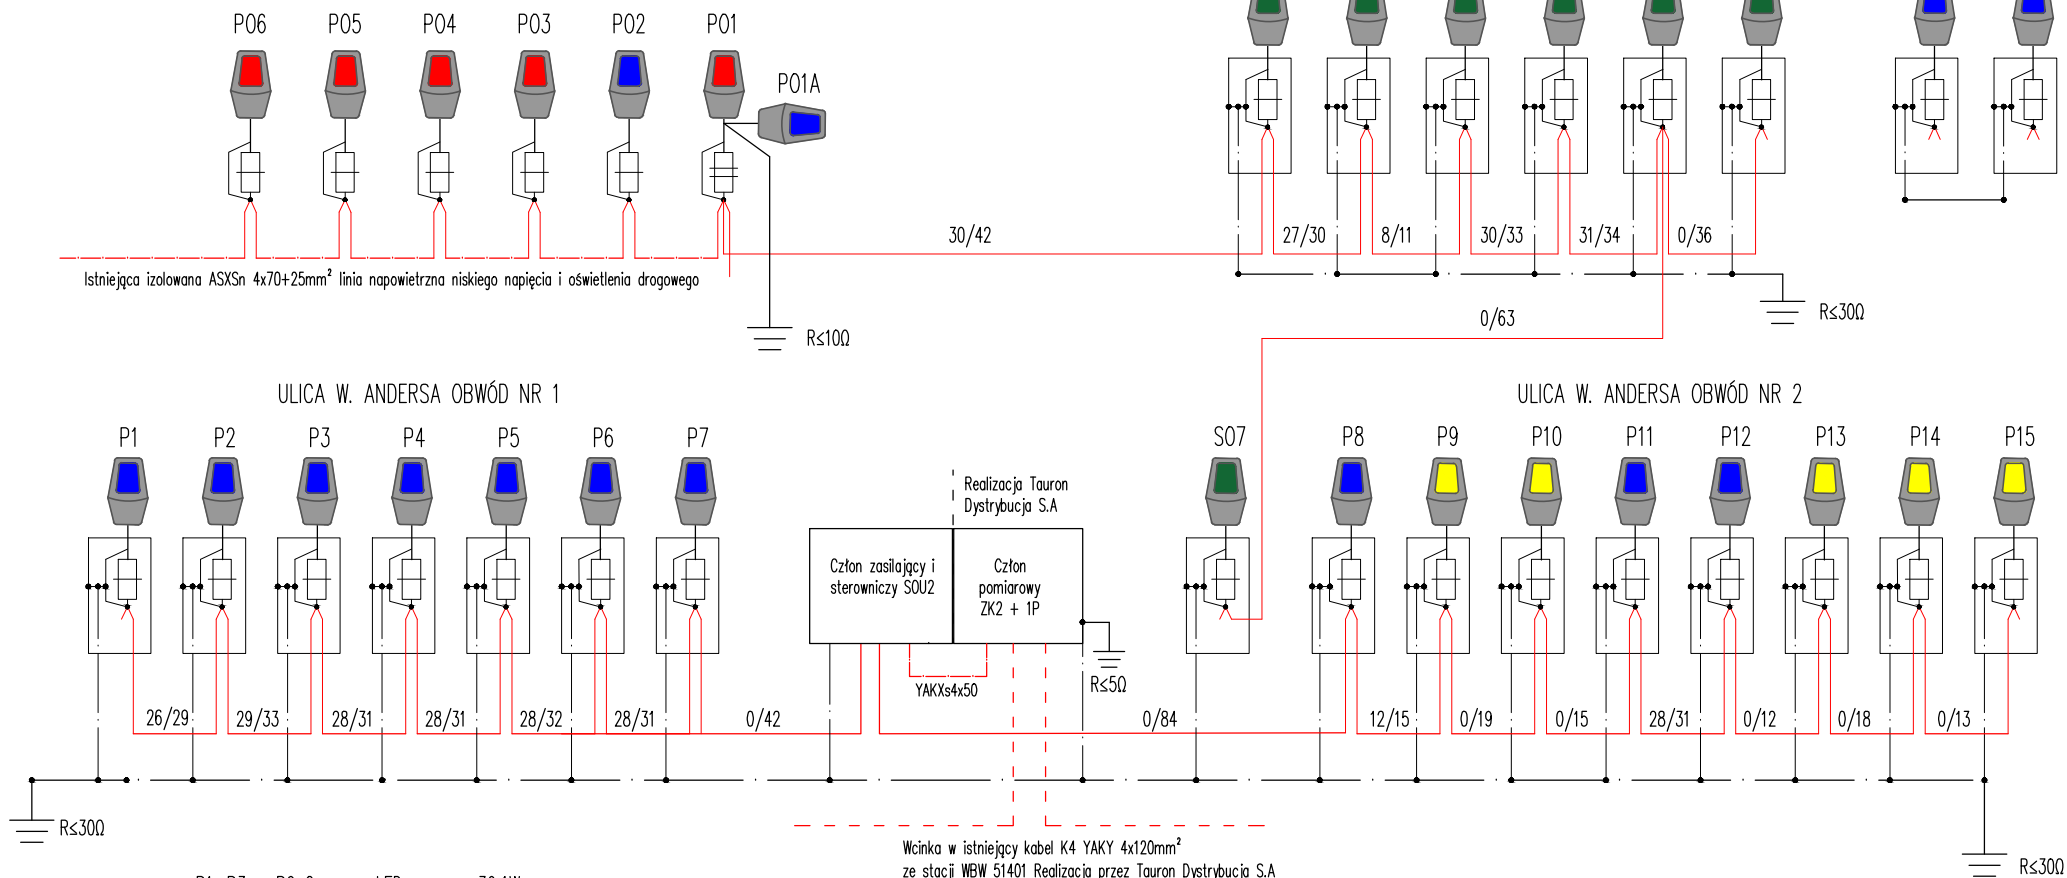

P1, P3 - P6 Oprawa LED o mocy 36,1W zabudowane na wysięgniku istniejącego słupa. Na słupie P1 zabudować dodatkową oprawę o mocy 45,5W. P2 oprawa o mocy 45,5W




Oprawa typu LED o mocy 57,5W zabudowane na szpicie słupa aluminiowego o wysokości 6,0m. na słupie P10 i P14 na wysięgniku prostym o długości 1,5m



Oprawa typu LED o mocy 45,5W zabudowane na wysięgniku o długości i wysokości 1,0m słupa aluminiowego o wysokości 6,0m

25/38

Odległość liniowa między słupami / całkowita długość kabla



Oprawa typu LED o mocy 36,1W zabudowane na wysięgniku istniejącego słupa.

— Projektowany kabel YAKXs 4x35mm² w rurze osłonowej na całej długości trasy kabla
 - - - - - Projektowany bednarka Fe/Zn 4x25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Firma projektowa - inwestycja „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój	email j.w.projekt-kontrol@o2.pl tel 602 328 223
TEMAT ZADANIA	Przebudowa ulicy W. Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu.	
INWESTOR	Gmina Strzegom 58-150 Strzegom Rynek 38	
ADRES INWESTYCJI	Powiat świdnicki m. Strzegom ul. W. Andersa i Brzegowa	
TEMAT RYSUNKU	Schemat strukturalny projektowanej linii kablowej oświetlenia drogowego	
PROJEKTANT	mgr inż. RYSZARD WIATR uprawnienia 10/98/JG; DOŚ /IE/0506/01	
BRANŻA: elektryczna	DATA: październik 2021	Działki nr 2665, 2657, 2533, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642, 2542 obręb nr 3 Śródmieście Rys. E-02