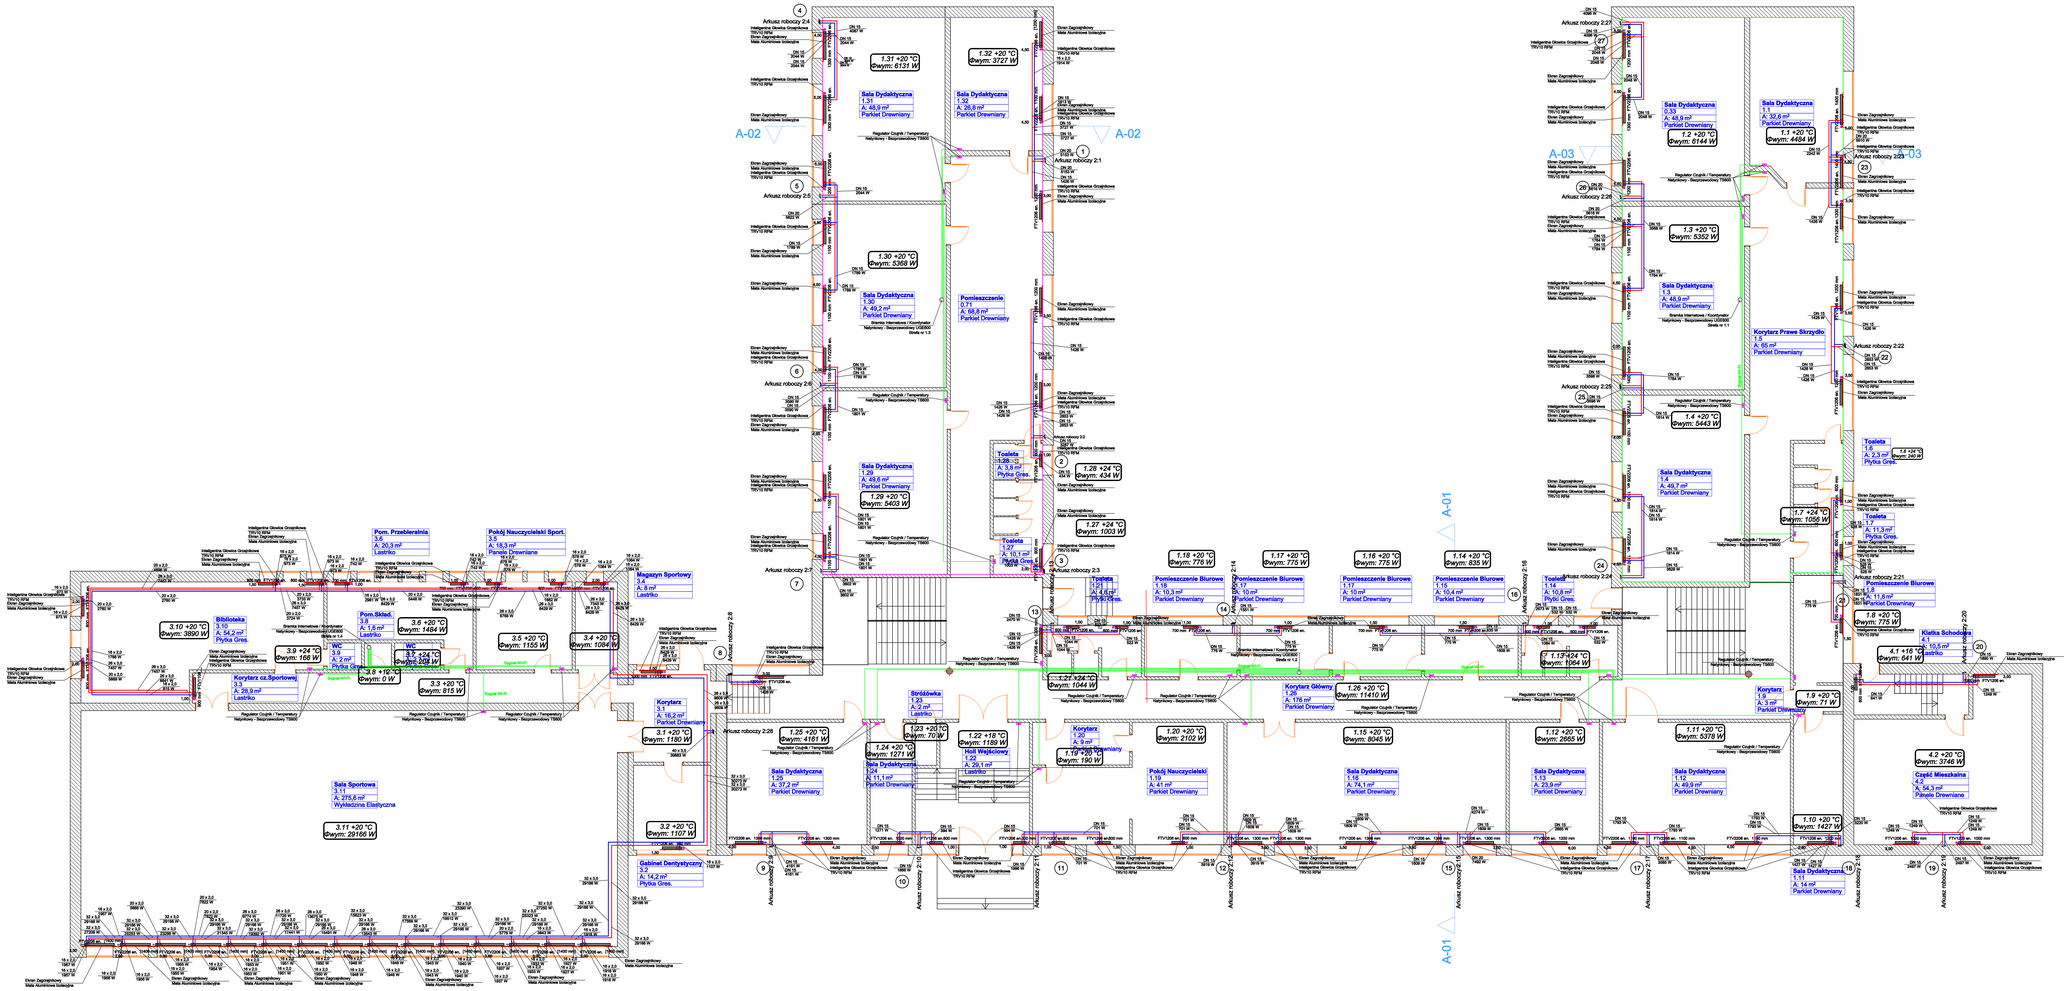


Instalacja c.o. (mat. rura wegl. stal.) prowadzona po ścianie budynku lub brudzie ściennej

Uwagi:

1. Przewody natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
2. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych, a przejścia p.poż. w systemie HILTI
3. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

| | |
|---|---|
| Numer Zadania | *Zadanie 1.4 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Szubinie* |
| TEMAT PROJEKTU | *Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Zadania Modernizacja Wewnętrznej Instalacji Centralnego Ogrzewania w Budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Szubin* |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | *miejscowość: Szubin ul. Tysiąclecia nr działki: 292/143, Obręb Ewidencyjny: Szubin Jednostka Ewidencyjna: Szubin Miasto* |
| INWESTOR | *Gmina Szubin ul. Kryńska 12 89-200 Szubin* |
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA | *GJ Pracownia Projektowa, Jacek Głowacki ul. Harcerska 11 52-630 Kobierzyce tel. 603 231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl* |
| BRANŻA | *SANITARNA* |
| FAZA | *PROJEKT BUDOWLANY* |
| PROJEKTANT | *mgr inż. Radosław Dobrzyński nr uprawnień WKP/0339/PWOS/09 w specjalności sieci i instal. sanitarne* |
| OPRACOWAŁ | *Inż. Jacek Głowacki w specjalności sieci i instal. sanitarne* |
| TYTUŁ RYSUNKU | *Projekt Wymiany Instalacji Centralnego Ogrzewania Budynku Szkoły Rzut Parteru* |
| SKALA | *1:100* |
| DATA | *31 Maj 2023* |
| NR RYSUNKU | *S-02* |