



**OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S**

UWAGA:

1. Tablice mieszkaniowe TM zabudować jako wtykowe, II klasy izolacji, wyposażone w drzwi, o stopniu ochrony IP30.
2. Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń w mieszkaniach przyłączyć, za pomocą linki LgY 4mm², do szyn ochronnych PE w tablicach.

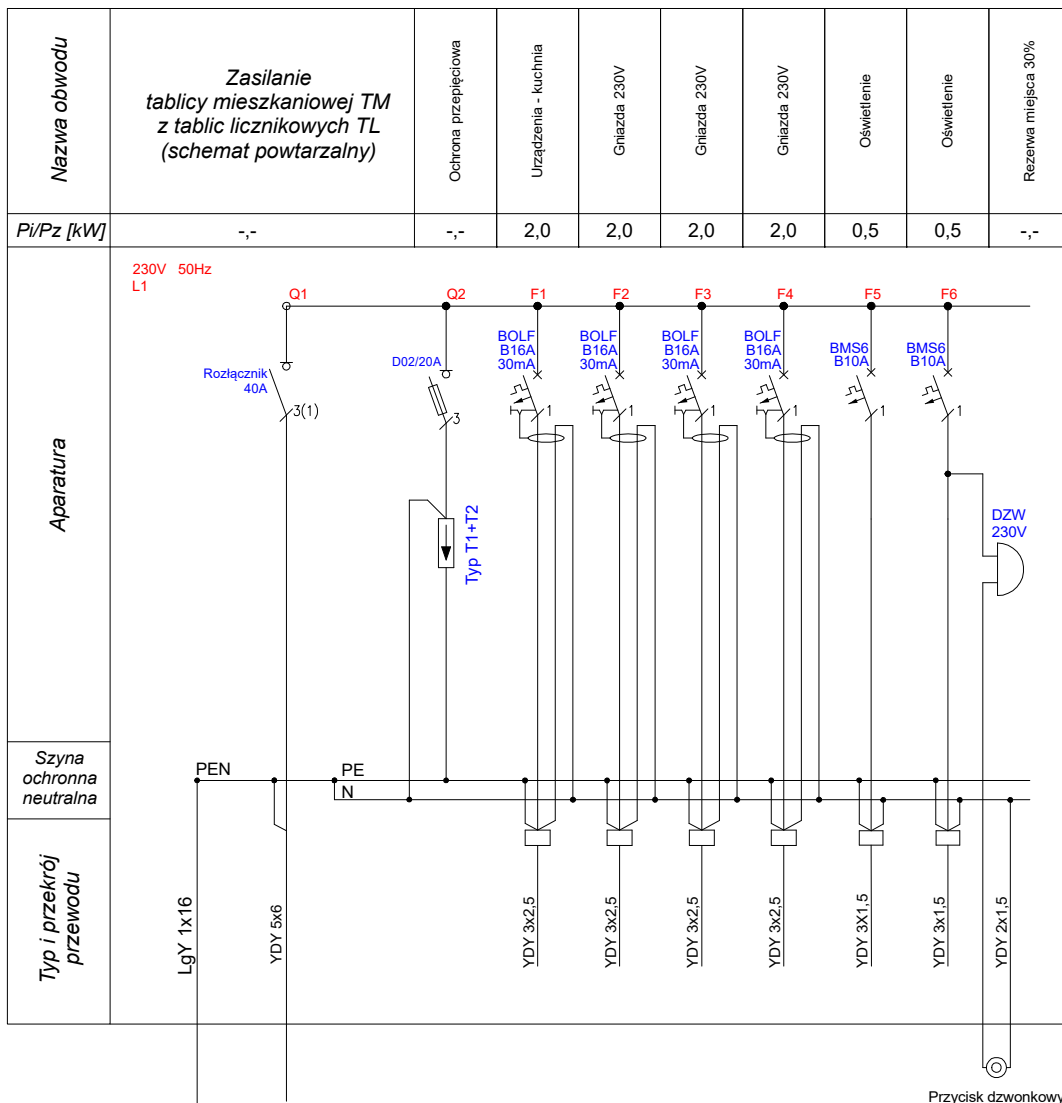

**BIURO PROJEKTOWANIA KOSZTORYSOWANIA I NADZORU W BUDOWNICTWIE
PAWEŁ PUK
Oś. K.Wielkiego 16a/6; 56-200 Góra
tel. 504 085 732; e-mail pawelpuk@wp.pl**

| | | | | |
|--------------|--|--|--------|---------|
| Inwestor: | Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra | | | |
| Obiekt: | Budynek szkoły ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra | | | |
| Temat: | Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z nowym przyłączem prądu | | | |
| Funkcja | Nazwisko | Nr upr. bud. | Podpis | Data |
| Projektant | mgr inż. Marek Żelawski | WKP/0161/POOE/14 | | 01.2022 |
| Sprawdzający | mgr inż. Piotr Murach | WKP/0446/POOE/18 | | 01.2022 |
| Podziałka: | Nr rysunku: E-24 | Temat rysunku: Schemat tablicy TM (powtarzalny) | | |

**OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S**