



złącze kablowe
poza zakresem opracowania

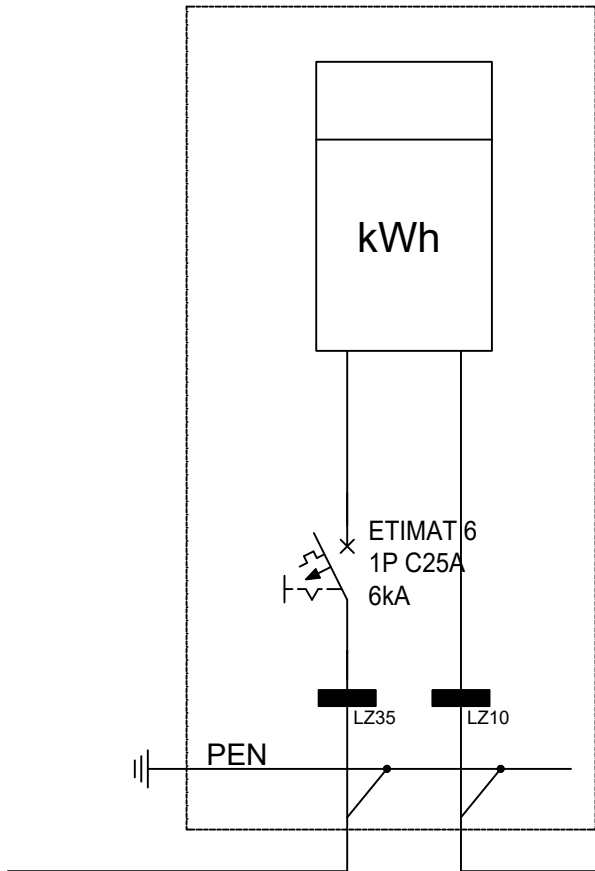

YKY 3x10mm2

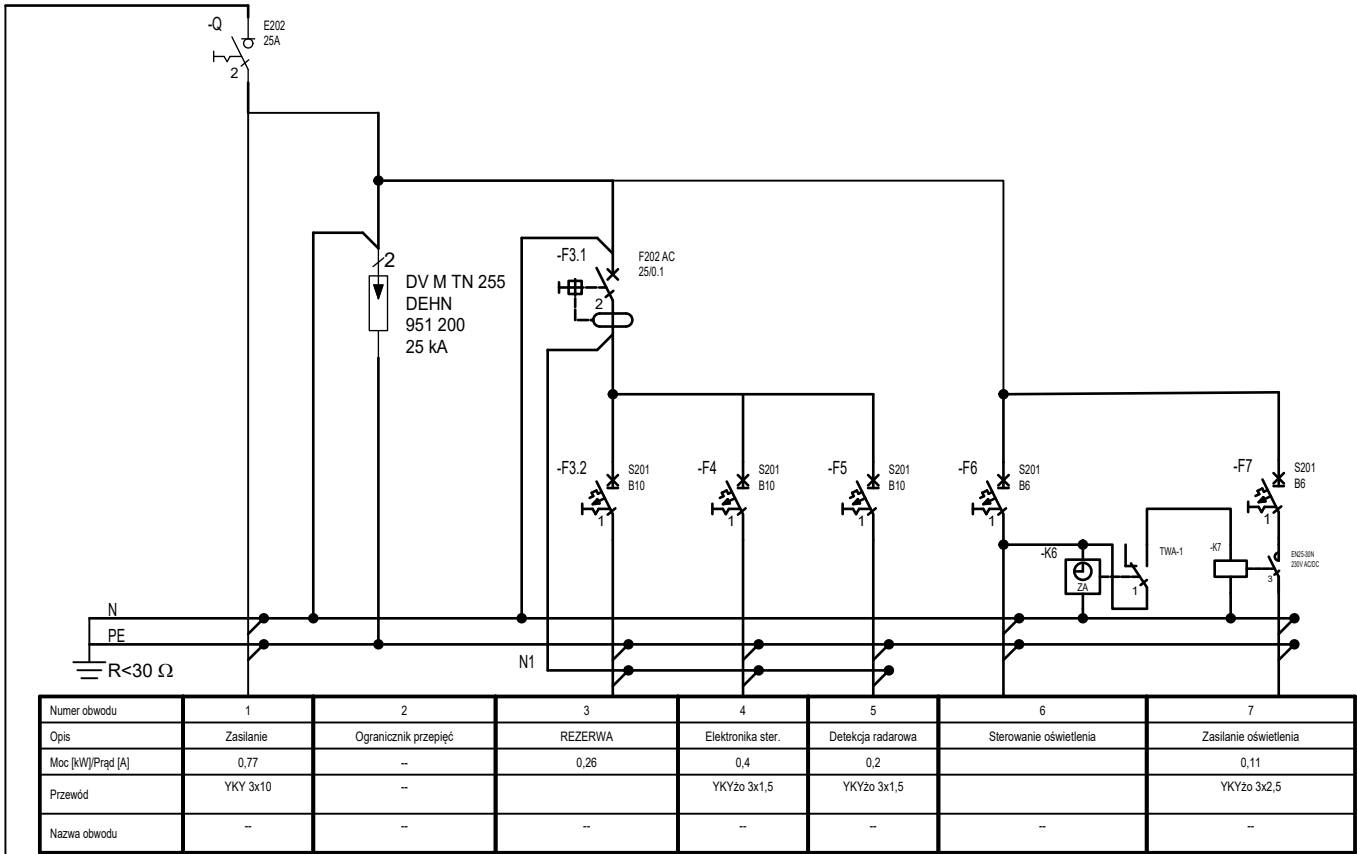

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Opis	Zasilanie	Ogranicznik przepięć	REZERWA	Elektronika ster.	Detekcja radarowa	Sterowanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia
Moc [kW]/Prąd [A]	0,77	--	0,26	0,4	0,2	--	0,11
Przewód	YKY 3x10	--	--	YKY2o 3x1,5	YKY2o 3x1,5	--	YKY2o 3x2,5
Nazwa obwodu	--	--	--	--	--	--	--

ZAMAWIAJĄCY:		
Gmina Przykona Ul. Szkolna 7 62-731 Przykona		
WYKONAWCA:		
OMB Projekt Magdalena Offman Ul. Malwowa 24/1 62-030 Luboń		
NAZWA OPRACOWANIA:		
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU DROGI PRZYKONA-PSARY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZY PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. SPORTOWEJ (PRZY UL. WIATRACZNEJ) W MIEJSCOWOŚCI PRZYKONA- PSARY.		
TYTUŁ RYSUNKU:		
Schemat zasilania		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Daszkiewicz nr. upr. OPL/1193/PWBE/15	
OPRACOWAŁ:	inż. Kamil Janiak	
BRANŻA	Elektryczna	STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA:	ARKUSZ: A3, 297x420	DATA: 08.2021 r.
--		NR RYS. E-05