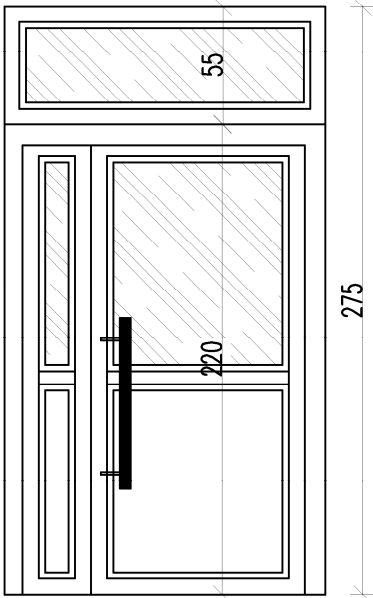
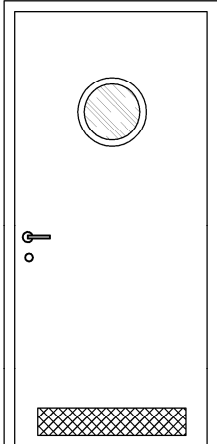
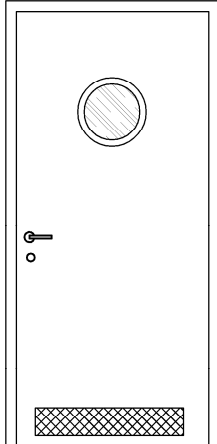


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYS.		D1	D2	D3	
SCHEMAT					
		samozamykacz		samozamykacz	
		-	-	1	
		-	1	-	
		1	-	-	
150(100+35)	100(90)	90(80)			
275(220+55)	205(200)	205(200)			
UWAGI					

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:

- profil - ALU/ciepły(zewnętrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, szkło antywłamaniowe klasy P4 od zewnątrz oraz P2 od wewnątrz
- szyby absorpcyjne z powłoką refleksyjną- reflex (stopsol lub antisol)
- drzwi zewn. o współczynniku U_{max}=1,3W/m²*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydło
- dwie wkładki patentowe, pionowa antaba ze stali nierdzewnej L-100cm
- samozamykacz górny z szyną ślizgową z możliwością blokady otwarcia i regulacją siły i prędkości

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :

- drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego płytami HDF
- Powierzchnia drzwi formowana
- wypełnienie drzwi z płyty wiórowej pełnej.
- ościeżnica regulowana metalowa stała w systemie przylgowym
- zamk wpuszczany, na wkładkę i do blokady łazienkowej
- zawiasy regulowane dobrane do ościeżnicy min. 3 szt na skrzydło
- w poszczególnych drzwiach stosować tuleje wentylacyjne lub kratkę transferową
- w drzwiach stosować przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej bulaj z szybą hartowaną białą mat
- w poszczególnych drzwiach stosować samozamykacz zgodnie z wykazem,
- w drzwiach z samozamykaczem stosować wzmocnienie pod samozamykacz
- klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewnej
- proponowana kolorystyka drzwi "jasny orzech" lub inny uzgodniony z Inwestorem

UWAGA!

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku.
Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki.
Wszystkie otwory drzwiowe należy na etapie prac budowlanych przygotować i wykonać z odpowiednim luzem montażowym wymaganym dla wybranej stolarki i ślusarki drzwiowej.

Uwaga:

Podane na rzucie wymiary w nawiasach przy opisie drzwi aluminiowych oznaczają proj. wymiary skrzydeł, a nie światło przejścia, które to ma wynosić min.90cm dla drzwi 1-skrzd. oraz dla skrzydła czynnego w drzwiach 2-skrzyd. oraz min.120cm łącznie w drzwiach dwuskrzydłowych.
Z uwagi na różne profile ALU dopuszcza się zmianę wymiarów skrzydeł o ok. ±10% mając na uwadze ww. minimalne światło przejścia drzwi.
W przypadku gdy zastosowane profile uniemożliwiają uzyskanie wymaganych minimalnych wymiarów światła przejścia dopuszcza się zmianę wymiarów stolarki drzwiowej w świetle muru o ok. ±5%.

Opracował: