


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy

ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57

NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440,

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406045 kapitał zakładowy 808.000 zł

Wodociągi SW.7023-48-2022

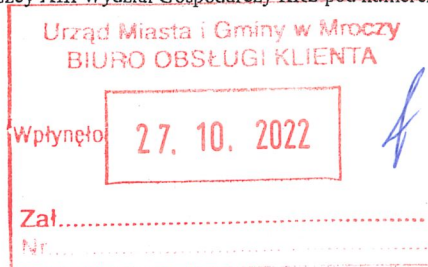

Mrocza dnia 15.10.2022 roku

Gmina Mrocza
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Dot: warunków podłączenia budynku wielorodzinnego na działce 963/11 w Mroczy do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

ZGK w Mroczy Sp. z o.o. informuje, że w celu włączenia do sieci należy spełnić następujące warunki:
Sporządzić projekt budowlany z następującymi zastrzeżeniami:

1. przyłączy wodociągowe

- przyłączy wodociągowe wykonać z rur PE SDR 11 PN 16 DN 100 zakończone hydrantem Dn 80.
- wpięcie należy wykonać poprzez trójnik z zasuwą odcinającą z wyprowadzeniem do istniejącej sieci wodociągowej woD160 na działce nr 963/9
- nad przewodem wodociągowym 0,5m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z drutem sygnalizacyjnym DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuwy i połączeniem z zestawem wodomierzowym
- zawór główny z wodomierzem zainstalować w studzience wodomierzowej
- studzienkę zlokalizować 1m od granicy działki
- zainstalować centralny zawór zwrotny antyskażeniowy
- zamontować wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy klasy C do wody zimnej przystosowany do montażu nakładki radiowej umożliwiającej zdalny odczyt jego wskazań

2. przyłączy kanalizacji sanitarnej

- przyłączy kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV 200x5,9mm SN 8 ze spadkiem min 0,5%
- wpięcie należy wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 963/9 o rzędnej dna 108,39

3. przyłączy kanalizacji deszczowej

- ZGK w Mroczy Sp.z o.o. informuje, że nie posiada w pobliżu działki 963/11 infrastruktury kanalizacji deszczowej
- 4. Uzgodnić projekt z następującymi jednostkami
 - ZGK w Mroczy Sp.z o.o.
 - Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Nakle
 - zarządcą drogi
- 5. Przyłączy (a) winny być wykonane po uzyskaniu zgody w ZGK w Mroczy Sp.z o.o.(art.29a Prawo Przyłączy budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami) lub po dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania przyłączy w Starostwie Powiatowym na podstawie uzgodnionego w ZGK w Mroczy Sp. z o.o. projektu pod warunkiem, że organ przyjmujący nie wniesie sprzeciwu.
- 6. Po zgłoszeniu wykonania przyłącza, przed zasypaniem, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego przyłącza, sporządzając protokół odbioru.
- 7. Wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci może wykonać wyłącznie Przedsiębiorstwo Wodociągowe
- 8. Po wykonaniu przyłącza należy wykonać inwentaryzację geodezyjną którą należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa

Warunki zachowują ważność 2 lata od dnia ich wystawienia.

Prezes Zarządu

Podpis

mgr inż. Marcin Narloch

Zgodnie z art 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz 2028 z późn. zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.; natomiast kto wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Otrzymują:

- Adresat
- A/a