



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q2	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku									
Opis	ROZŁĄCZNIK	LAMPKI KONTROLI FAZ	LAMPKI KONTROLI FAZ	LAMPKI KONTROLI FAZ	OŚWIETLENIE AWARYJNE	OŚWIETLENIE	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	POMPA	POMPA
Przekrój przewodu	5x4				3x1,5	3x1,5		3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY				YDY	YDY		YDY	YDY

	TK1  TK1	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:	E03	B		E	
				A	2021-08-20	D	
		Data:		Autor:	A.Kuroczycki	Nr. akurusa:	1 / 3

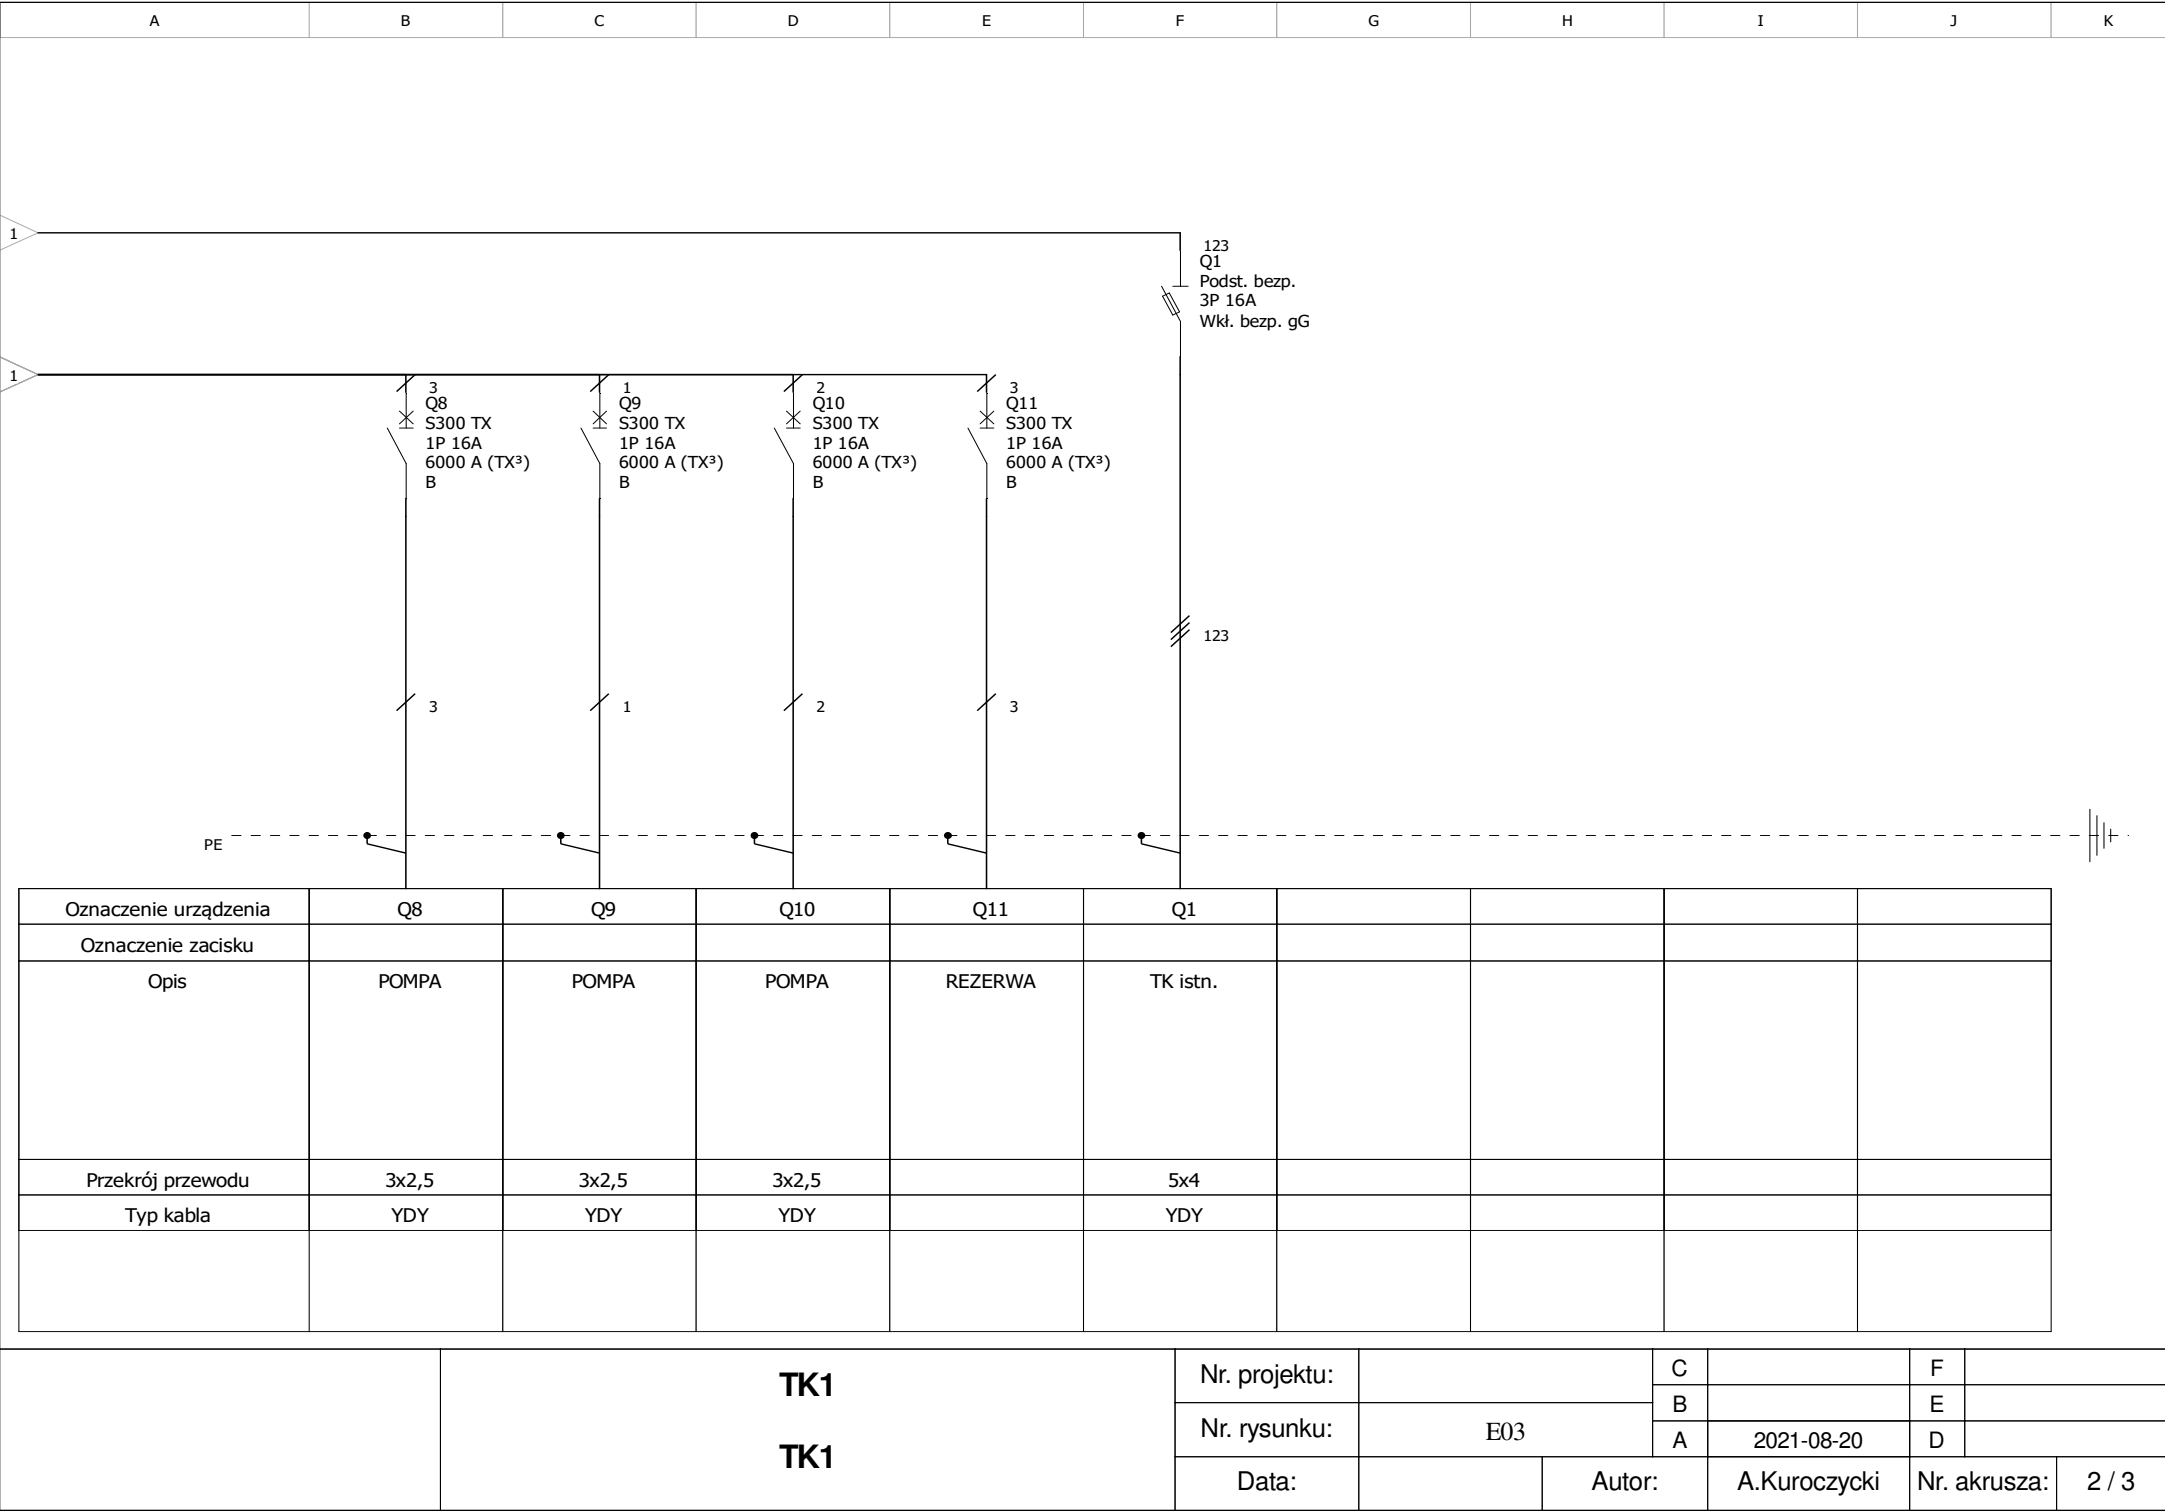

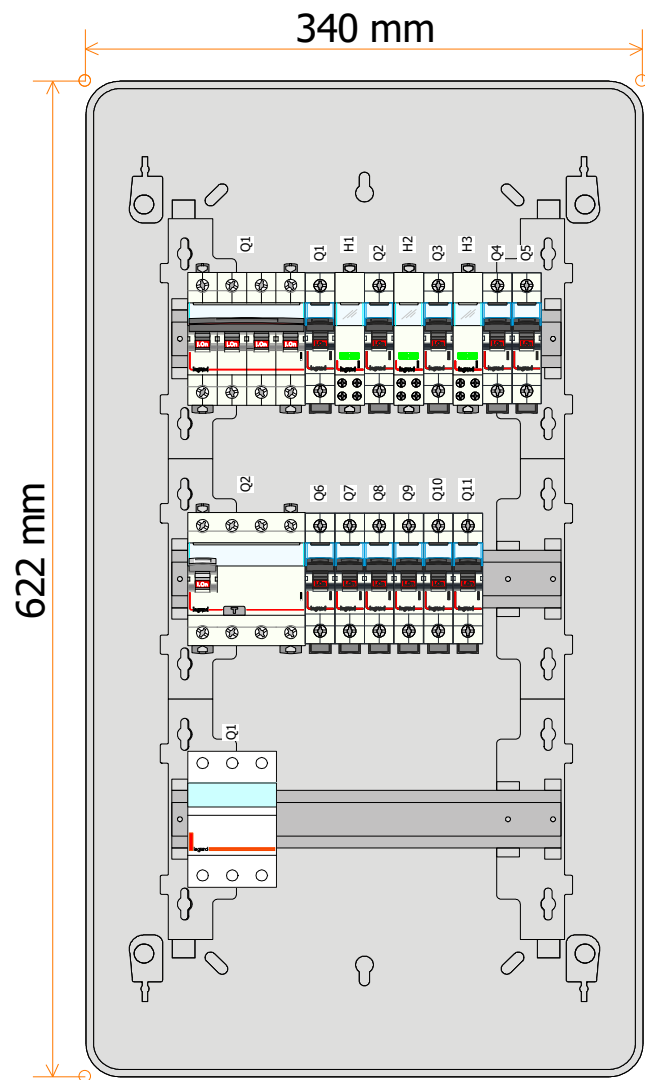

	TK1	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
		Data:		A	2021-08-20	D	
		Autor:		A.Kuroczycki		Nr. akusza:	3 / 3