




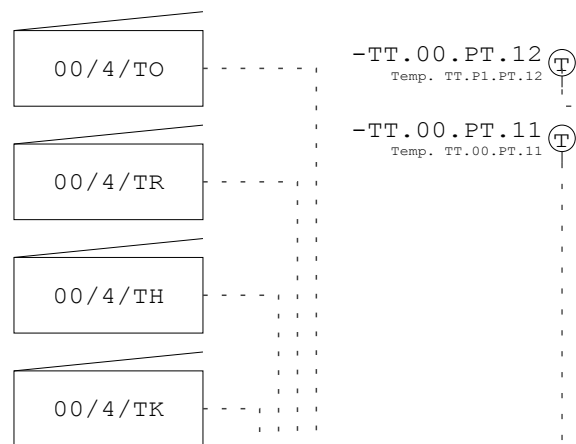

1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych zgodnie z dokumentacją rozdzielnic (patrz. branża elektryczna)


[illegible]

+Szafa

-00/4/TBMS

Szafa automatyki

kontrola zasilania
ochronnik
pożar
Sterownik z modułami I/O

Instalacja:		Data	Faza	Branża	Nr projektu	Stan	Zmiana	Data	Nazwa	
=00/4/TBMS		Lipec 2019	PW	AKPiA i BMS	IBG-P/240/18					
A2 Schemat automatyzacji tablicy 00/4/TBMS		<div>Wykonane dla</div> <div>Uniwersytet Medyczny w Łodzi</div> <div></div>								
Numer rysunku	Szafa	<div>al. Kościuszki 4</div> <div>Łódź</div>				Opr.	Marcin Waclawski			
240_IP_A2_XX_DR_B_00008	A2 00/4/TBMS					Proj.	Grzegorz Rybak		POM/0186/POOE/08	
						Spr.	Andrzej Rulewski		251/Gd/2002	