



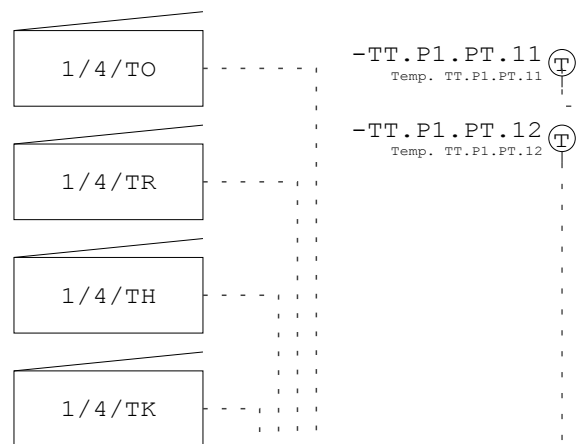

1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych zgodnie z dokumentacją rozdzielnic (patrz. branża elektryczna)


[illegible]

+Szafa

-1/4/TBMS

Szafa automatyki

kontrola zasilania
ochronnik
pożar
Sterownik z modułami I/O

Instalacja:		Data	Faza	Branża	Nr projektu	Stan	Zmiana	Data	Nazwa	
=1/4/TBMS		Lipec 2019	PW	AKPiA i BMS	IBG-P/240/18					
A2 Schemat automatyzacji tablicy 1/4/TBMS		<div>Wykonane dla</div> <div>Uniwersytet Medyczny w Łodzi</div> <div></div> <div>al. Kościuszki 4</div> <div>Łódź</div>								
Numer rysunku	Szafa					Opr.	Marcin Wacławski			
240_IP_A2_XX_DR_B_00004	A2 1/4/TBMS					Proj.	Grzegorz Rybak		POM/0186/POOE/08	
						Spr.	Andrzej Rulewski		251/Gd/2002	