


RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użytkowa [m²]
1/1	SALA NARAD	232,40
1/2	ZAPLECZE SALI NARAD	15,80
1/3	KOMUNIKACJA	50,25
1/4	WC MĘSKIE	2,95
1/4A	PRZEDSIONEK WC	2,45
1/5	WC DAMSKIE	1,75
1/5A	PRZEDSIONEK WC	3,60
1/6	KOMUNIKACJA	16,25
1/7	JADALNIA	36,15
1/8	POKÓJ WYPOCZYNKU	33,05
1/9	KOMUNIKACJA	142,50
1/10	SALKĄ SZKOLEN	28,30
1/11	POM. MYCIA SPRZĘTU I UBRAN	31,95
1/12	SAUNA	34,60
1/13	POM. GOSPODARCZE	34,55
1/14	SERWEROWNIA	21,35
1/15	POM. SPORTOWO-REKREACYJNE	70,65
1/16	POM. PORZĄDKOWE	4,80
1/17	SANITARIATY DAMSKIE	7,50
1/18	POMIESZCZENIE	5,00
1/19	SANITARIATY MĘSKIE	21,20
1/20	POM. GOSPODARCZE	14,00
1/21	PALARNIA	6,80
1/22	WYJSCIE NA DACH	18,05
1/23	POK. DOWÓDCY JRG	28,30
1/23A	POM. SOCJALNE	3,80
1/24	POK. Z-CY DOWÓDCY JRG	22,20
1/25	BIURO DOWÓDCY ZMIAN	22,80
1/26	POM. SOCJALNO-BYTOWE	22,80
1/27	POM. SOCJALNO-BYTOWE	22,30
1/28	POM. SOCJALNO-BYTOWE	19,50
1/29	POM. SOCJALNO-BYTOWE	20,00
1/30	SZATNIA	15,75
1/31	SZATNIA	15,00
1/32	SZATNIA	15,75
ŁĄCZNIE		1044,10

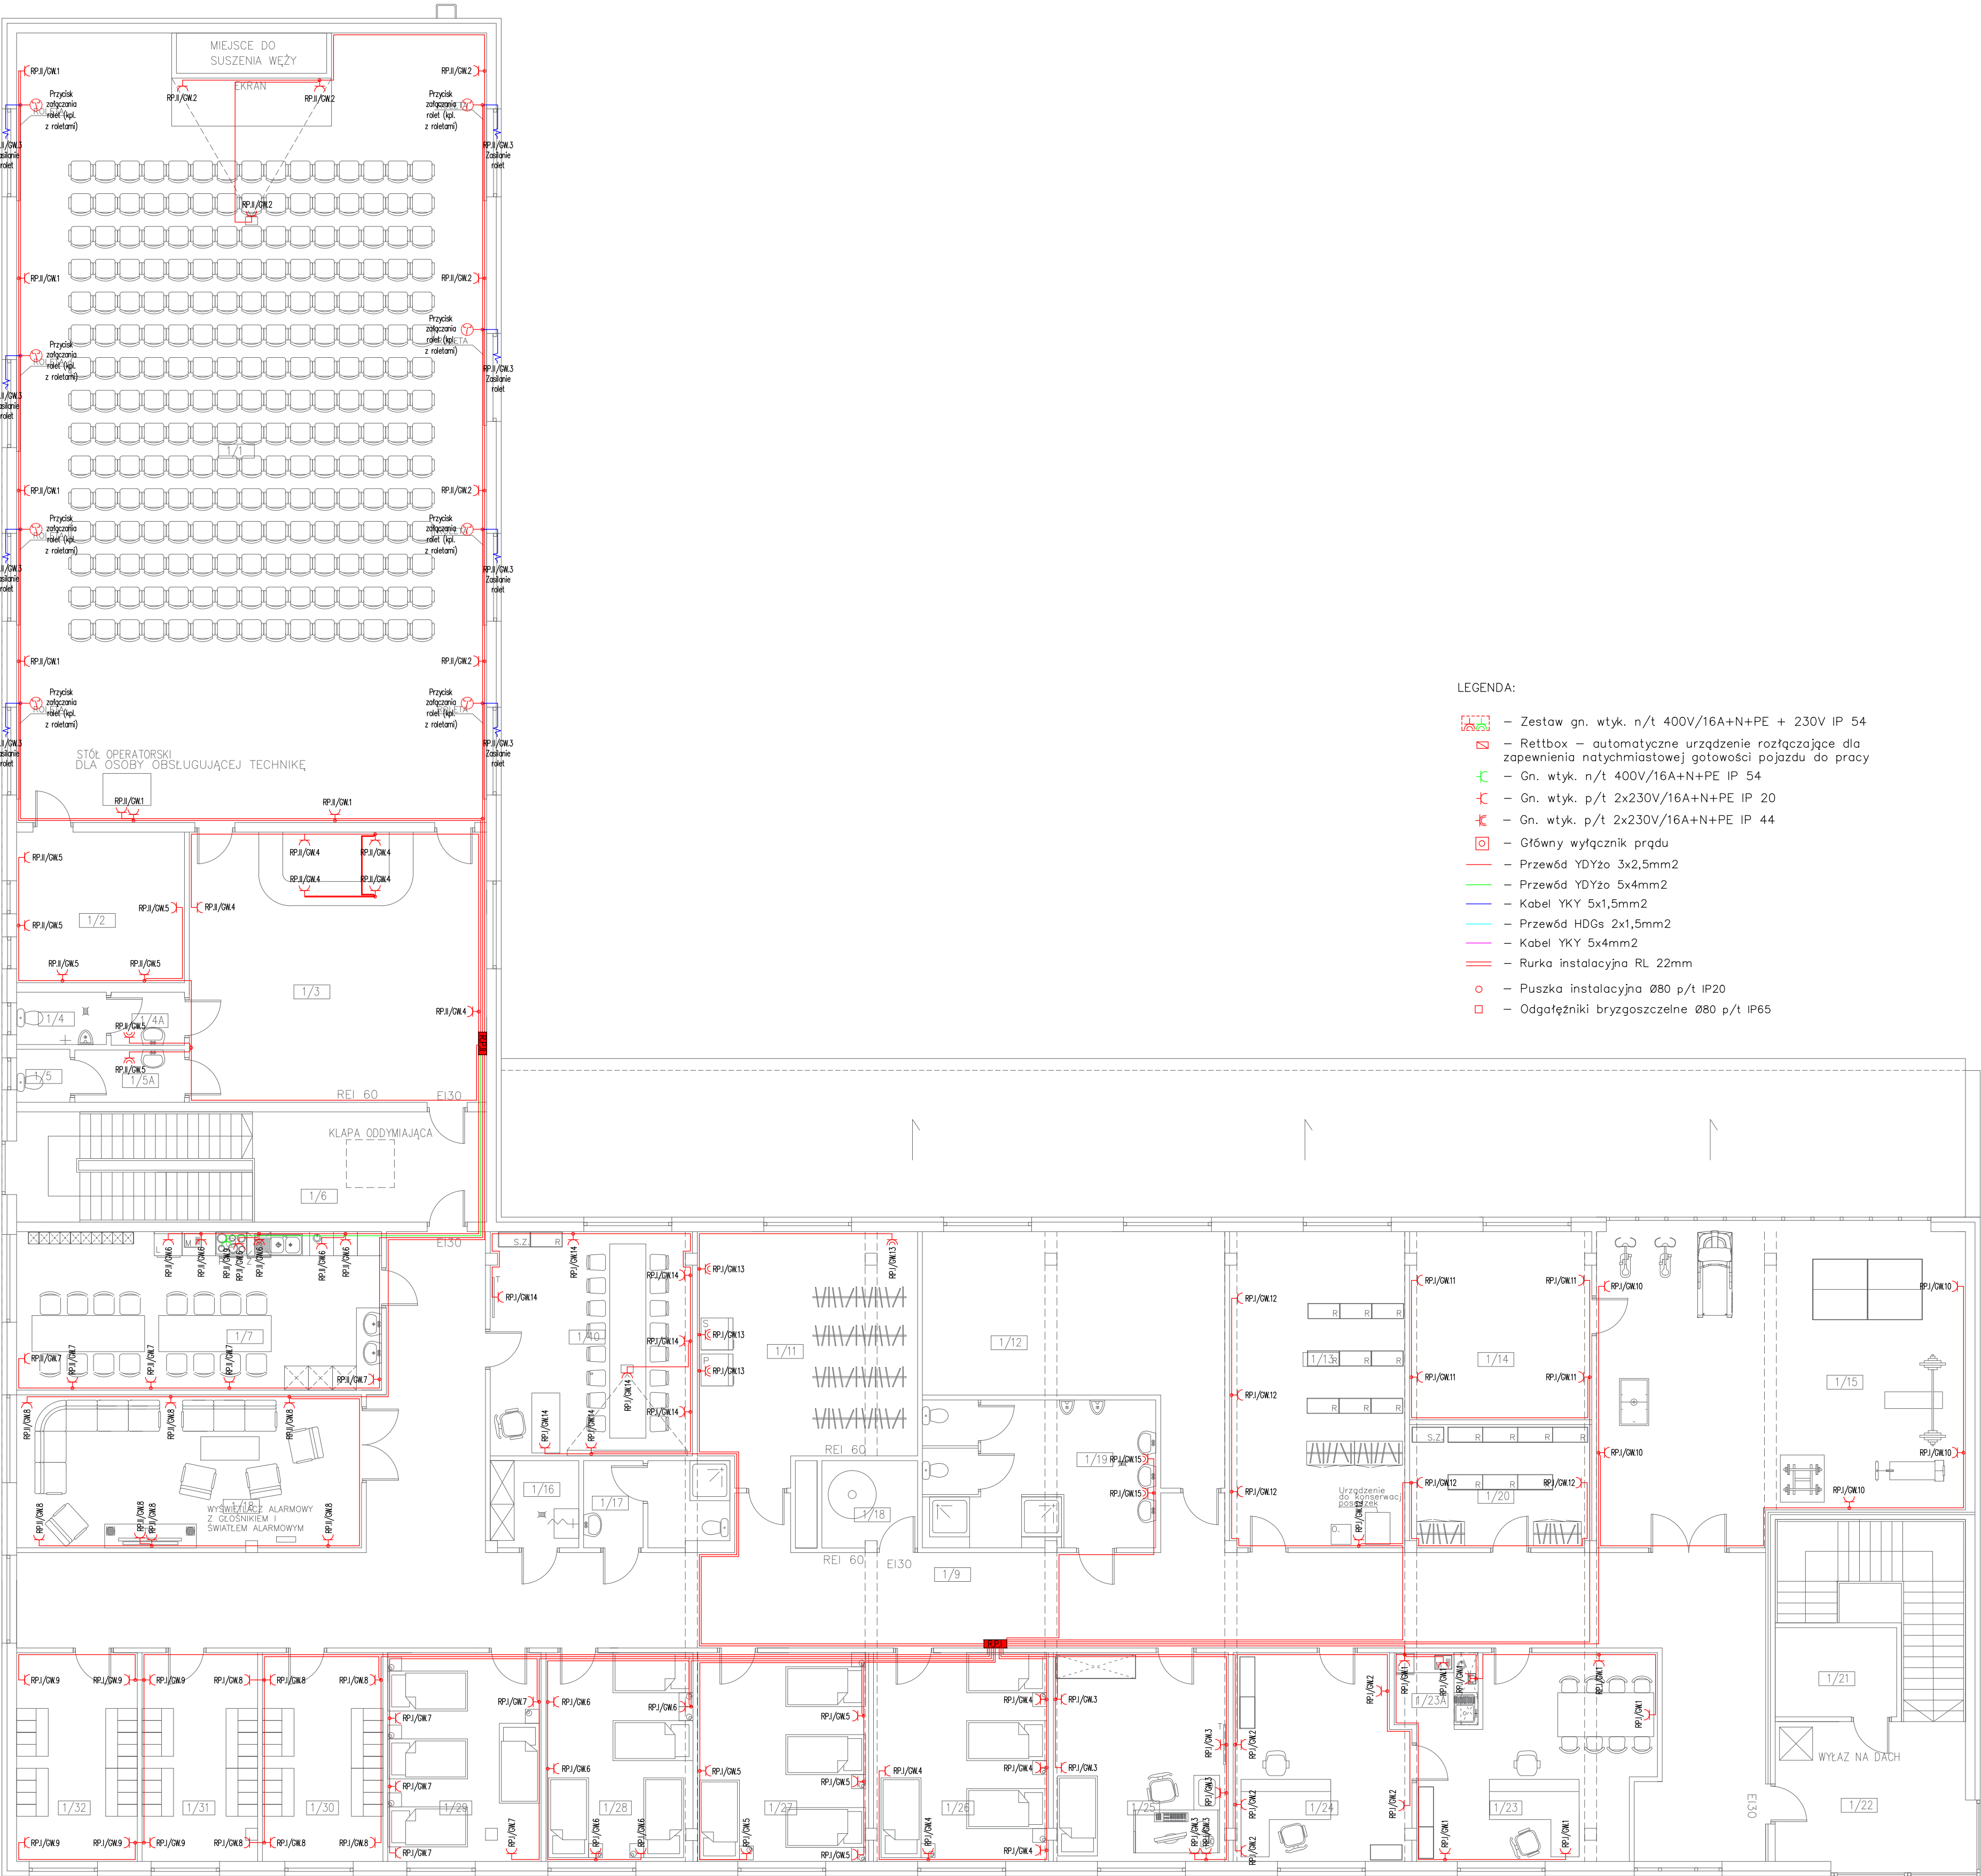

- LEGENDA:
- Zestaw gn. wtyk. n/t 400V/16A+N+PE + 230V IP 54
 - Retibox – automatyczne urządzenie rozłączające dla zapewnienia natychmiastowej gotowości pojazdu do pracy
 - Gn. wtyk. n/t 400V/16A+N+PE IP 54
 - Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP 20
 - Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP 44
 - Główny wyłącznik prądu
 - Przewód YDYzo 3x2,5mm2
 - Przewód YDYzo 5x4mm2
 - Kabel YKY 5x1,5mm2
 - Przewód HDGs 2x1,5mm2
 - Kabel YKY 5x4mm2
 - Rurka instalacyjna RL 22mm
 - Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
 - Odgałęźniki bryzgoszczelne Ø80 p/t IP65

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"		
Investycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE. POLEGAJĄCA NA: BUDOWA NOWEGO OBIEKTU STRAŻNICZY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BUDOWA NOWEGO ZJAZDU OD ULICY DZIEC POLSKICH, BUDOWA I ROZBUDOWA WIEŻOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDOWA PŁACÓW MANIEWROWYCH ROZBUDOWA BUDYNKÓW GARAŻOWO -MAGAZYNOWYCH	Data: 01. 2017r
Adres inwestycji	PIŁA UL. MONIUSZKI 1 02-001 PŁA	Skala 1:100 Branża / P.B
Investor	KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE	
Adres inwestora	64-920 PIŁA, UL. MONIUSZKI 1	
Temat rysunku	Rzut piętra - Instalacja gniazd wtykowych	ETAP P.B./E-04
Branża elektryczna	Projektant:	mgr inż. Marek Kowalczyk Nr upr. LOD/0901/PW/OE/08
	Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Piątek Nr upr. LOD/2049/PW/OE/12
	Opracował:	Bartosz Jędrzejczyk