


RZUT PIWNICY  
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNICY			
Nr pomieszczenia	Nazwa	Podłoga	Powierzchnia [m2]
0.01	HOLL	GRES	23,10
0.02	KORYTARZ	GRES	37,84
0.03	POM. GOSPODARCZE	GRES	50,71
0.04	POM. GOSPODARCZE	GRES	52,65
0.05	POM. GOSPODARCZE	GRES	30,04
0.06	KORYTARZ	GRES	12,46
0.07	KOTŁOWNIA	POS. BETONOWA	41,06
0.08	POM. GOSPODARCZE	POS. BETONOWA	20,96
0.09	POM. GOSPODARCZE	GRES	19,56
0.10	KORYTARZ	GRES	18,32
0.11	POM. GOSPODARCZE	GRES	3,70
0.12	POM. GOSPODARCZE	GRES	30,82
0.13	POM. GOSPODARCZE	GRES	23,79
0.14	POM. GOSPODARCZE	GRES	10,93
0.15	POM. GOSPODARCZE	GRES	21,56
0.16	STOŁÓWKA	GRES	42,09
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			439,59

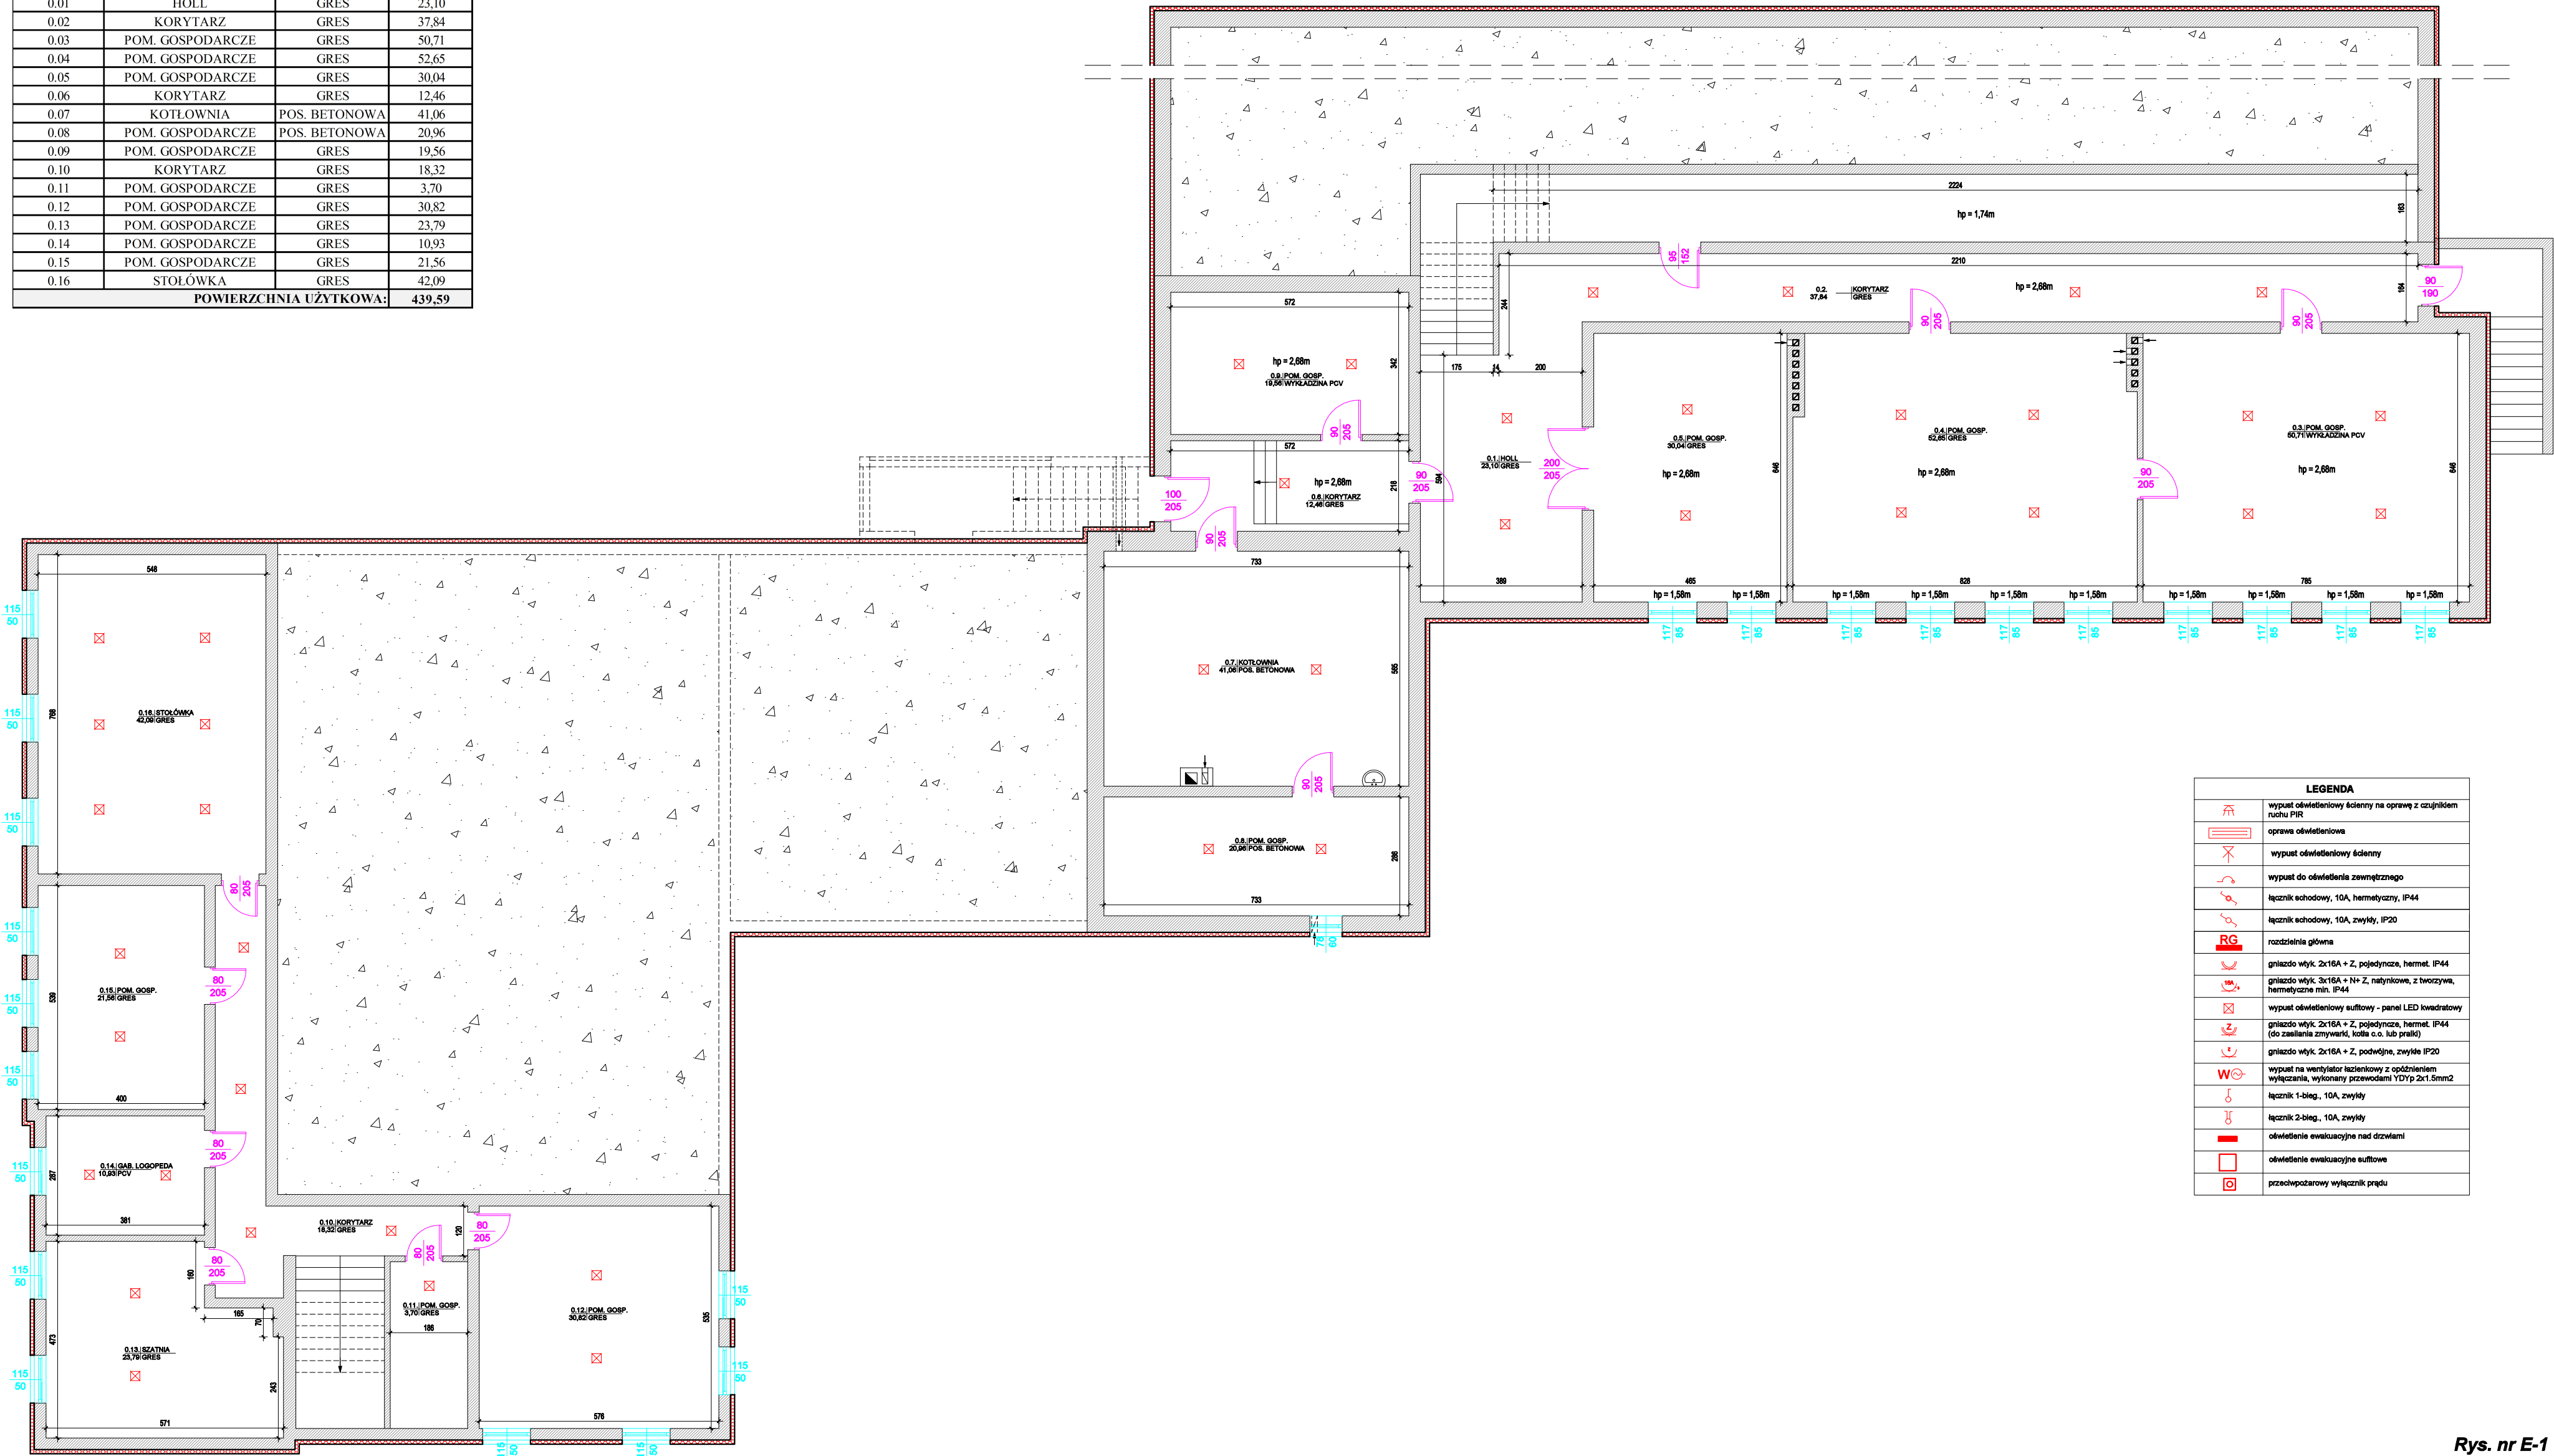

LEGENDA	
	wypust oświetleniowy ścienny na oprawie z czujnikiem ruchu PIR
	oprawa oświetleniowa
	wypust oświetleniowy ścienny
	wypust do oświetlenia zewnętrznego
	łącznik echodowy, 10A, hermetyczny, IP44
	łącznik echodowy, 10A, zwykły, IP20
	rozdzielnic główna
	gniazdo wtyk 2x16A + Z, pojedyncze, herm. IP44
	gniazdo wtyk 3x16A + N+ Z, natynkowe, z tworzywa, hermetyczne m.in. IP44
	wypust oświetleniowy sufitowy - panel LED kwadratowy
	gniazdo wtyk 2x16A + Z, pojedyncze, herm. IP44 (do zasilania zmywarki, kofe s.c. lub pralki)
	gniazdo wtyk 2x16A + Z, podwójne, zwykłe IP20
	wypust na wentylator kaskiowy z opóźnieniem wyłącznika, wykonany przewodami YDYp 2x1,5mm2
	łącznik 1-bieg, 10A, zwykły
	łącznik 2-bieg, 10A, zwykły
	oświetlenie ewakuacyjne nad drzwiami
	oświetlenie ewakuacyjne sufitowe
	przełącznikowy wyłącznik prądu

Rys. nr E-1

OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY ROGOWO - SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOWIE		
ADRES	dz. nr 298/3, obręb Rogowo, gm. Rogowo		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIWNICY	Skala:	1:100
PROJEKTANT	Radosław Malinowski Upraw. bud. POM/0322/PBE/17	Data:	05.2024