

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych niezidentyfikowanych urządzeń podziemnych,
których nie wykryto w trakcie pomiaru.

jednostka ewidencyjna: 041409_4, Świecie
obręb: ewidencyjny: 0002, Przechowo
działka nr 456/32, 445/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

PUWG "2000" s. 6 Układ wysokości PL-EVRF2007-NH
Arkusz mapy 6.199.24.02.2.2 i inne

Ks. rob. 9176/2020 Id. zgłoszenia 6640.3146.2020



Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
Sieci projektowane - stan na dzień 09.12.2020r

Koronowo, dnia 16.04.2021r.

Wykonał: Andrzej Izbaner upr 16722

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ prowadzący państwową zespół geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIECKI
Ny oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół 6640.3146.2020_11362 z dnia 04.08.2021r
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.3146.2020
Imię, nazwisko nr uprawnień podpis kierownika prac	Andrzej Izbaner upr 16722

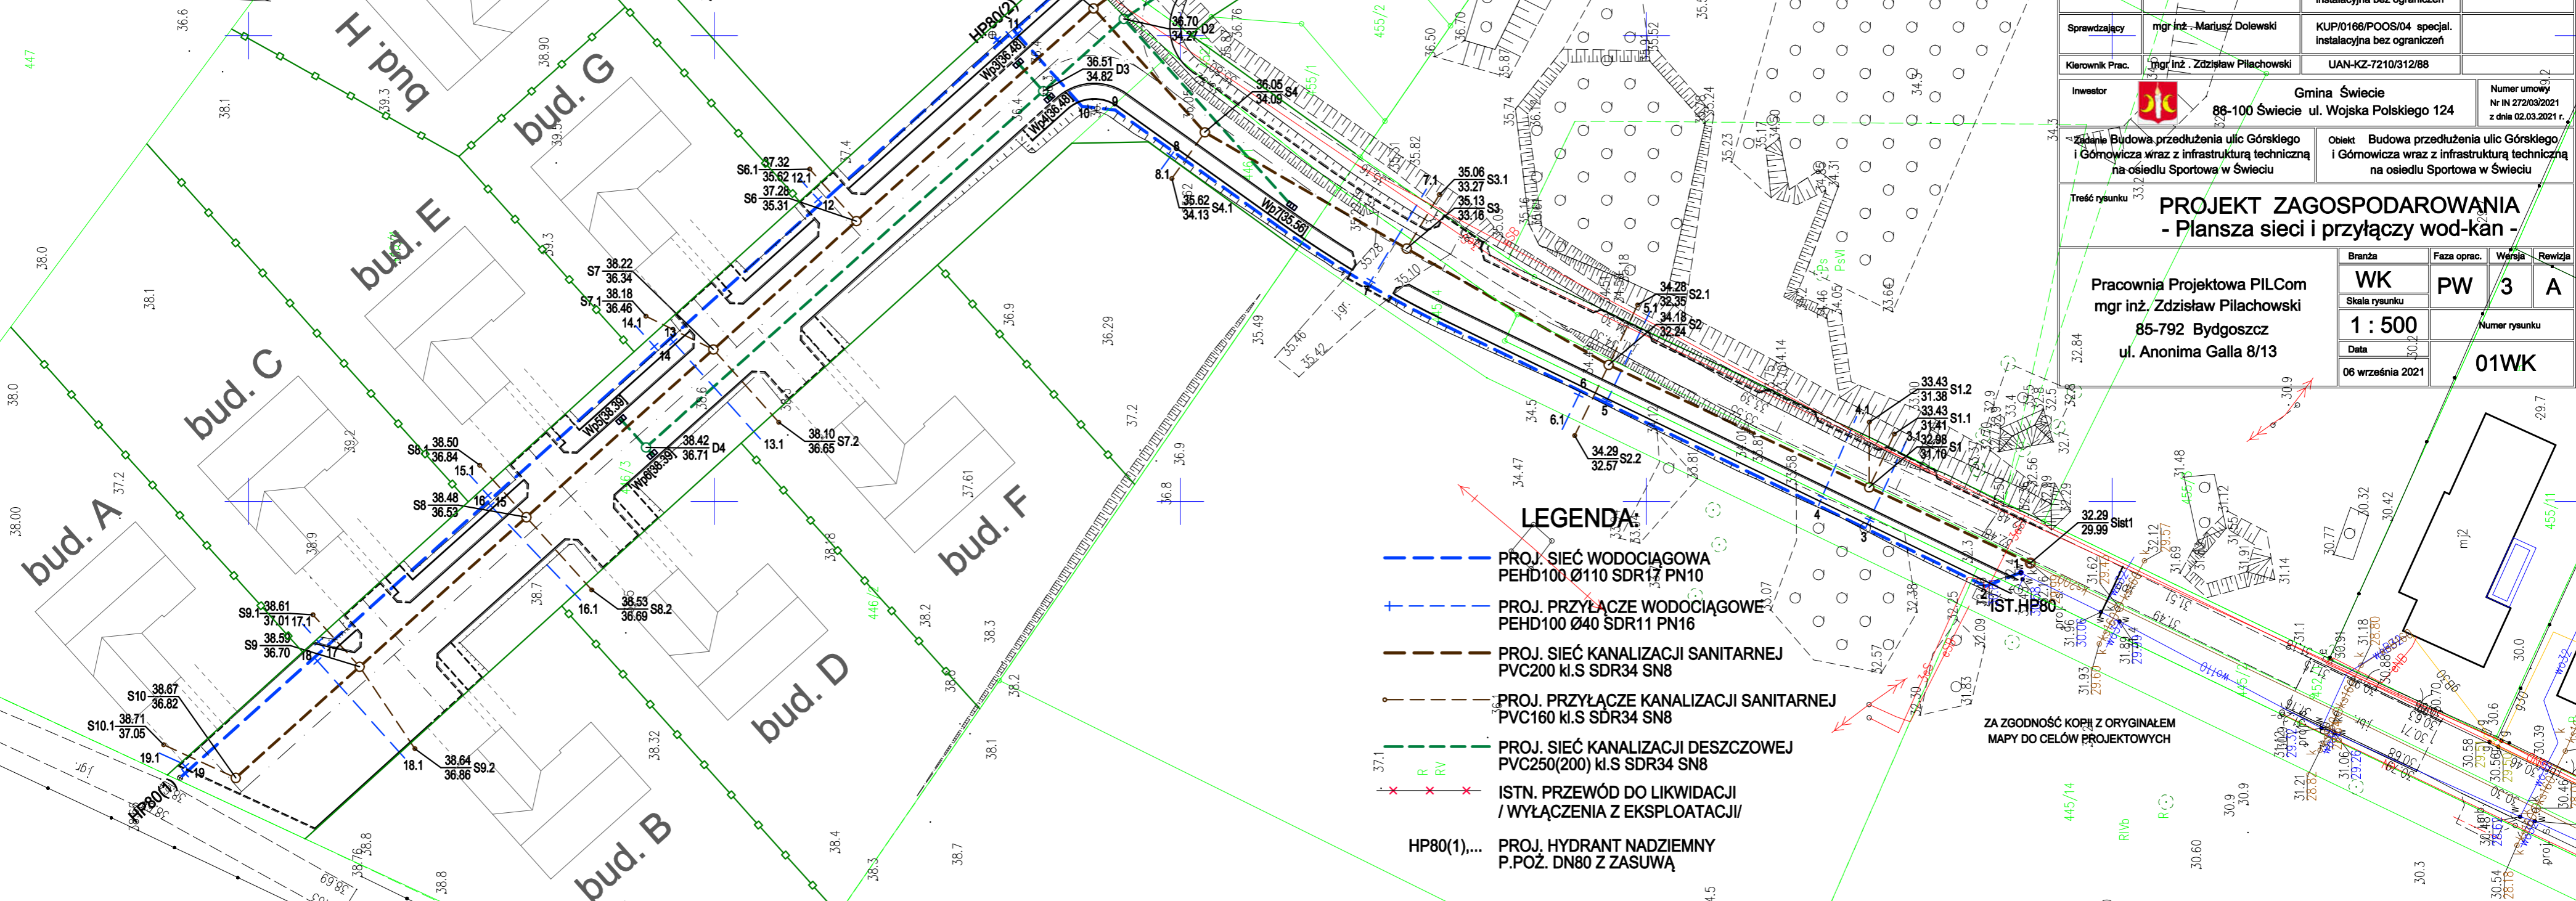

LEGENDA:

- PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA
PEHD100 Ø110 SDR17 PN10
- PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
PEHD100 Ø40 SDR11 PN16
- PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC200 kl.S SDR34 SN8
- PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC160 kl.S SDR34 SN8
- PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PVC250(200) kl.S SDR34 SN8
- ISTN. PRZEWÓD DO LIKWIDACJI
/ WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI/
- HP80(1),... PROJ. HYDRANT NADZIEMNY
P.POŻ. DN80 Z ZASUWĄ

ZA ZGODNOŚĆ KOPII Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

3	A	08.06.21	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor
2	A	12.05.21	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor
1	A	05.03.21	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor
Wersja	Rewizja	Data	Zmiana - zakres	Zmieniający
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Michał Przytycki	KUP/0170/POOS/04 specjal. Instalacyjna bez ograniczeń		
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Dolewski	KUP/0166/POOS/04 specjal. Instalacyjna bez ograniczeń		
Kierownik Prac.	mgr inż. Zdzisław Piłachowski	UAN-KZ-7210/312/88		
Inwestor	Gmina Świecie 88-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124	Numer umowy Nr IN 272/03/2021 z dnia 02.03.2021 r.		

Opis: Budowa przedłużenia ul. Górnego
i Górnicy wraz z infrastrukturą techniczną
na osiedlu Sportowa w Świeciu

Opis: Budowa przedłużenia ul. Górnego
i Górnicy wraz z infrastrukturą techniczną
na osiedlu Sportowa w Świeciu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - Plansza sieci i przyłączy wod-kan -

Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Piłachowski 85-792 Bydgoszcz ul. Anonima Galla 8/13	Branża WK Skala rysunku 1 : 500 Data 06 września 2021	Faza oprac. PW 3 A Numer rysunku 01WK
--	--	--