


HDGS 5x2,5 w Rstalowej 28  
na konstrukcji rozdzielnicy

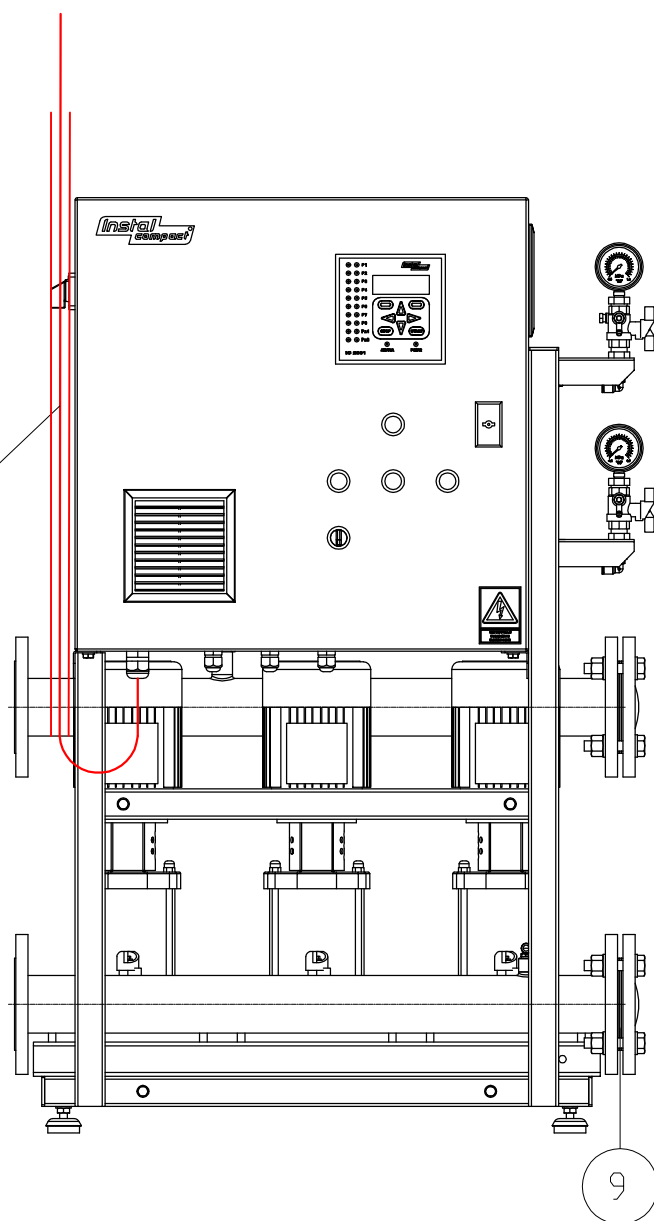

$P_i = 2,25 \text{ kW}$  ( $3 \times 0,75 \text{ kW}$ ), 400V

Przewód HDGS 5x2,5 PH90

TEMAT: PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PPOŻ.		TEMAT RYSUNKU:				
OBJEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI STRZELCE OPOLSKIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 3		ELEWACJA ROZDZIELNICY ZESTAWU POMPOWEGP				
INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU OPOLE, UL. KORFANTEGO 2						
PROJEKTANT mgr inż. Janusz Kurdej	UPRAWNIENIA OPL/0309/POOE/07	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A. P. P. ARCH-STUDIO  45-064 OPOLE, UL. KOLŁATAJA 11/63	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Leszek Tamogrodzki	UPRAWNIENIA OPL/0310/POOE/07		DATA:	SIERPIEŃ 2013	SKALA:	NR RYSUNKU:
OPRACOWAŁ mgr inż. Karol Drzazga	UPRAWNIENIA 51/82/Op					E-4