

## INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

*Nazwa i adres*

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

*Nazwa obiektu i lokalizacja*

Budynek HALA SPORTOWA  
ul. Dożynkowa 9, Poznań

*Poziom*

Rzut piętra +1 - strefa socjalno-biurowa

*Opracował:*


Dział Inwestycji i Remontów UEP

*Data opracowania*

12.04.2019 r.

*Rev. 1*

*Rev. 2*



## INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

*Nazwa i adres*

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

*Nazwa obiektu i lokalizacja*

Budynek HALA SPORTOWA  
ul. Dożynkowa 9, Poznań

*Poziom*

Rzut piętra +2 - strefa socjalno-biurowa

*Opracował:*


Dział Inwestycji i Remontów UEP

*Data opracowania*


12.04.2019 r.

*Rev. 1*

*Rev. 2*

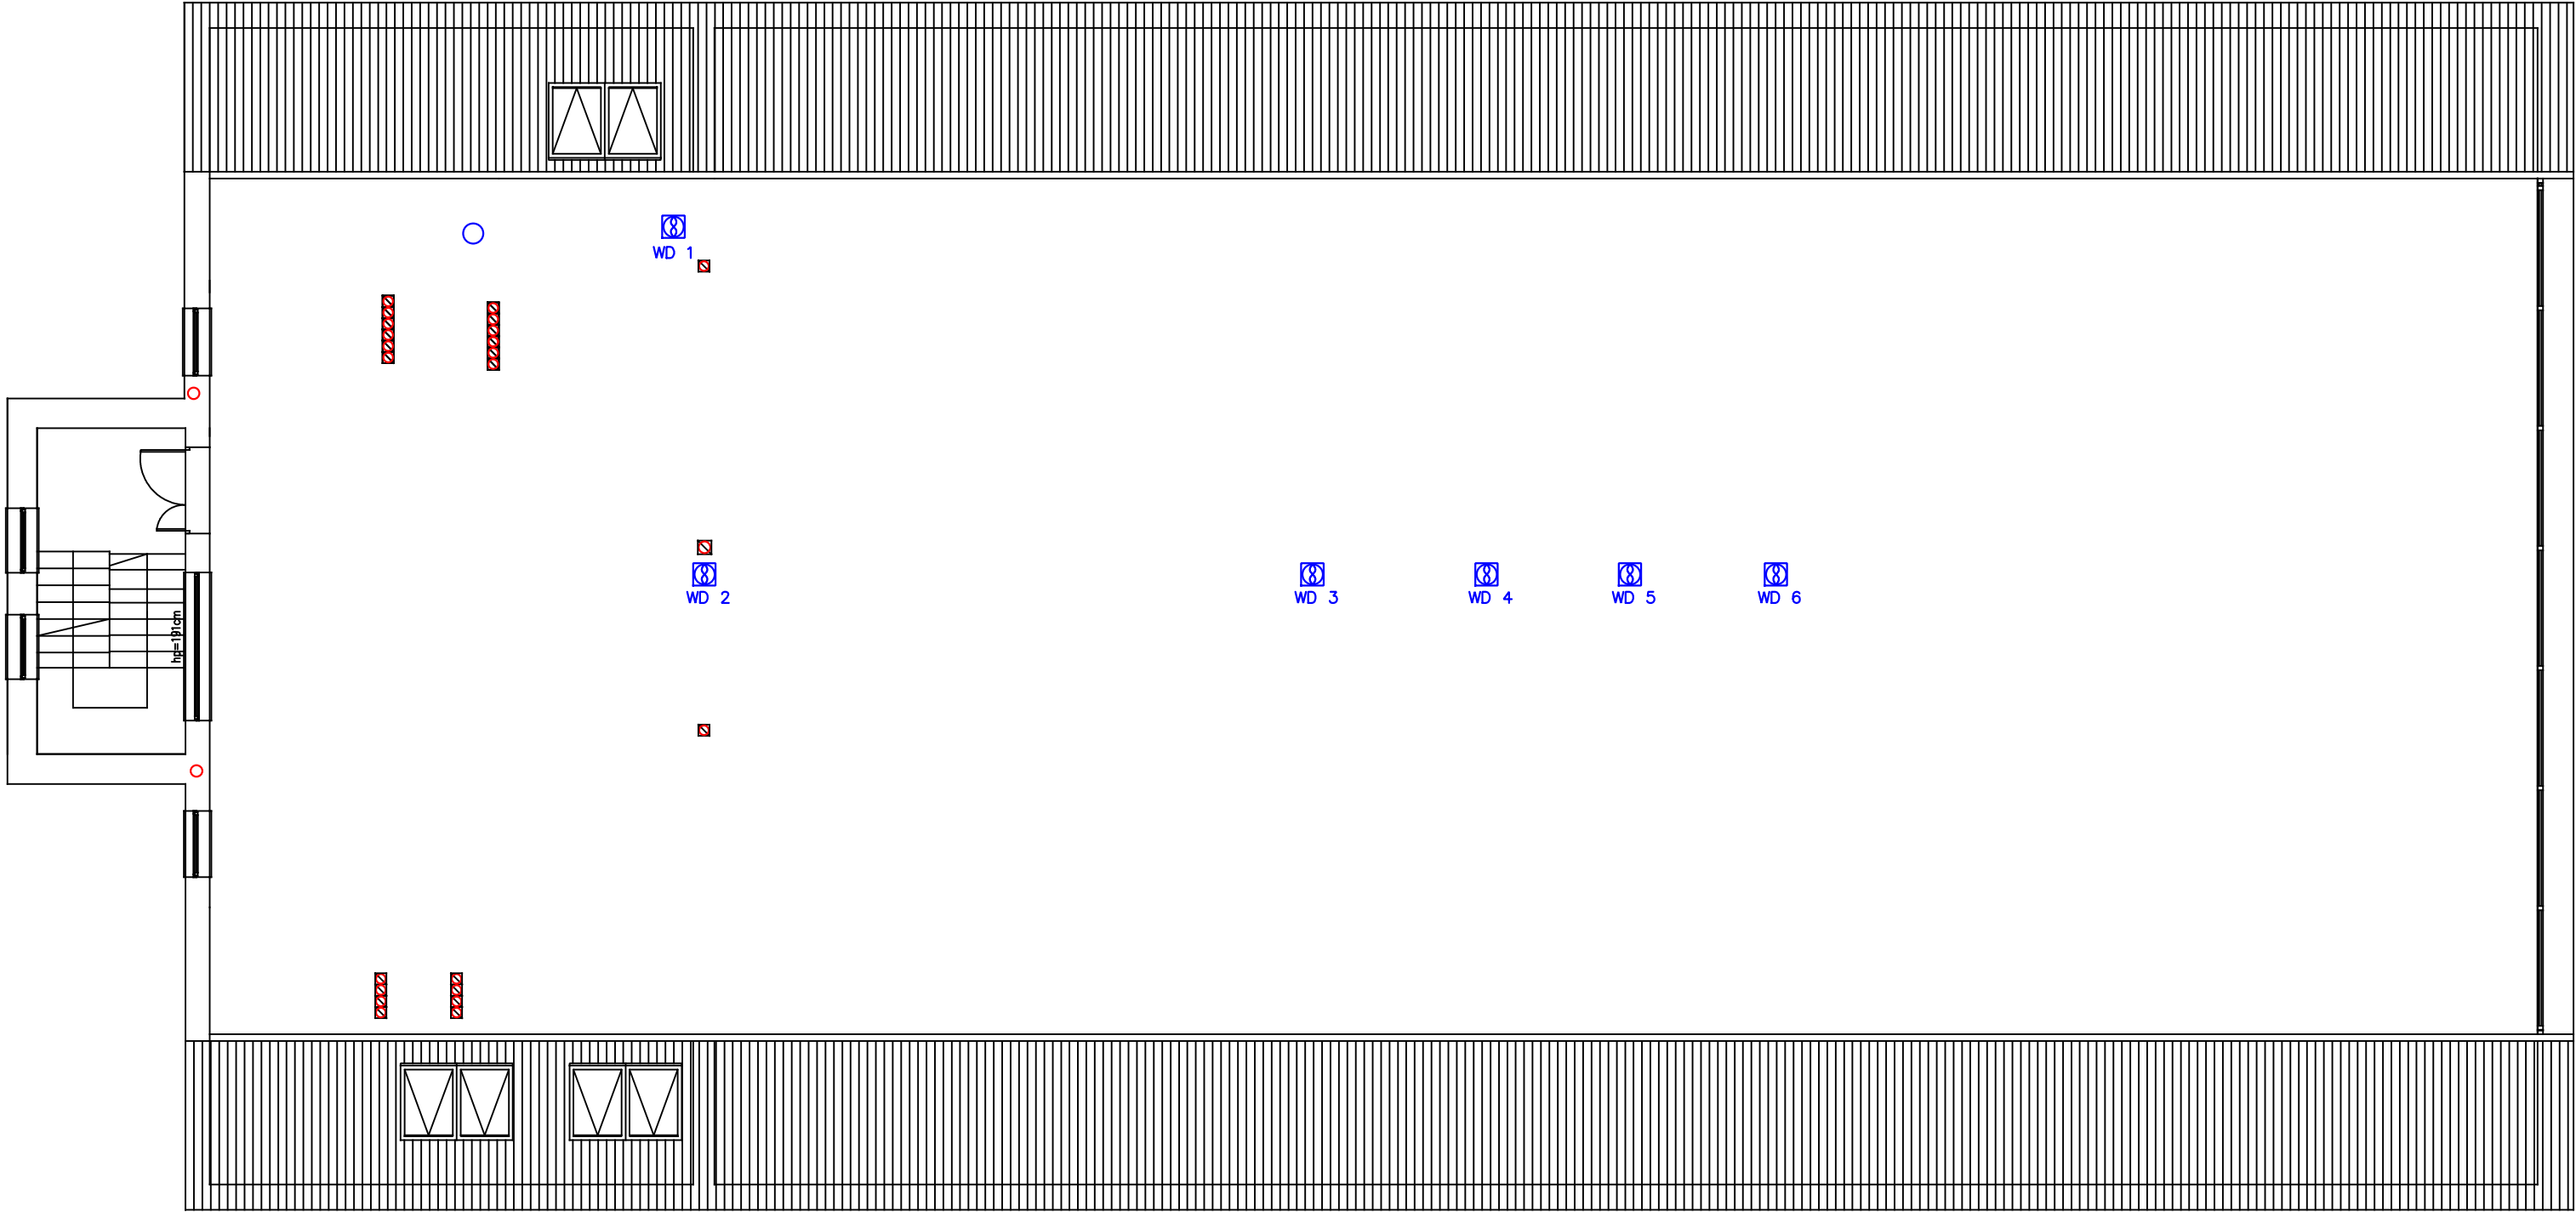

INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI		
Nazwa i adres		
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa obiektu i lokalizacja		
Budynek HALA SPORTOWA ul. Dożynkowa 9, Poznań		
Poziom		
Rzut dachu		
Opracował:		
Dział Inwestycji i Remontów UEP		
Data opracowania		
12.04.2019 r.	Rev. 1	Rev. 2

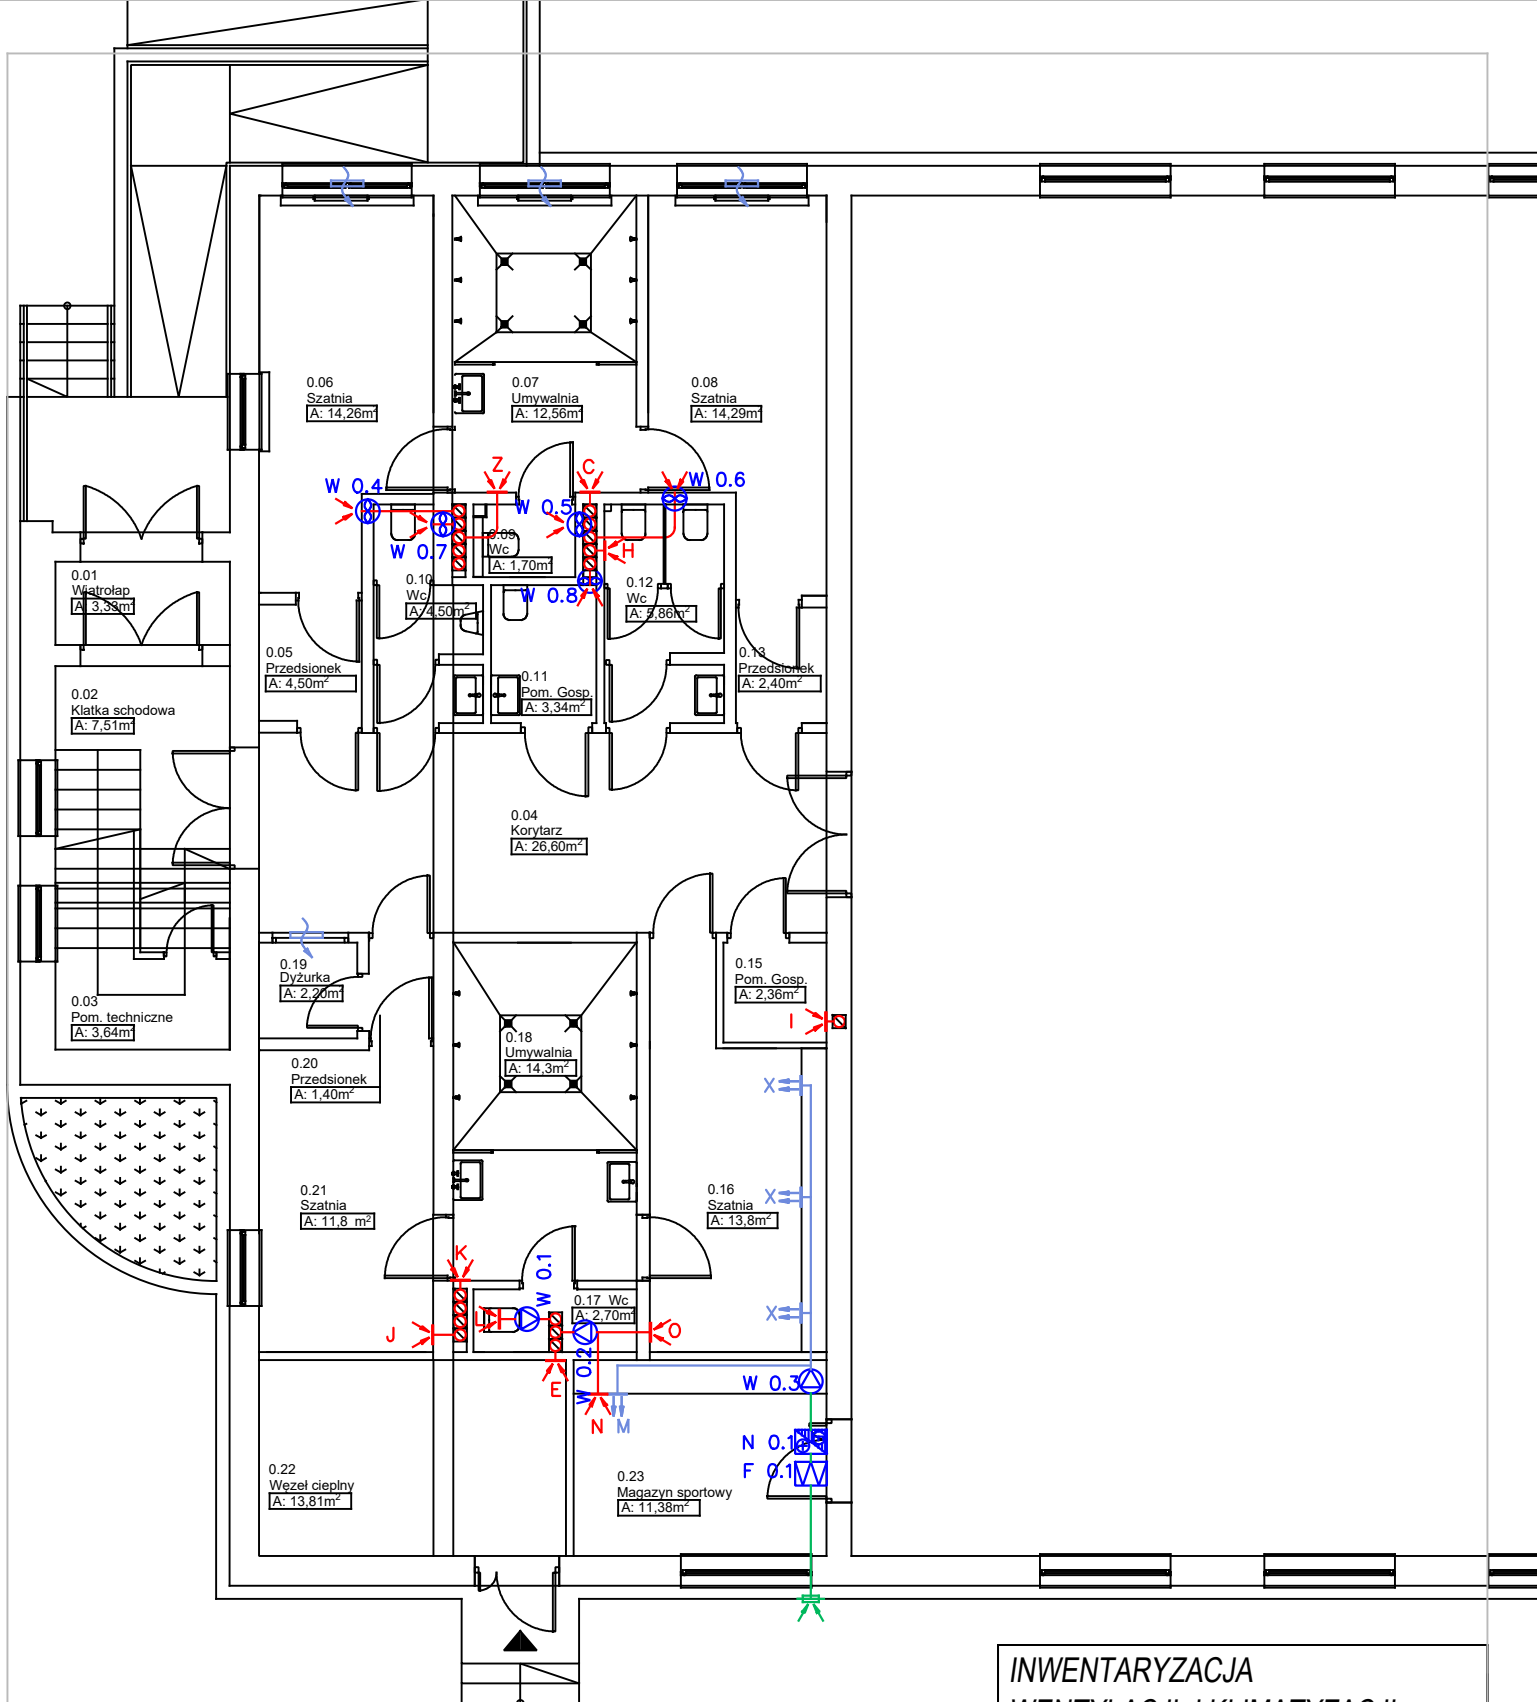

## INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

*Nazwa i adres*

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

*Nazwa obiektu i lokalizacja*

Budynek HALA SPORTOWA  
ul. Dożynkowa 9, Poznań

*Poziom*

Rzut parteru - strefa socjalno-biurowa

*Opracował:*

Dział Inwestycji i Remontów UEP

*Data opracowania*

12.04.2019 r.

*Rev. 1*

*Rev. 2*

OPIS URZĄDZENIA				DANE TECHNICZNE											LOKALIZACJA		POM. OBSŁUGIWANE			STEROWANIE		ZASILANIE ELEKTRYCZNE	UWAGI
Nr 2019	Symbol inwentaryz. (na rys.)	Nazwa urządzenia	Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.)	Ilość urz.	Tryb pracy	Wydajność [m3/h]	Rodzaj czynnika chłodniczego	Ilość freonu [kg]	ODP	GWP	ton eqCO2	CRO	Typ filtrów	Ilość filtrów	budynek / piętro / nr pom.	bud. / piętro / nr pom.	wydział / katedra osoba kontaktowa	Lokalizacja regulatorów	opis sterowania				
		HALA SPORTOWA																					
HS-W-1	W 0.1	wentylator wywiewny kanałowy	S&P TD-350	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	WC 0.17	WC 0.17			Światło				
HS-W-2	W 0.2	wentylator wywiewny kanałowy	S&P TD-350	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	WC 0.17	Szatnia 0.16 Mag sportowy 0.23			Światło				
HS-W-3	W 0.3 N 0.1 F 0.1	wentylator nawiewny kanałowy nagrzewnica filtr	S&P TD-500	1	NAW	???	-	-	-	-	-	-	włóknina	1	Magazyn Sportowy 0.23	Szatnia 0.16			Sterowanie z portierni				
HS-W-4	W 0.4	wentylator łazienkowy	S&P fi160 Silent 300	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Szatnia 0.06	Szatnia 0.06			Światło				
HS-W-5	W 0.5	wentylator łazienkowy	S&P fi100 Silent 100	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	WC 0.09	WC 0.09			Światło				
HS-W-6	W 0.6	wentylator łazienkowy	S&P fi160 Silent 300	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Szatnia 0.08	Szatnia 0.08			Światło				
HS-W-7	W 0.7	wentylator łazienkowy	S&P fi100	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	WC 0.10	WC 0.10			Światło				
HS-W-8	W 0.8	wentylator łazienkowy	WENTS fi100	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Pom.gosp. 0.11	Pom.gosp. 0.11			Światło				
HS-W-9	W 1.1	wentylator łazienkowy	S&P fi100	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Sala konferencyjna 1.10	Sala konferencyjna 1.10			Włącznik				
HS-W-10	W 1.2	wentylator łazienkowy	S&P fi130	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Pom. socjal. 1.11	Pom. socjal. 1.11			Włącznik				
HS-W-11	W 2.1	wentylator łazienkowy	S&K fi160 Silent 300	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Umywalnia 2.03	Umywalnia 2.03			Światło				
HS-W-12	W 2.2	wentylator łazienkowy	S&K fi100 Silent 100	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	WC 2.04	WC 2.04			Światło				
HS-W-13	W 2.3	wentylator łazienkowy	S&K fi160 Silent 300	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Szatnia 2.06	Szatnia 2.06			Światło				
HS-W-14	W 2.4	Wentylator kanałowy	S&K TD-2000 315	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Pom. tech. przy szatni 2.06	Prawdopodobnie: Umywalnia 0.07 WC 0.12			Sterowanie z portierni				
HS-W-15	W 2.5	Wentylator kanałowy	S&K TD-500 160	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	Pom. tech. przy szatni 2.06	Prawdopodobnie: Łazienka 1.07 WC 1.05 WC 1.06			Sterowanie z portierni				
HS-W-16	WD 1	Wentylator dachowy	b.d.	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	dach	pom. biurowe 1.08			Sterowanie z pom. 105A				
HS-W-17	WD 2	Wentylator dachowy	b.d.	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	dach	aerobic 2p.			sterowanie z hali aerobiku				
HS-W-18	WD 3	Wentylator dachowy na hali	b.d.	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	dach	Hala			Sterowanie z hali sportowej				
HS-W-19	WD 4	Wentylator dachowy na hali	b.d.	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	dach	Hala			Sterowanie z hali sportowej				
HS-W-20	WD 5	Wentylator dachowy na hali	b.d.	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	dach	Hala			Sterowanie z hali sportowej				
HS-W-21	WD 6	Wentylator dachowy na hali	b.d.	1	WYW	???	-	-	-	-	-	-	-	-	dach	Hala			Sterowanie z hali sportowej				