


RZUT KOTŁOWNI
INSTALACJA C.O. – ZASILANIE
SKALA 1:50

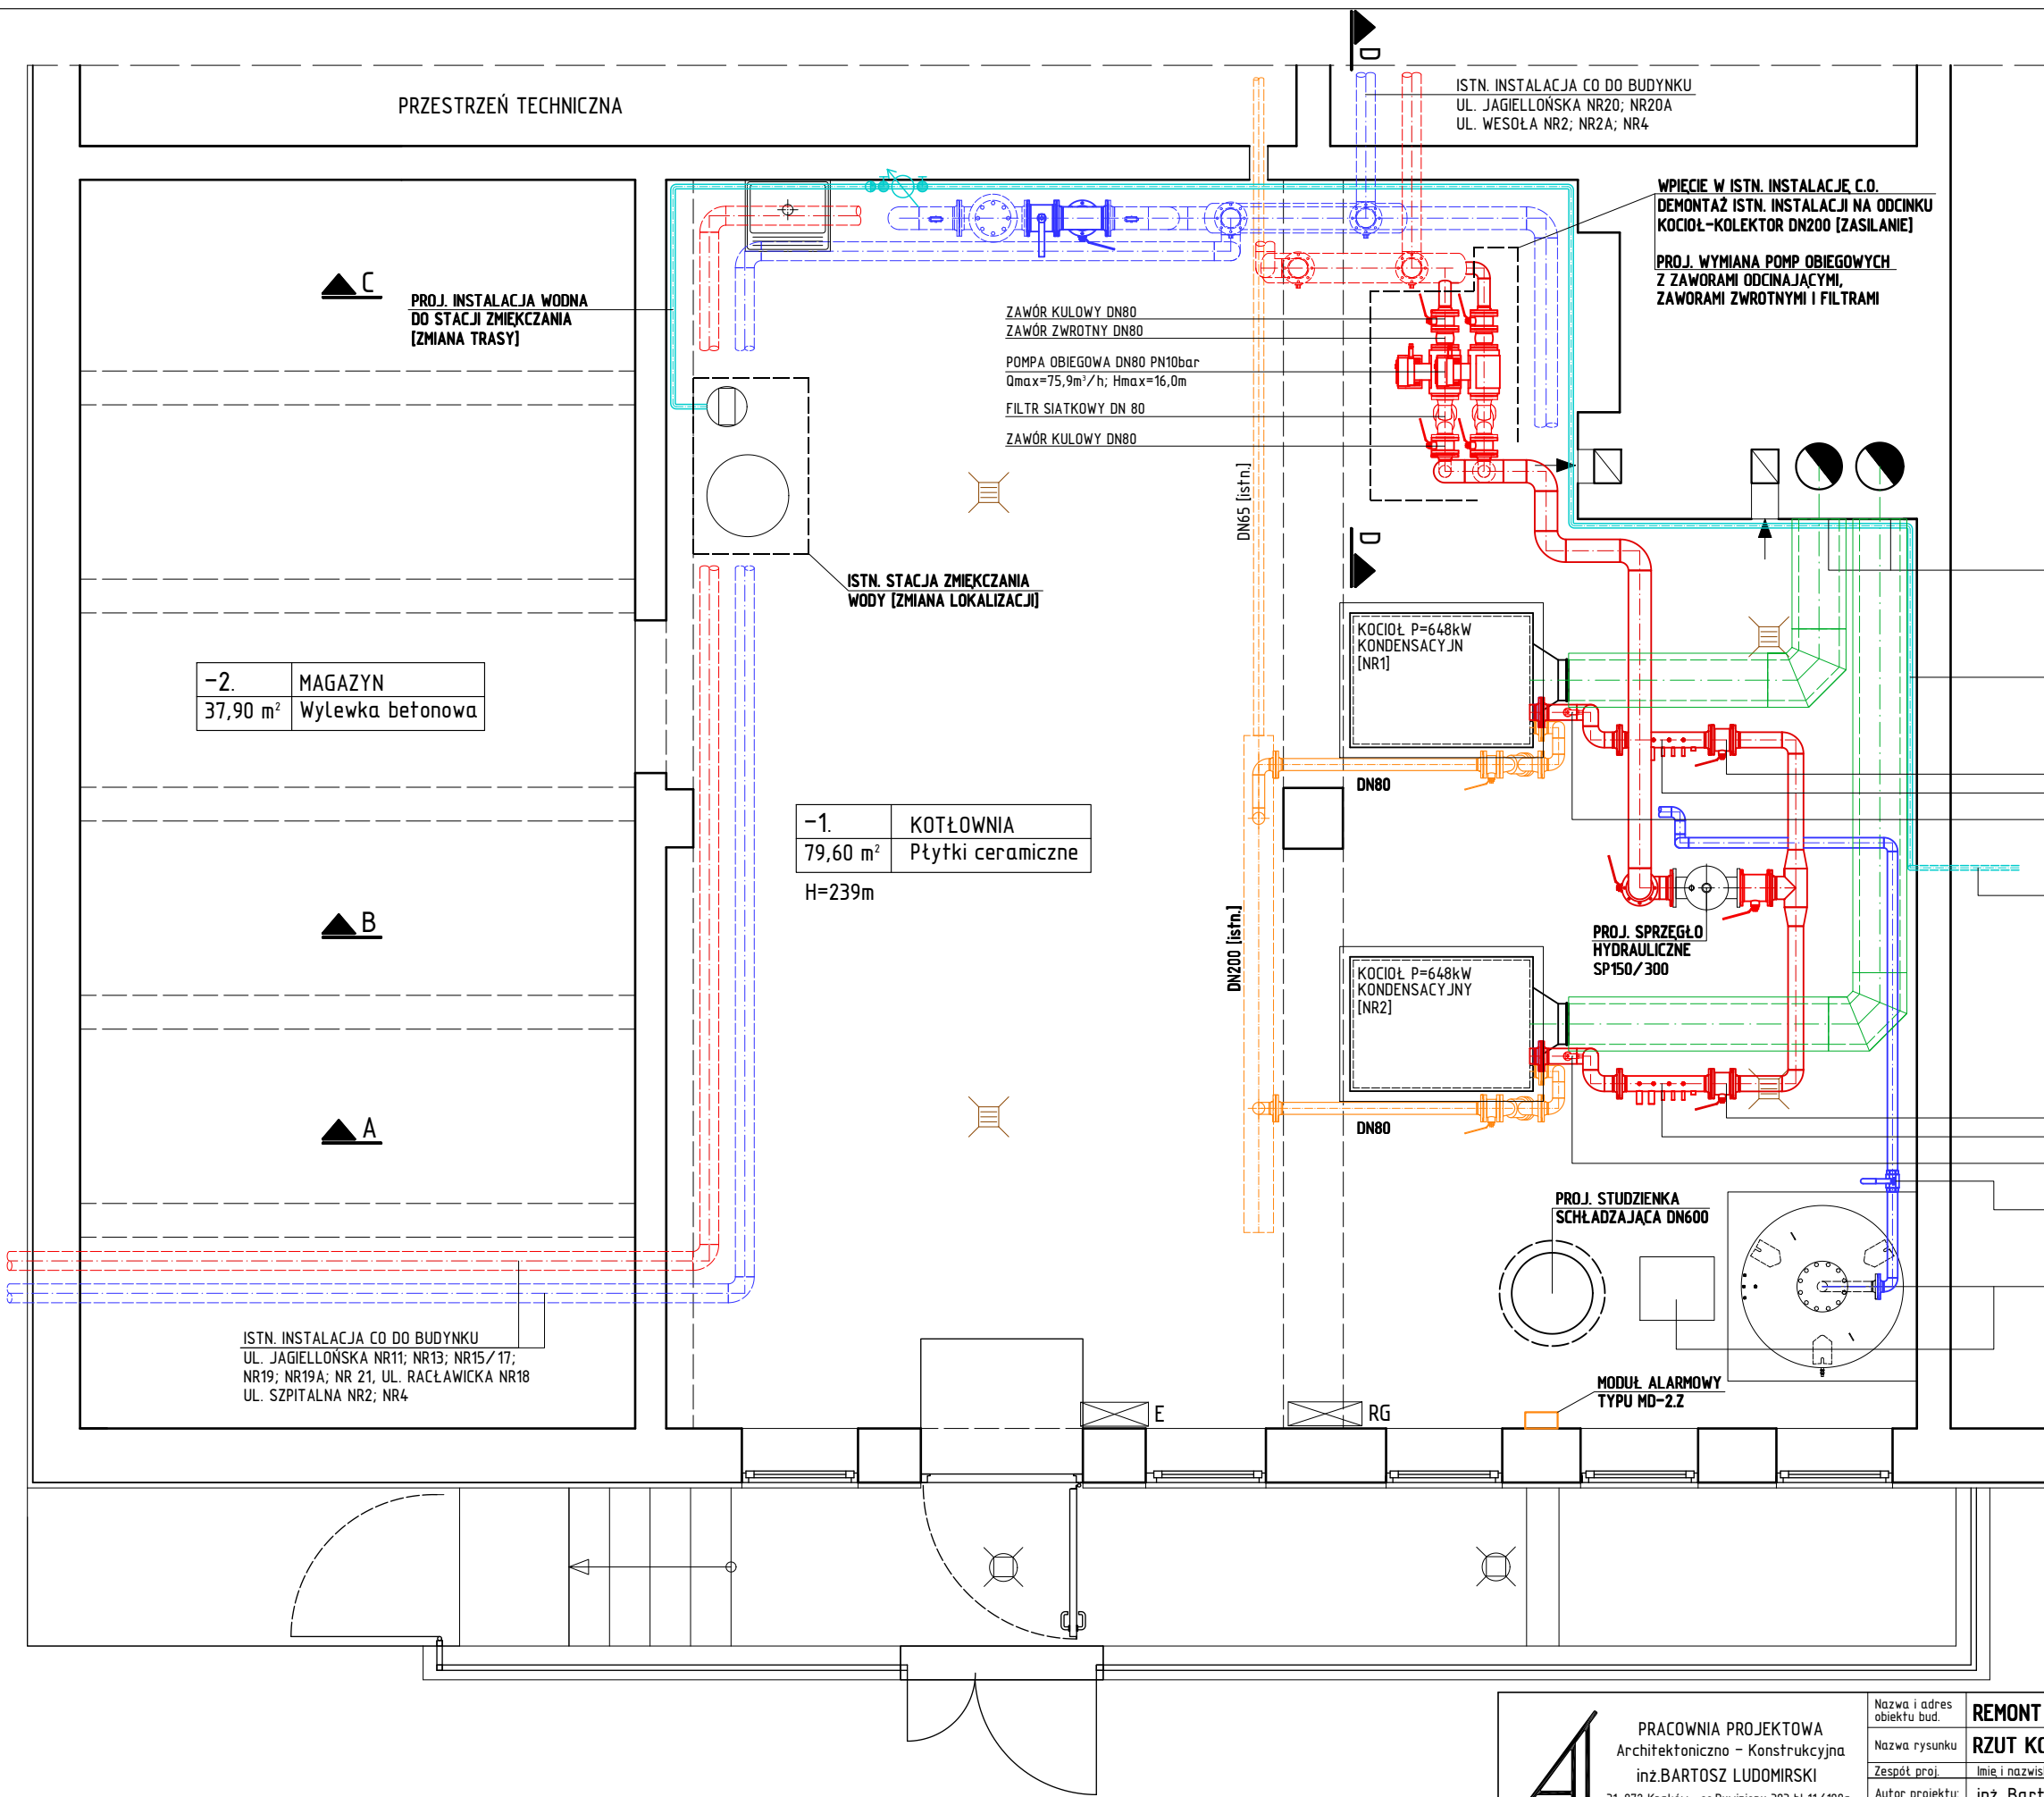

ROZKUCIE KOMINA I WYMIANA CZOPUCHA, MONTAŻ WYCZYSTKI
Z KRÓCCEM POMIAROWYM.
NA DRZWIKACH WYCZYSTKI ZABUDOWAĆ REGULATOR CIĄGU
ISTN. OTWORY WŁOTOWE DO ZAMUROWANIA

PROJ. INSTALACJA WODNA
DO STACJI ZMIĘKCZANIA
[ZMIANA TRASY]

ZAWÓR KULOWY DN100
GRUPA BEZPIECZEŃSTWA
CZUJNIK NISKIEGO POZIOMU WODY
WMS-WP6, Z BLOKADĄ

ISTN. PRZYŁĄCZ
ZASILANIA WODY

ZAWÓR KULOWY DN100
GRUPA BEZPIECZEŃSTWA
CZUJNIK NISKIEGO POZIOMU WODY
WMS-WP6, Z BLOKADĄ
ZAWÓR KULOWY DN Z BLOKADĄ

ZBIORNIK UKŁADU
STABILIZACJI CIŚNIENIA
V=1500dm³ Z JEDNOSTKĄ
STERUJĄCĄ

OZNACZENIA	LEGENDA
	ISTN. INSTALACJA GAZOWA
	PROJ. INSTALACJA GAZOWA
	ISTN. INSTALACJA C.O. [ZASILANIE/POWRÓT]
	PROJ. INSTALACJA C.O. [ZASILANIE/POWRÓT]
	ISTN. INSTALACJA WODNA
	ISTN. INSTALACJA WODNA DO DEMONTAŻU
	PROJ. INSTALACJA WODNA
	PROJ. INSTALACJA KANALIZACYJNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 b1.11/100a
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres obiektu bud.

Nazwa rysunku

Zespół proj.

Autor projektu:

Projektant:

Opracował:

Opracował:

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE

RZUT KOTŁOWNI – INSTALACJA C.O. – ZASILANIE

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Upr. 143/2002

mgr inż. Maciej Cisowski Nr ewid. MAP/0069/POOS/03

inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002

tech. Tomasz Siwiec

Podpis:

Data

Stadium

Skala

Nr rys.

01.2024

P.T

1:50

1-4