


POZIOM PORÓWNAWCZY	85.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.00m 1.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160PVC
ODLEGŁOŚCI	0.00 1.00
HEKTOMETRY	S59 Dz.606
	Dz.600
	S55 Dz.607
	Dz.600
	S56 Dz.608
	Dz.600
	S57 Dz.617
	Dz.600
	S13 Dz.635
	Dz.600

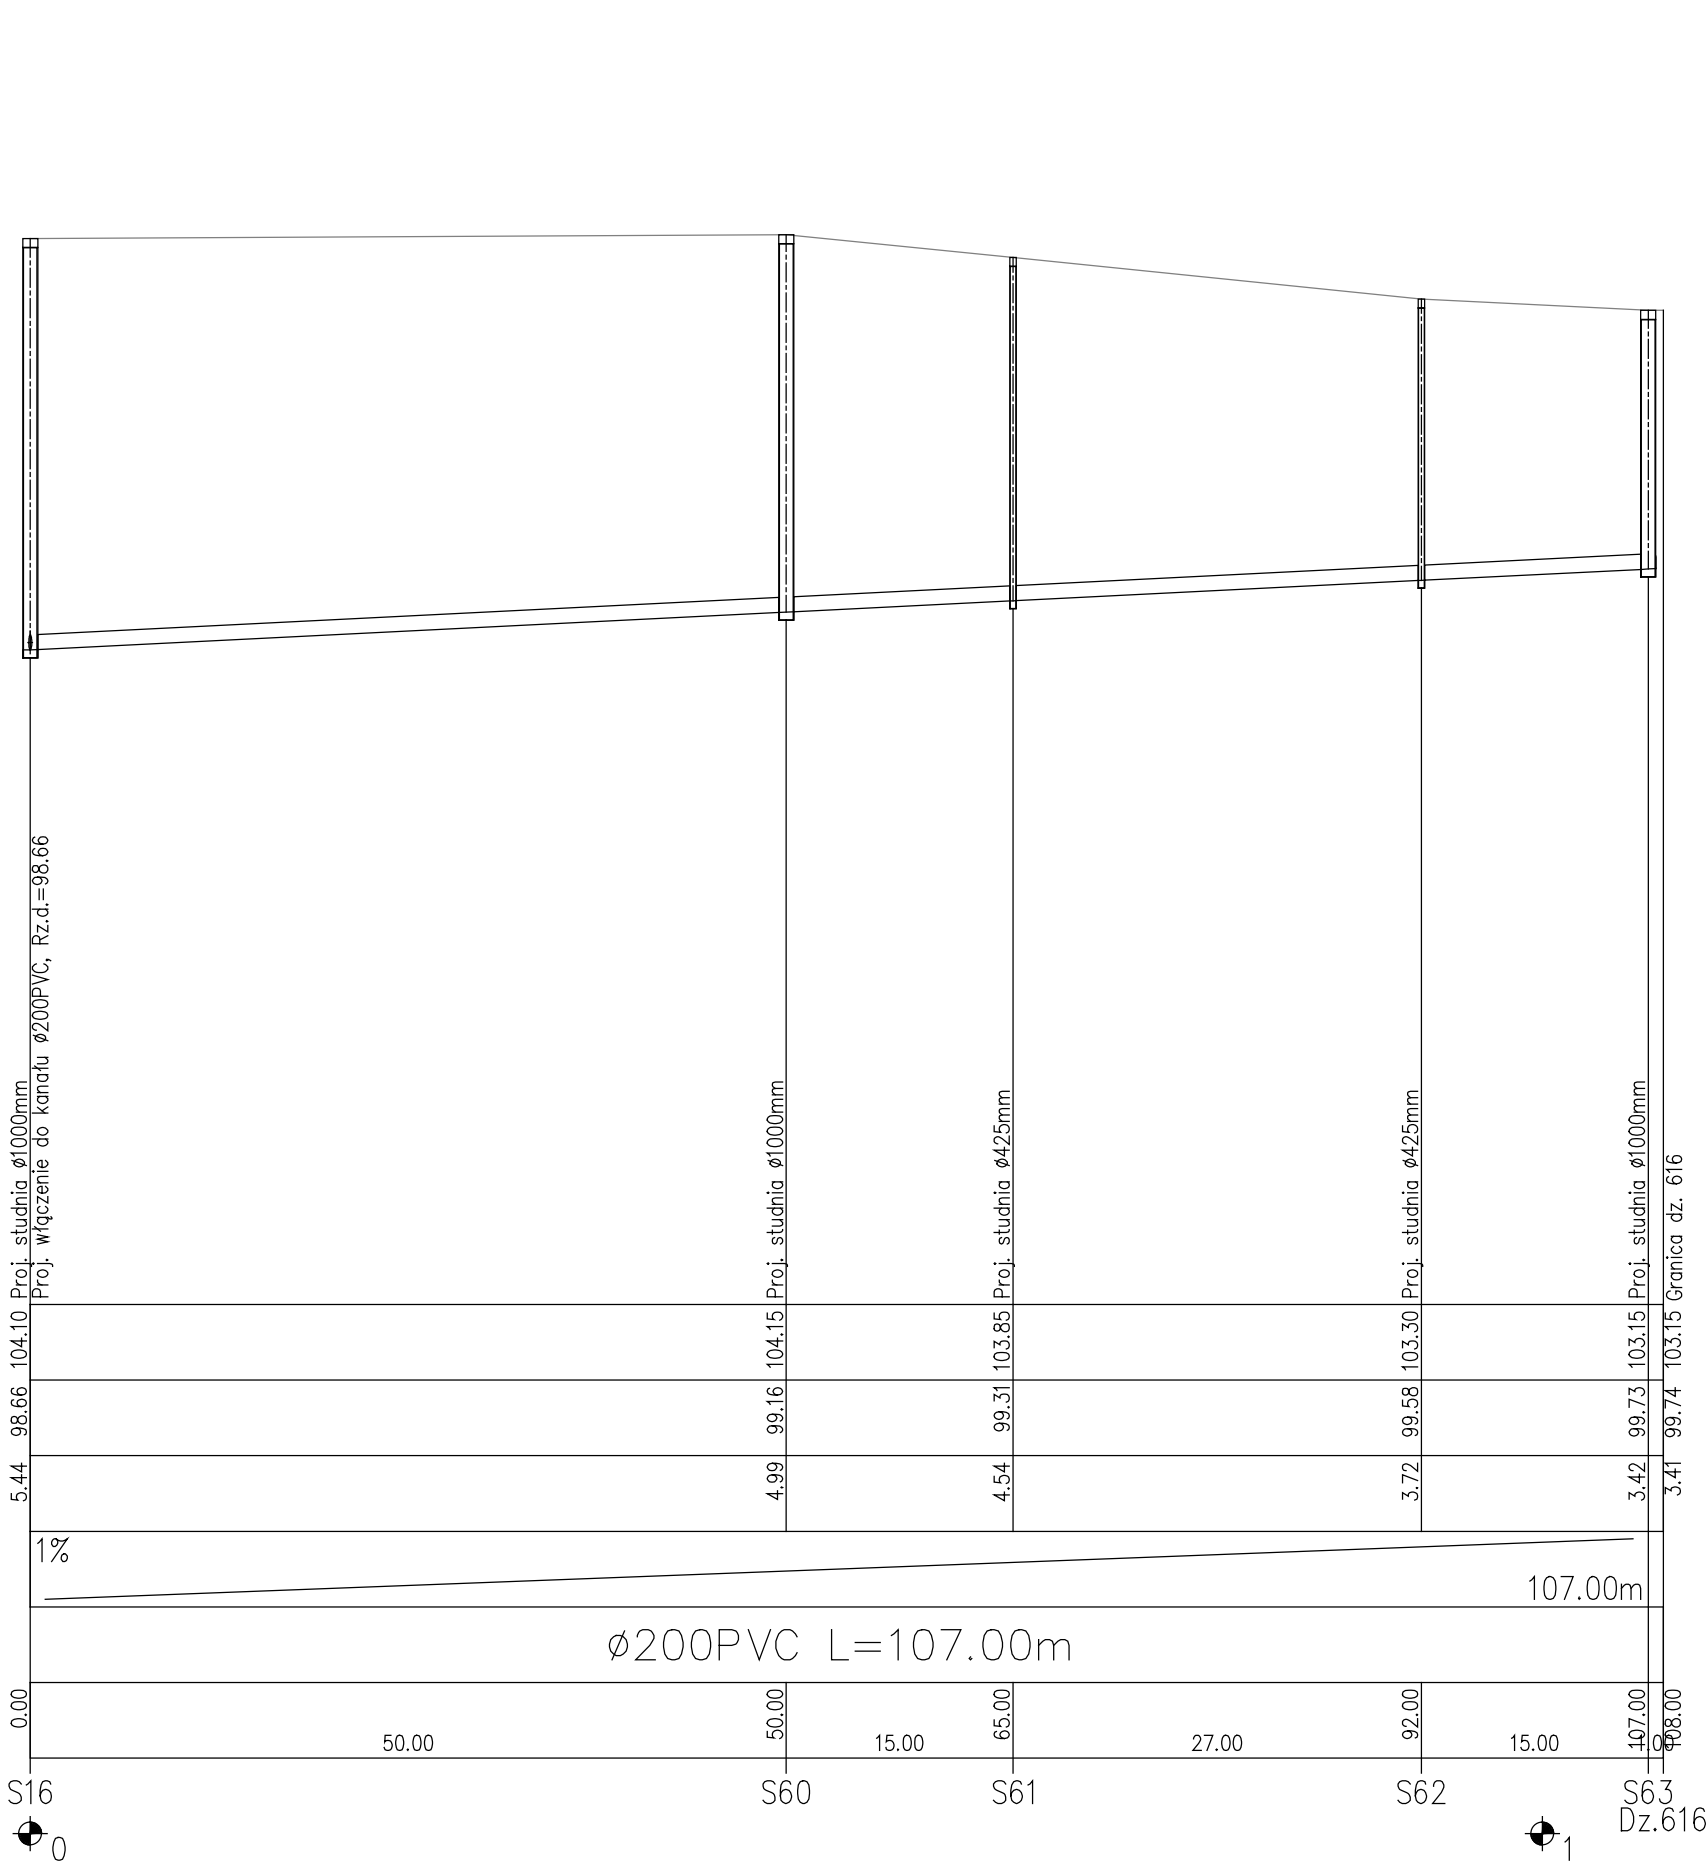

BIURO DROGOWE <b>"TRASA"</b> mgr inż. Wojciech Przyłucki		69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1 kom. 692481085 NIP 926-146-46-02 REGON 211264483 email: b.d.trasa@gmail.com	
PROJEKT:	„BUDOWA ODCINKÓW DROGI GMINNEJ NA OŚ. SŁONECZNYM II WRAZ Z OŚWIECZENIEM DROGOWYM, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W SULĘCINIE”		
RYSUNEK:	PROFIL PODŁUŻNY KAN. SANITARNEJ. CZ. 6  SKALA 1:100/500		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO/ NUMERYDZIAŁEK:		OŚ. SŁONECZNE II, 69-200 SULĘCIN 365, 399/7, 400/2, 619, 620, 621,622, 623,624, 625, 474, 379/19	
BRANŻA:	SANITARNA	uprawnienia:	data i podpis:
PROJEKTANT branży sanitarnej:	mgr inż. Rafał Michalak	upr. proj. nr LBS/0015/POOS/07 w specj. inst. i sieci wod-kan.	10.2020
SPRAWDZIŁ branżę sanitarną:	mgr inż. Jarosław Gładala	upr. proj. nr LBS/0024/PBS/16 w specj. inst. i sieci wod-kan.	10.2020
DATA: PAŹDZIERNIK 2020			