


# POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE W BUDYNKU UKŁAD SIECI TN-S

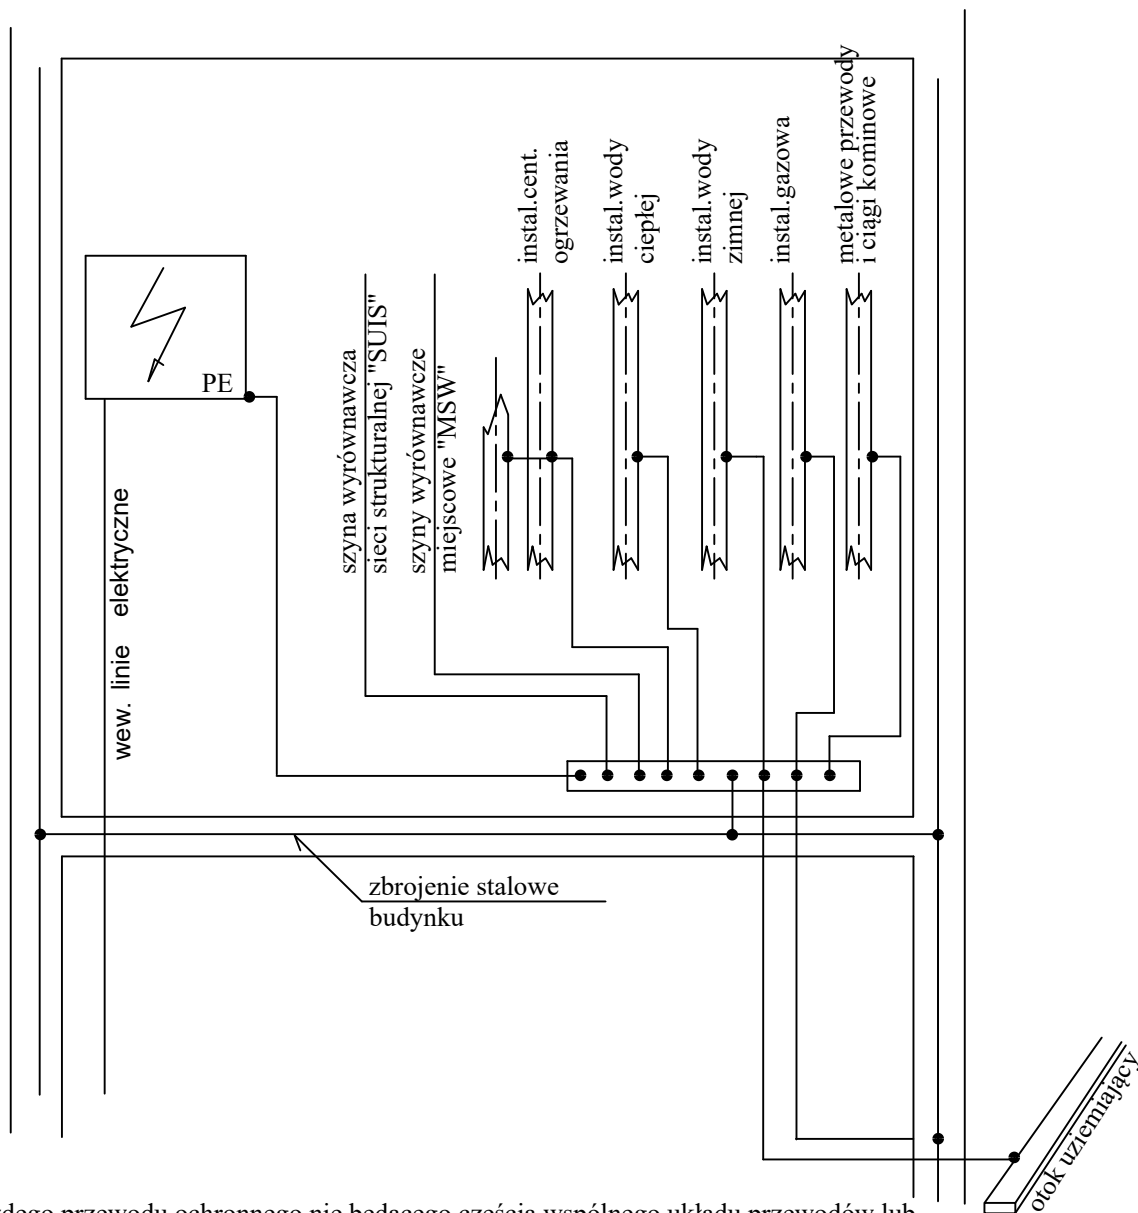

## UWAGA !

Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłonięcie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:

2,5mm<sup>2</sup> w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,

4mm<sup>2</sup> w przypadku niestosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami



Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki  
tel. 784-732-346  
e-mail: biuro@pputechon.pl

INWESTOR:  
**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
ul. Szubińska 7  
86-005 Białe Błota

NAZWA ZADANIA  
**Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu**

NUMER DZIAŁKI  
**Działki nr 115/11; obręb ewidencyjny 040301\_2.0007 Murowaniec**

NAZWA OPRACOWANIA  
**Projekt budynku świetlicy wiejskiej**

FAZA ZADANIA  
**Projekt budowlany**

SKALA

-----

BRANŻA

**ELEKTRYCZNA**

TYTUŁ RYSUNKU

**SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH**

Strona

NR RYSUNKU

**PB-E5**

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIENI

DATA

PODPIS

PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA

**mgr inż. Maciej Partyka**

elektryczna

KUP/0126/PBE/19

24.09.2020 r.

SPRAWDZAJĄCY BR. ELEKTRYCZNA

**inż. Aleksander Michalski**

elektryczna

KI-II-7342-97/98

24.09.2020 r.