


wpust wyposażać w wiadeko
osadnikowe z blachy ocynkowanej


A-A

wpuszt żeliwny „typu ciężkiego” D400
rzedną wpusztu dostosować do
nawierzchni drogi

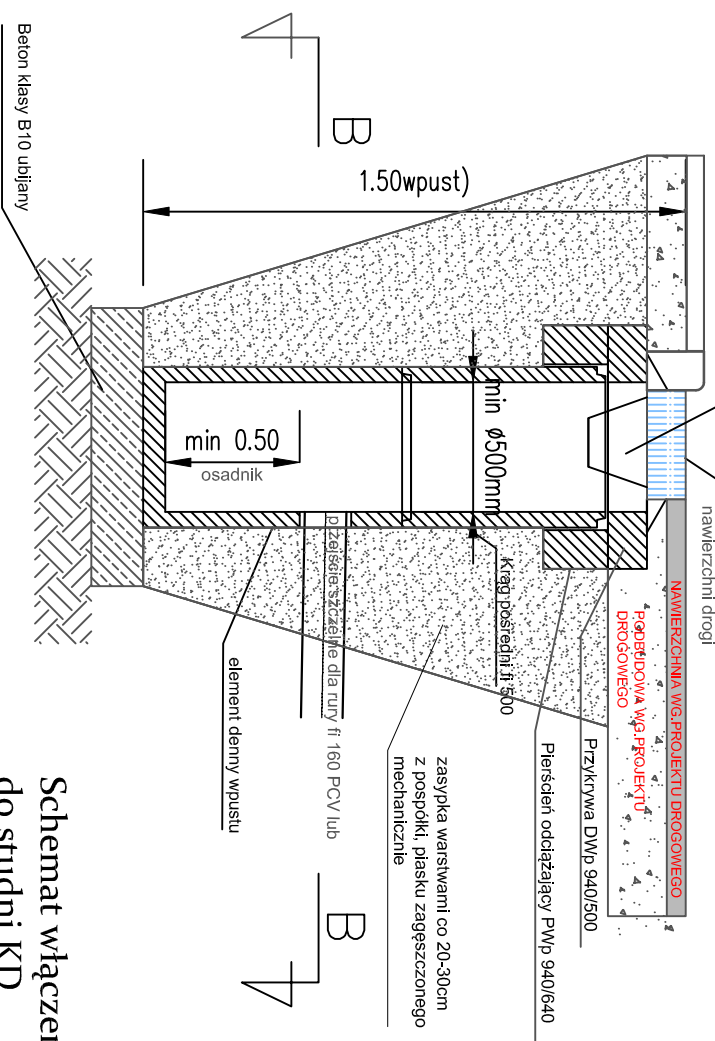



Szczegóły – wpust deszczowy z osadnikiem WIDOK Z GÓRY

B-B

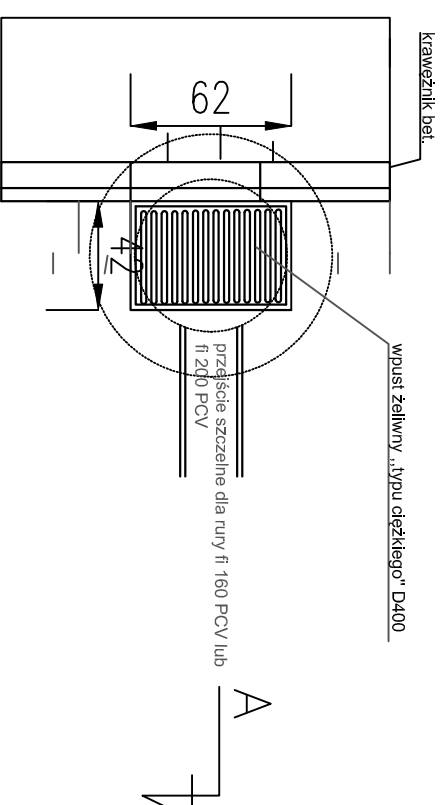

Schemat włączenia wpustu do studni KD

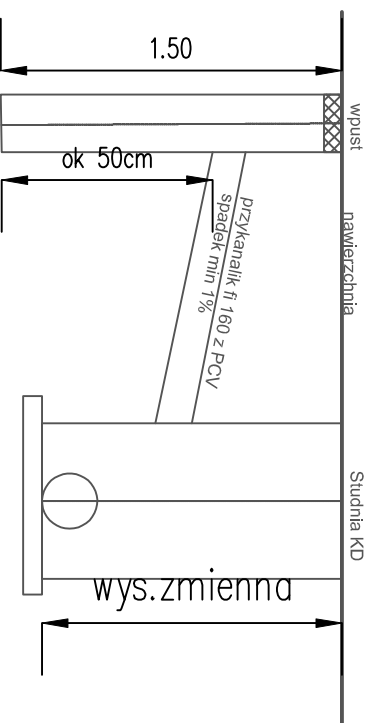

 <p>DROGOTOM</p> <p>ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drog@drogotom.pl www.drogotom.pl</p>	
<p>NAZWA ZADANIA</p> <p>PRZEBUDOWA DRÓG I ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU DK45 I OPOLSKIEJ ORAZ PR. MNIEJSZEJ UL. ŚWIEŻEŁA BARBARKI W M.CHRZOWICACH</p>	
<p>TYTUŁ RYSUNKU SZCZEGÓŁ WPUSTU</p>	
<p>INWESTOR GMINA PROSZKOW</p>	
<p>LOKALIZACJA CHRZOWICE DK45</p>	
<p>PROJEKTANT</p> <p>branża drogowa</p> <p>OPRACOWAŁ</p> <p>branża drogowa</p> <p>PROJEKTANT</p> <p>branża kanalizacyjna</p>	<p>NAZWISKO</p> <p>mgr inż. Tomasz Sosulski</p> <p>upr. bud. nr OP/0243/PW/OD/06</p> <p>mgr inż. Grzegorz Kaczmarek</p> <p>OP/00972/PW/OD/13</p> <p>mgr inż. Mrośław Brzezinski</p> <p>OP/15/1123/01</p>
<p>DATY</p> <p>11.12.2022</p>	<p>SKALA</p> <p>1 : 25</p>
<p>NR RYSUNKU</p> <p>D1</p>	